



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist  
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 13 1L8.1  
 INNENAUFGESTELLT  
 - LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L8.1

DECKBLATT

Projekt:  
 AWS-I 13\_1L8.1 LH





Datum:  
 13.04.2018

Zeichnungsnummer:


Anlage:

Rev.:  
erstellt von:

Ort:  
Blatt:

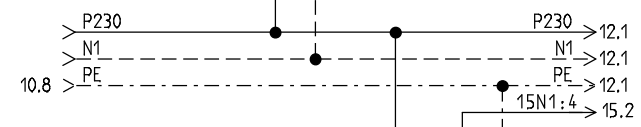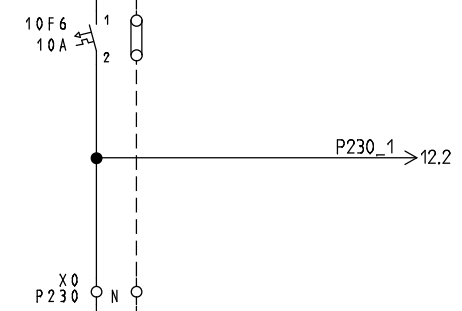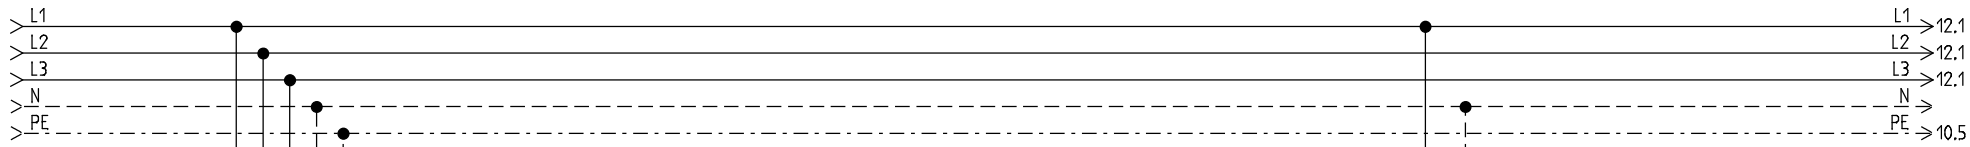

EW-SPERRE  
 KONTAKT GESCHLOSSEN  
 = BETRIEB

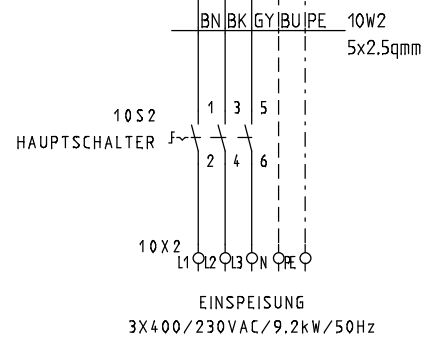

EINSPEISUNG  
 3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16AT**  
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 13AT  
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG



STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L8.1

EINSPEISUNG

Projekt:  
 AWS-I 13\_1L8.1 LH

Datum:  
 13.04.2018

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt: 10

