


HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLÜFTUNGSVENTILEN
 DIE SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE
 MÜSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN

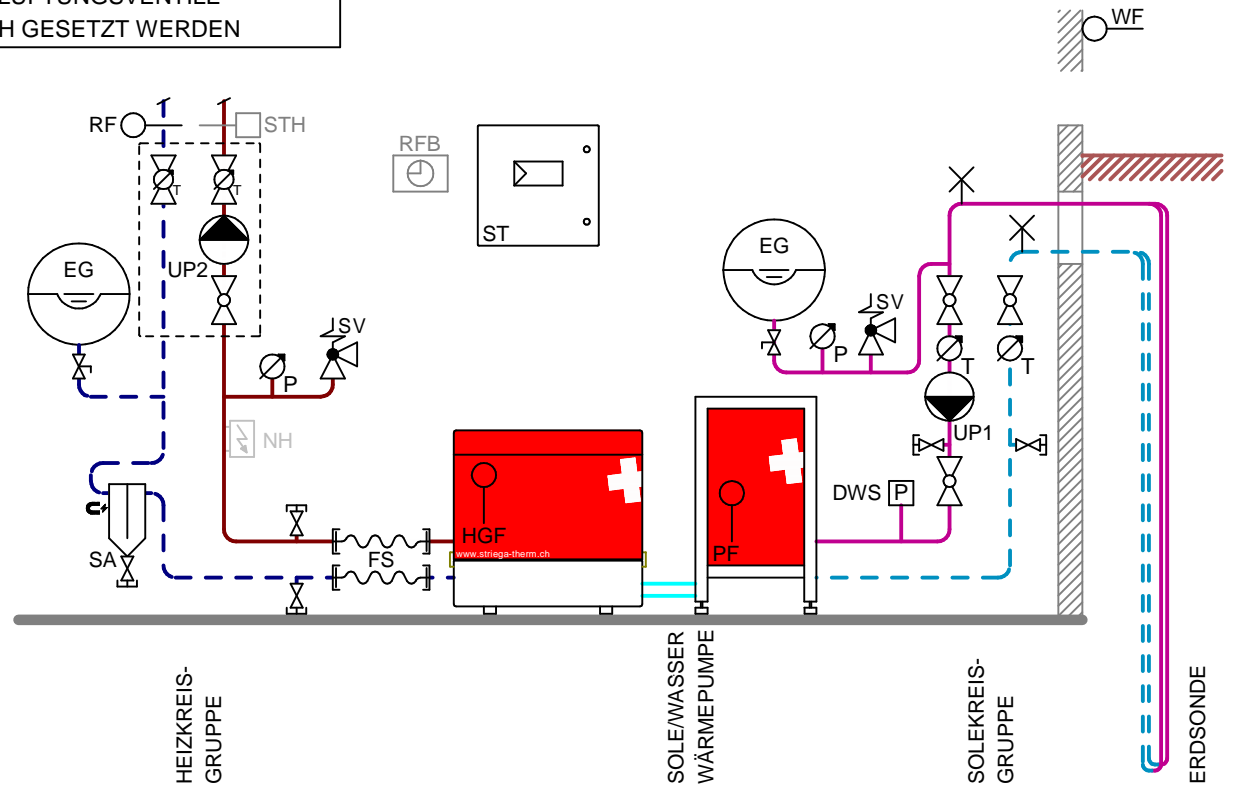

- KUGELHAHNEN
- KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER
- UMWÄLPpumpe
- SICHERHEITSVENTIL
- MANOMETER
- THERMOMETER
- ENTLEERHAHNEN
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- TEMPERATURFÜHLER
- SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL)

KOMPONENTEN

UP1	15M1	SOLEKREISpumpe
UP2	15M2	HEIZKREISpumpe 1
NH		NOTHEIZUNG (OPTIONAL)
FS		FLEX-SCHLÄUCHE
SA		SCHLAMMABSCHIEDER
EG		EXPANSIONSgefäss
SV		SICHERHEITSVENTIL
DWS	20P4	DRUCKWÄCHTER SOLEKR.

FÜHLER

WF	16B3	WITTERUNGSFÜHLER
RF	16B7	RÜCKLAUFFÜHLER
RFB	16B1	RAUMFERNBEDIENUNG

ALLE MASSANGABEN IN mm

VERS.	DATUM:	KURZ.
1.0
...
3.0	26.01.2024	KL



STRIEGA-THERM AG
 BREITENSTRASSE 10
 4852 ROTHRIST

PRINZIPSCHEMA
SYSTEMVARIANTE SWU 1S 1.0

VORABZUG

FORMAT:	VERSION:
A4	3.0
MASSTAB:	BLATT:
-	1/1