



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist  
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS10 1L3.0  
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE*

ERSTELL-DATUM: 07.11.2019 DUN

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS10 1L3.0  
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

DECKBLATT

Projekt:  
 AWS10\_1L3.0 LH od. NH Res.

Datum:  
 07.11.2019

Zeichnungsnummer:



Anlage:

Rev.:


Ort:

erstellt von:

Blatt:  
 1

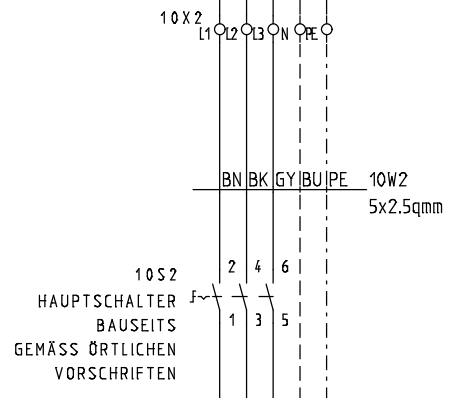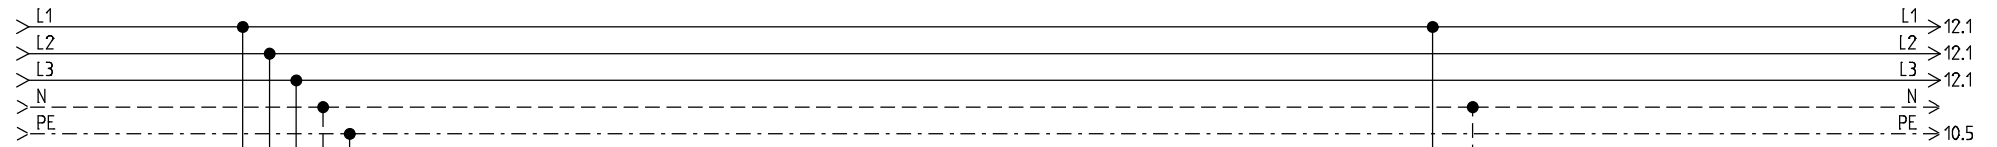

EINSPEISUNG  
 3X400/230VAC/13.5kW/50Hz  
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **13AT**  
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG  
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT  
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

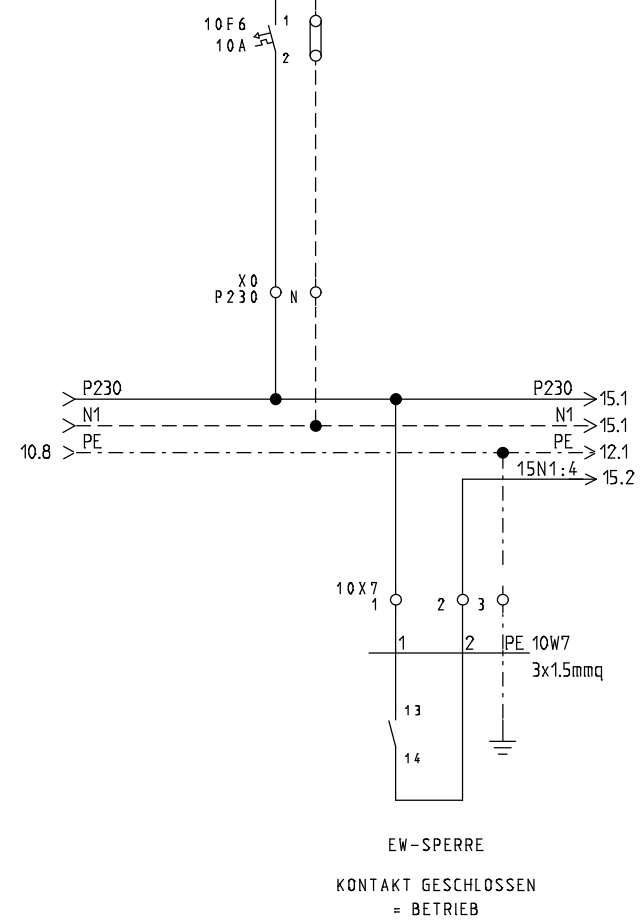

STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS10 1L3.0  
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

EINSPEISUNG

Projekt:  
 AWS10\_1L3.0 LH od. NH Res.

Datum:  
 07.11.2019

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt: 10

