



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist  
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS12 1L3.1  
 -LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM: 31.05.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:




STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS12 1L3.1

DECKBLATT

|                            |                   |       |               |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Projekt:<br>AWS12_1L3.1 LH | Zeichnungsnummer: | Rev.: | erstellt von: |
| Datum:<br>31.05.2018       | Anlage:           | Ort:  | Blatt:<br>1   |

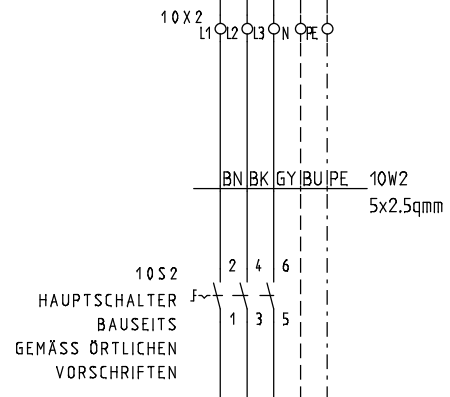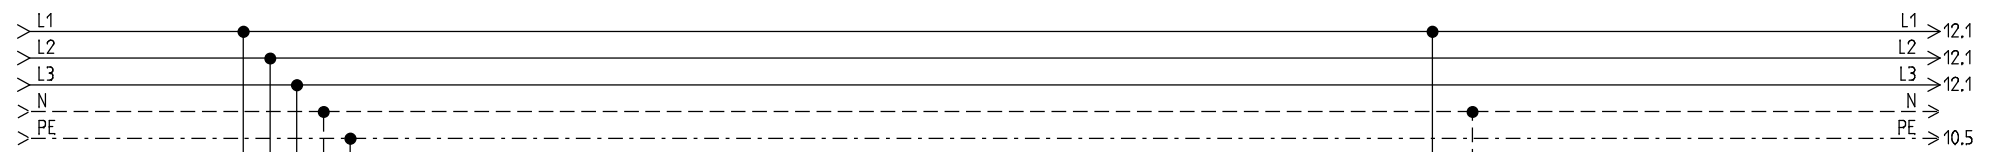

EINSPEISUNG  
 3X400/230VAC/13.5kW/50Hz  
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**  
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG  
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT  
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

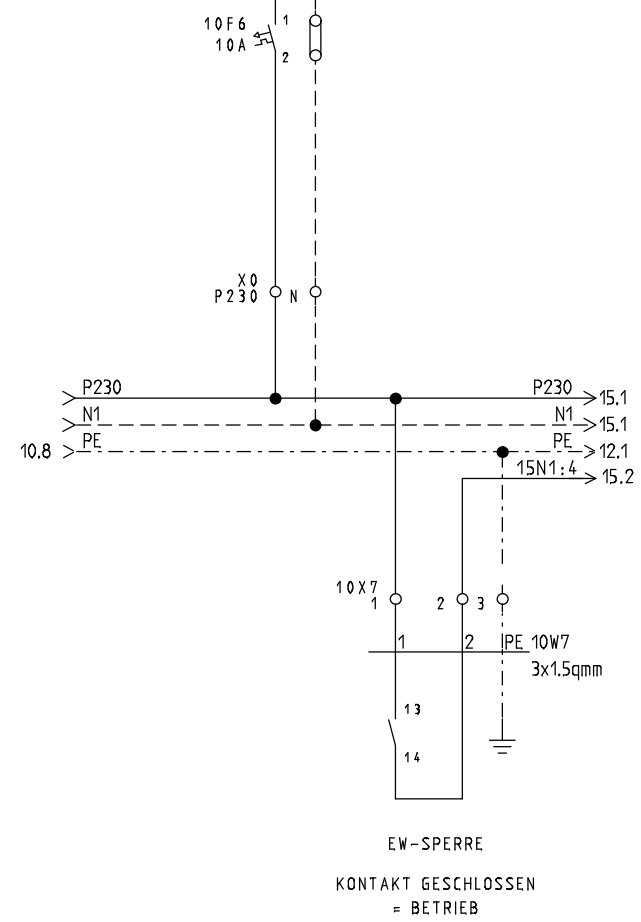

STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS12 1L3.1

EINSPEISUNG

|                            |                   |       |               |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Projekt:<br>AWS12_1L3.1 LH | Zeichnungsnummer: | Rev.: | erstellt von: |
| Datum:<br>31.05.2018       | Anlage:           | Ort:  | Blatt:<br>10  |

