



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS13 1L2.0
 LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW RESERVE*

ERSTELL-DATUM: 31.05.2018 DUN

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L2.0

DECKBLATT

Projekt:
 AWS13_1L2.0 LH Reserve

Datum:
 31.05.2018

Zeichnungsnummer:






Anlage:

Rev.:


Ort:

erstellt von:

Blatt: 1

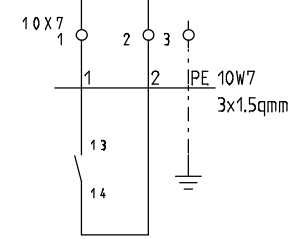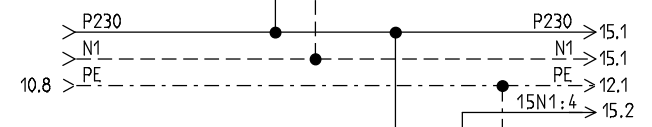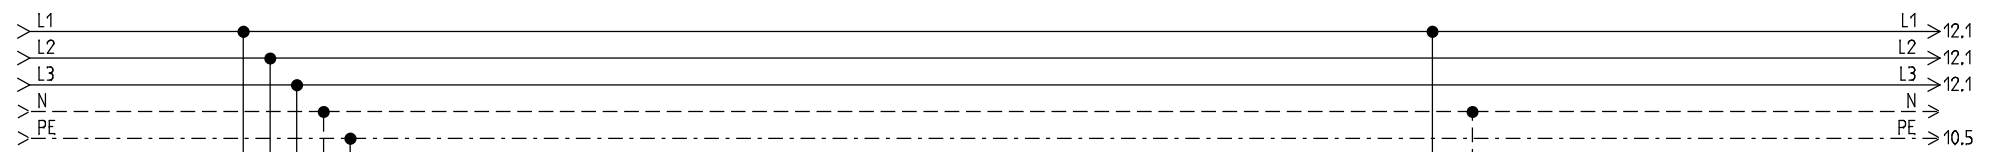

EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB

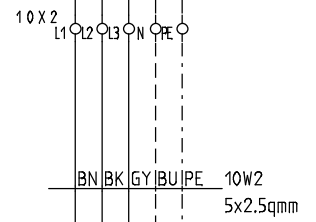

10S2
 HAUPTSCHALTER
 BAUSEITIG
 GEMÄSS ÖRTLICHEN
 VORSCHRIFTEN

EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 13AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L2.0

EINSPEISUNG

Projekt:
 AWS13_1L2.0 LH Reserve

Datum:
 31.05.2018

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt: 10

