

Striega-Therm AG

Breitenstrasse 10  
4852 Rothrist

Tel. 062 797 03 03  
Email info@striega-therm.ch



Elektroschema

|                    |                                                                                                          |                 |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Objekt             |                                                                                                          |                 |                      |
| Ort                |                                                                                                          |                 |                      |
| Projektnummer      |                                                                                                          |                 |                      |
| Anlagenbezeichnung | AWS13 1L3.1/6.1<br>Steuerung zu Wärmepumpe<br>Legionellenheizung max. 6.0 kW + Zusatzheizung max. 6.0 kW |                 |                      |
| Betriebsspannung   | 3x400VAC N+PE                                                                                            |                 |                      |
| Nennleistung       |                                                                                                          |                 |                      |
| Steuerspannung     | 230VAC                                                                                                   |                 |                      |
| Erstellt am        | 24.01.2024                                                                                               |                 |                      |
| Bearbeitet am      | 17.07.2025                                                                                               | von (Kürzel) KL | Anzahl der Seiten 10 |


# Inhaltsverzeichnis

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet


[illegible]


|          |       |      |        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                    |   |  |
|----------|-------|------|--------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--|
|          |       |      | Datum  | 19.02.2024 | Anlagebezeichnung:<br>AWS13 1L3.1/6.1 | <br>SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN<br>MANUFAKTUR | Inhaltsverzeichnis | = |  |
|          |       |      | Bearb. | KL         |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                    | + |  |
|          |       |      | Gepr.  |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                    |   |  |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            | Objekt: _____<br>_____<br>_____       |                                                                                                                                                                                                                    |                    |   |  |




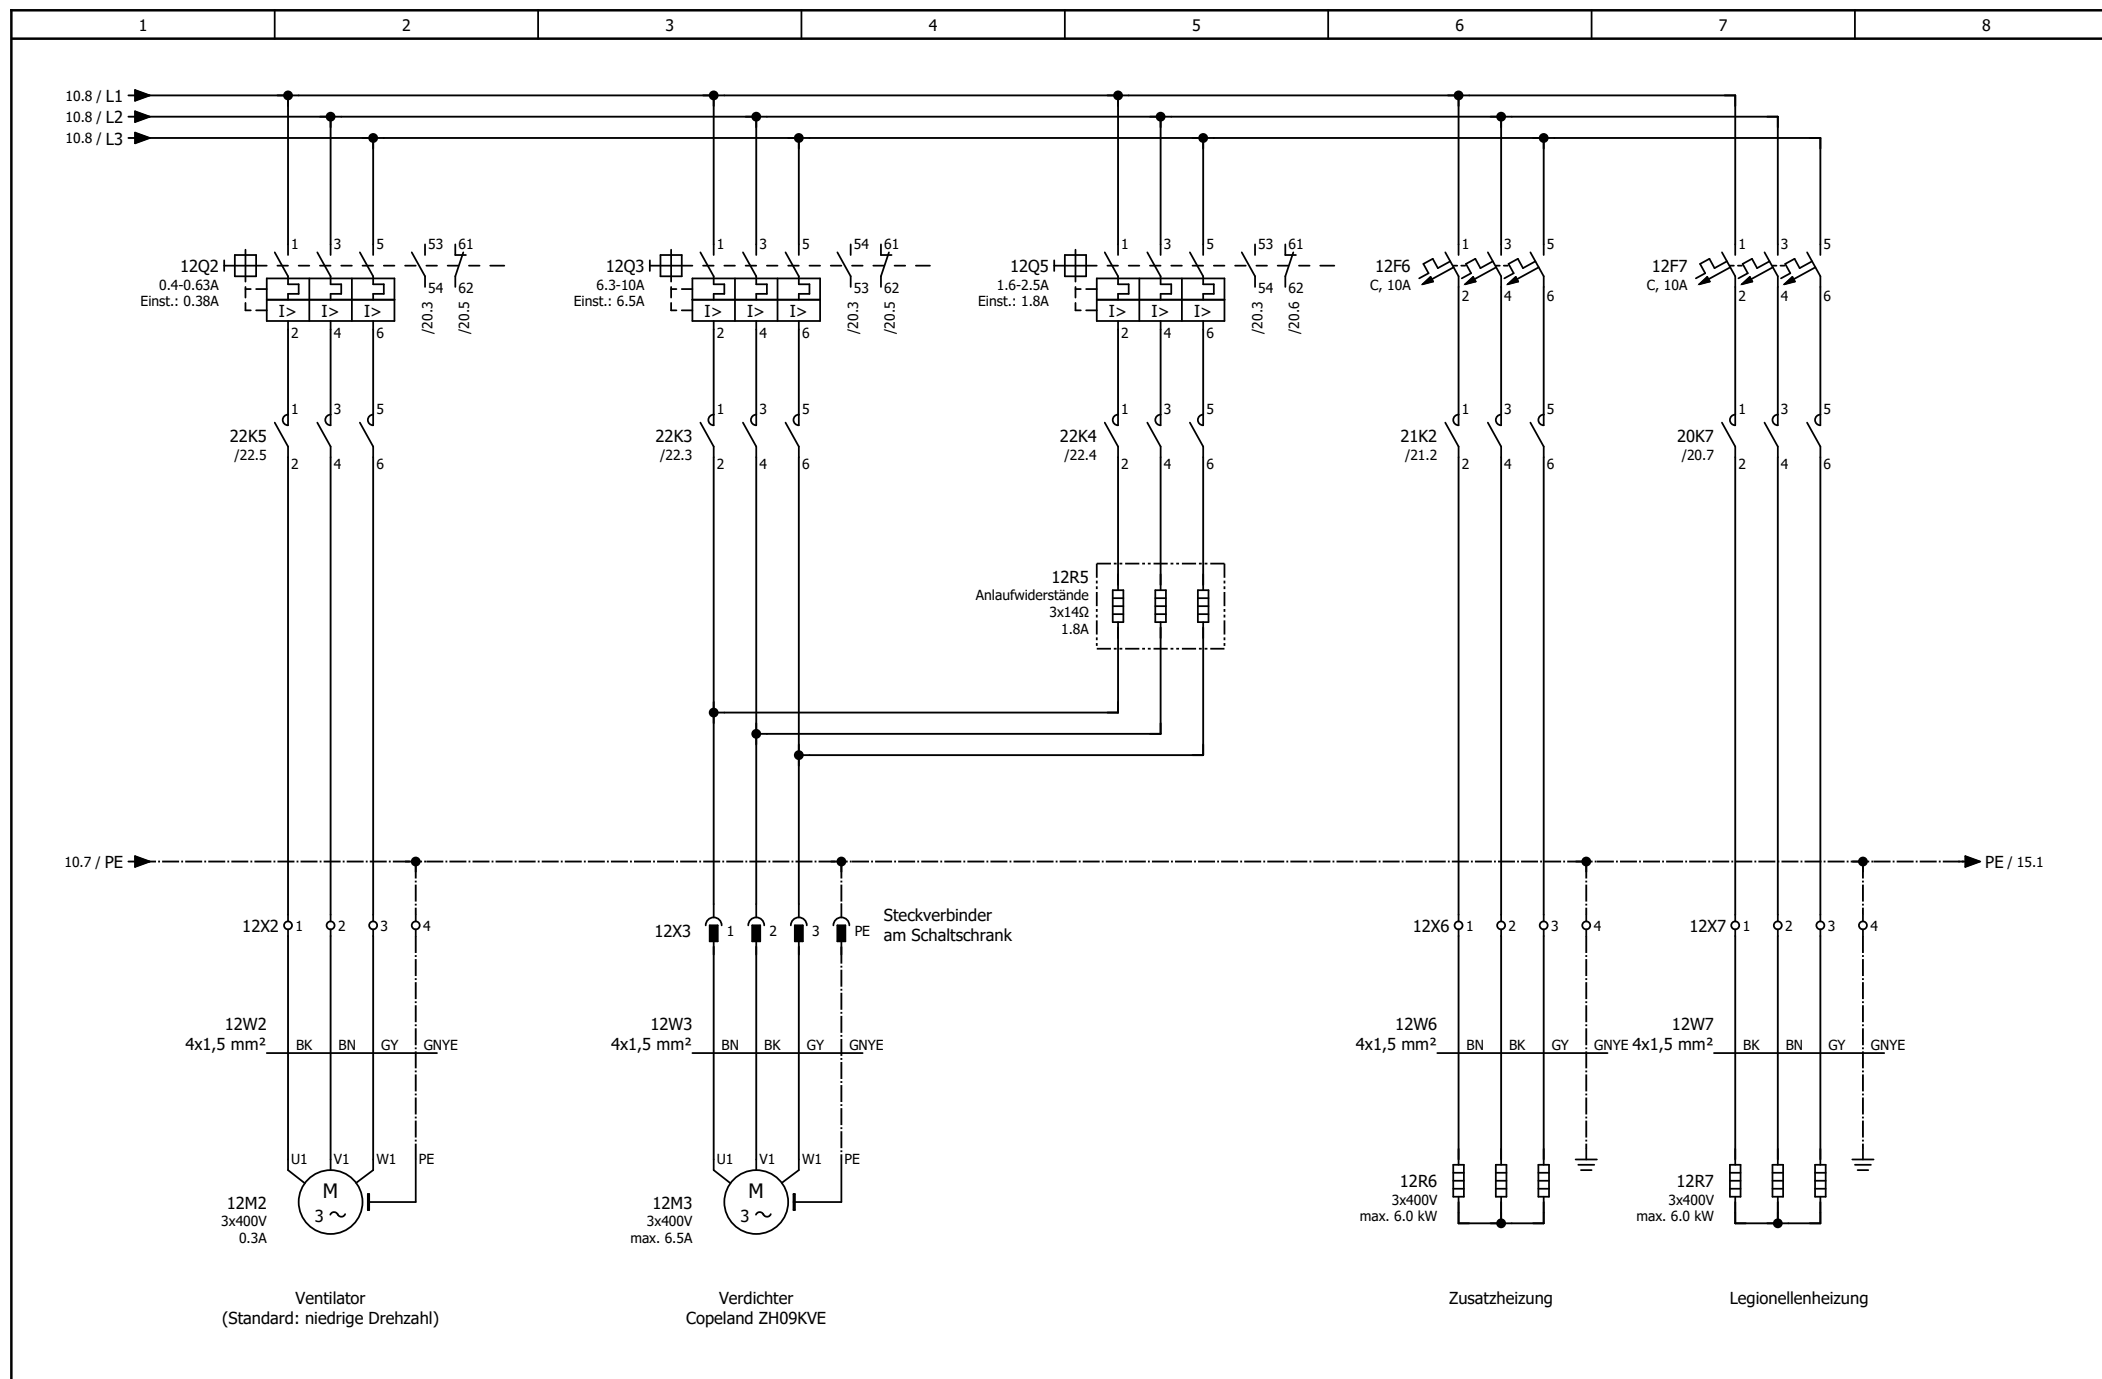


|          |       |      |        |            |                    |                                      |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|          |       |      | Datum  | 24.01.2024 | Anlagebezeichnung: | Abgänge Motoren / Legionellenheizung | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L3.1/6.1    |                                      | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt:            |                                      |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            |                    |                                      | Blatt 12 |

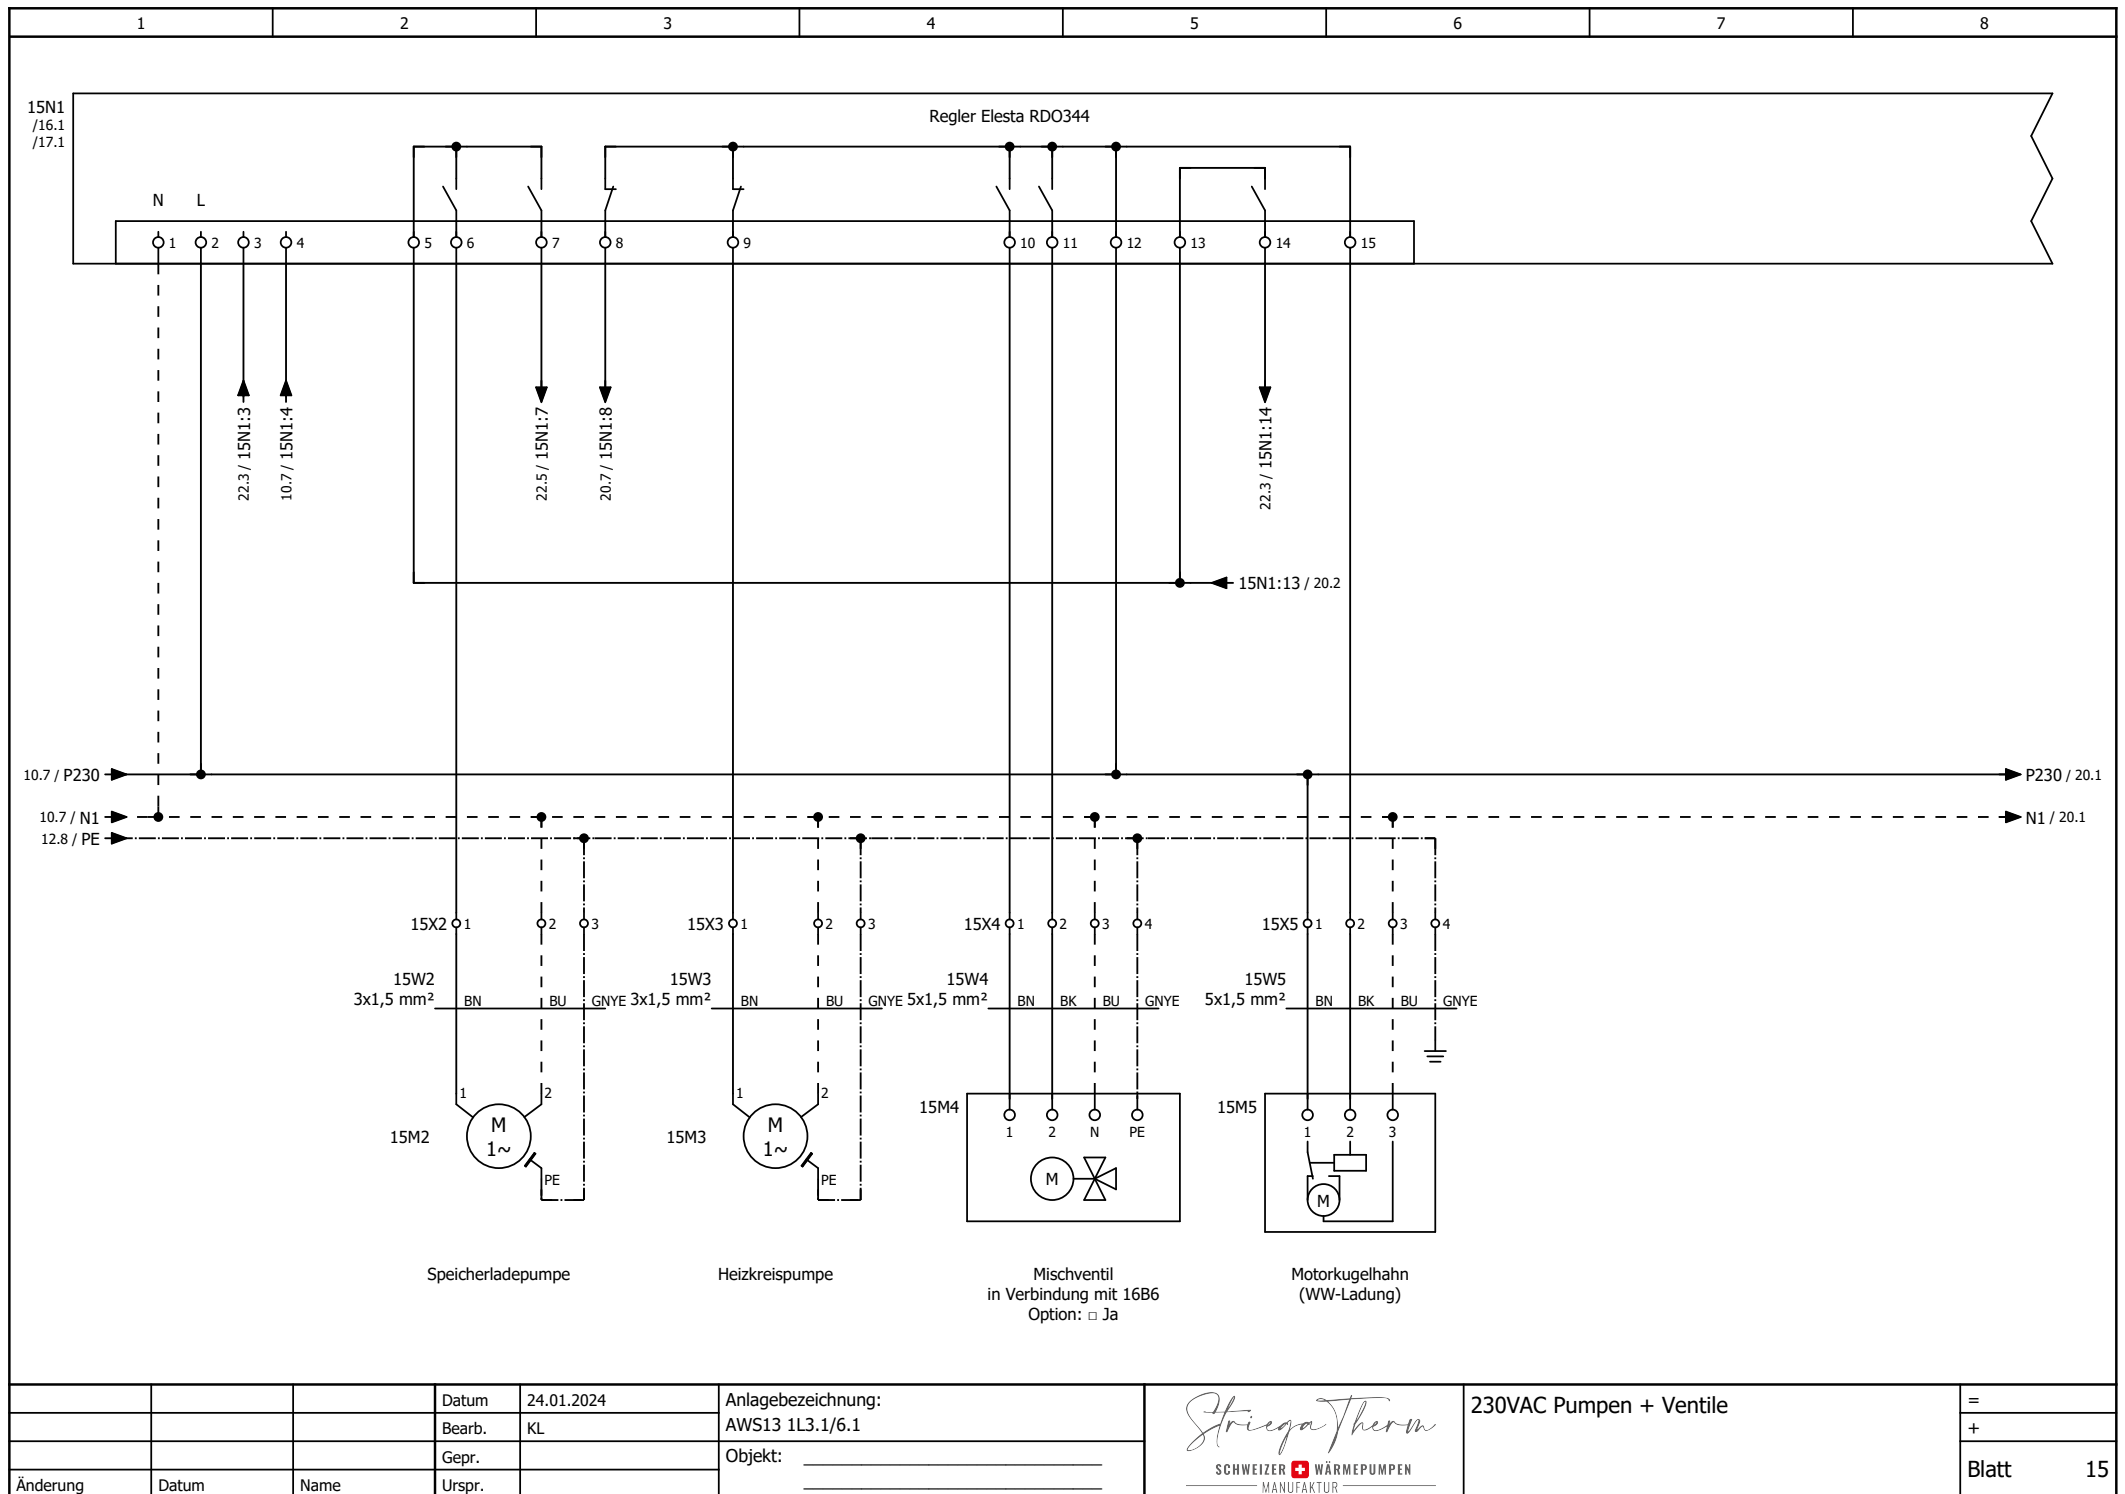

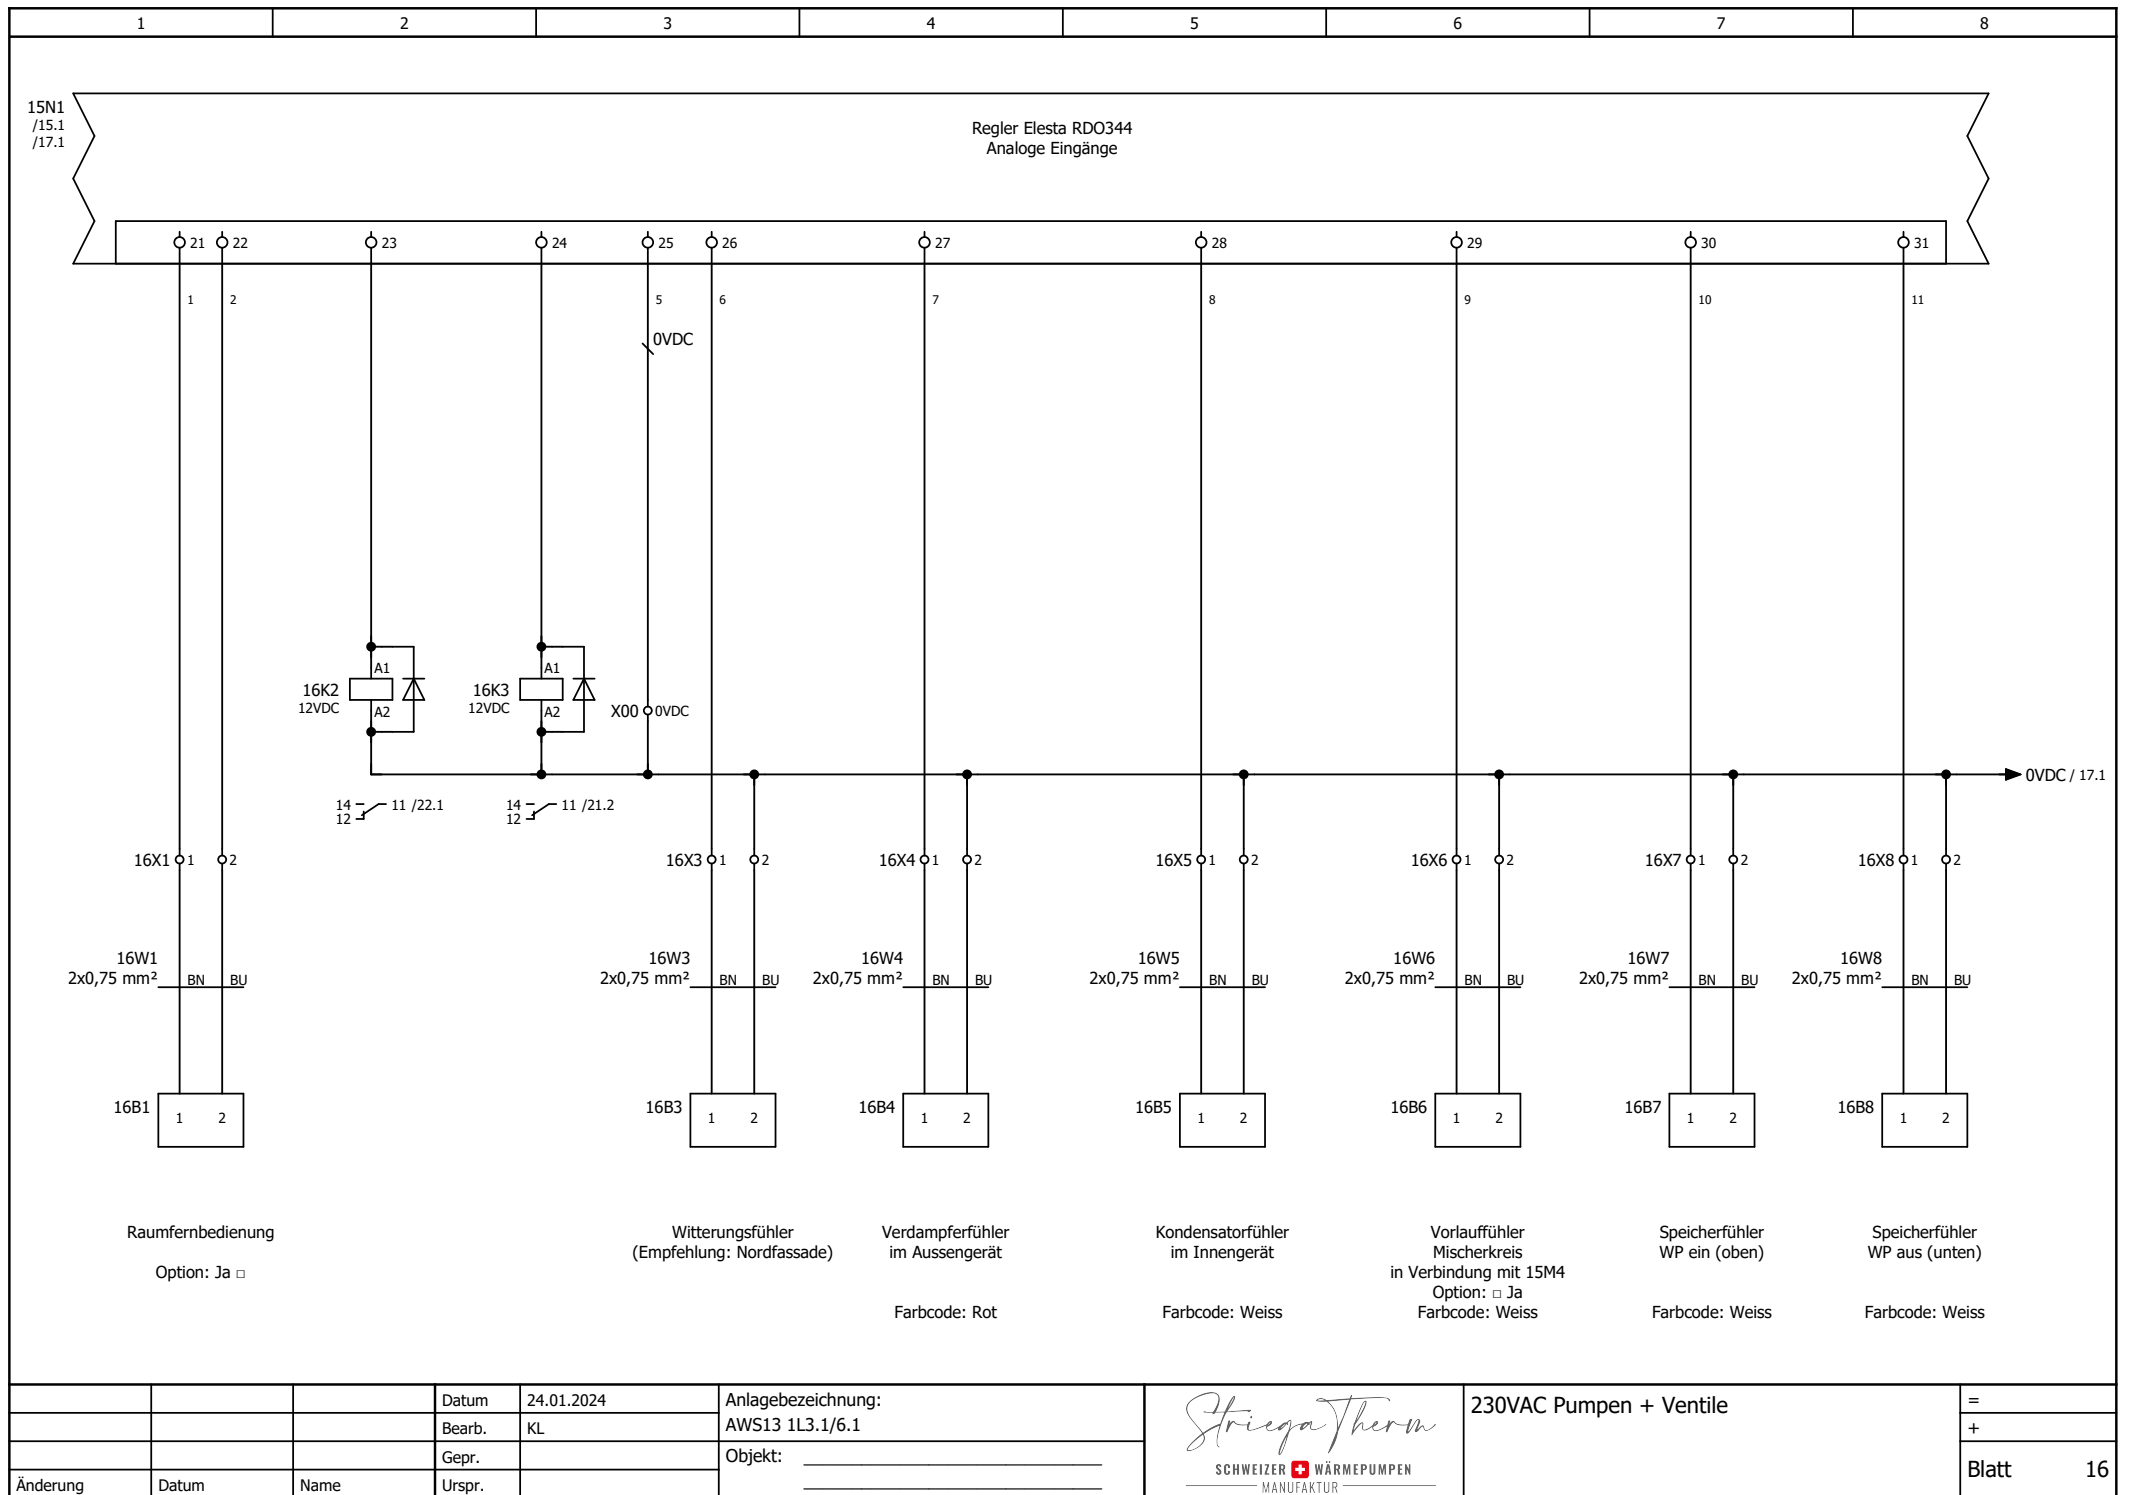


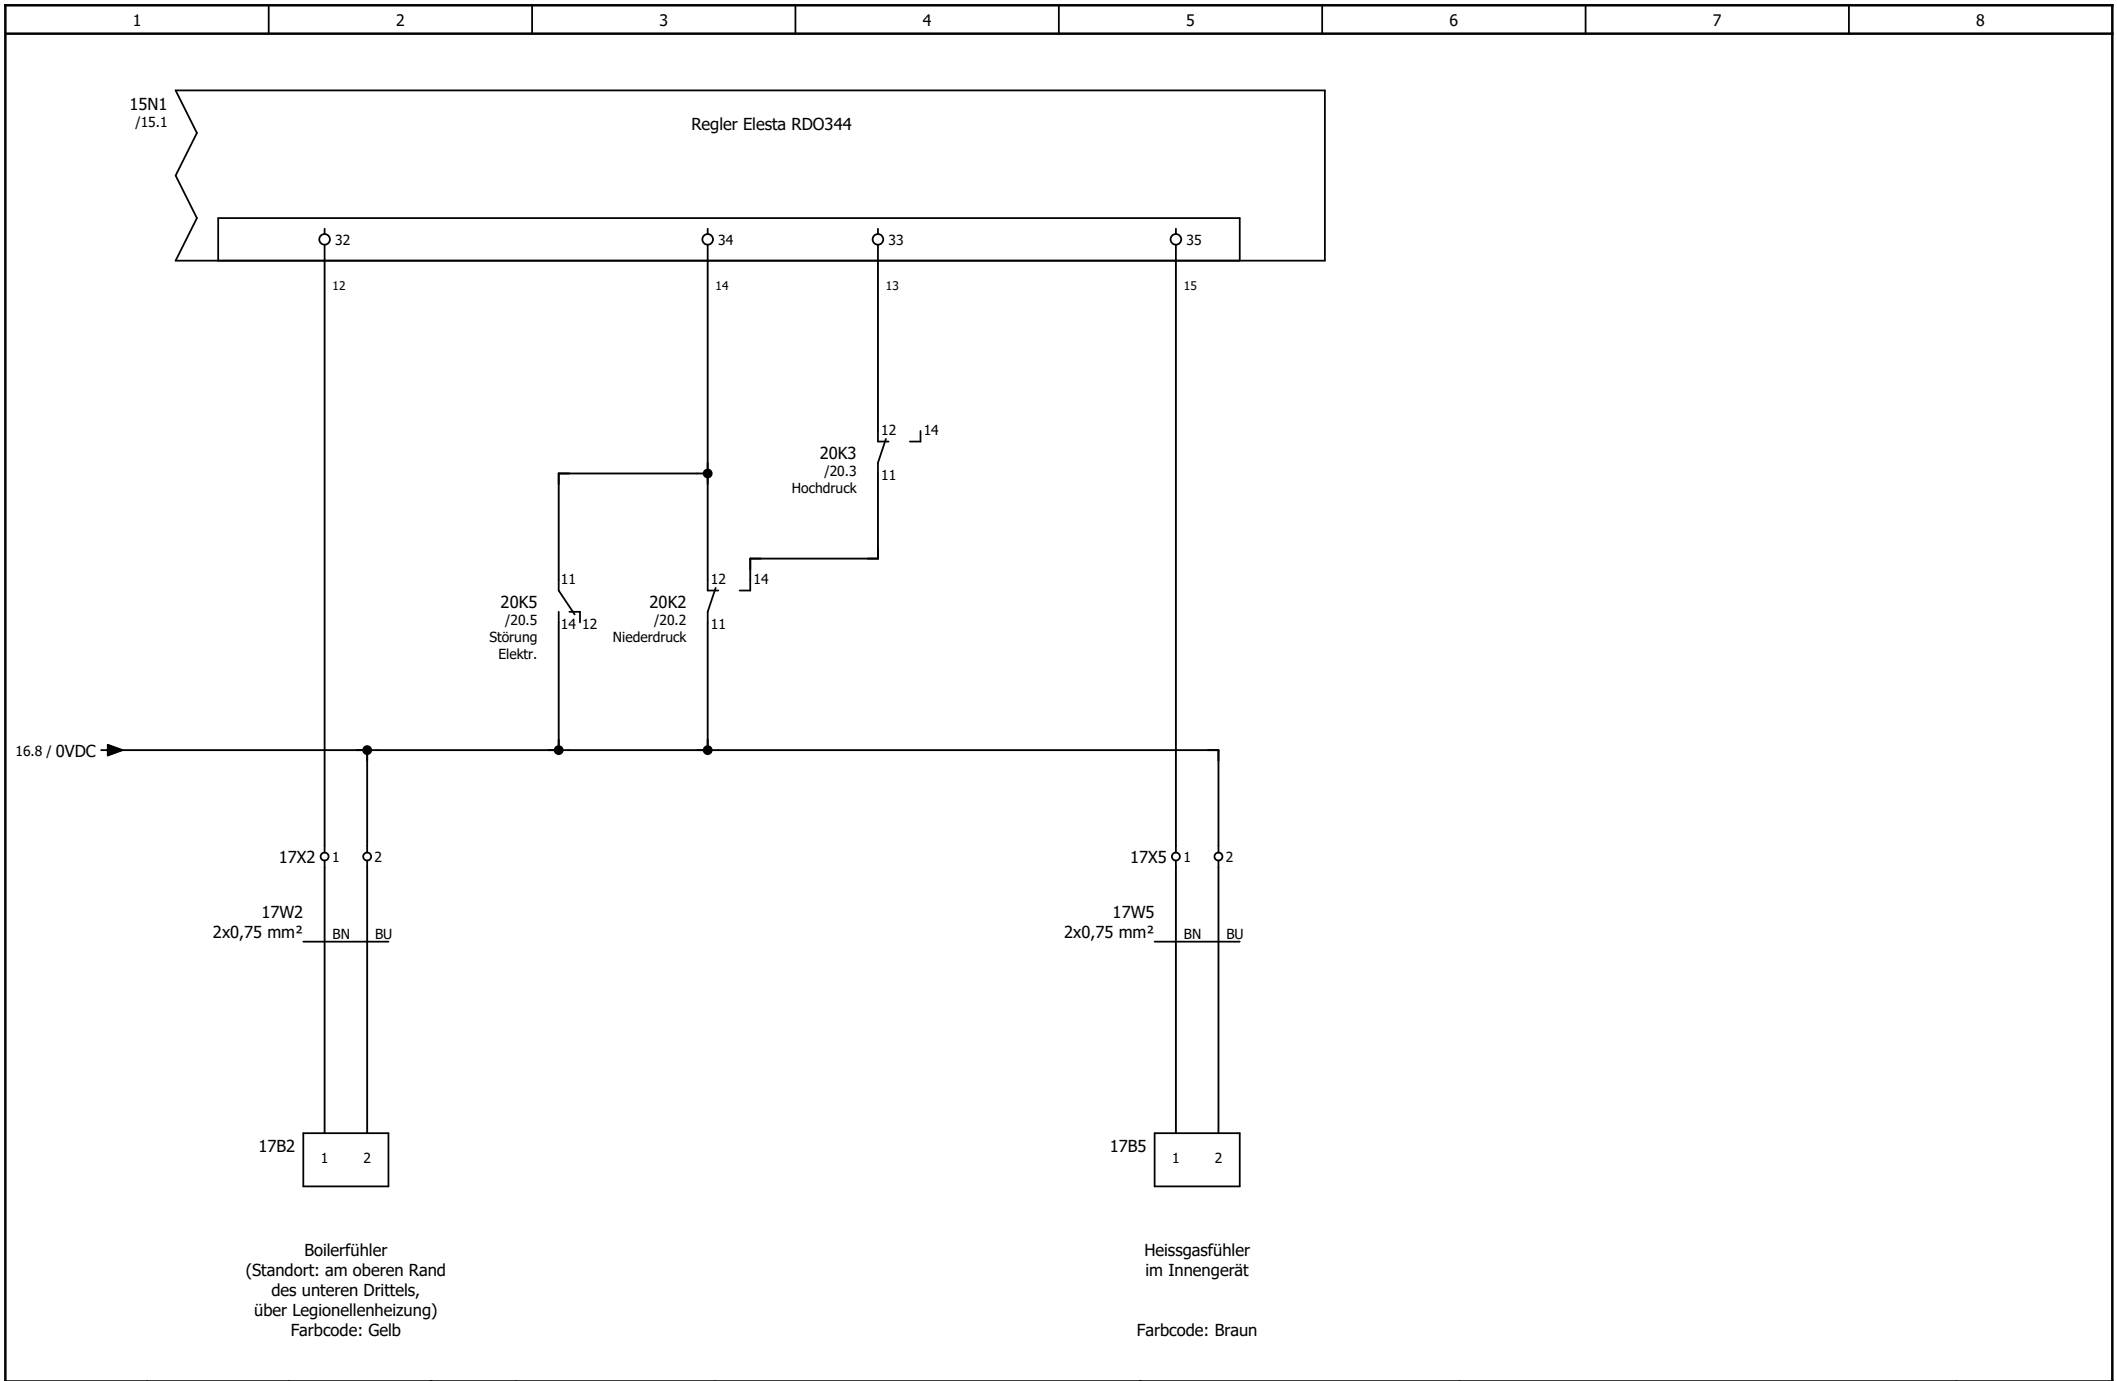


|          |       |      |        |            |                    |                                                                                                                                                                         |                         |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|          |       |      | Datum  | 24.01.2024 | Anlagebezeichnung: | <div><div>StriegaTherm</div><div>SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN<br/>MANUFAKTUR</div></div> | 230VAC Pumpen + Ventile | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L3.1/6.1    |                                                                                                                                                                         |                         | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt: _____      |                                                                                                                                                                         |                         |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            | _____              |                                                                                                                                                                         |                         | Blatt 17 |

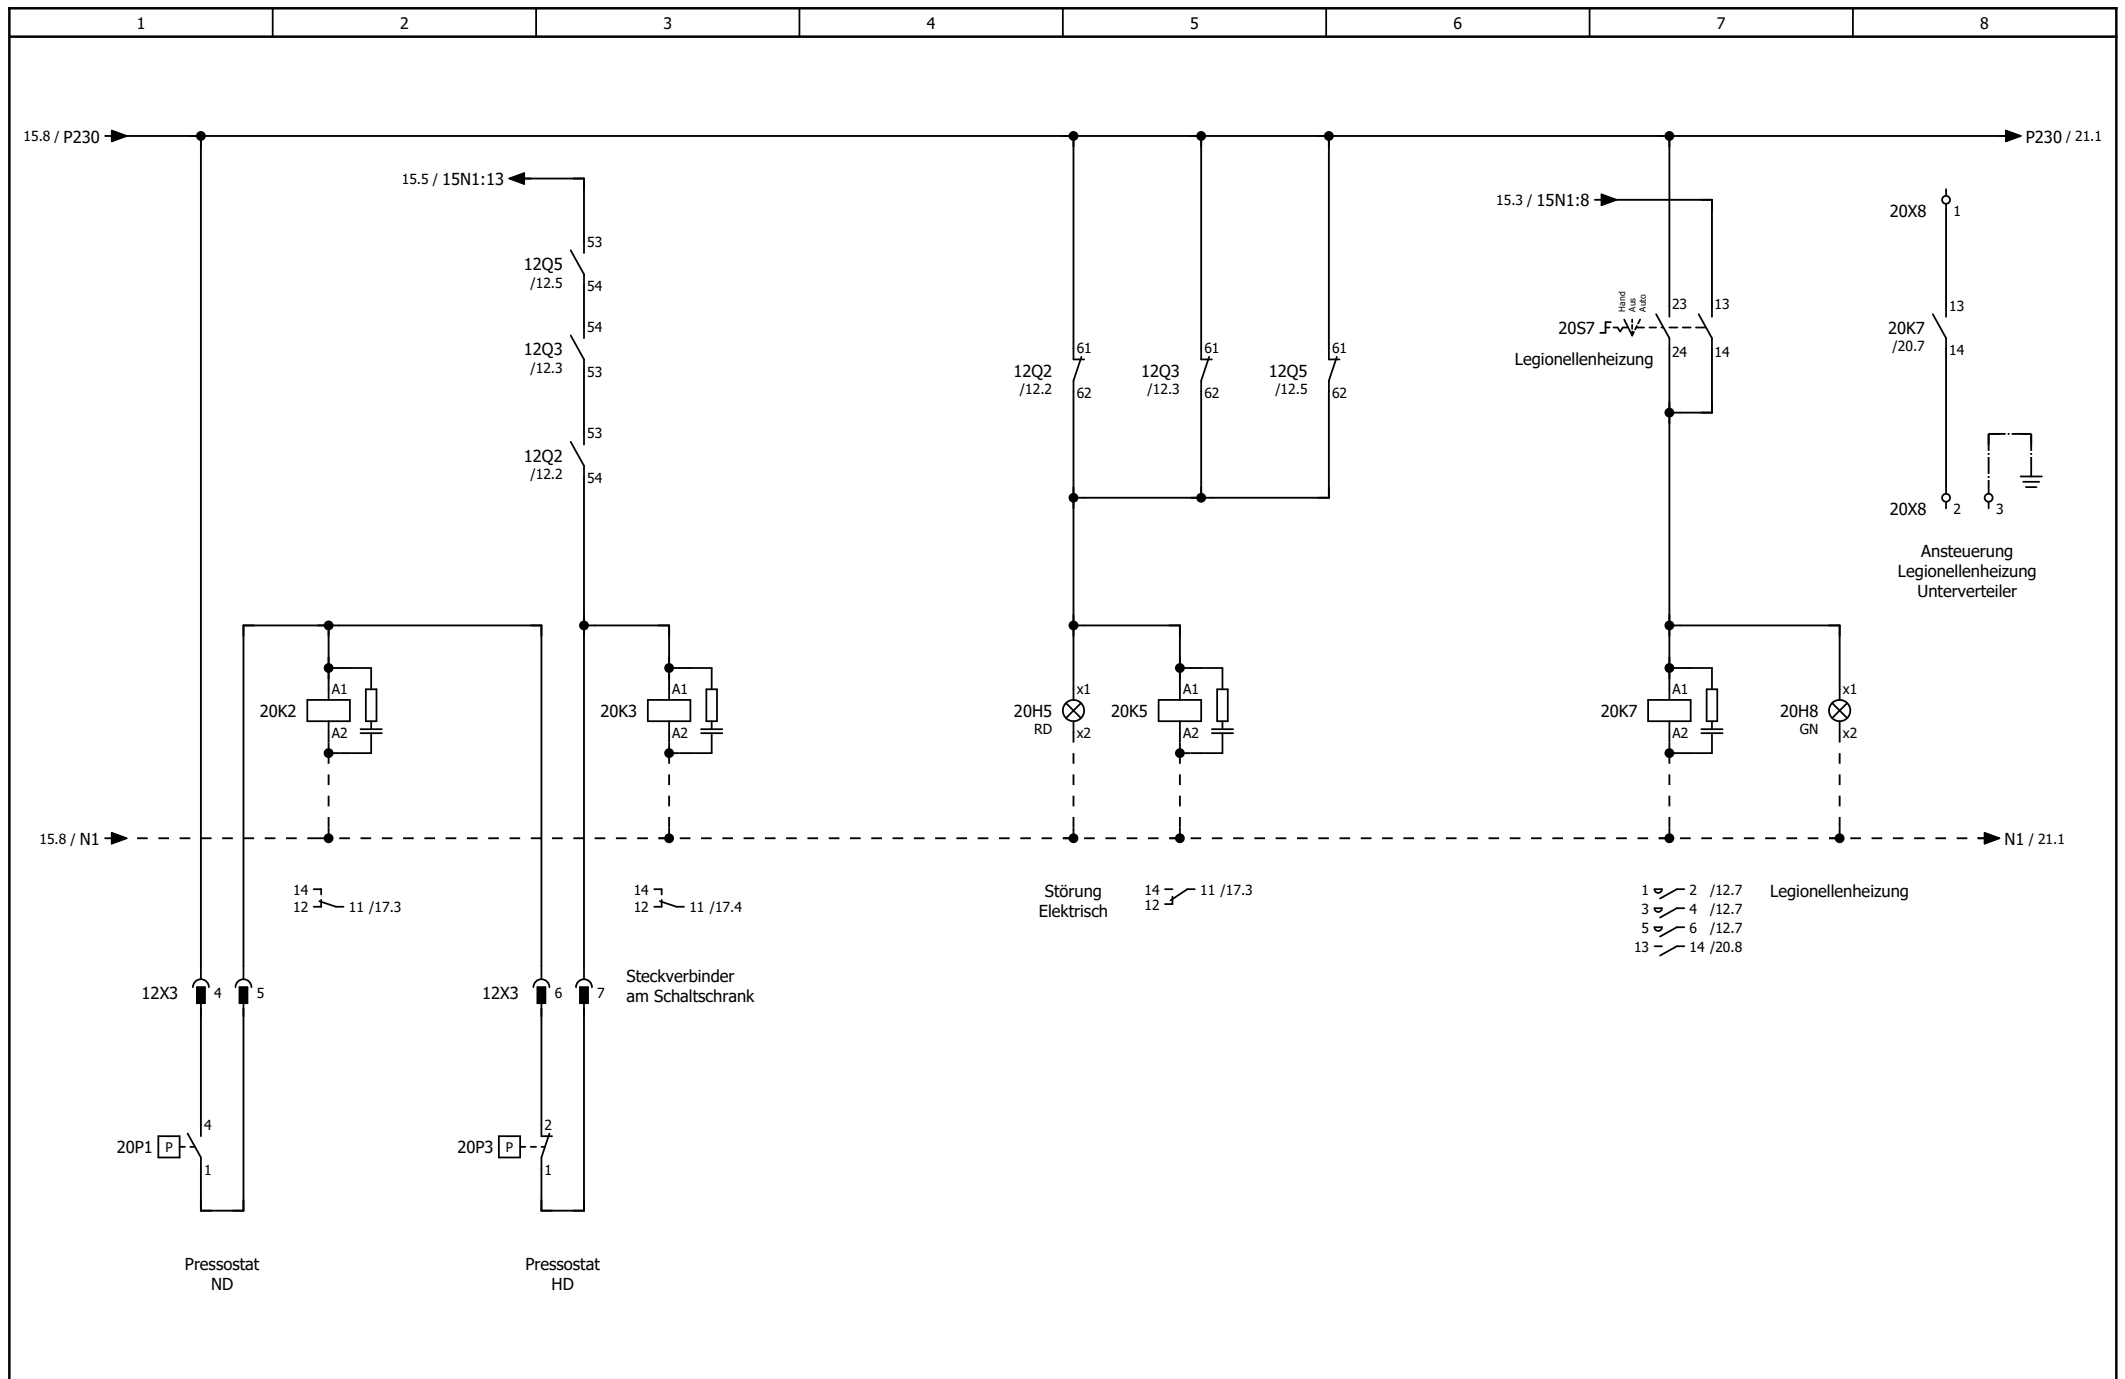

|          |       |      |        |            |                    |                     |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|---------------------|----------|
|          |       |      | Datum  | 24.01.2024 | Anlagebezeichnung: | Motorschutzschalter | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L3.1/6.1    |                     | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt:            |                     |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            |                    |                     | Blatt 20 |

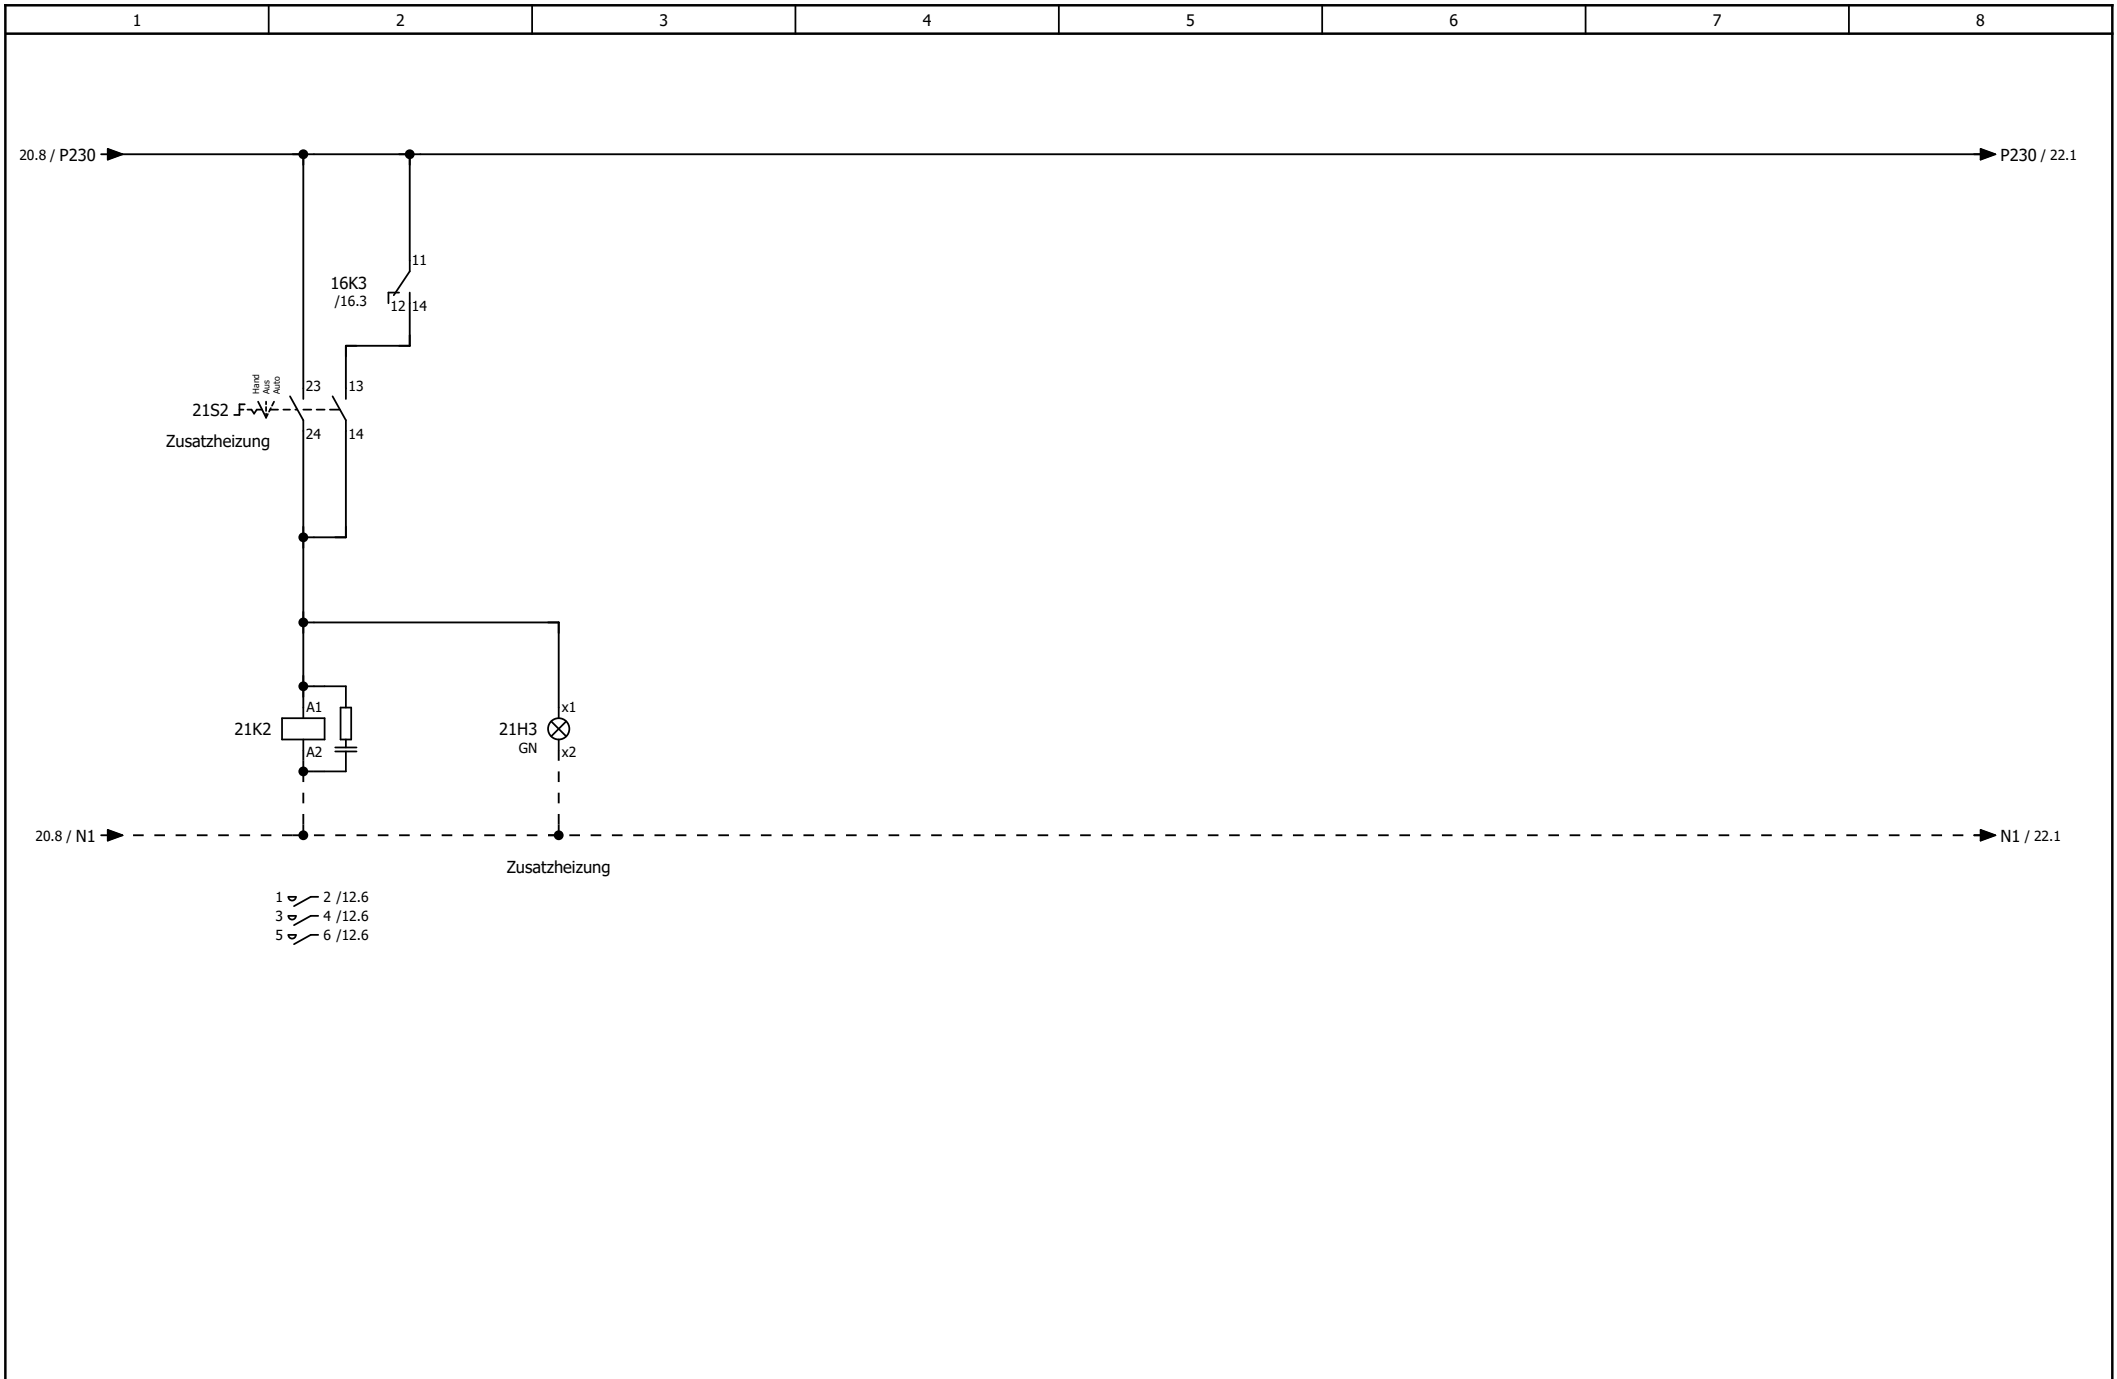

|          |       |      |        |            |                    |                                                                                                                                           |               |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|          |       |      | Datum  | 24.01.2024 | Anlagebezeichnung: | StriegaTherm<br>SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN<br>MANUFAKTUR | Zusatzheizung | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L3.1/6.1    |                                                                                                                                           |               | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt: _____      |                                                                                                                                           |               |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            | _____              |                                                                                                                                           |               | Blatt 21 |

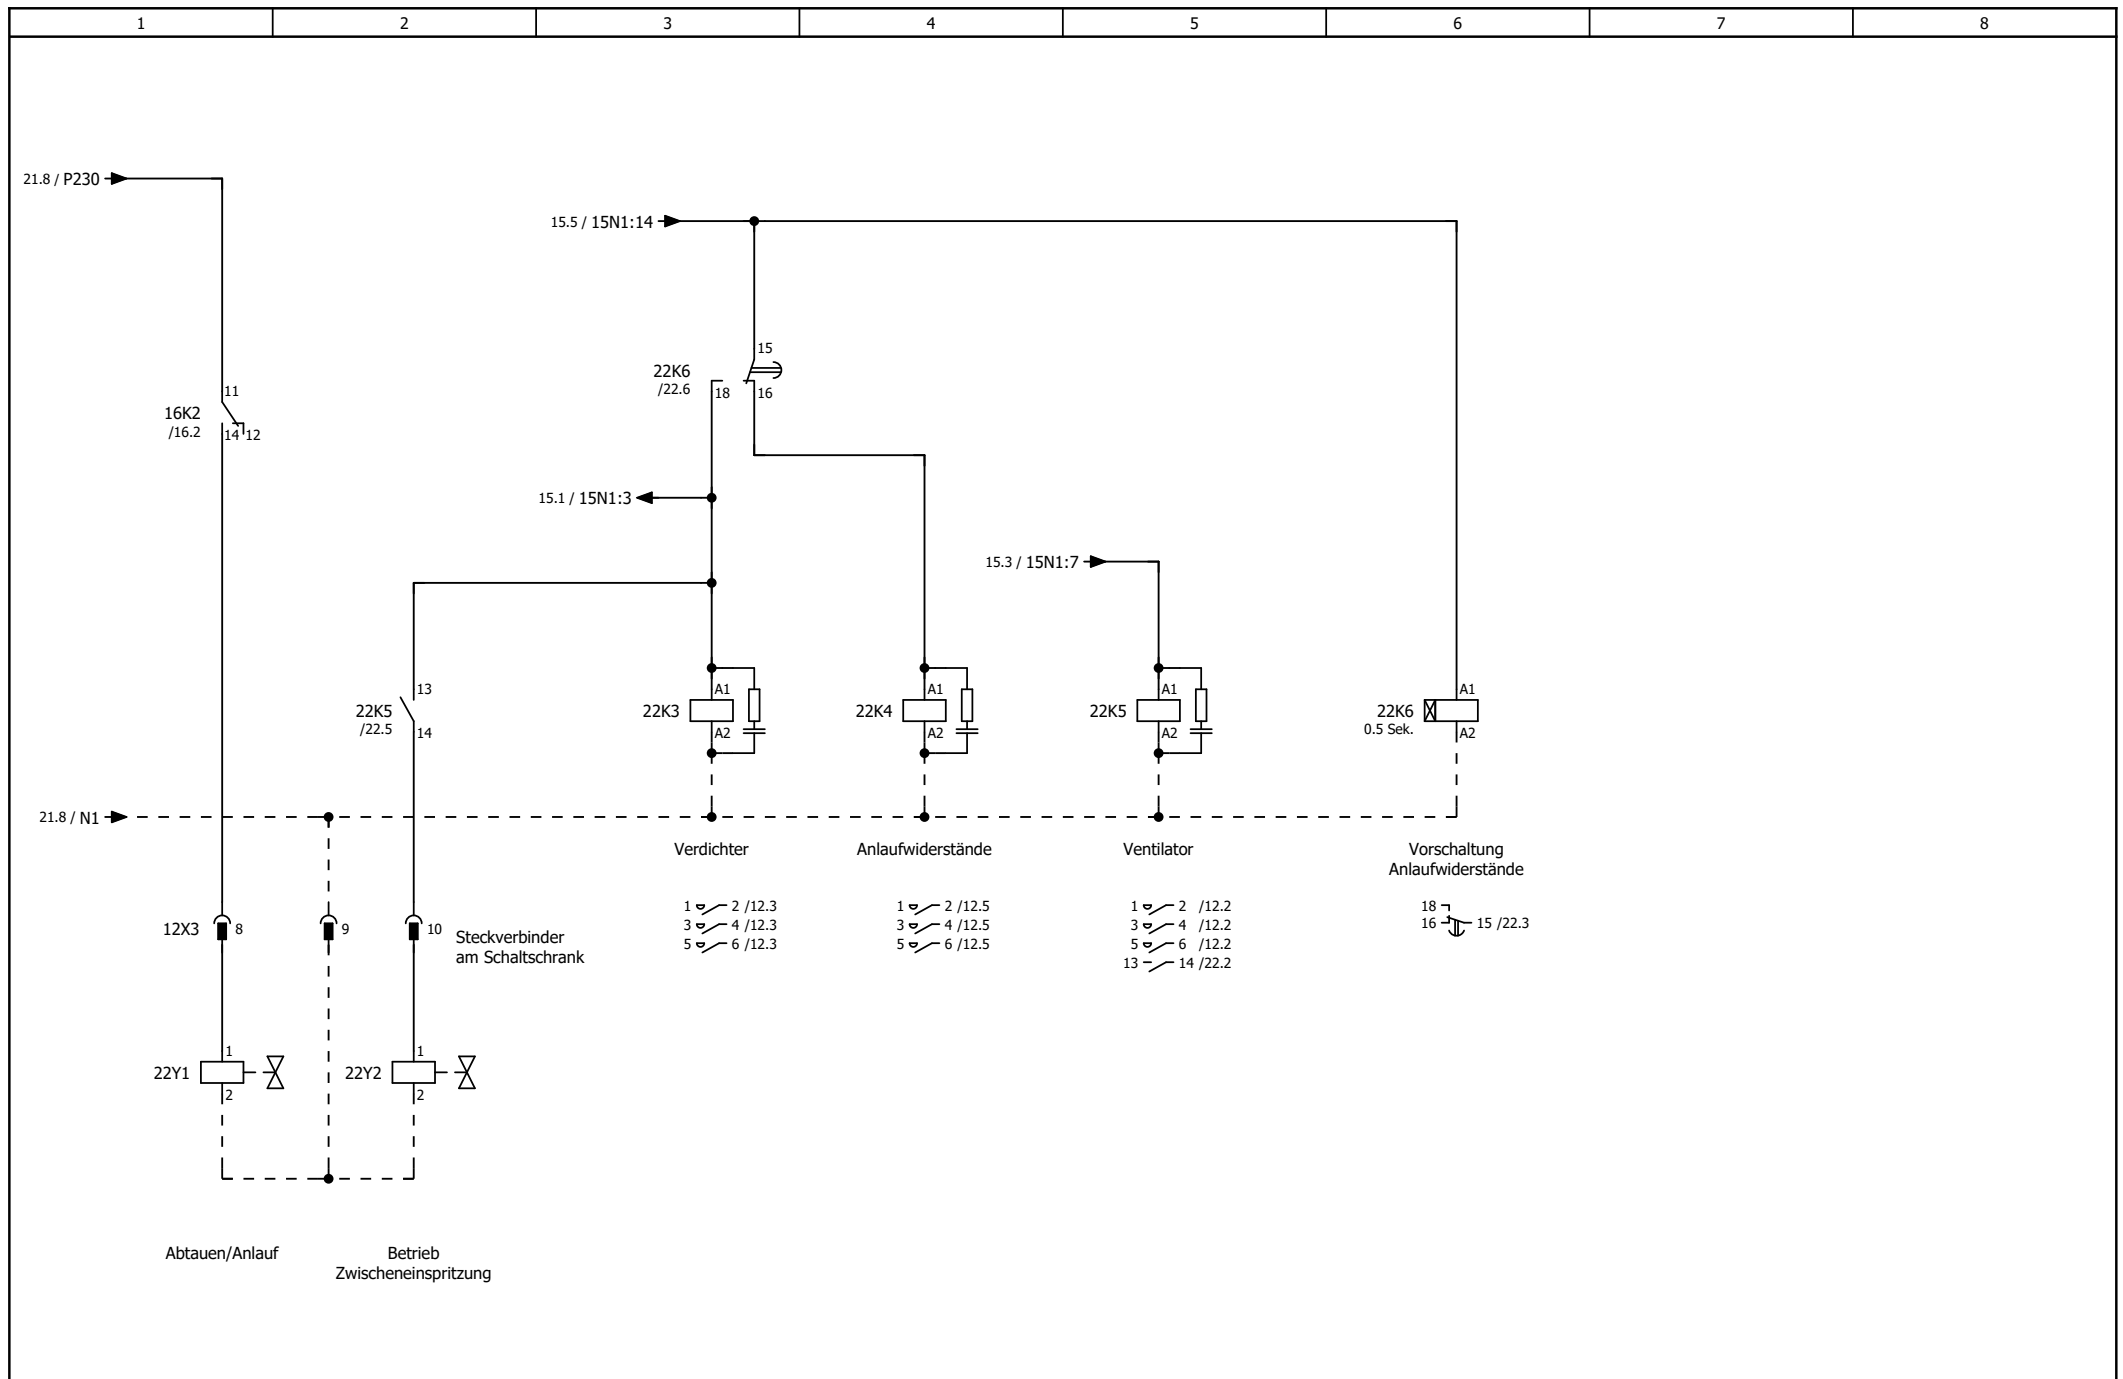

|          |       |      |        |            |                    |                                                     |        |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|          |       |      | Datum  | 24.01.2024 | Anlagebezeichnung: | Striega Therm<br>SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN<br>MANUFATUR | Anlauf | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L3.1/6.1    |                                                     |        | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt:            |                                                     |        |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            |                    |                                                     |        | Blatt 22 |