

Striega-Therm AG

Breitenstrasse 10  
4852 Rothrist

Tel. 062 797 03 03  
Email info@striega-therm.ch



# Elektroschema


|                    |                                                                              |                 |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Objekt             |                                                                              |                 |                     |
| Ort                |                                                                              |                 |                     |
| Projektnummer      |                                                                              |                 |                     |
| Anlagenbezeichnung | AWS13 1L7.1/8.1<br>Steuerung zu Wärmepumpe<br>Legionellenheizung max. 6.0 kW |                 |                     |
| Betriebsspannung   | 3x400VAC N+PE                                                                |                 |                     |
| Nennleistung       |                                                                              |                 |                     |
| Steuerspannung     | 230VAC                                                                       |                 |                     |
| Erstellt am        | 23.01.2024                                                                   |                 |                     |
| Bearbeitet am      | 17.07.2025                                                                   | von (Kürzel) KL | Anzahl der Seiten 9 |

# Inhaltsverzeichnis

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet

[illegible]


|          |       |        |        |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |   |       |
|----------|-------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------|
|          |       |        | Datum  | 19.02.2024    | Anlagebezeichnung:<br>AWS13 1L7.1/8.1 | <div><br/>SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN<br/>MANUFAKTUR</div> | Inhaltsverzeichnis | = |       |
|          |       | Bearb. | KL     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                    | + |       |
|          |       | Gepr.  |        | Objekt: _____ |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |   |       |
| Änderung | Datum | Name   | Urspr. | _____         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |   | Blatt |

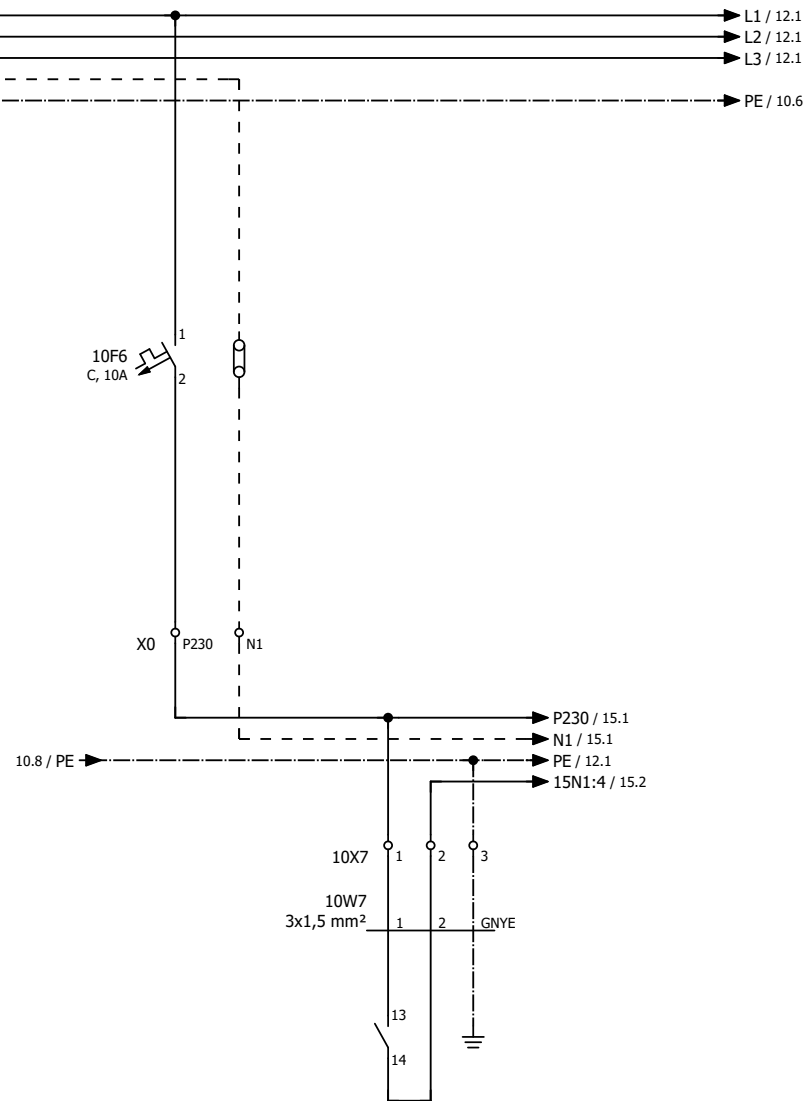


**Achtung:** Bei anderen Konfigurationen muss die effektive Stromaufnahme berechnet werden


Kontakt geschlossen  
= Betrieb


|          |       |        |        |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |       |
|----------|-------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|
|          |       |        | Datum  | 19.02.2024    | Anlagebezeichnung:<br>AWS13 1L7.1/8.1 | <div><br/>SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN<br/>MANUFAKTUR</div> | Einspeisung | = |       |
|          |       | Bearb. | KL     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             | + |       |
|          |       | Gepr.  |        | Objekt: _____ |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |       |
| Änderung | Datum | Name   | Urspr. | _____         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             |   | Blatt |

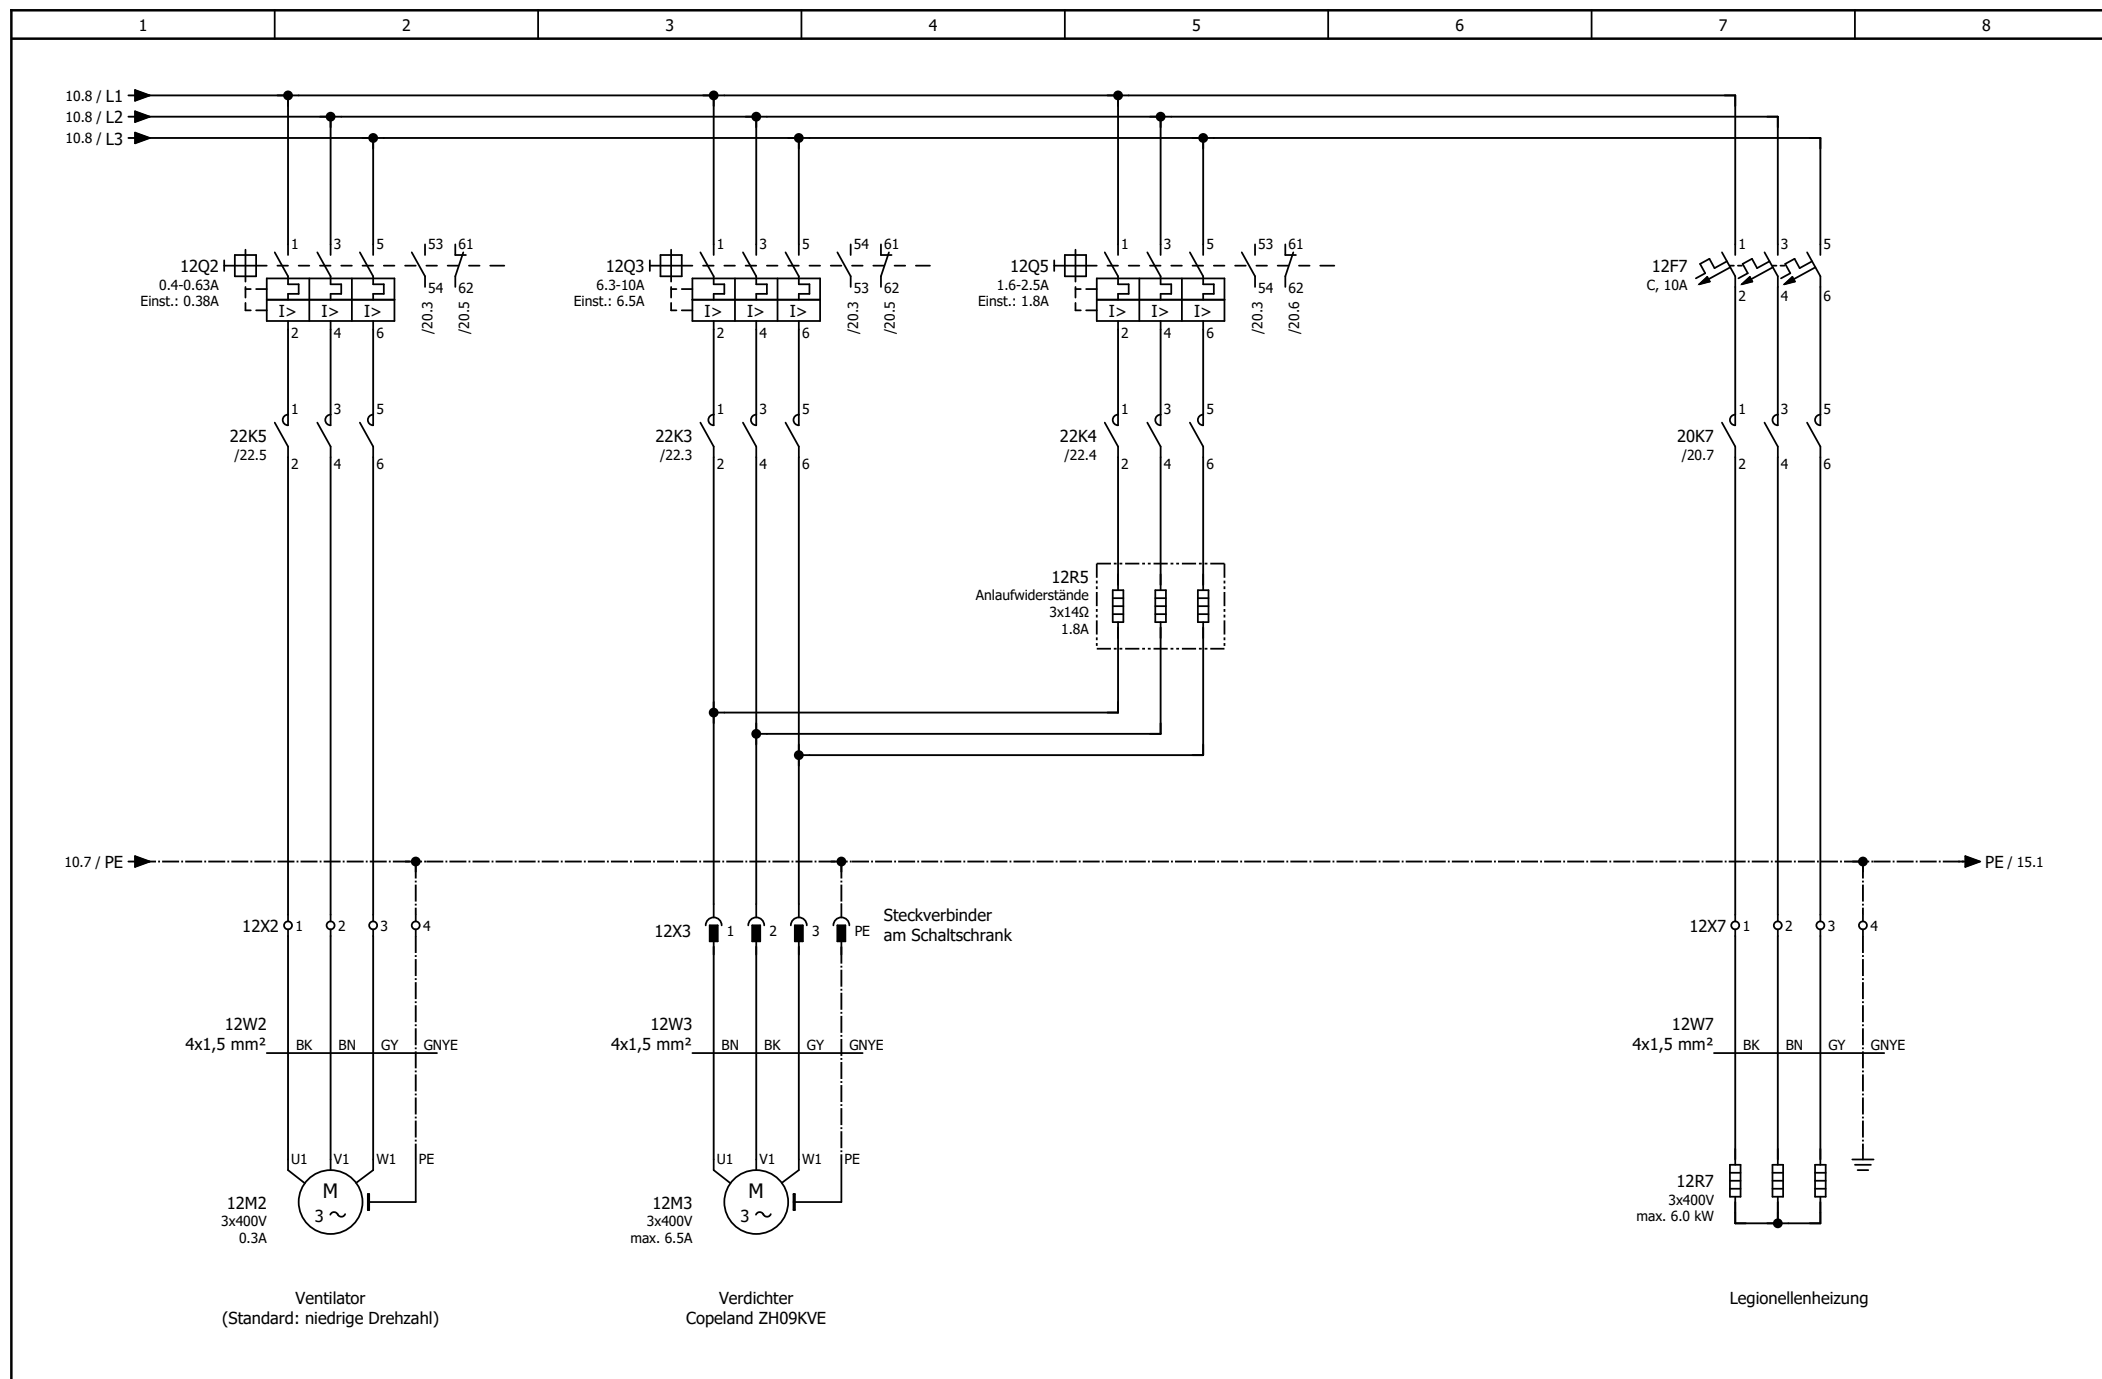

|          |       |      |        |            |                    |                                                                                                                              |                                      |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |       |      | Datum  | 23.01.2024 | Anlagebezeichnung: | <br>SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN<br>MANUFAKTUR | Abgänge Motoren / Legionellenheizung | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L7.1/8.1    |                                                                                                                              |                                      | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt:            |                                                                                                                              |                                      |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            |                    |                                                                                                                              |                                      | Blatt 12 |

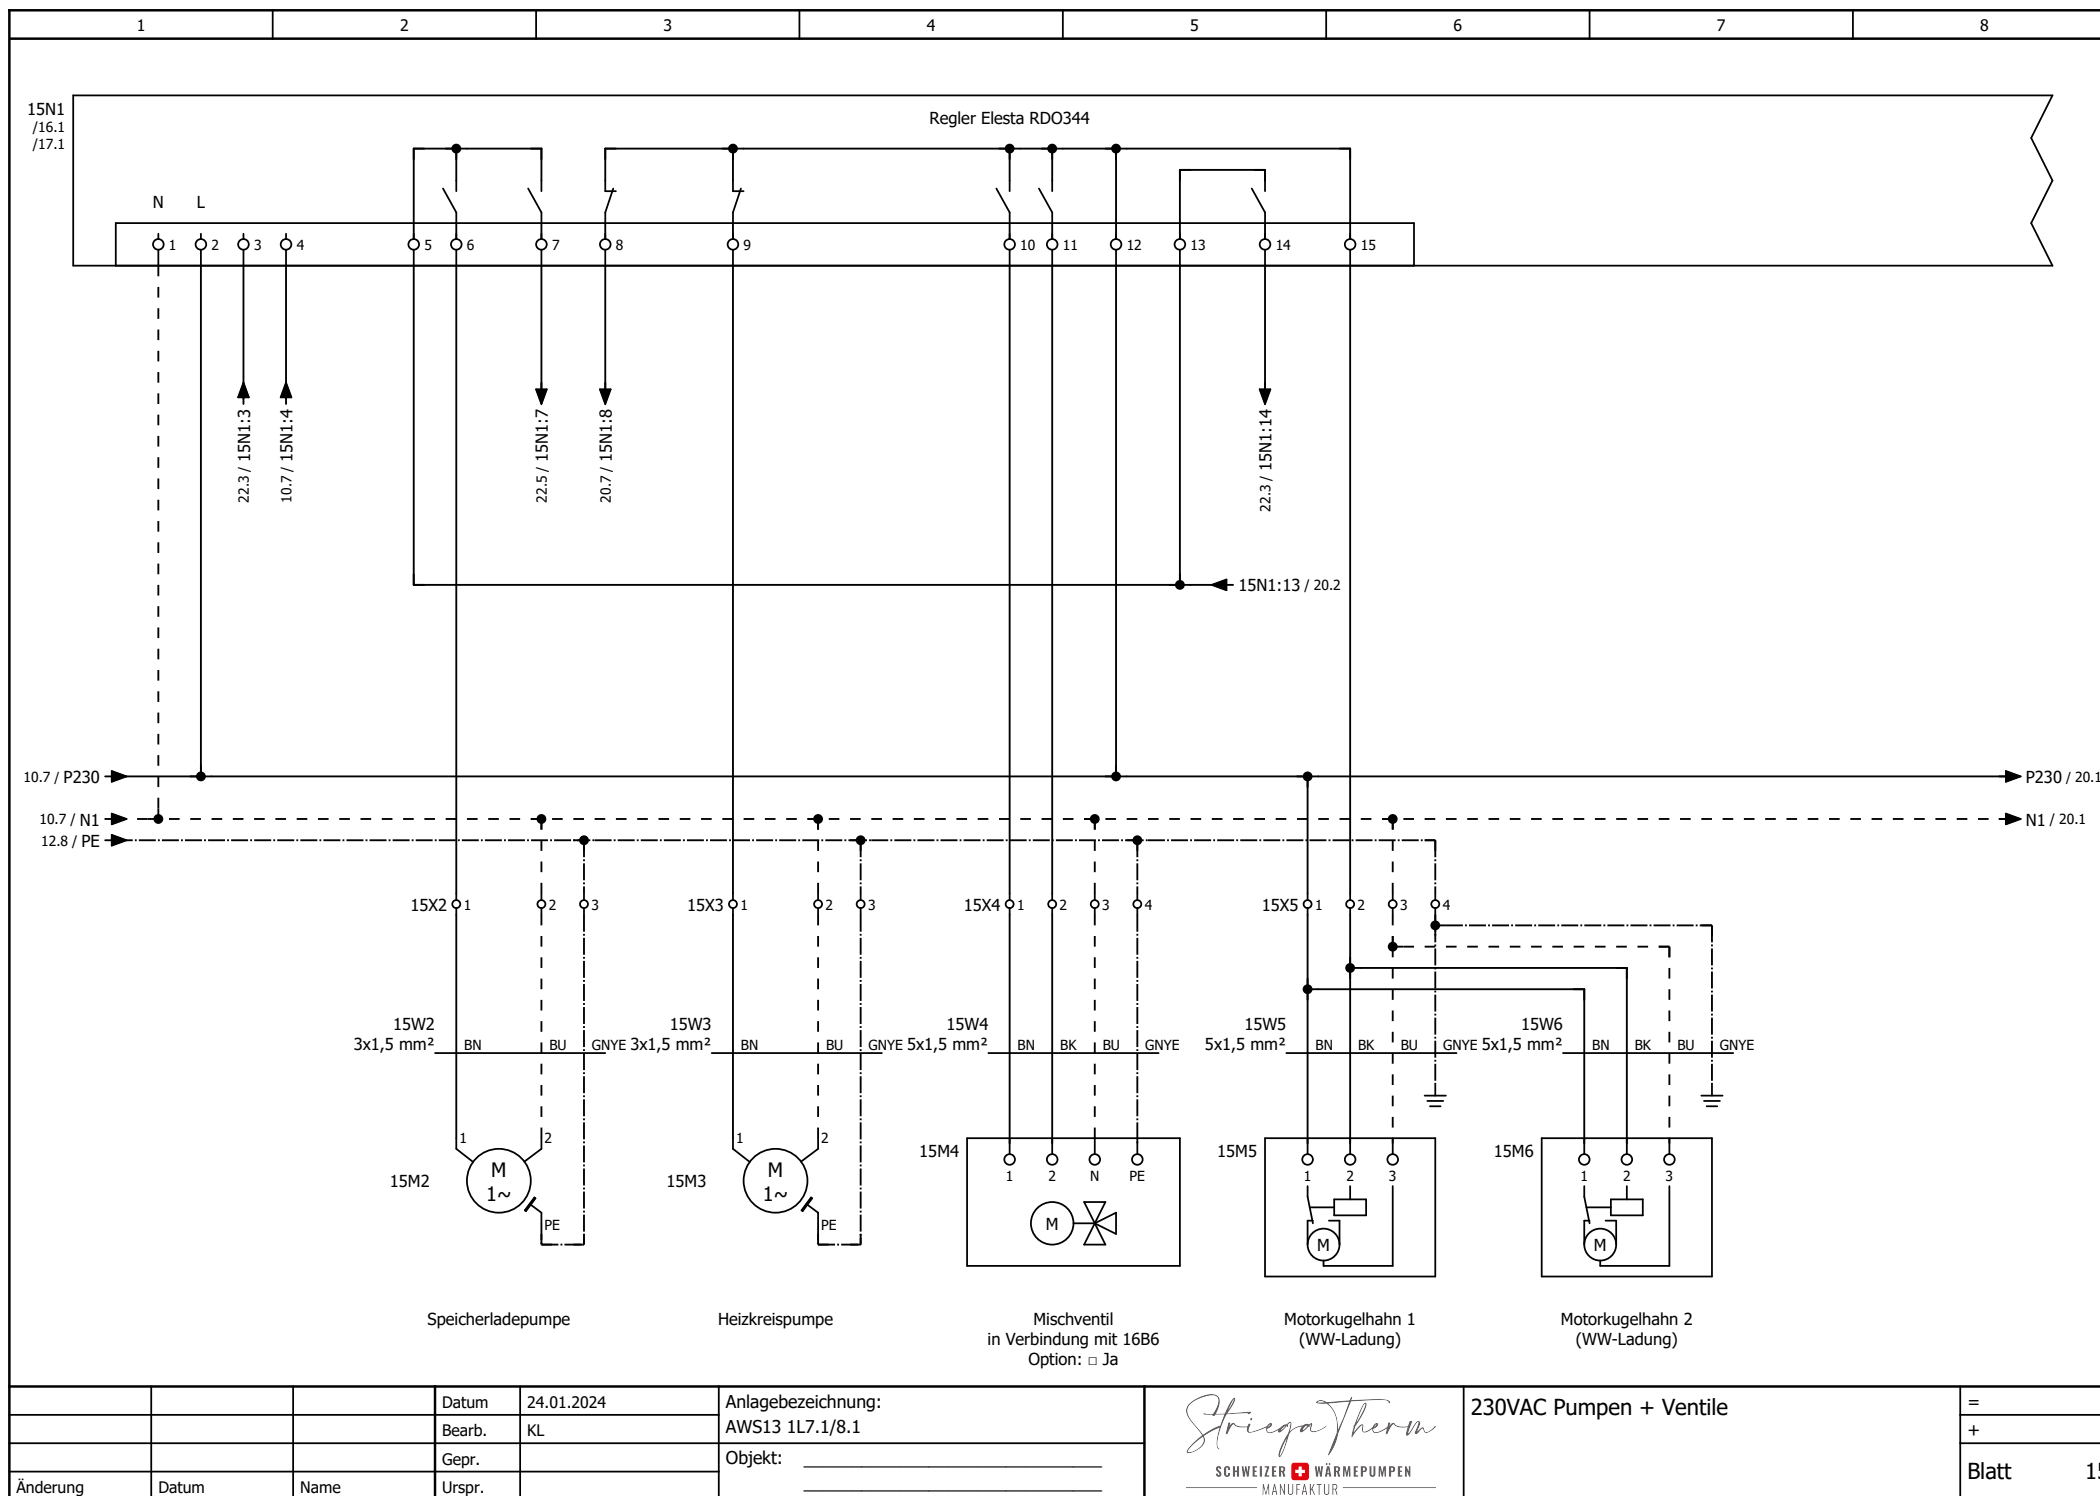

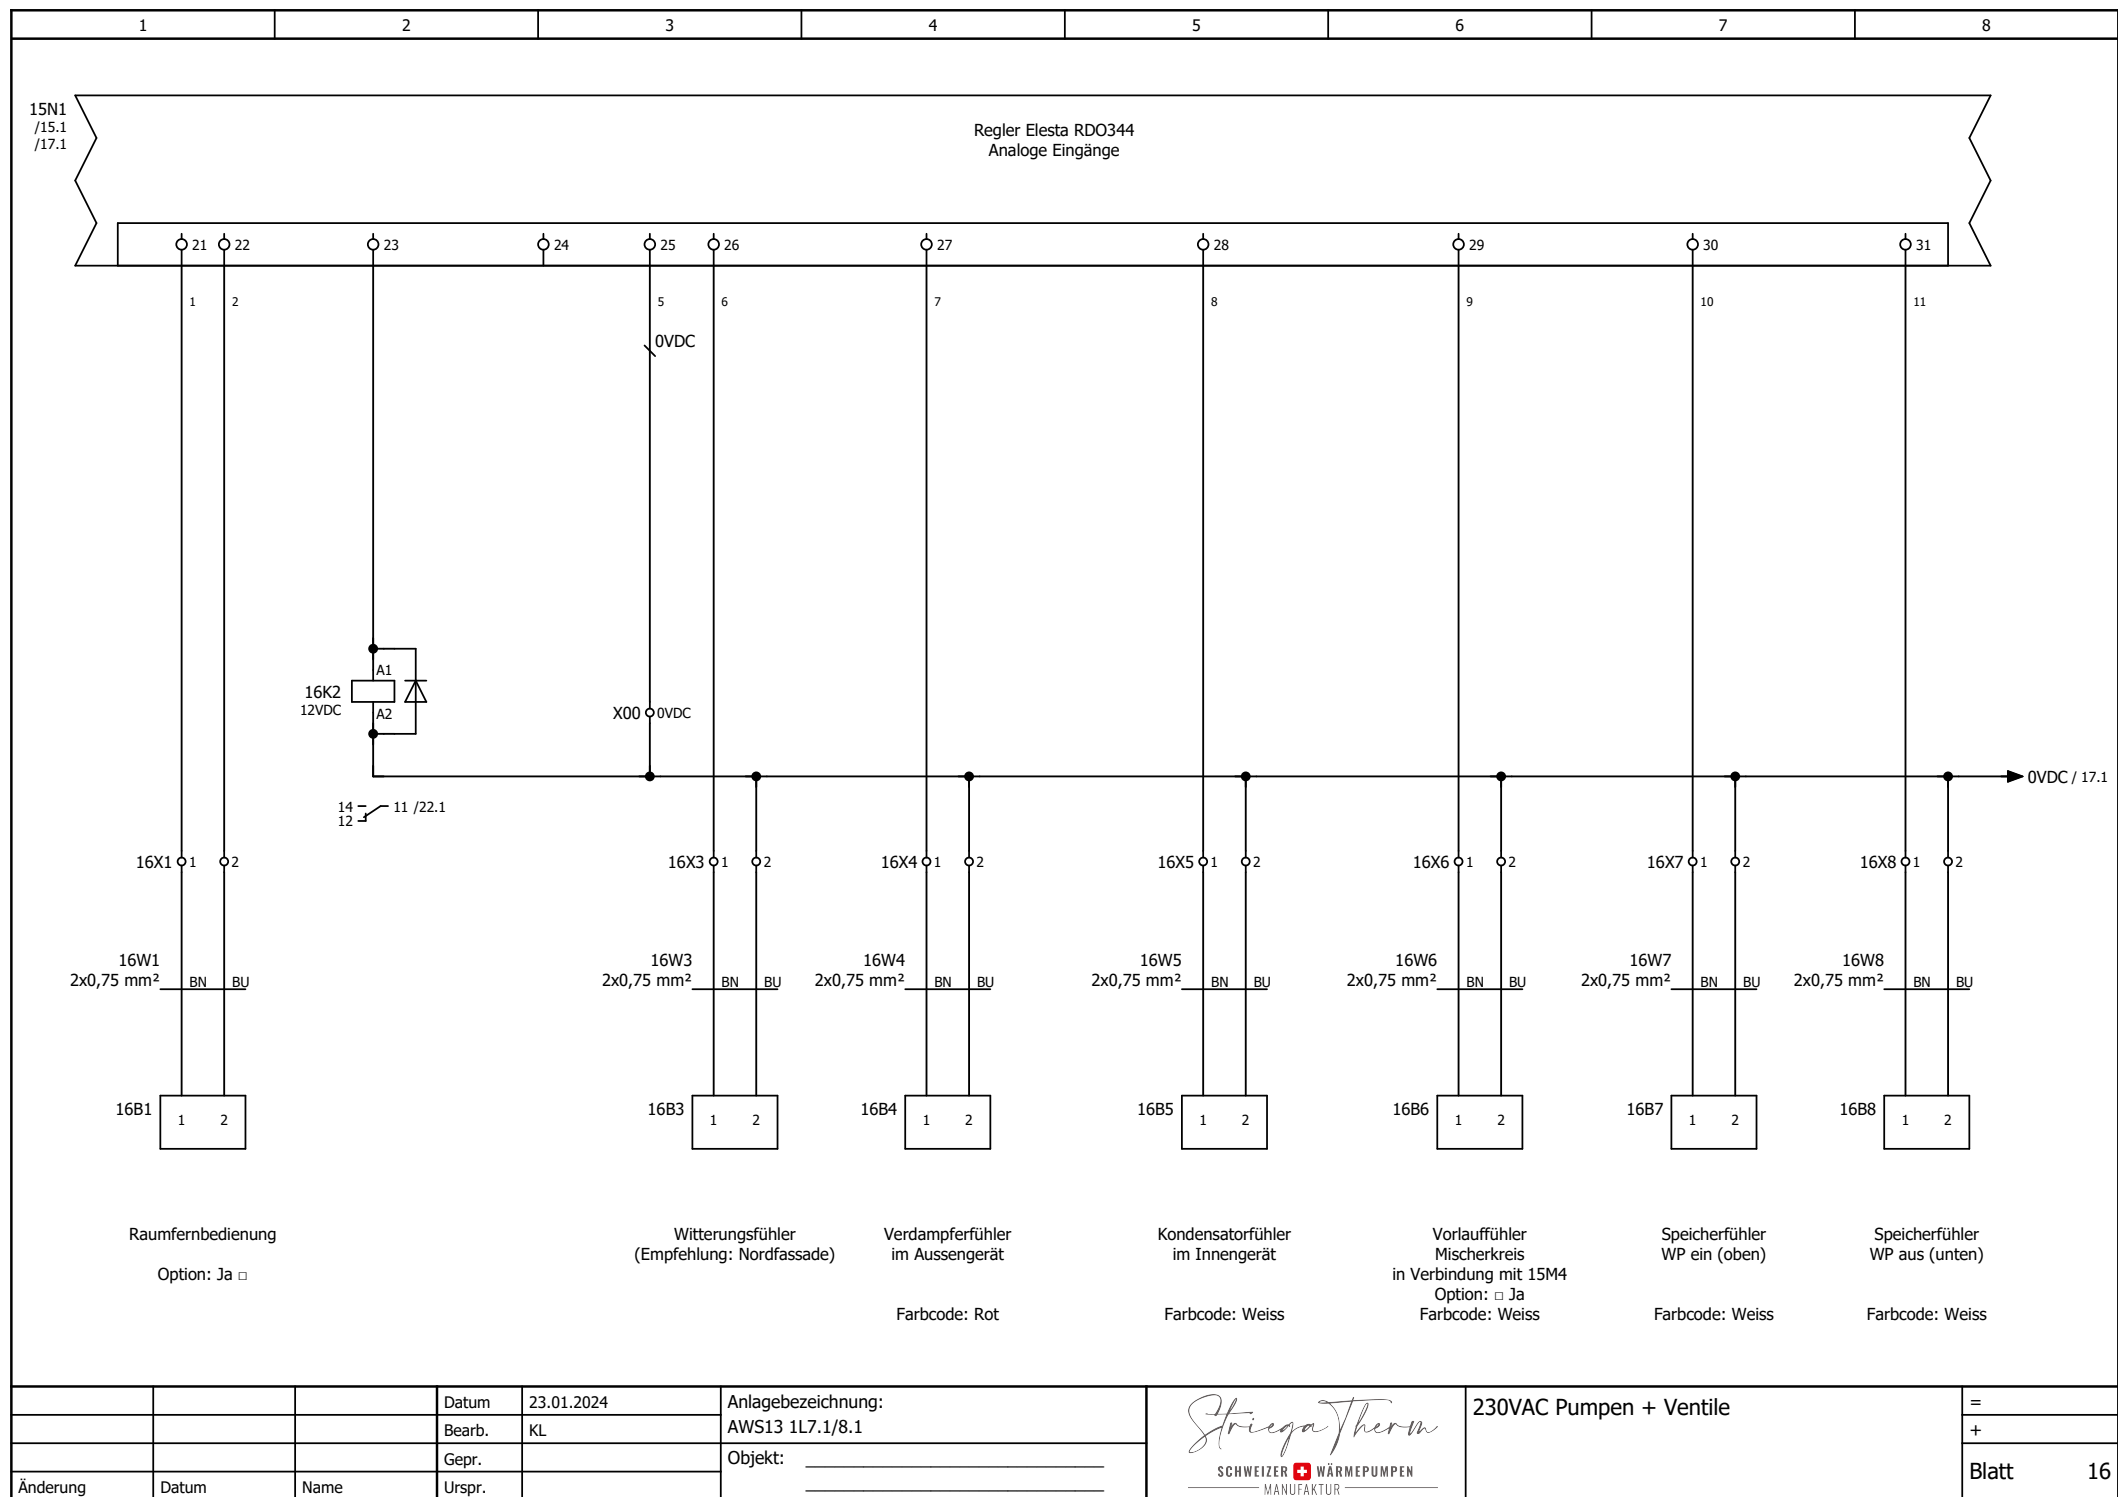


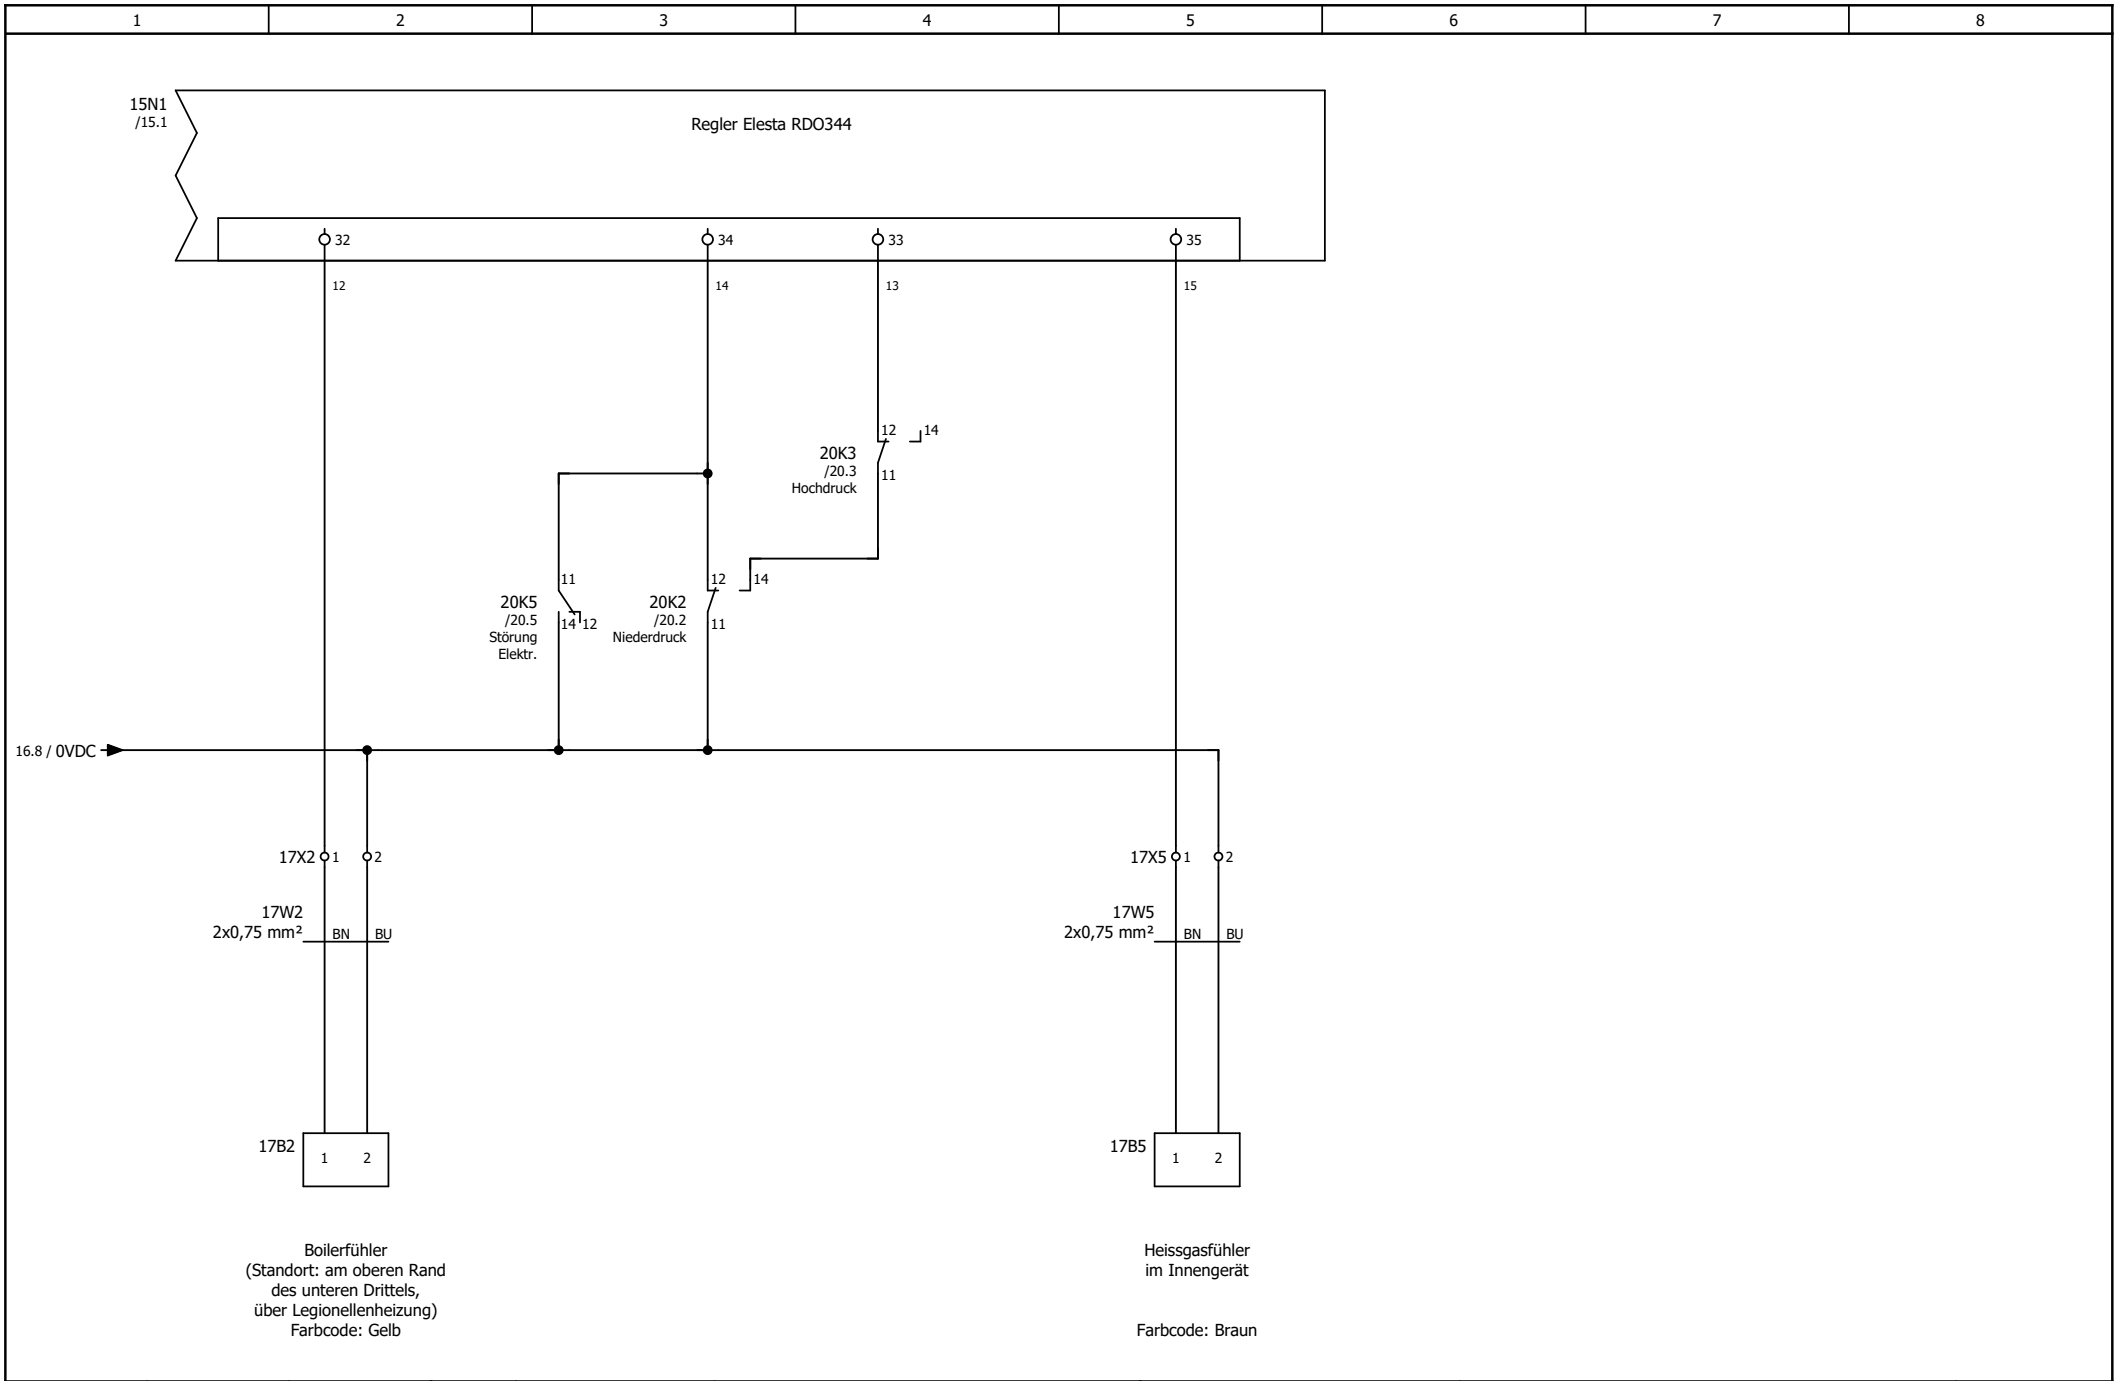

|          |       |      |        |            |                    |                                                                                                                                           |                         |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|          |       |      | Datum  | 23.01.2024 | Anlagebezeichnung: | StriegaTherm<br>SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN<br>MANUFAKTUR | 230VAC Pumpen + Ventile | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L7.1/8.1    |                                                                                                                                           |                         | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt: _____      |                                                                                                                                           |                         |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            | _____              |                                                                                                                                           |                         | Blatt 17 |





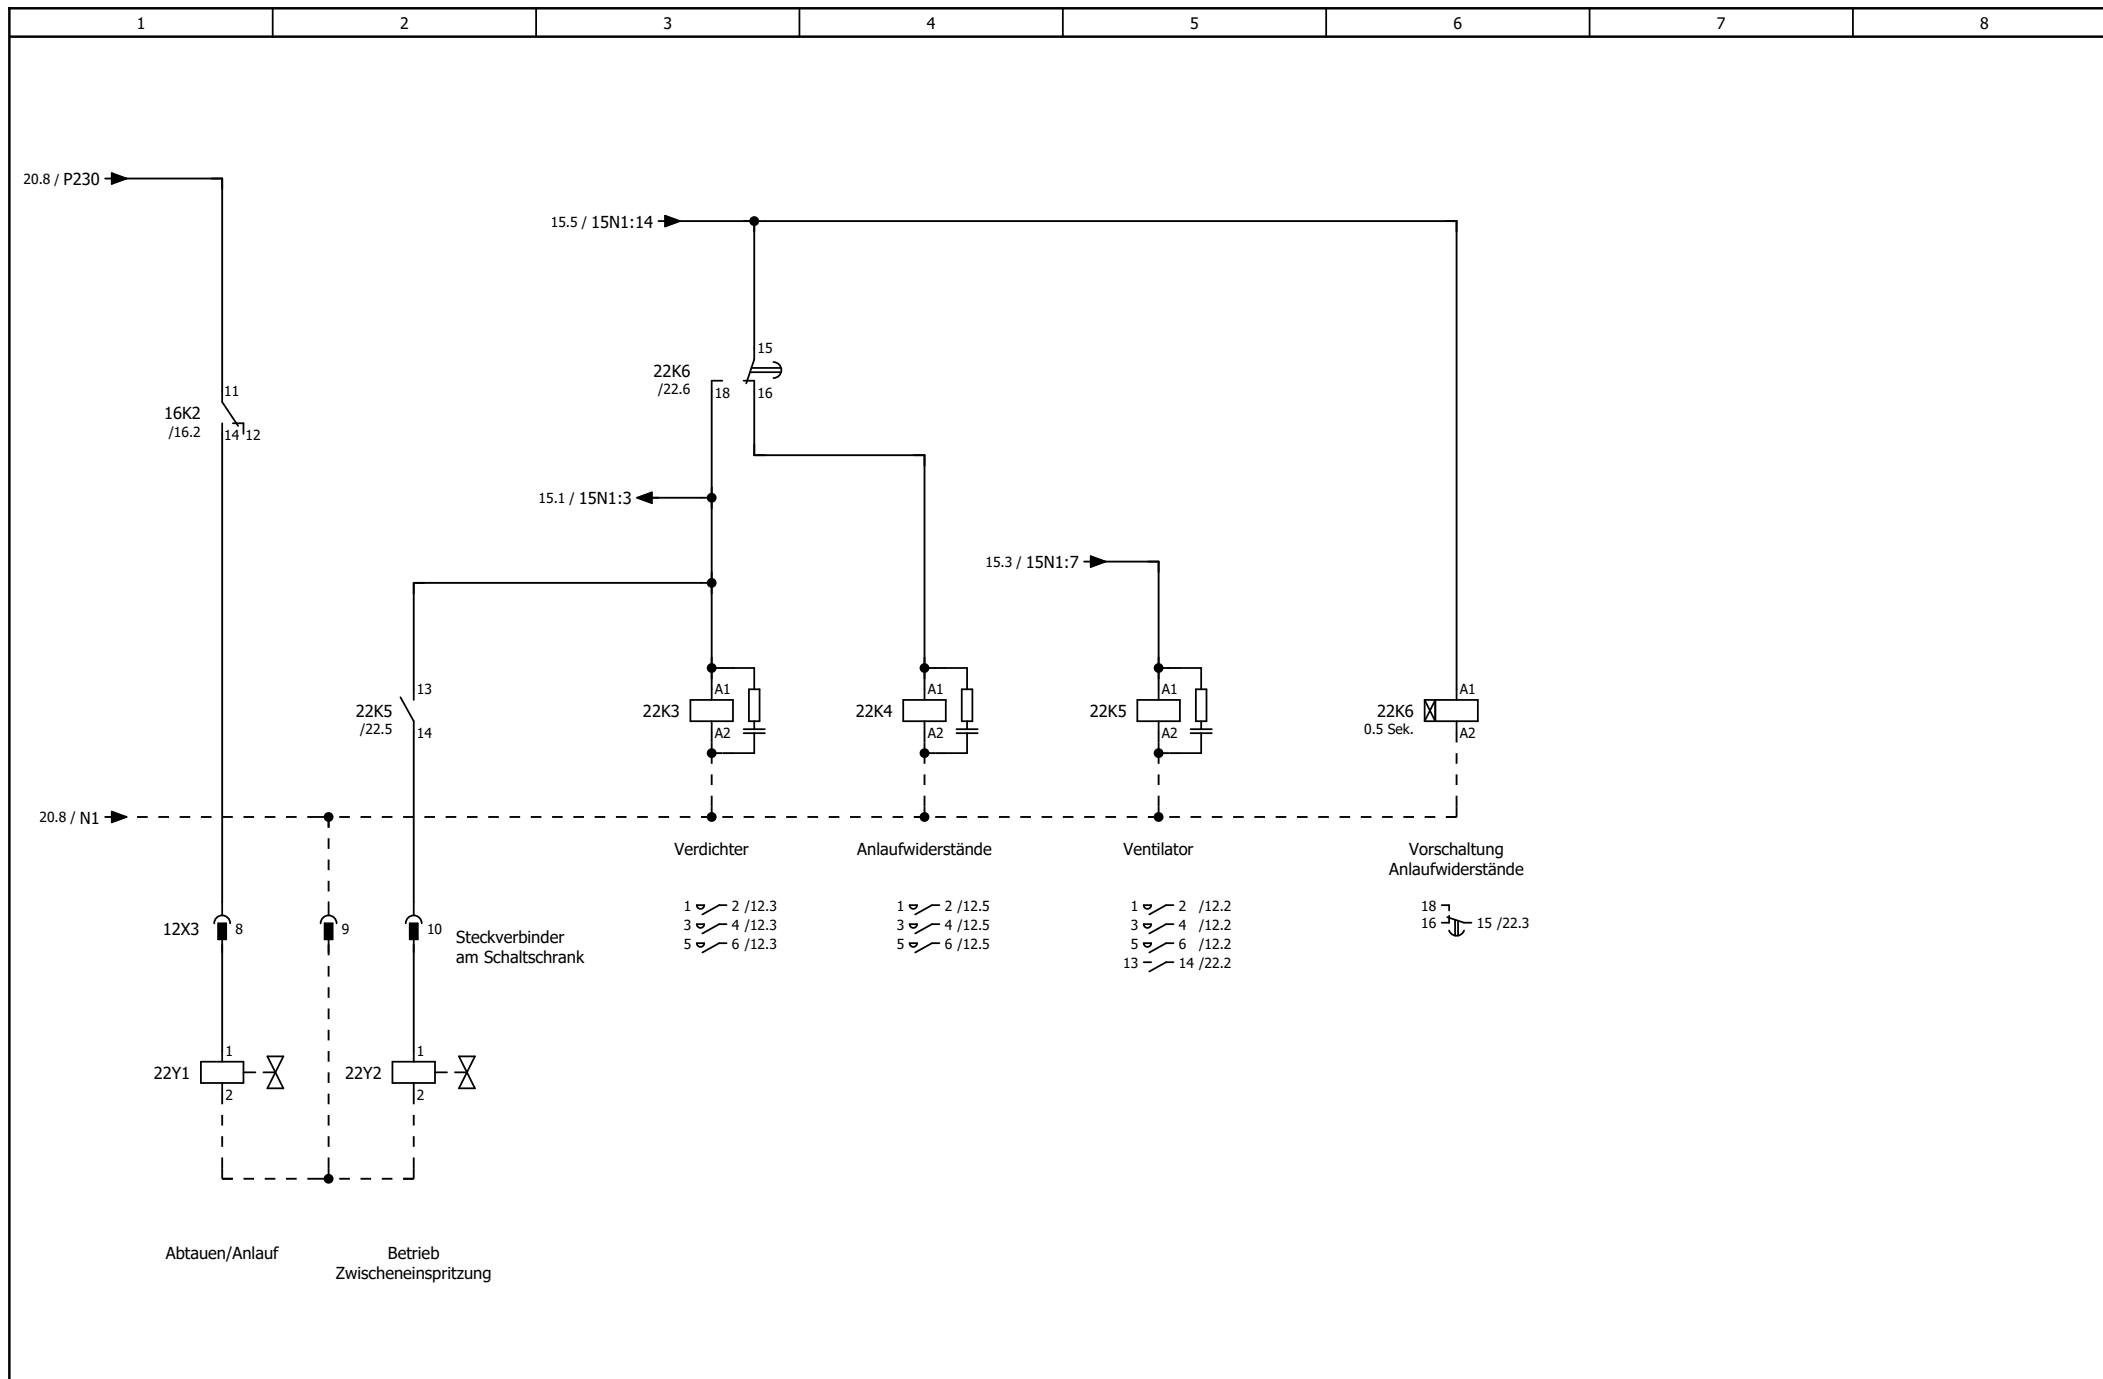

|          |       |      |        |            |                    |                                                    |        |          |
|----------|-------|------|--------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|
|          |       |      | Datum  | 24.01.2024 | Anlagebezeichnung: | StriegaTherm<br>SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN<br>MANUFATUR | Anlauf | =        |
|          |       |      | Bearb. | KL         | AWS13 1L7.1/8.1    |                                                    |        | +        |
|          |       |      | Gepr.  |            | Objekt:            |                                                    |        |          |
| Änderung | Datum | Name | Urspr. |            |                    |                                                    |        | Blatt 22 |