



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS14 1L3.0
LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS14 1L3.0
LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

DECKBLATT

Projekt:
AWS14_1L3.0 LH od. NH Res.
Datum: 07.11.2019

Zeichnungsnummer:



Anlage:

Rev.:


Ort:

erstellt von:

Blatt: 1

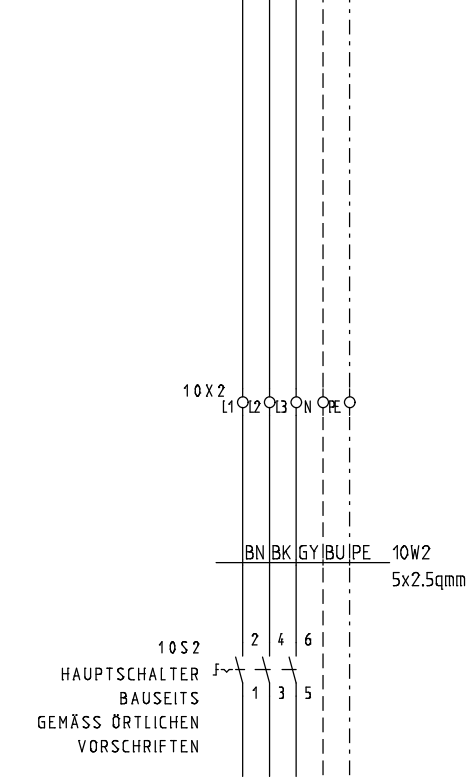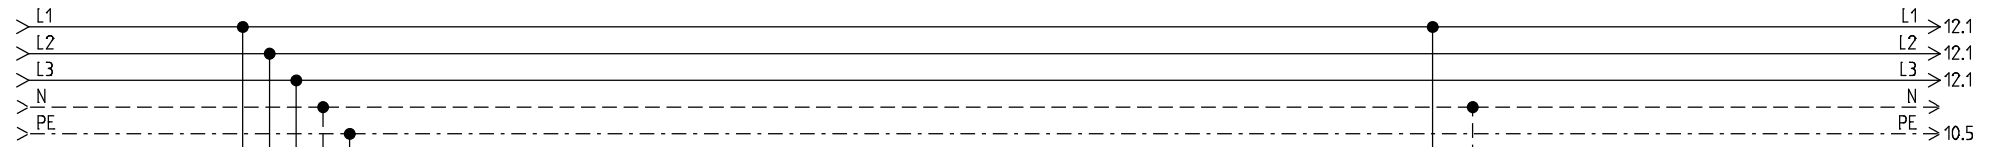

EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/13.5kW/50Hz
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

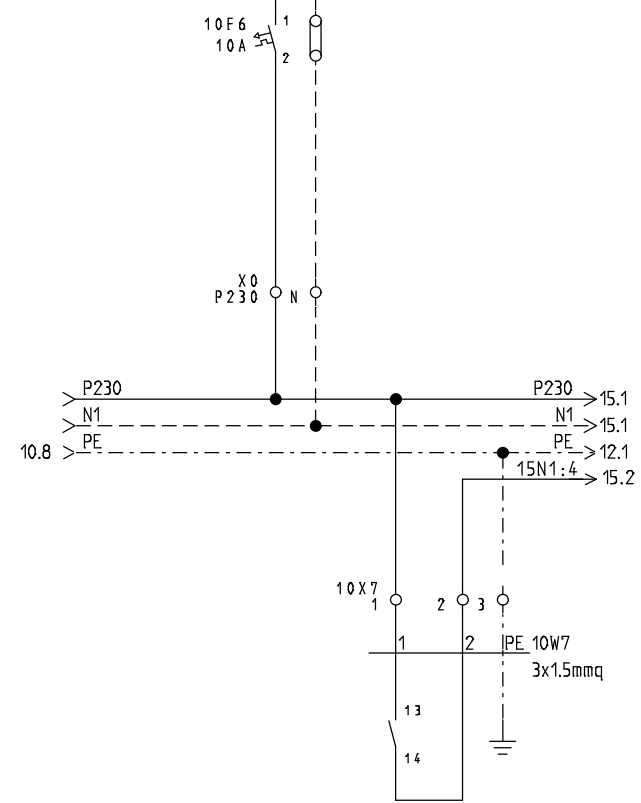

EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB

