



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS17 1L3.0
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS17 1L3.0
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

DECKBLATT

Projekt:
 AWS17_1L3.0 LH od. NH Res.

Datum:
 07.11.2019

Zeichnungsnummer:



Anlage:

Rev.:


Ort:

erstellt von:

Blatt: 1

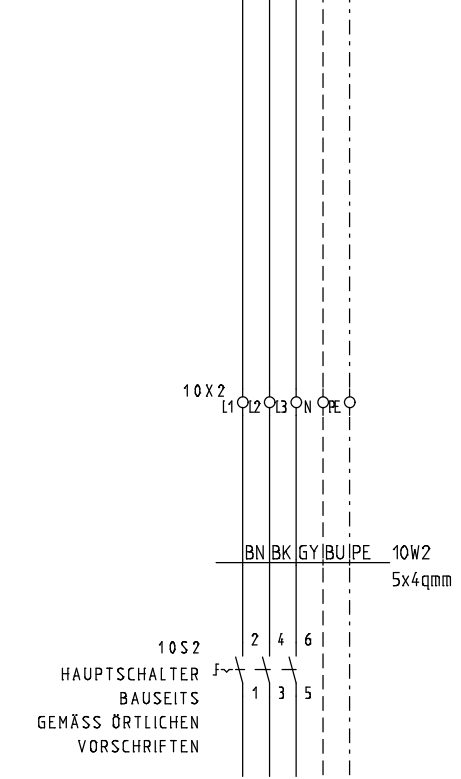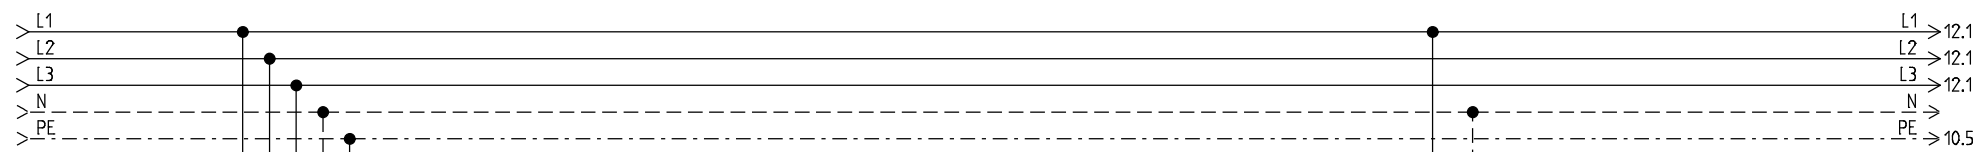

EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/10.7kW/50Hz
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **20AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG
 MINIMALE ABSICHERUNG 16AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

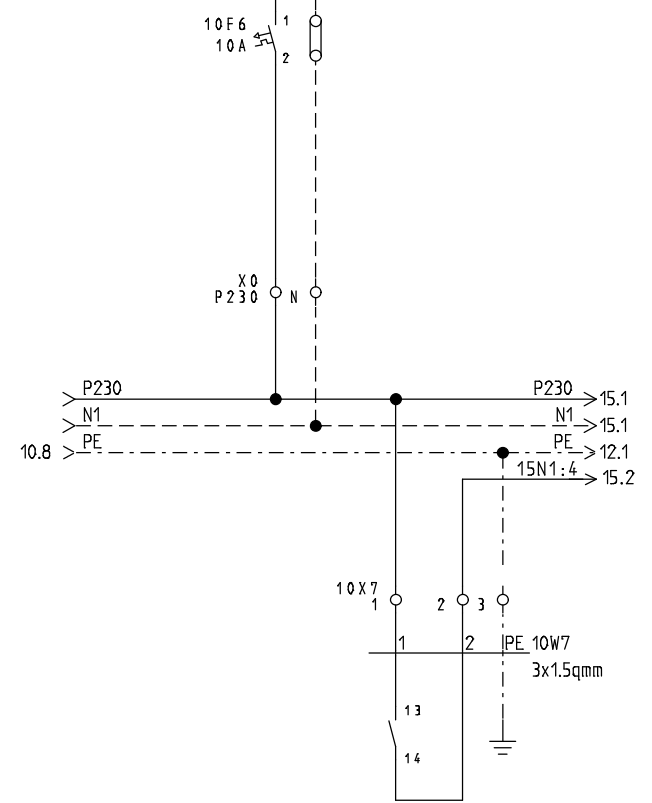

EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS17 1L3.0
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

EINSPEISUNG

Projekt:
 AWS17_1L3.0 LH od. NH Res.

Datum:
 07.11.2019

Zeichnungsnummer:


Anlage:


Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt: 10

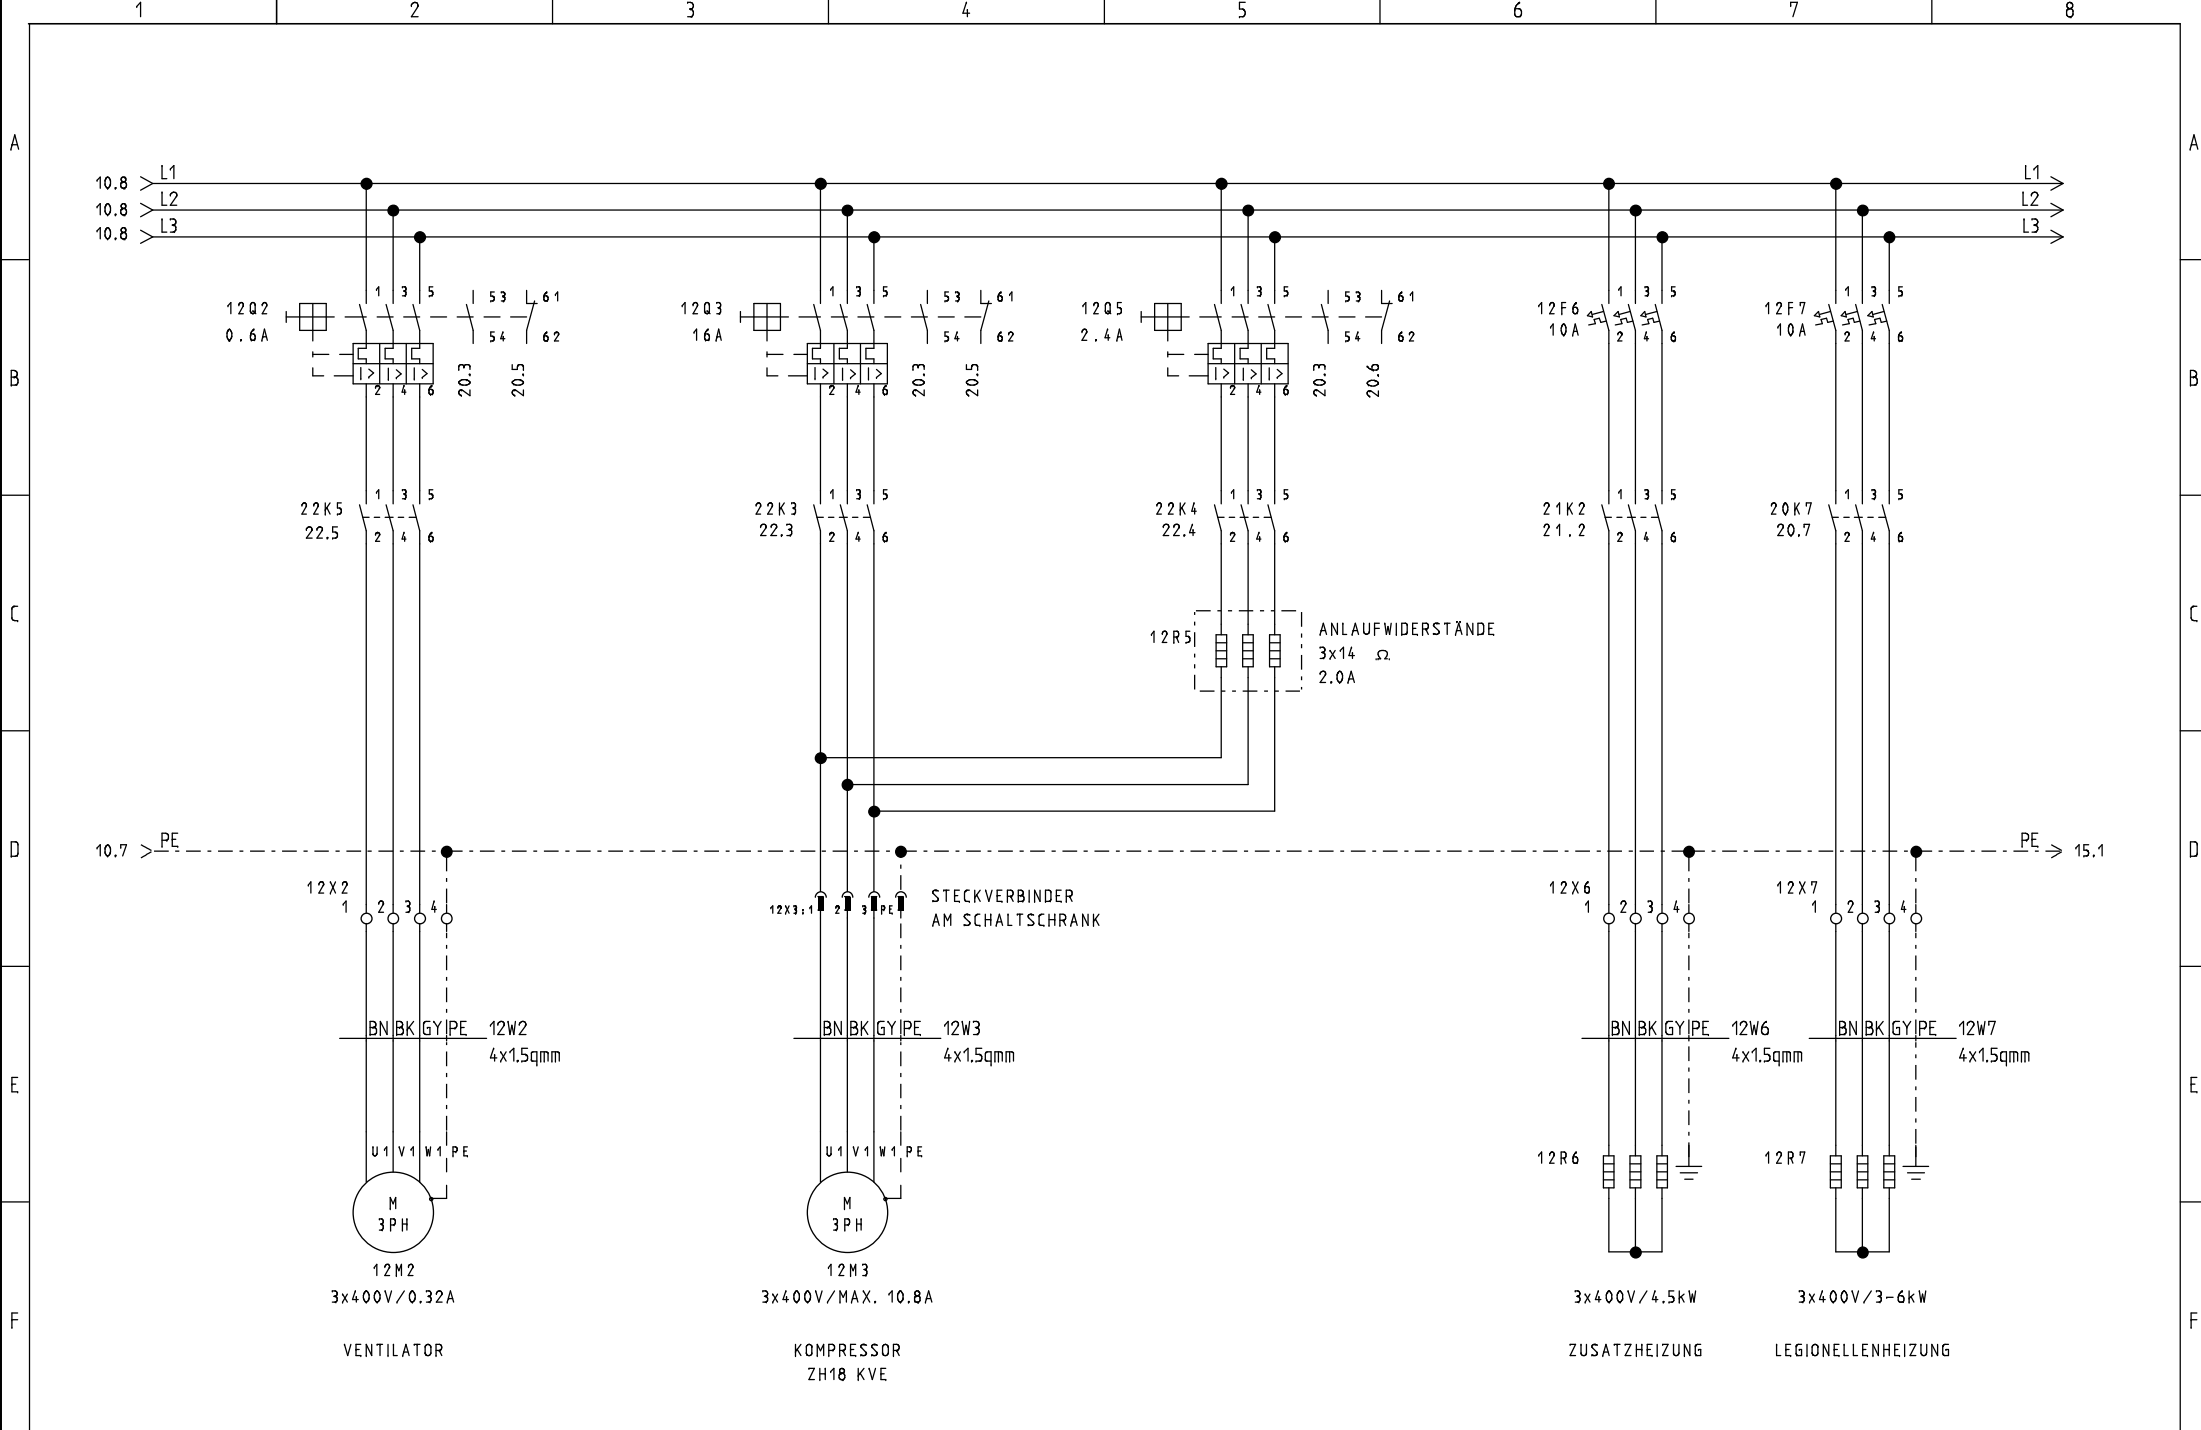

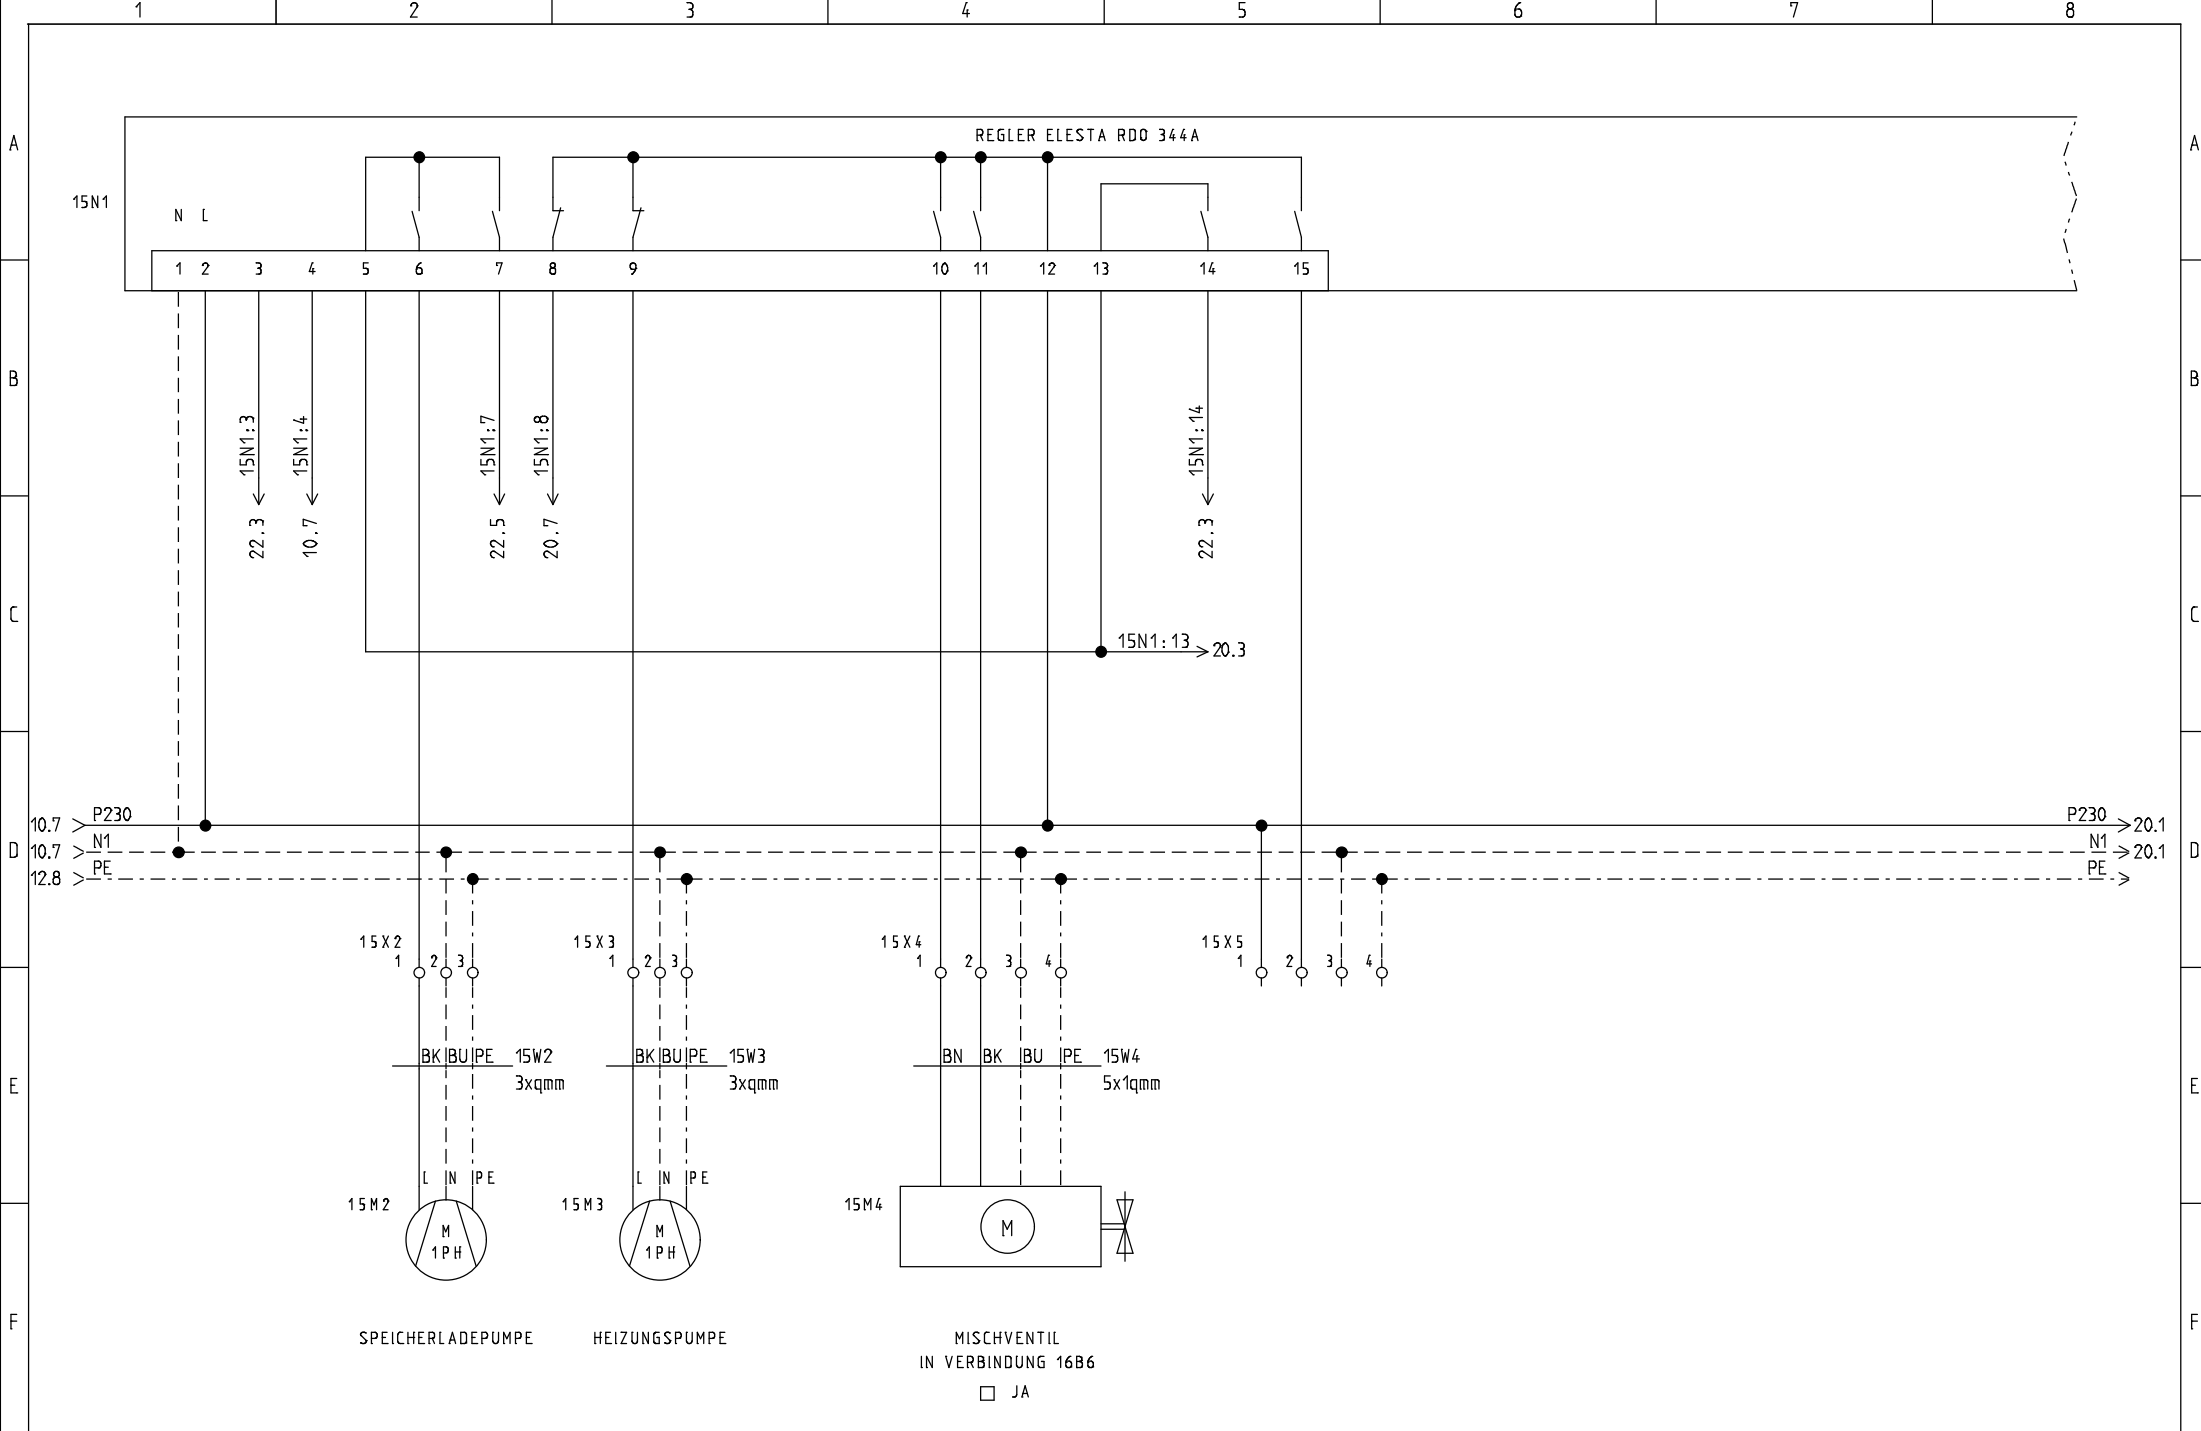

REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOG EINGÄNGE

