



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS20 1L3.0
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE*

ERSTELL-DATUM: 07.11.2019 DUN

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS20 1L3.0
 LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

DECKBLATT

Projekt:
 AWS20_1L3.0 LH od. NH Res.

Datum:
 07.11.2019

Zeichnungsnummer:




Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt: 1

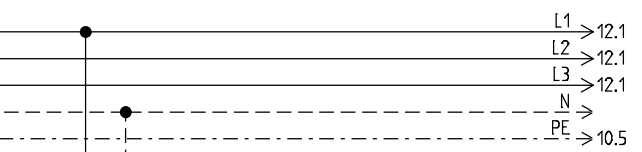
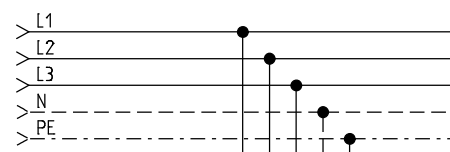


10S2
HAUPTSCHALTER
BAUSEITIG
GEMÄSS ÖRTLICHEN
VORSCHRIFTEN

EINSPEISUNG
3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **25AT**
WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 20AT
WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

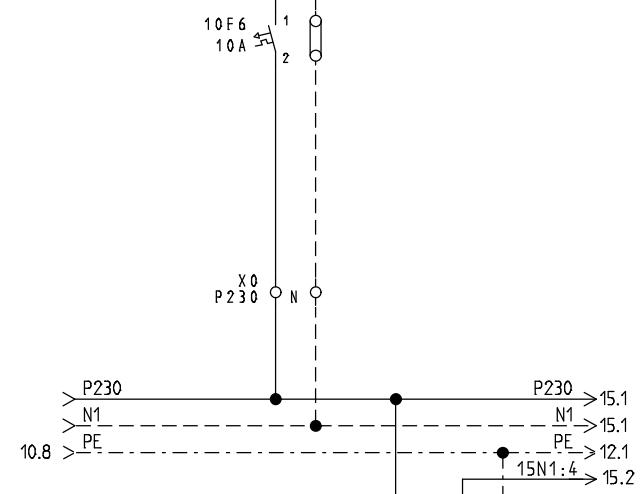

EW-SPERRE
KONTAKT GESCHLOSSEN
= BETRIEB



STRIEGA-THERM AG
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS20 1L3.0
LEGIONELLEN- / oder NOTHEIZUNG RESERVE

EINSPEISUNG

Projekt:
AWS20_1L3.0 LH od. NH Res.

Datum:
07.11.2019

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt:
10

