



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG 5kW AWS20 1L3.1*

ERSTELL-DATUM: 25.04.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS20 1L3.1

DECKBLATT


| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Projekt: AWS20_1L3.1 LH | Zeichnungsnummer: | Rev.: | erstellt von: |
| Datum: 25.04.2018 | Anlage: | Ort: | Blatt: 1 |

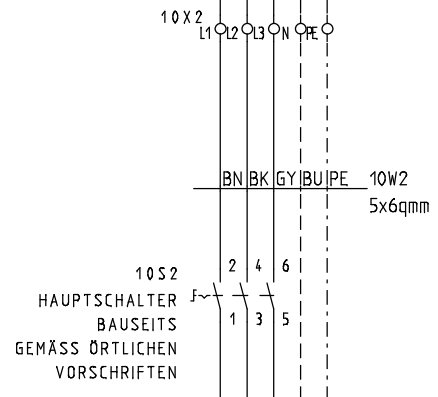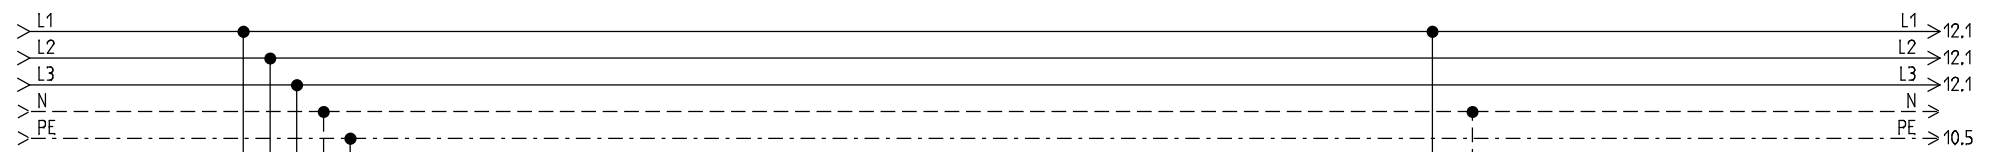

EINSPEISUNG
3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **25 AT**
WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 20AT
WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

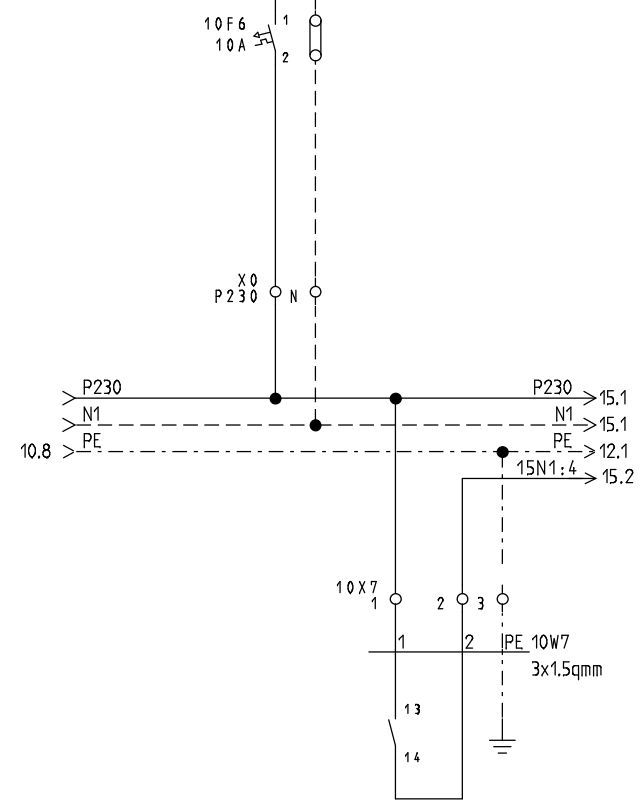


EW-SPERRE
KONTAKT GESCHLOSSEN
= BETRIEB




STRIEGA-THERM AG
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
LEGIONELLENHEIZUNG AWS20 1L3.1

EINSPEISUNG

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Projekt: AWS20_1L3.1 LH | Zeichnungsnummer: | Rev.: | erstellt von: |
| Datum: 25.04.2018 | Anlage: | Ort: | Blatt: 10 |

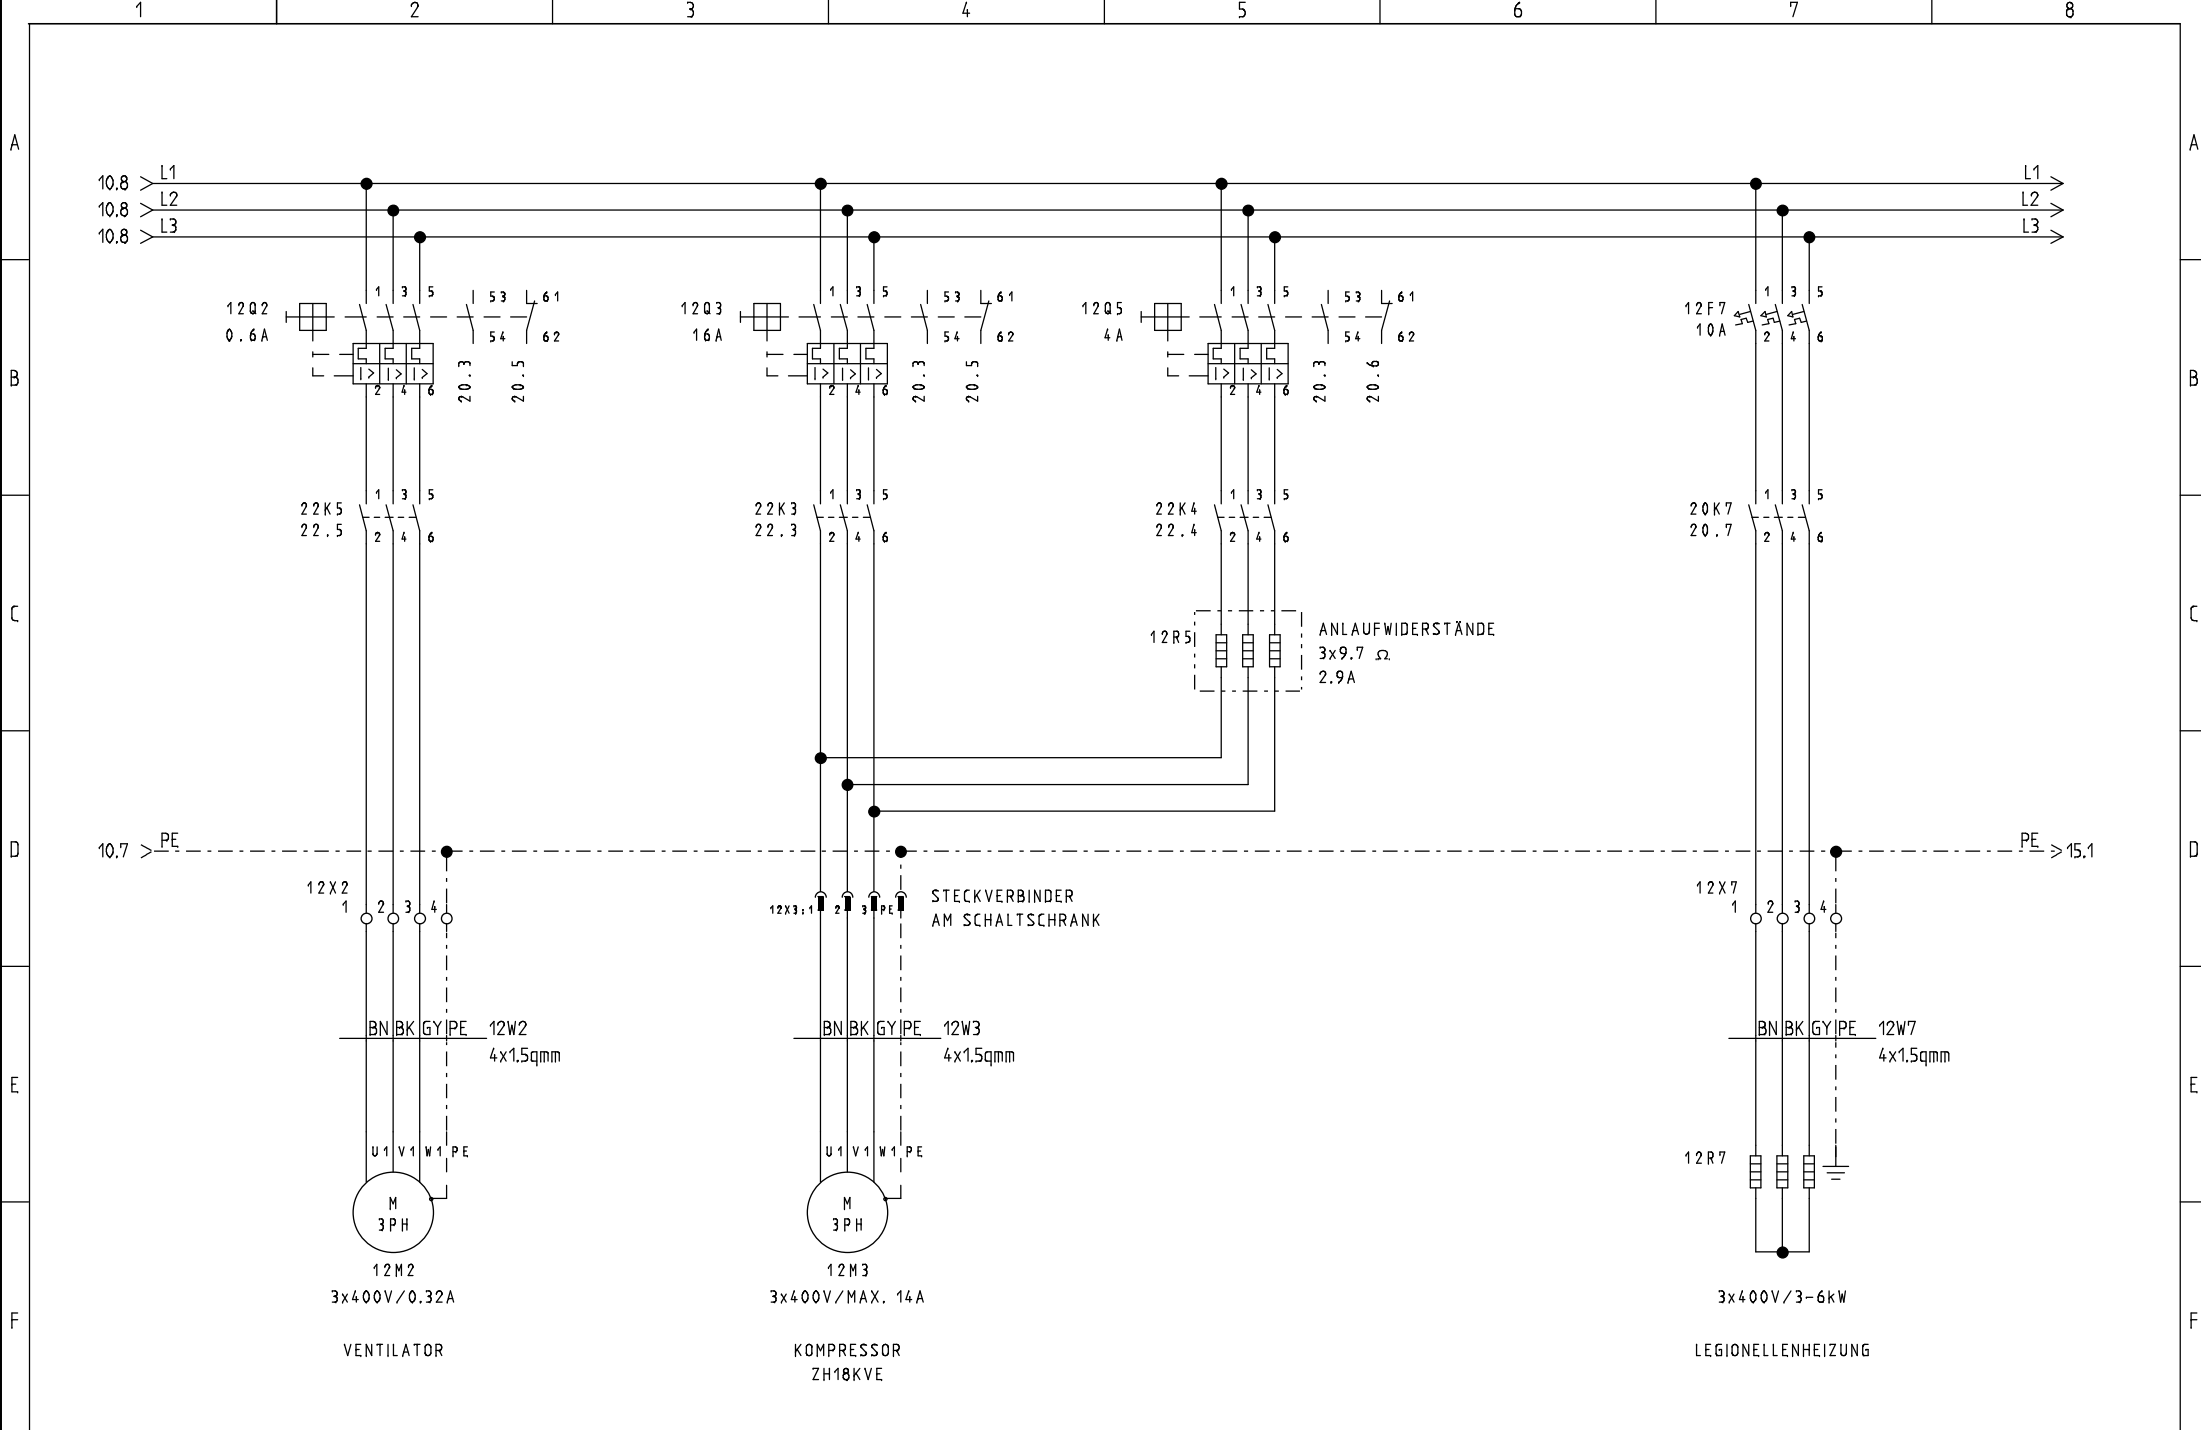

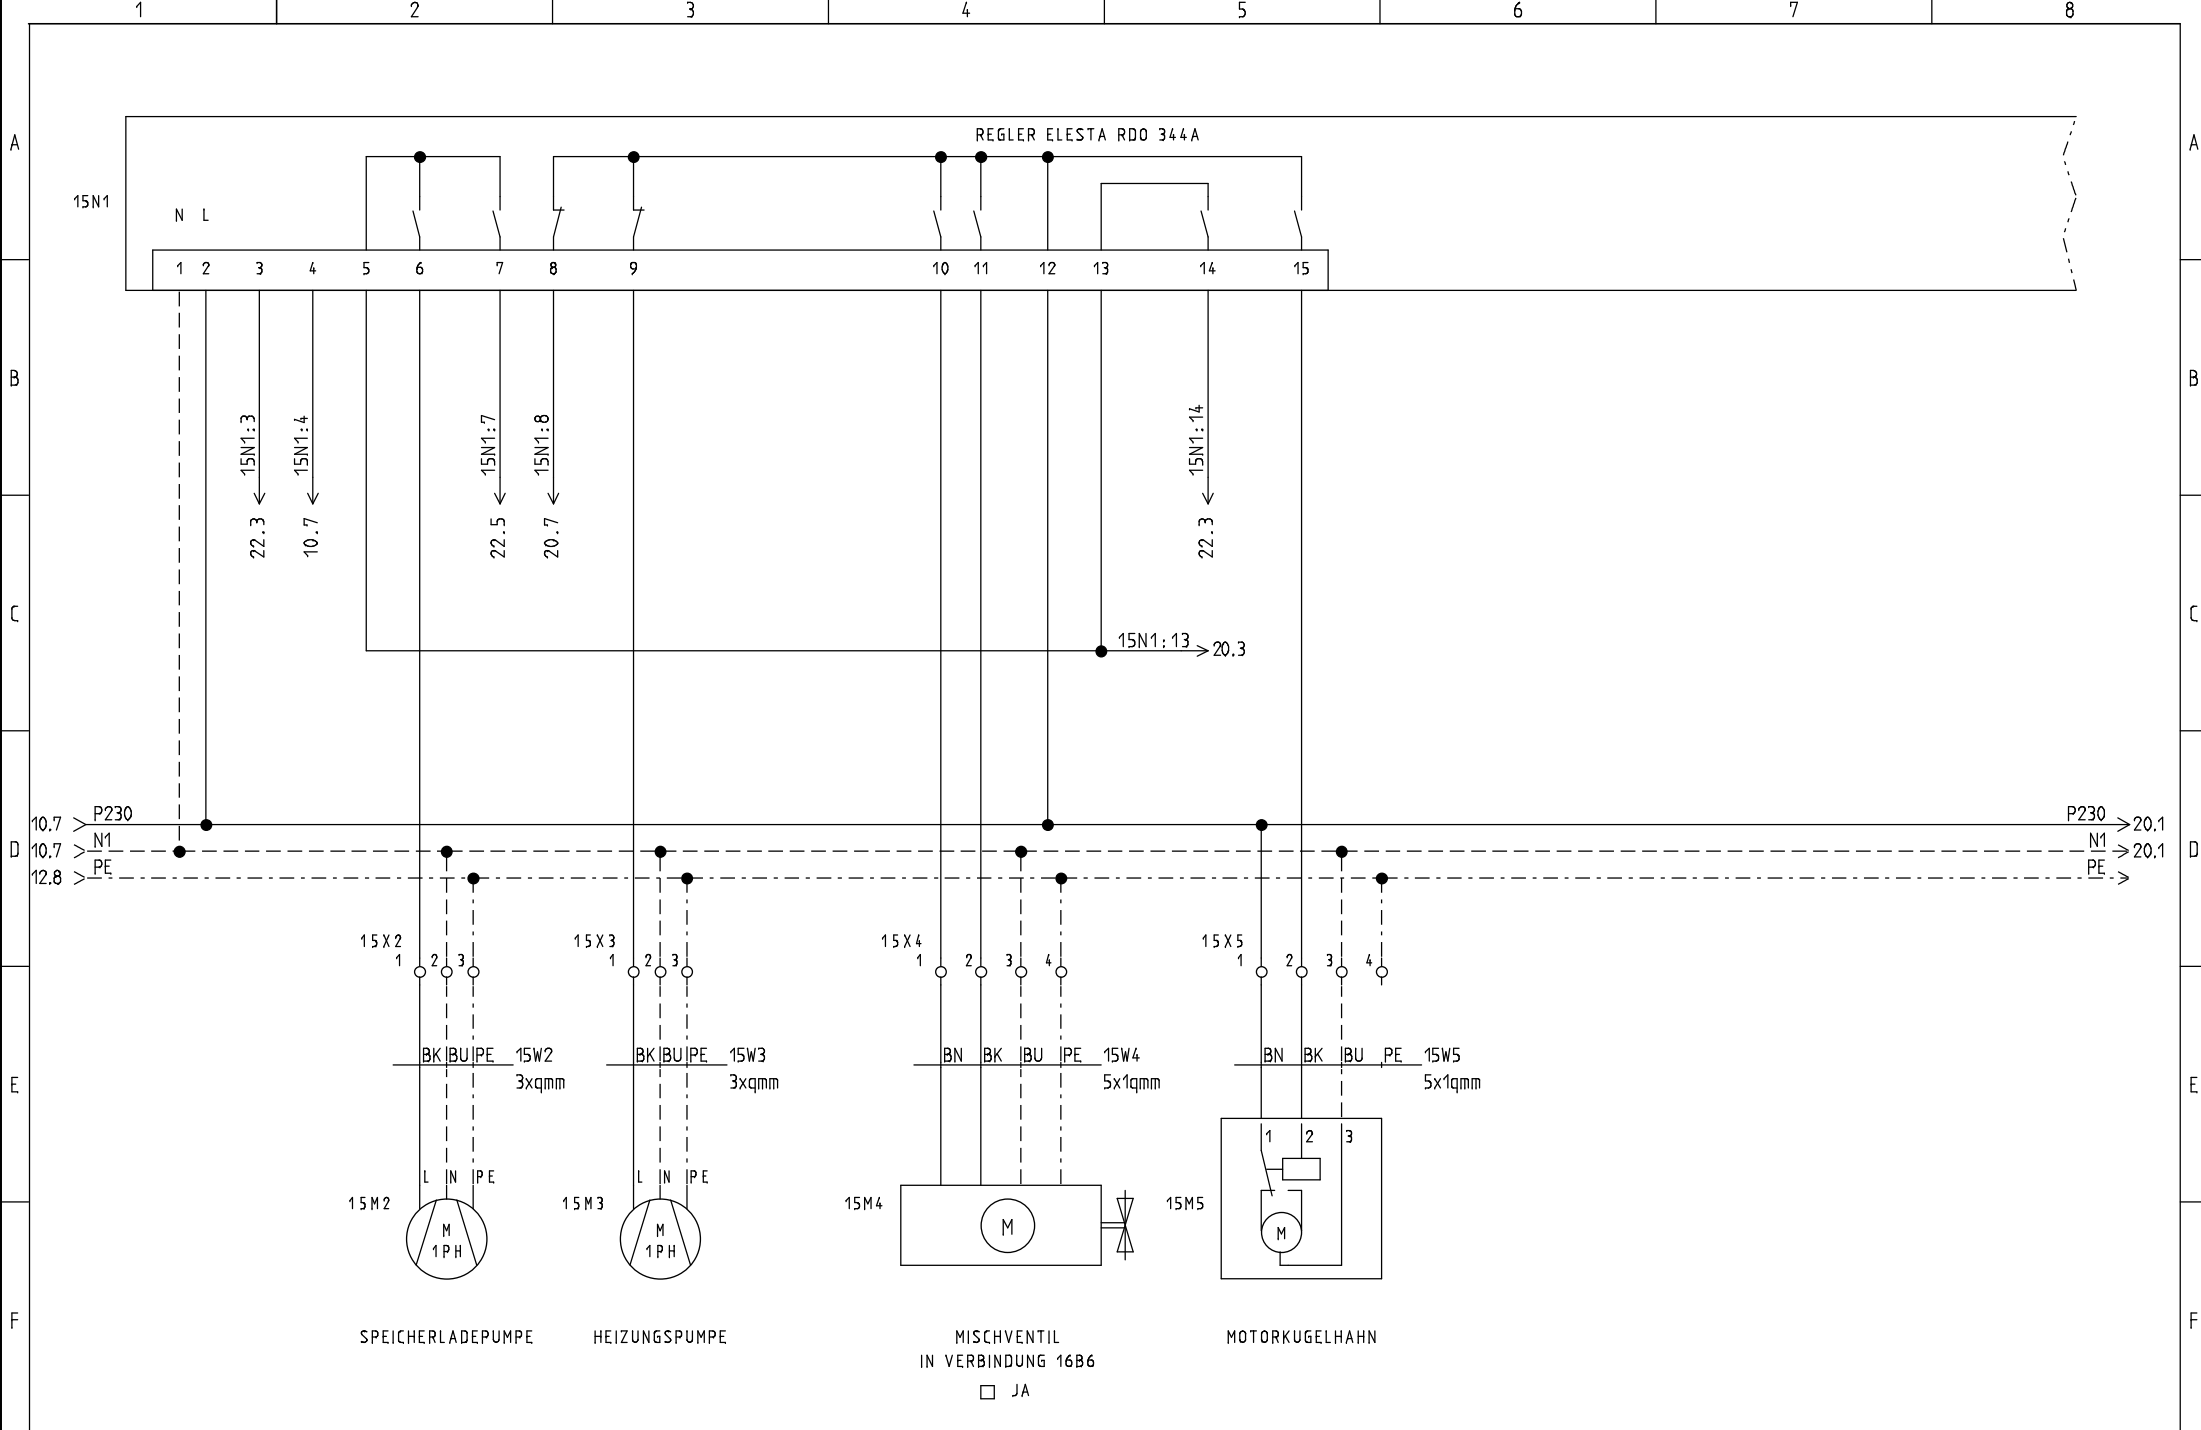

REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOGUE EINGÄNGE

