

Striega-Therm AG

Breitenstrasse 10
4852 Rothrist

Tel. 062 797 03 03
Email info@striega-therm.ch



Elektroschema


Objekt	
Ort	
Projektnummer	
Anlagenbezeichnung	AWS20 1L2.0/3.0 Steuerung zu Wärmepumpe Zusatzheizung max. 6.0 kW
Betriebsspannung	3x400VAC N+PE
Nennleistung	
Steuerspannung	230VAC
Erstellt am	23.01.2024
Bearbeitet am	17.07.2025
	von (Kürzel) KL
	Anzahl der Seiten 9

Inhaltsverzeichnis

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet

[illegible]


			Datum	19.02.2024	Anlagebezeichnung: AWS20 1L2.0/3.0	 SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Inhaltsverzeichnis	=	
		Bearb.	KL					+	
		Gepr.		Objekt: _____					
Änderung	Datum	Name	Urspr.	_____					Blatt

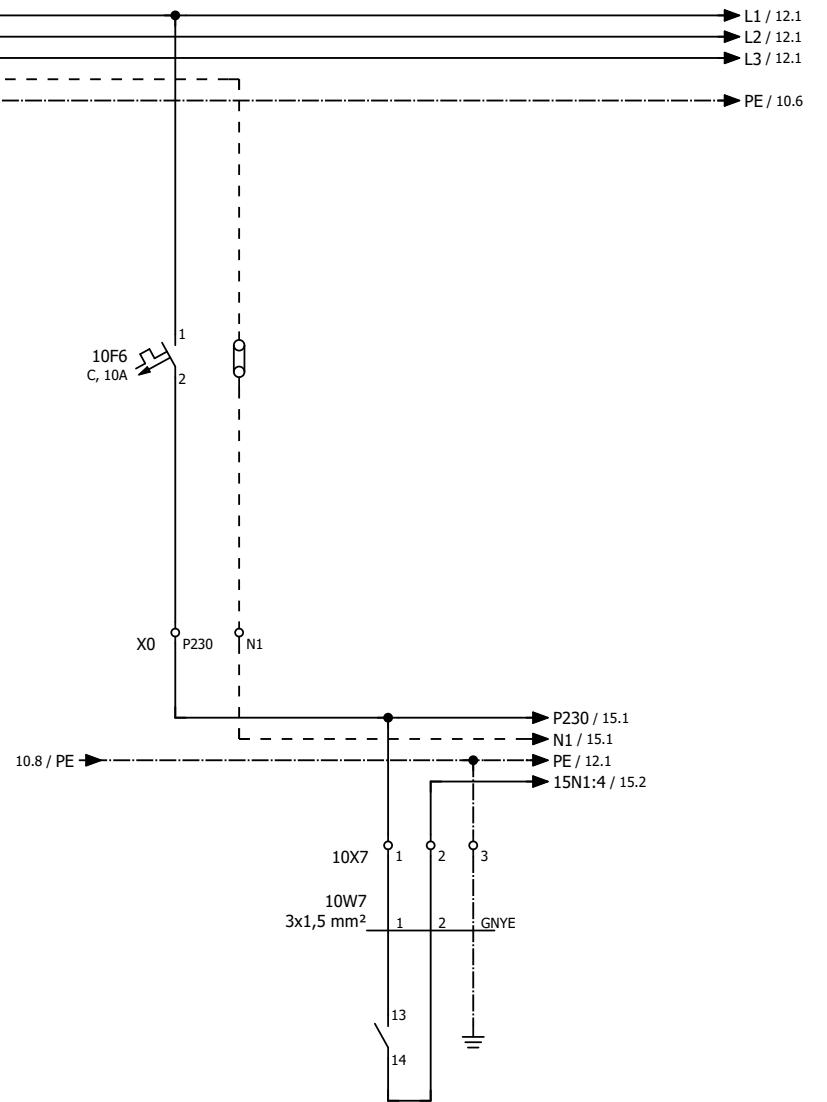


Achtung: Bei anderen Konfigurationen muss die effektive Stromaufnahme berechnet werden


EW-Sperre
Kontakt geschlossen
= Betrieb


			Datum	19.02.2024	Anlagebezeichnung:	 SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Einspeisung	=	
			Bearb.	KL	AWS20 1L2.0/3.0			+	
			Gepr.		Objekt: _____				
Änderung	Datum	Name	Urspr.		_____				Blatt

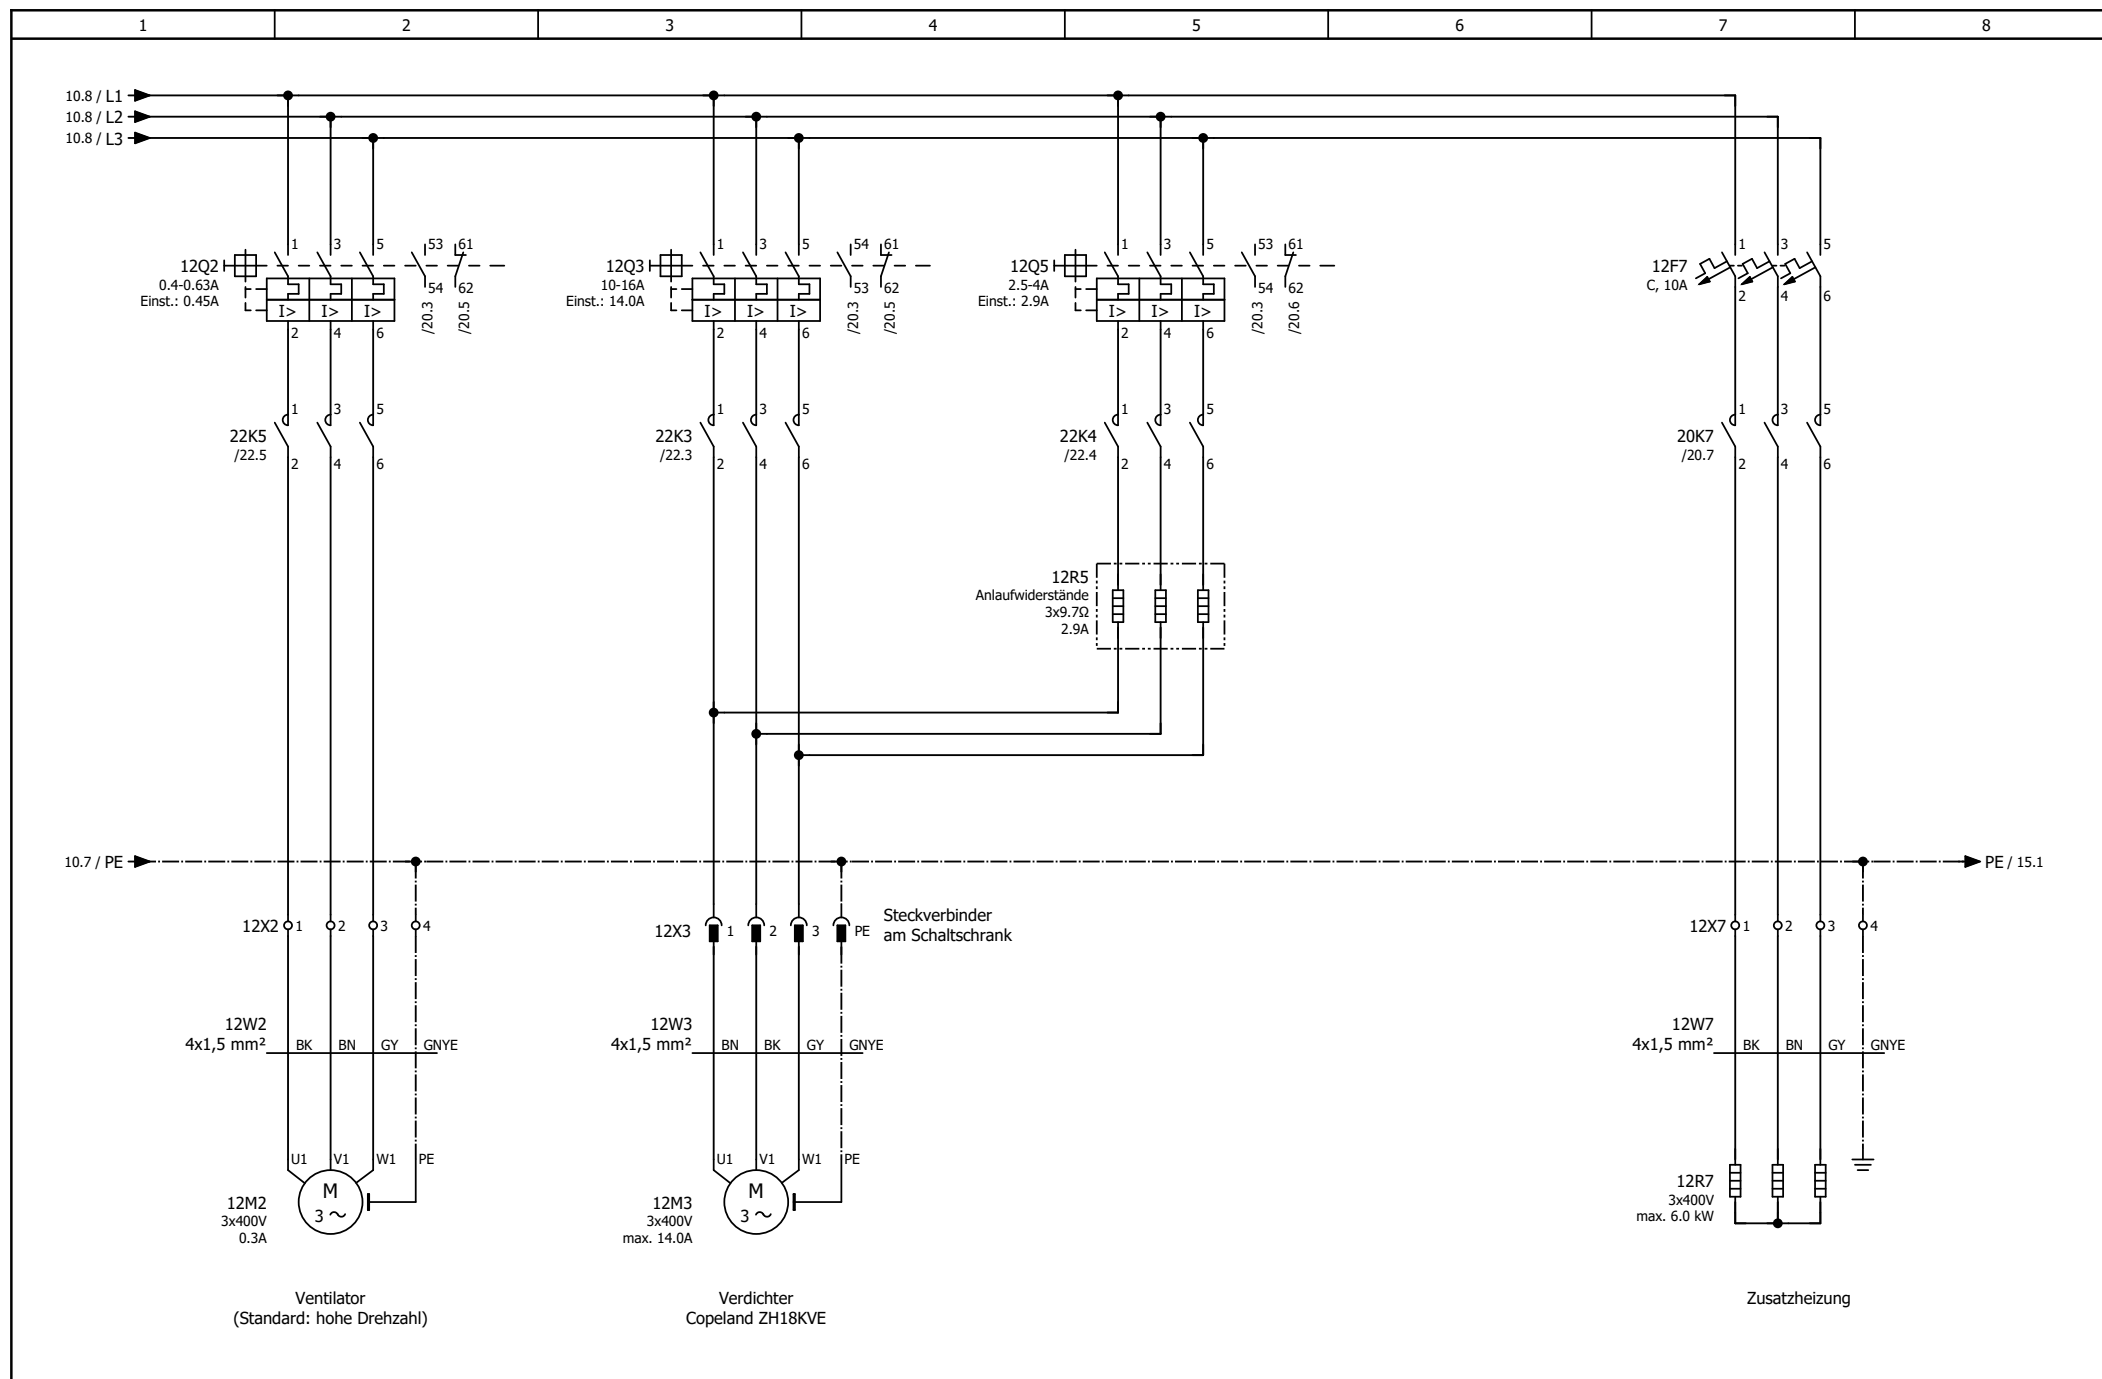


			Datum	24.01.2024	Anlagebezeichnung:	Abgänge Motoren / Zusatzheizung	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L2.0/3.0		+
			Gepr.		Objekt:		
Änderung	Datum	Name	Urspr.				Blatt 12

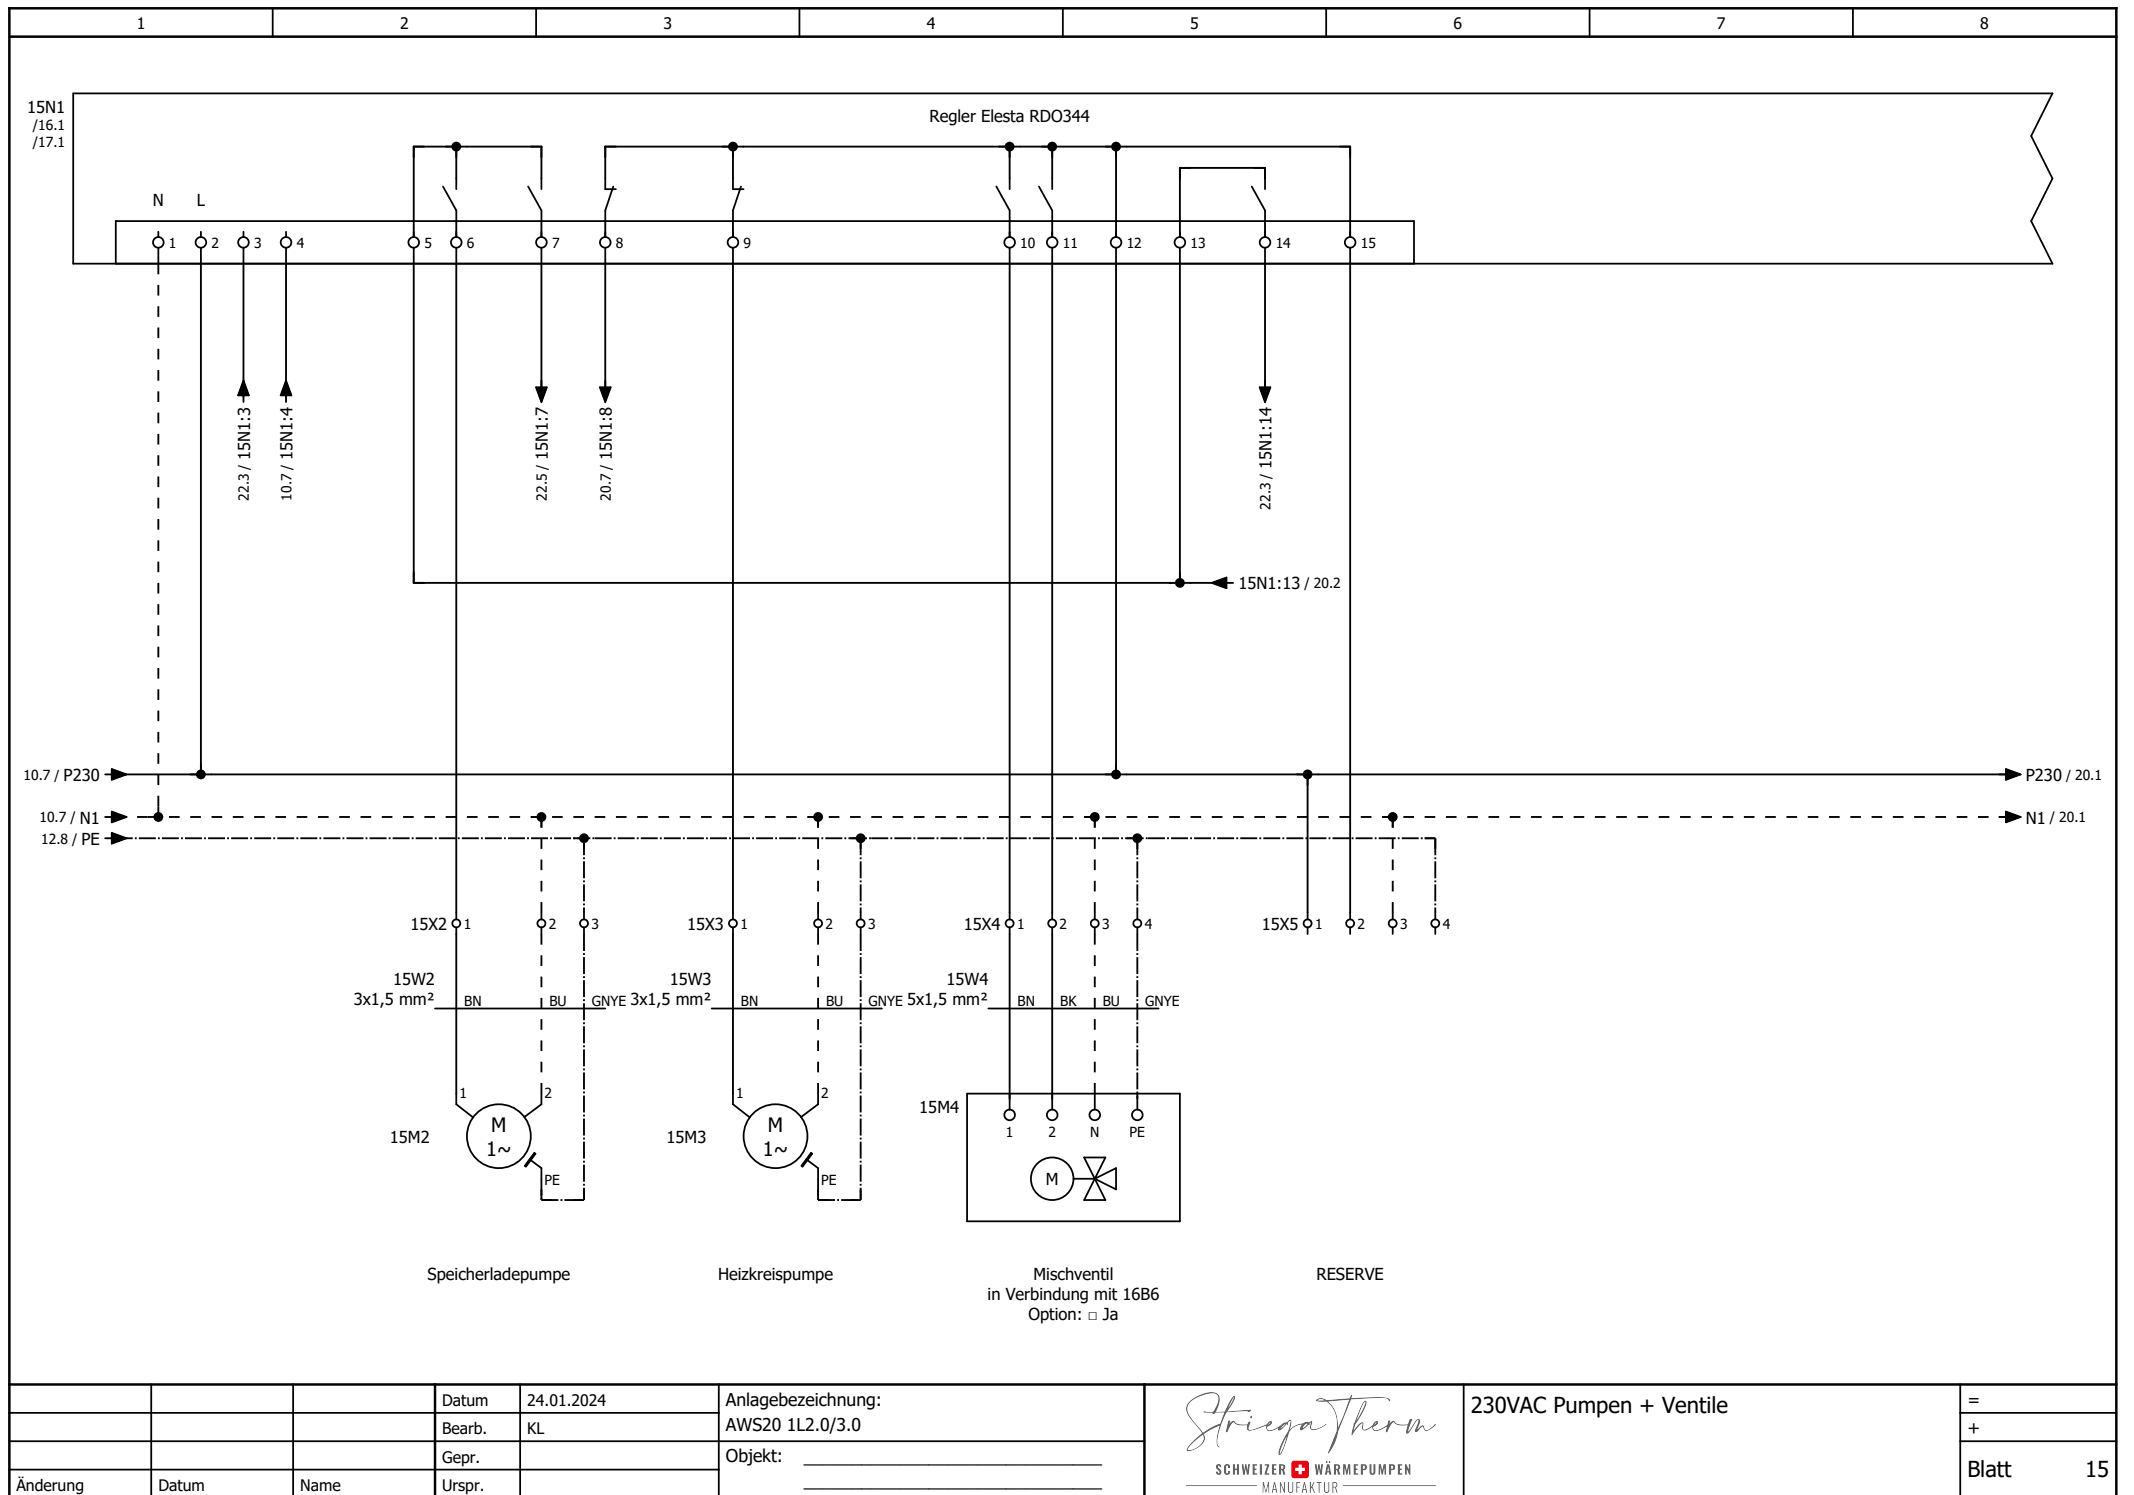

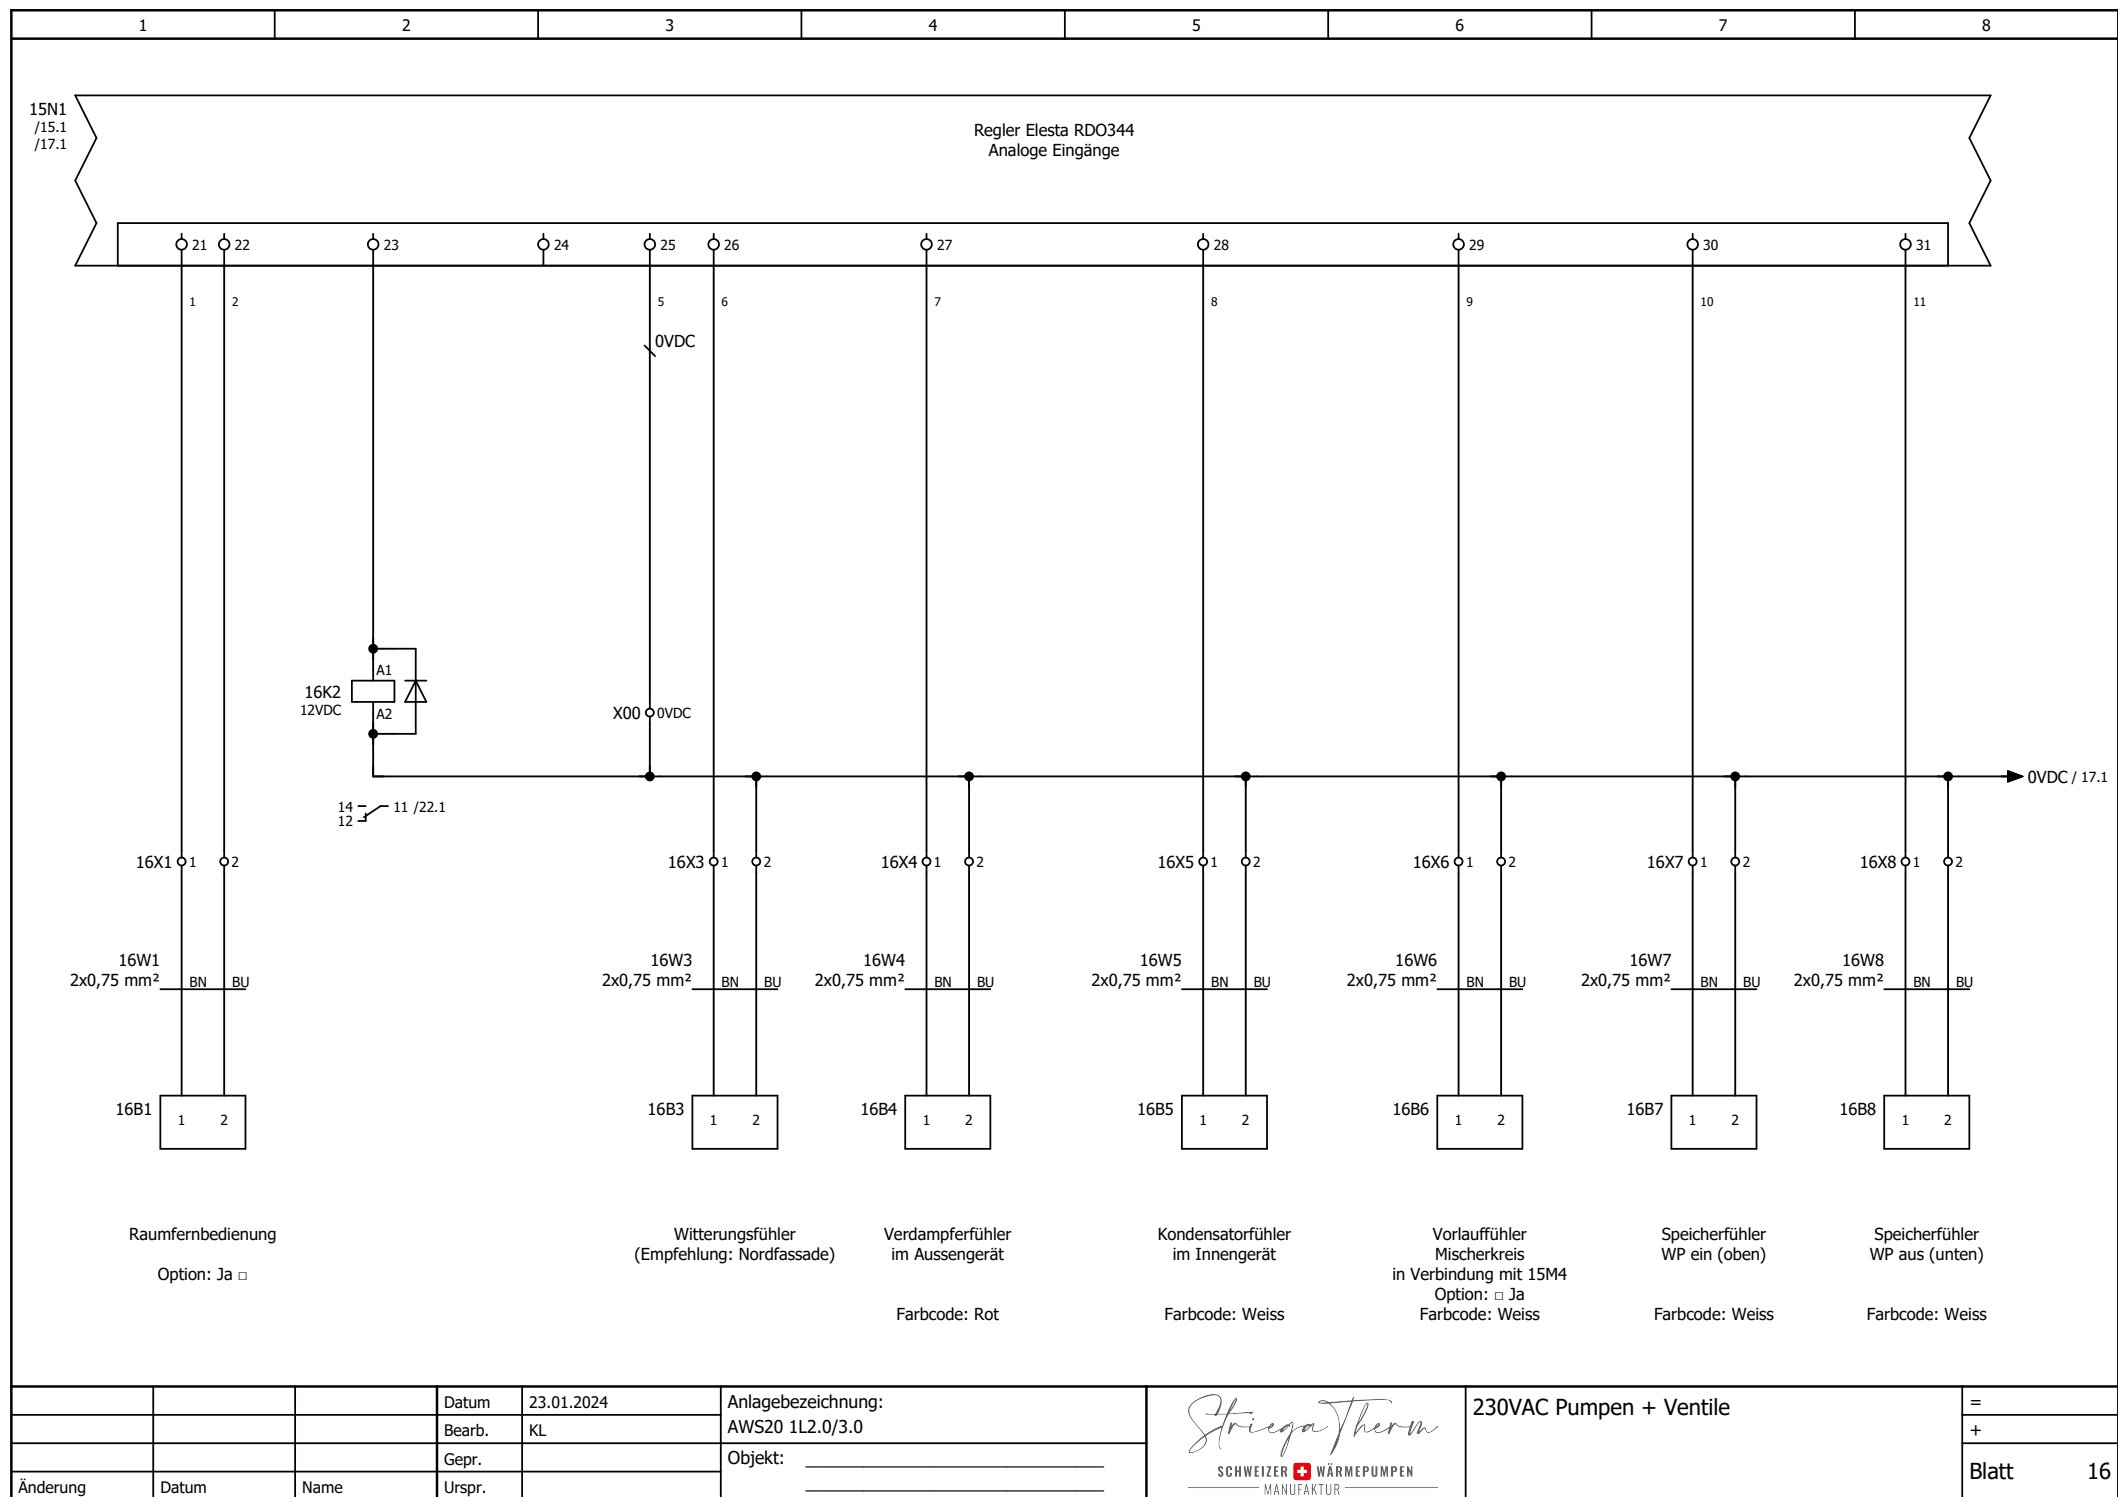


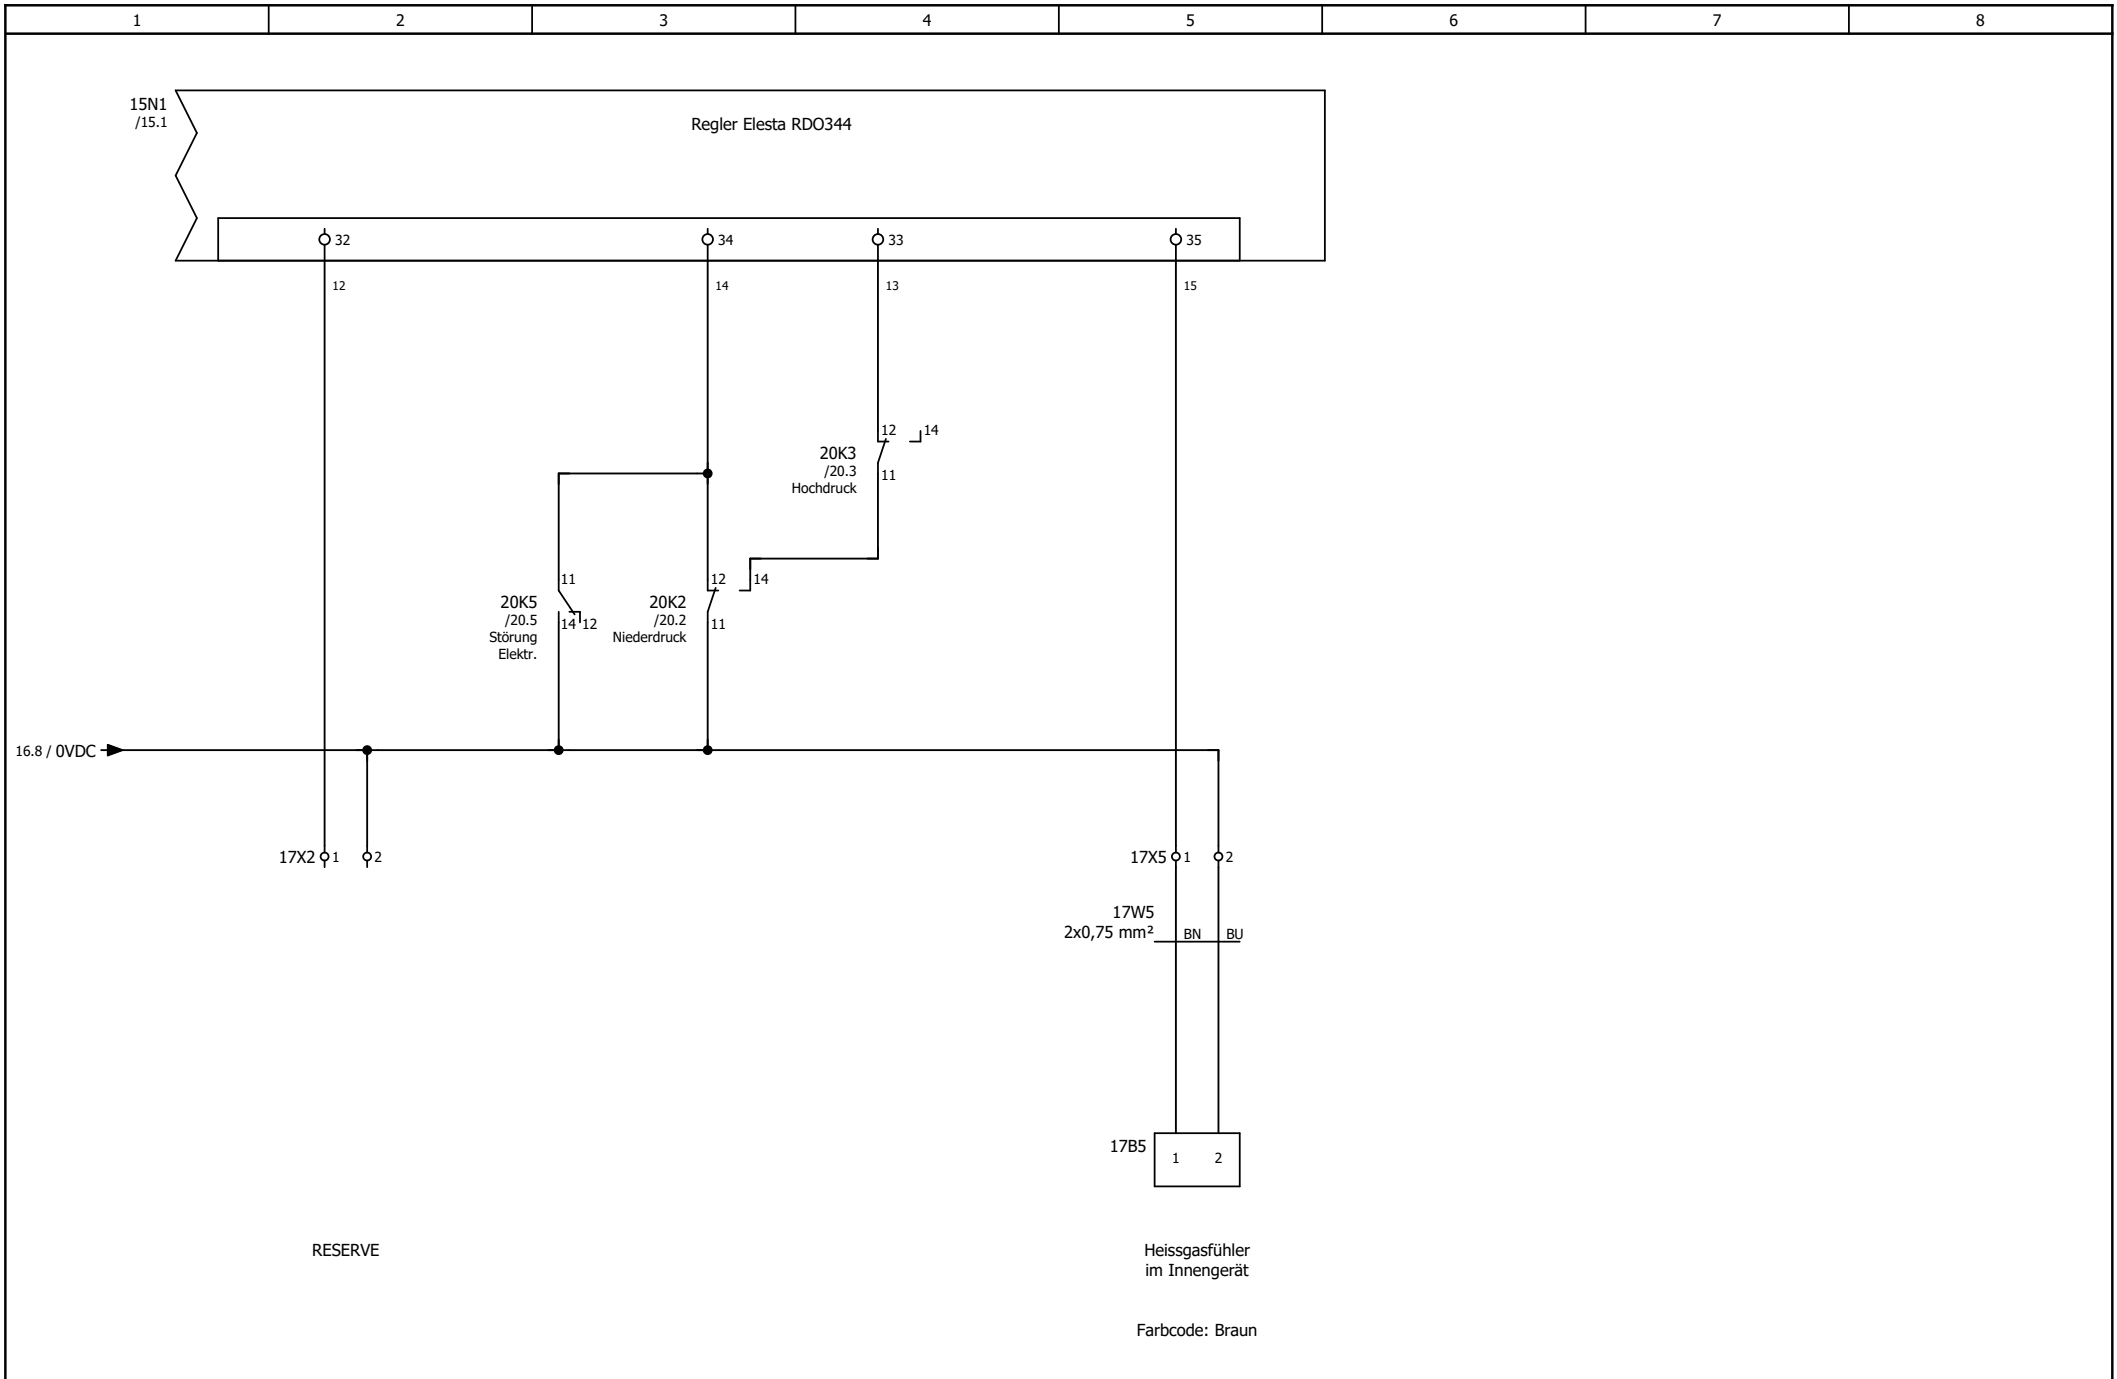

			Datum	23.01.2024	Anlagebezeichnung:	StriegaTherm SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	230VAC Pumpen + Ventile	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L2.0/3.0			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 17

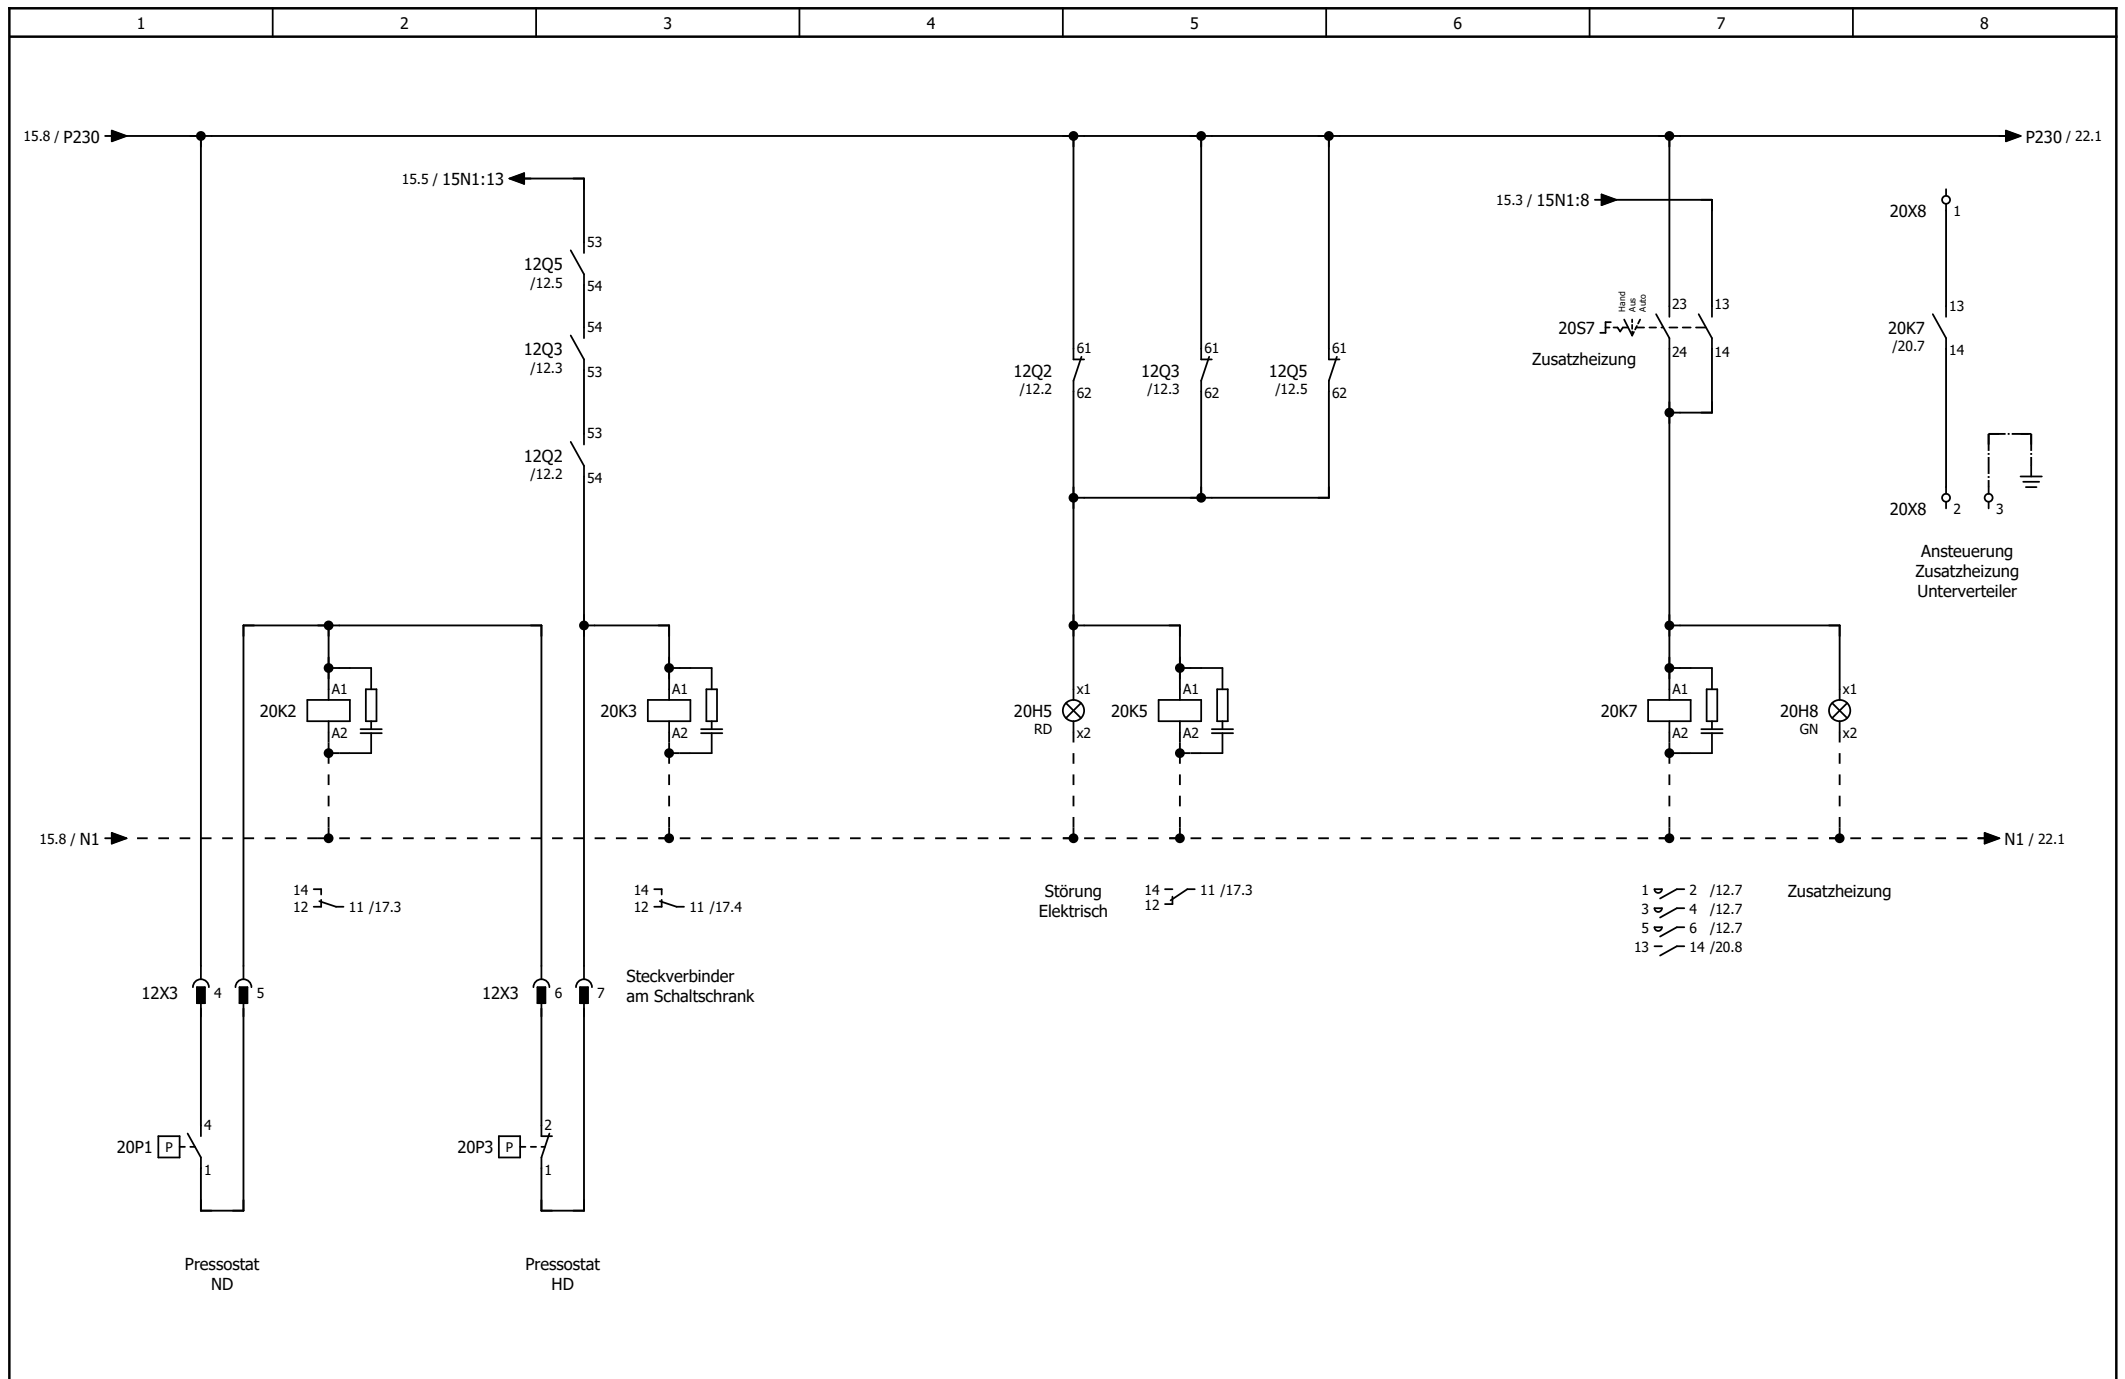

			Datum	24.01.2024	Anlagebezeichnung:	Motorschuttschalter	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L2.0/3.0		+
			Gepr.		Objekt:		
Änderung	Datum	Name	Urspr.				Blatt 20

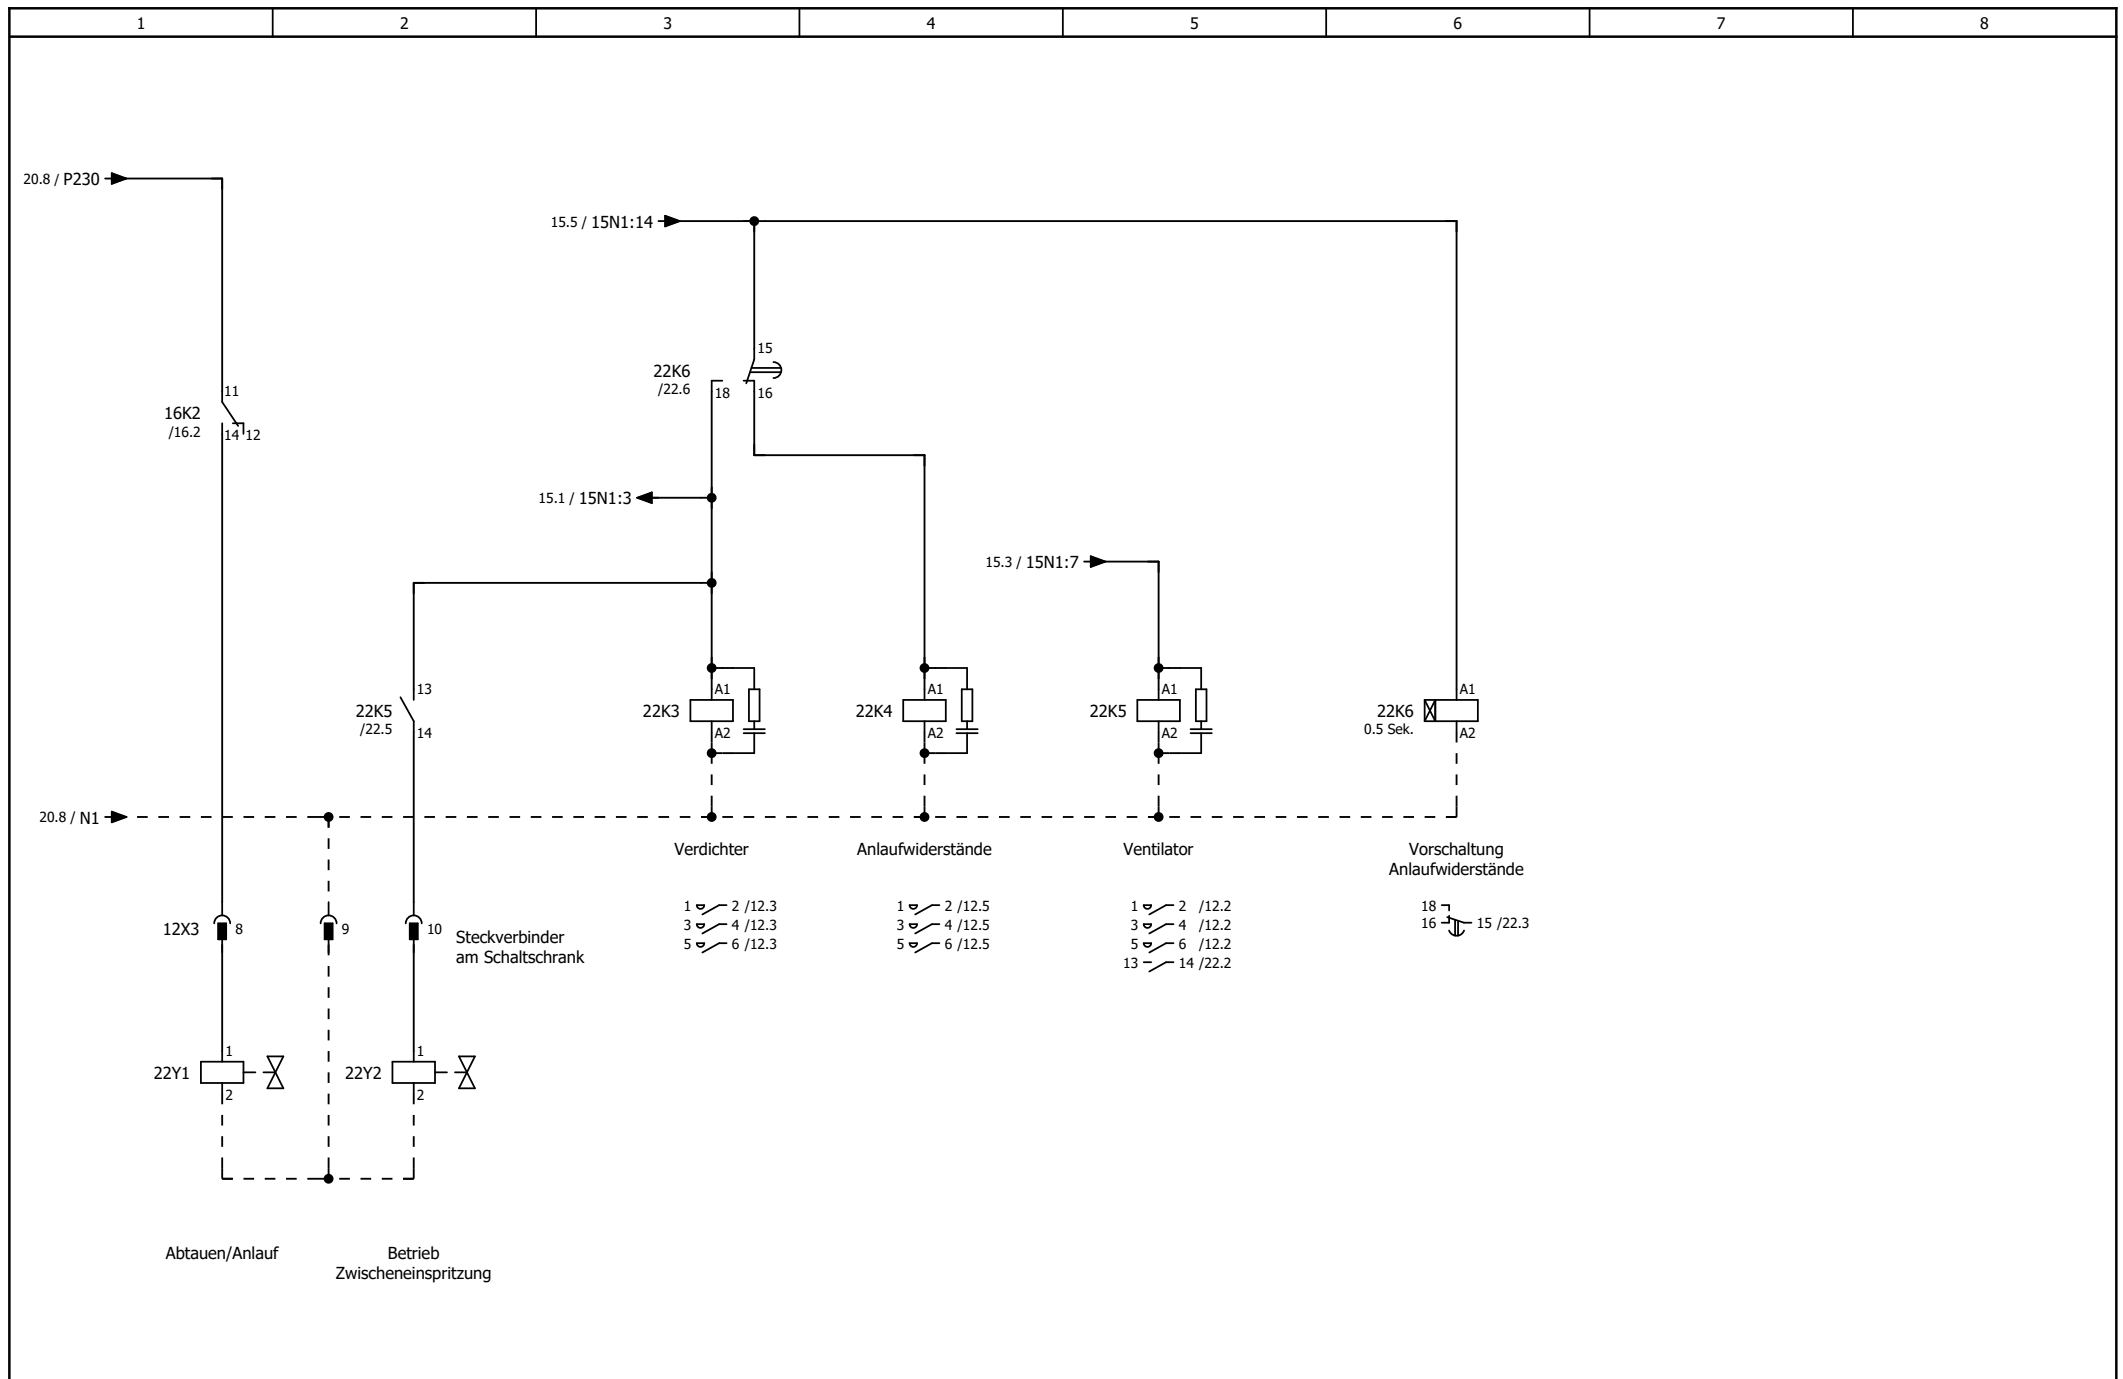

			Datum	24.01.2024	Anlagebezeichnung:	StriegaTherm SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Anlauf	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L2.0/3.0			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 22