

Striega-Therm AG

Breitenstrasse 10
4852 Rothrist

Tel. 062 797 03 03
Email info@striega-therm.ch



Elektroschema


Objekt			
Ort			
Projektnummer			
Anlagenbezeichnung	AWS20 1L3.1/6.1 Steuerung zu Wärmepumpe Legionellenheizung max. 6.0 kW		
Betriebsspannung	3x400VAC N+PE		
Nennleistung			
Steuerspannung	230VAC		
Erstellt am	20.11.2023		
Bearbeitet am	18.06.2025	von (Kürzel) KL	Anzahl der Seiten 9


Inhaltsverzeichnis

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet


[illegible]

			Datum	19.02.2024	Anlagebezeichnung: AWS20 1L3.1/6.1	 SCHWEIZER  WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Inhaltsverzeichnis	=	
		Bearb.	KL					+	
		Gepr.		Objekt: _____					
Änderung	Datum	Name	Urspr.	_____					Blatt

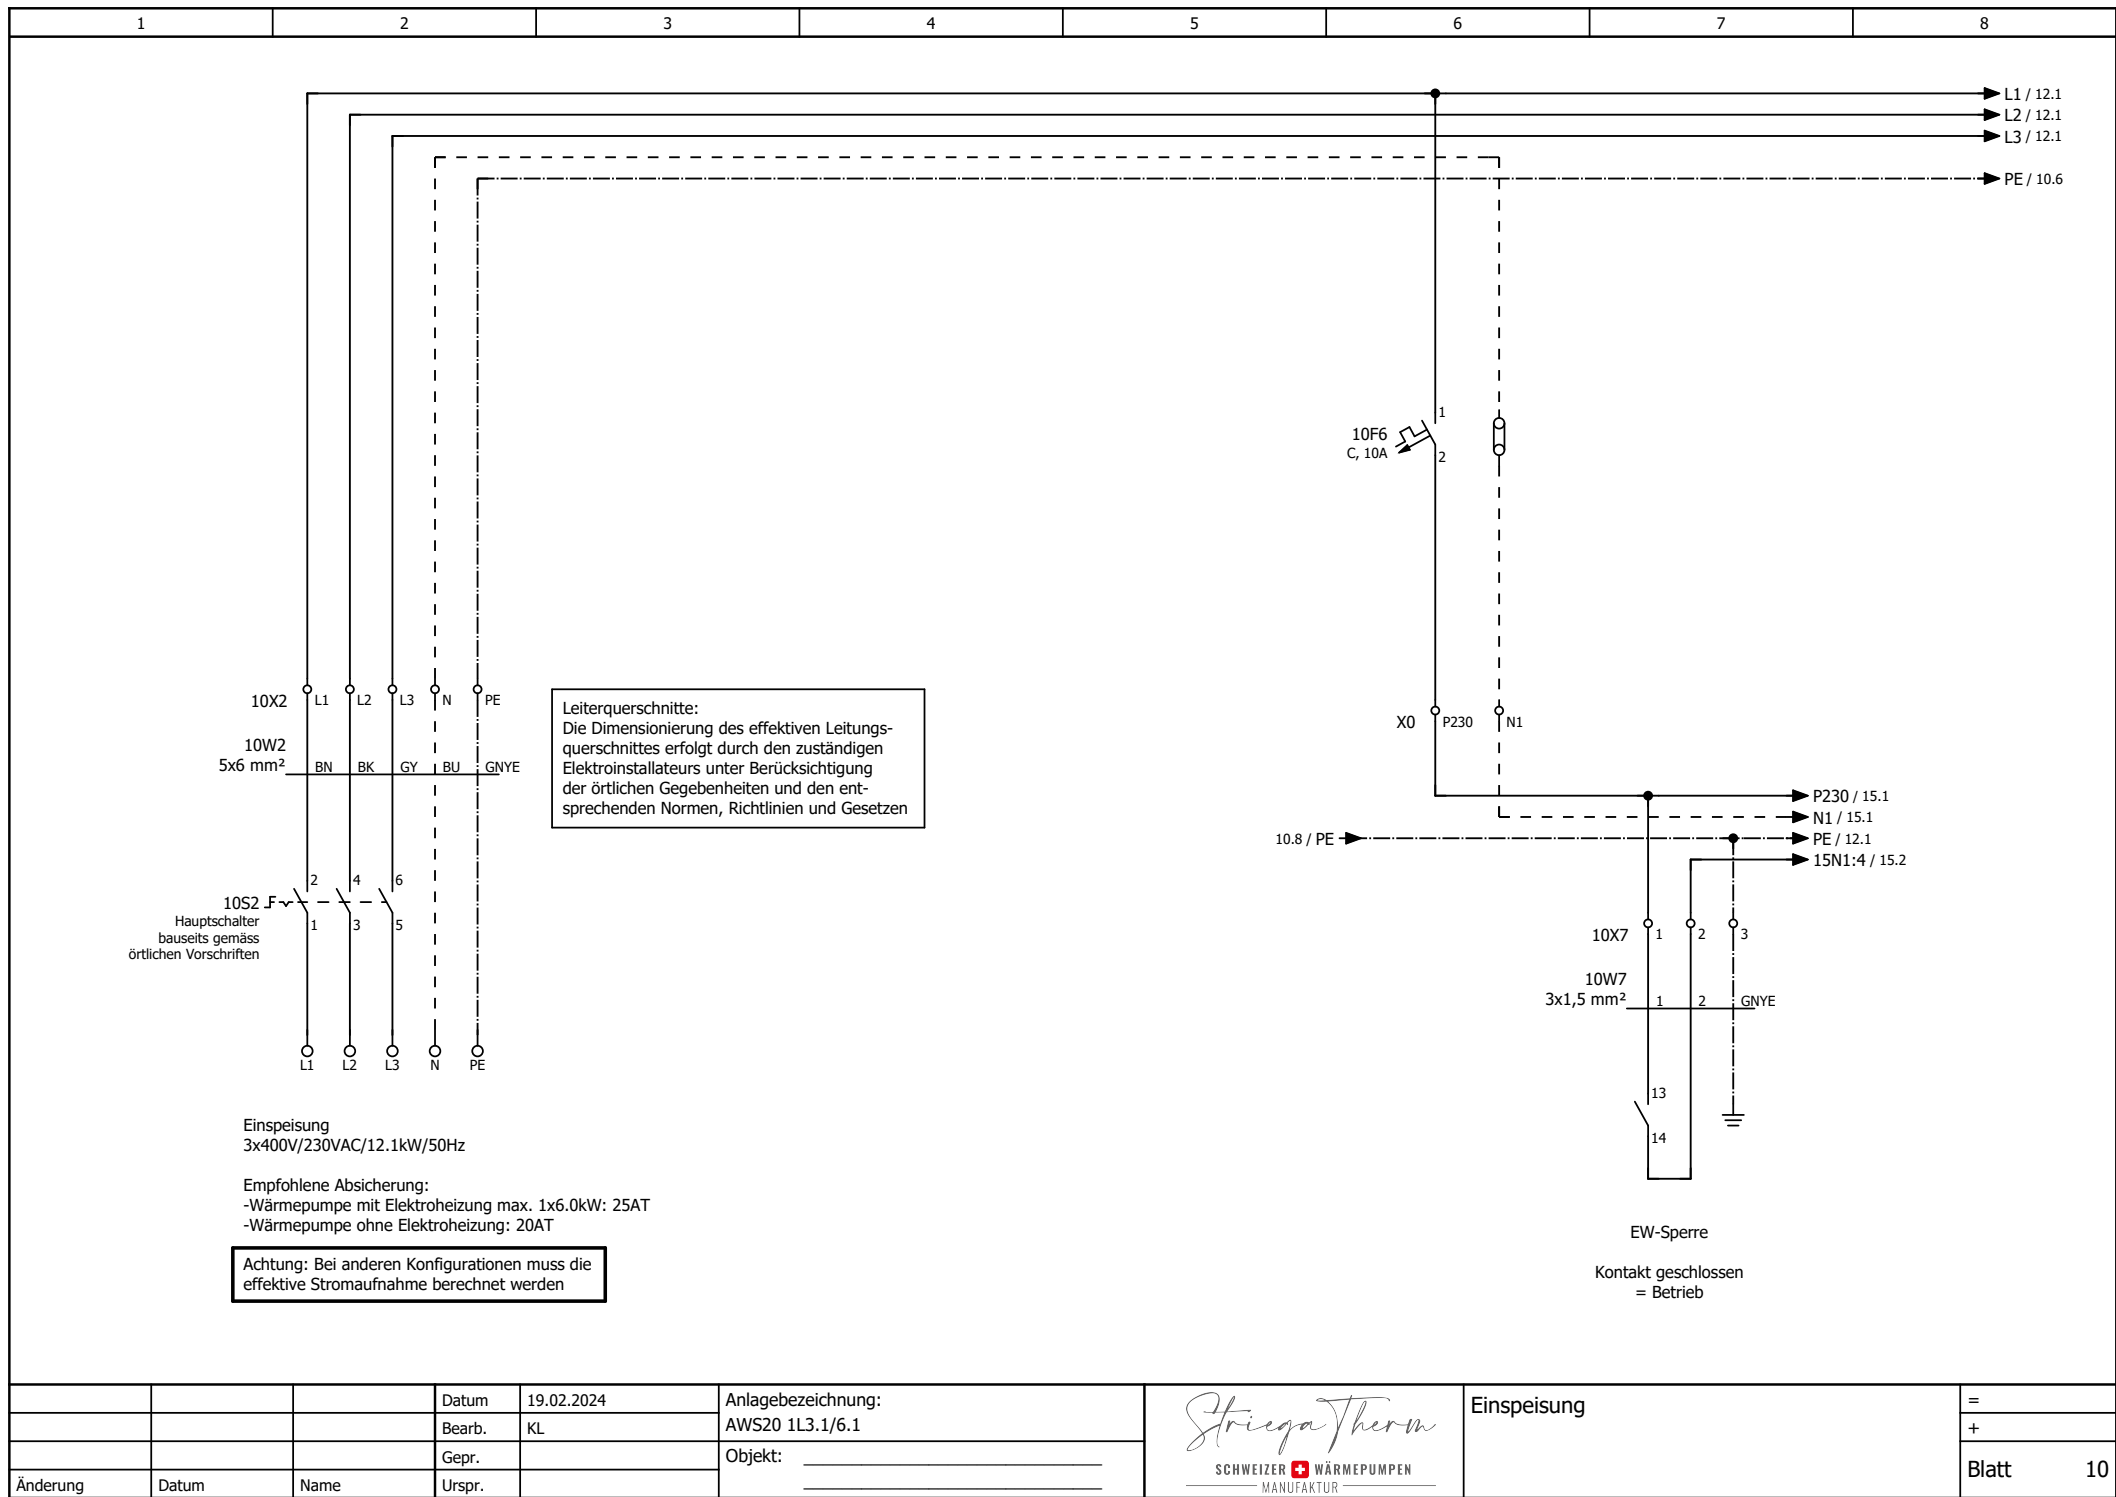


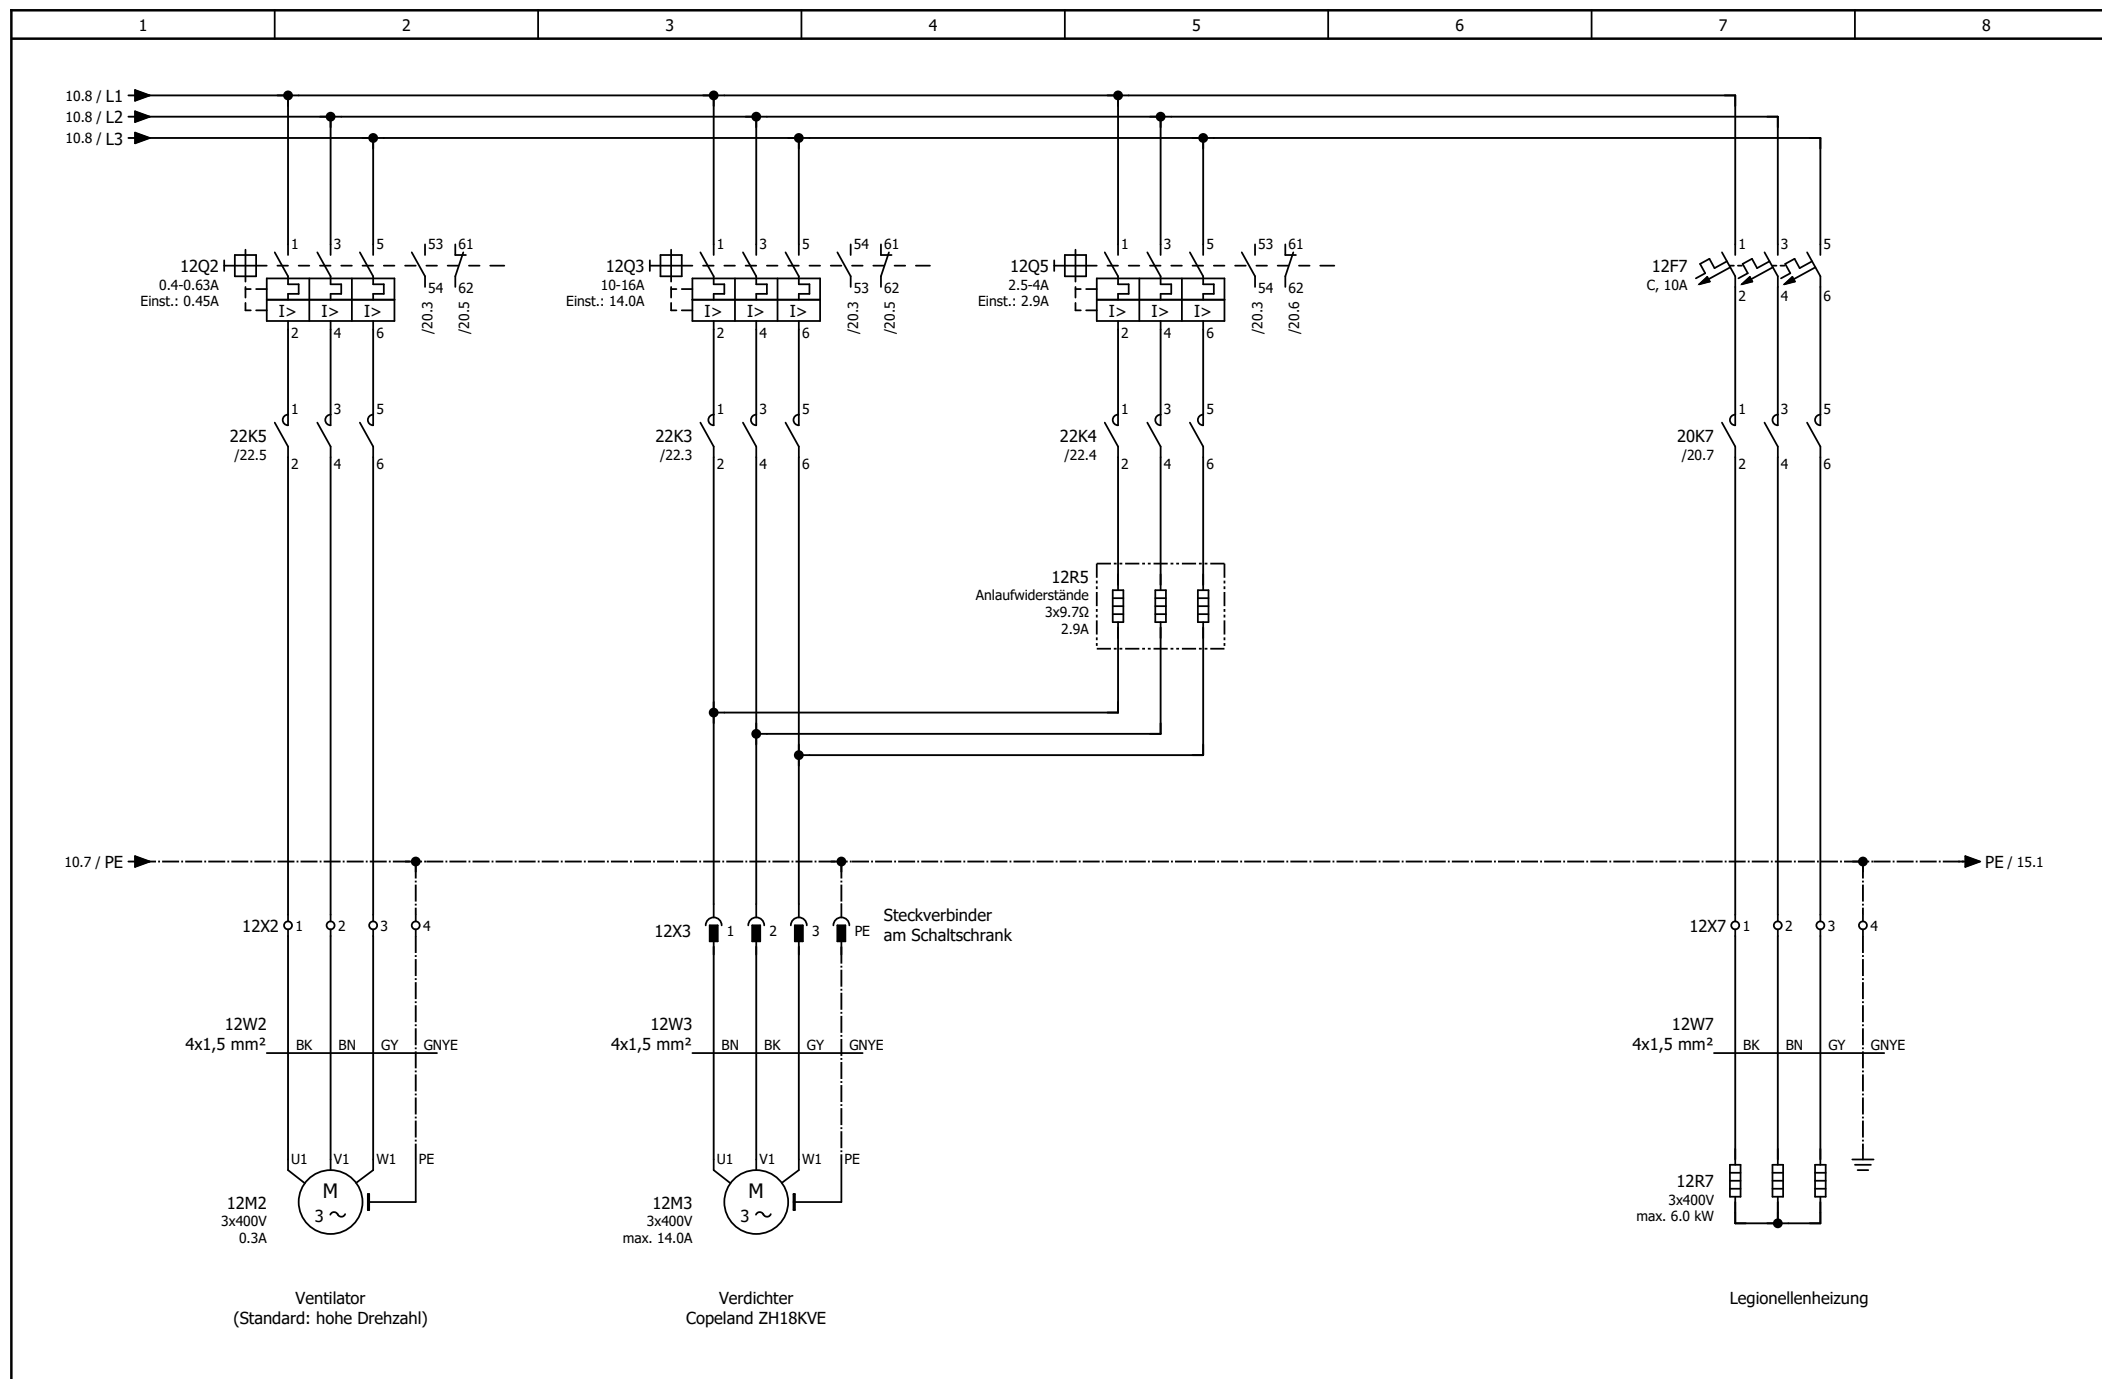

			Datum	23.01.2024	Anlagebezeichnung:	 SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Abgänge Motoren / Legionellenheizung	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L3.1/6.1			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 12

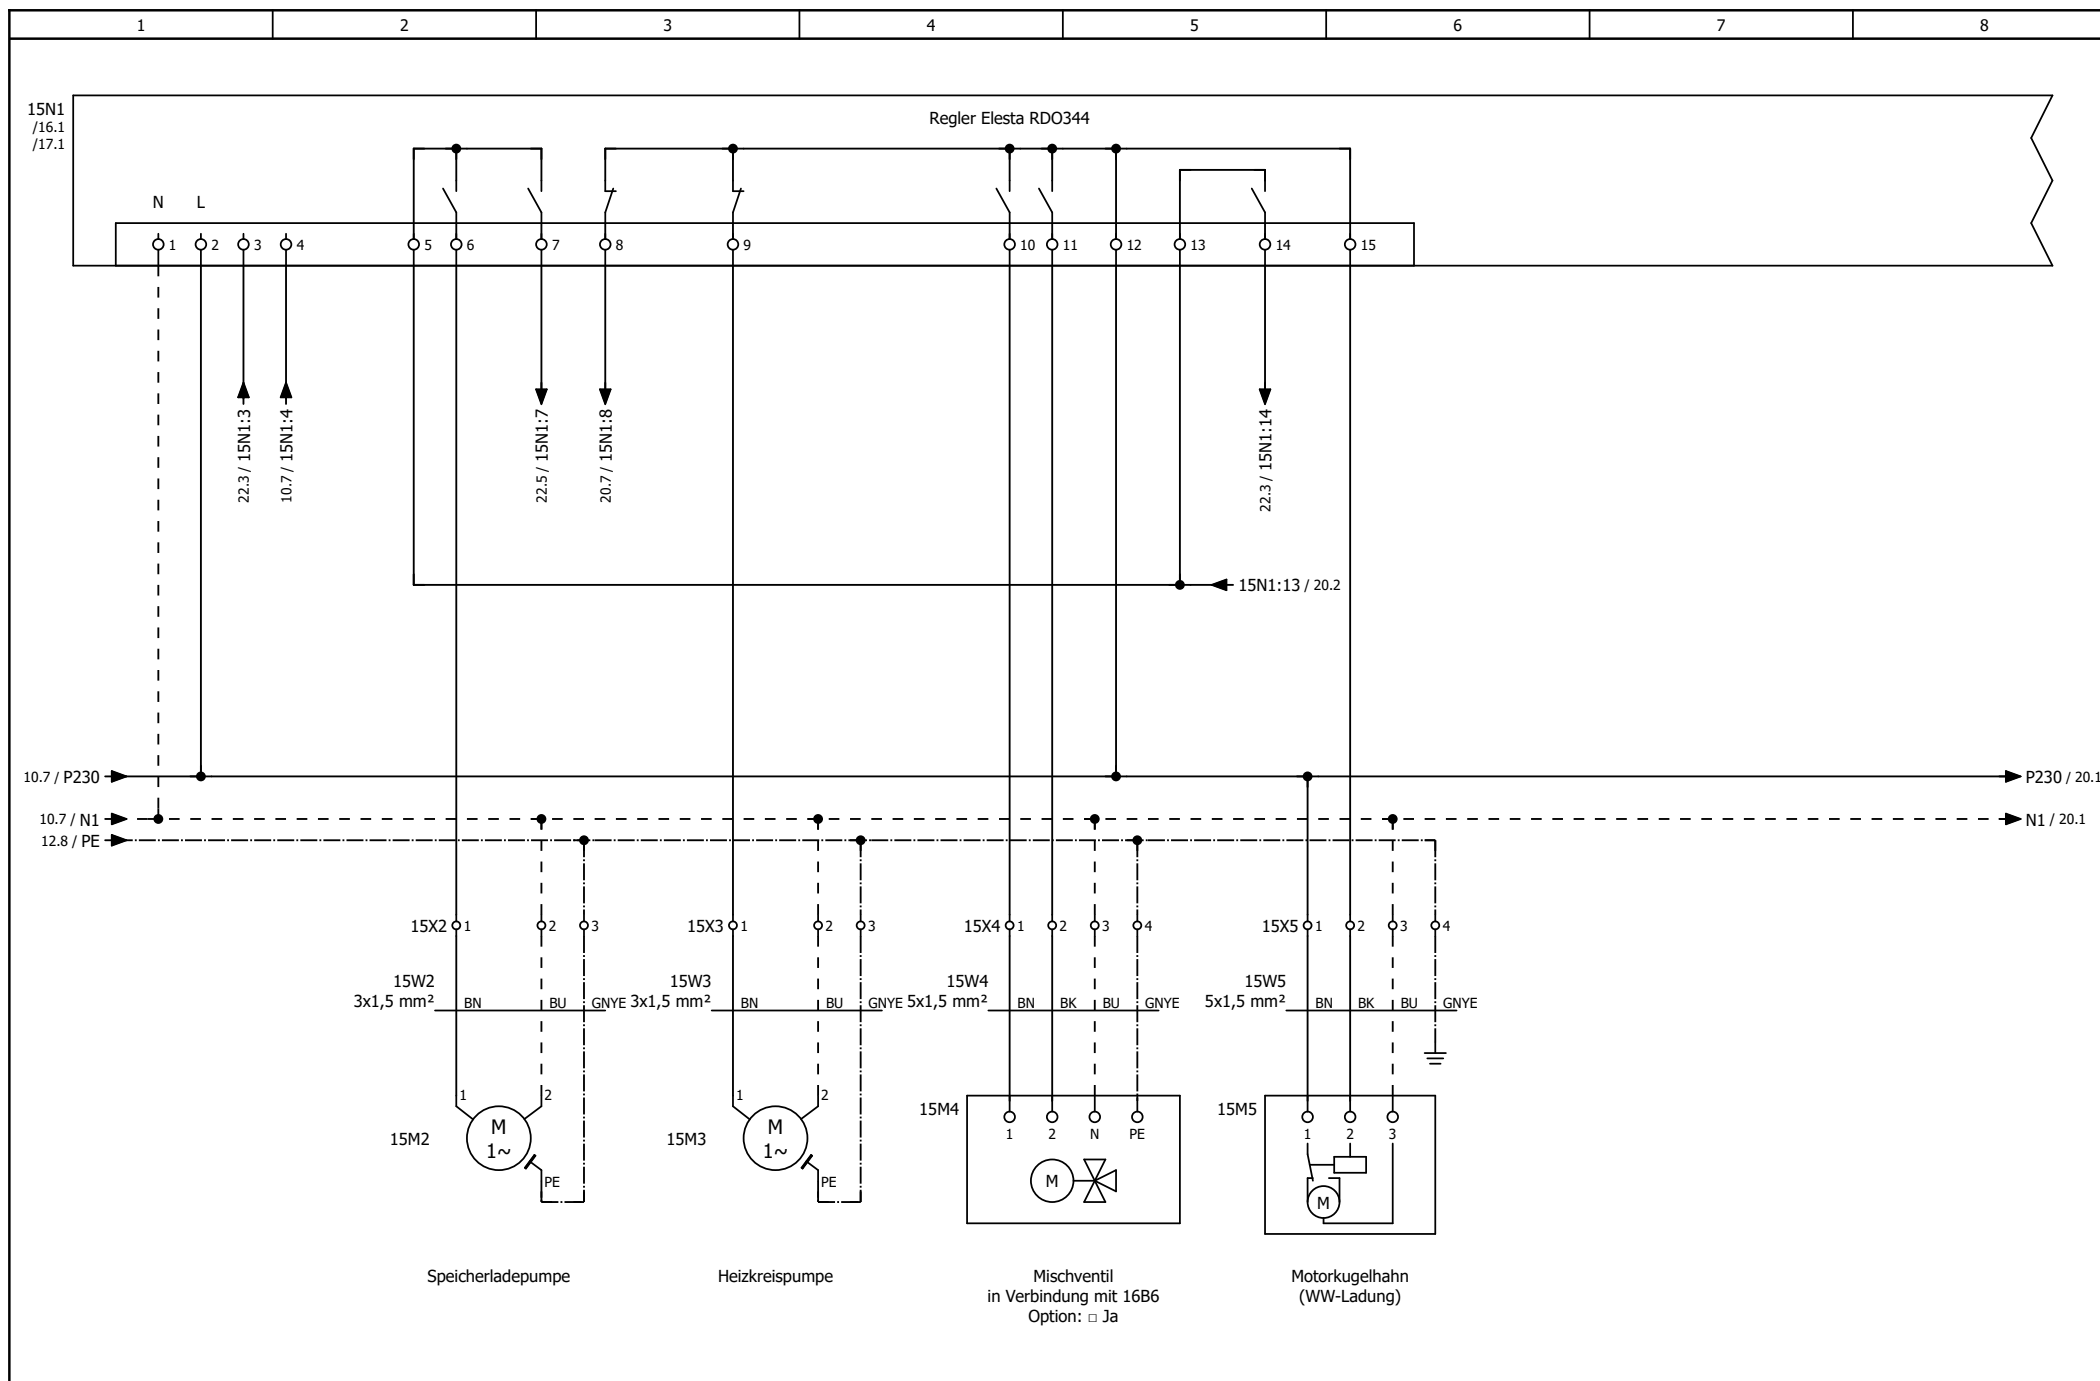

			Datum	24.01.2024	Anlagebezeichnung:	StriegaTherm SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	230VAC Pumpen + Ventile	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L3.1/6.1			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 15

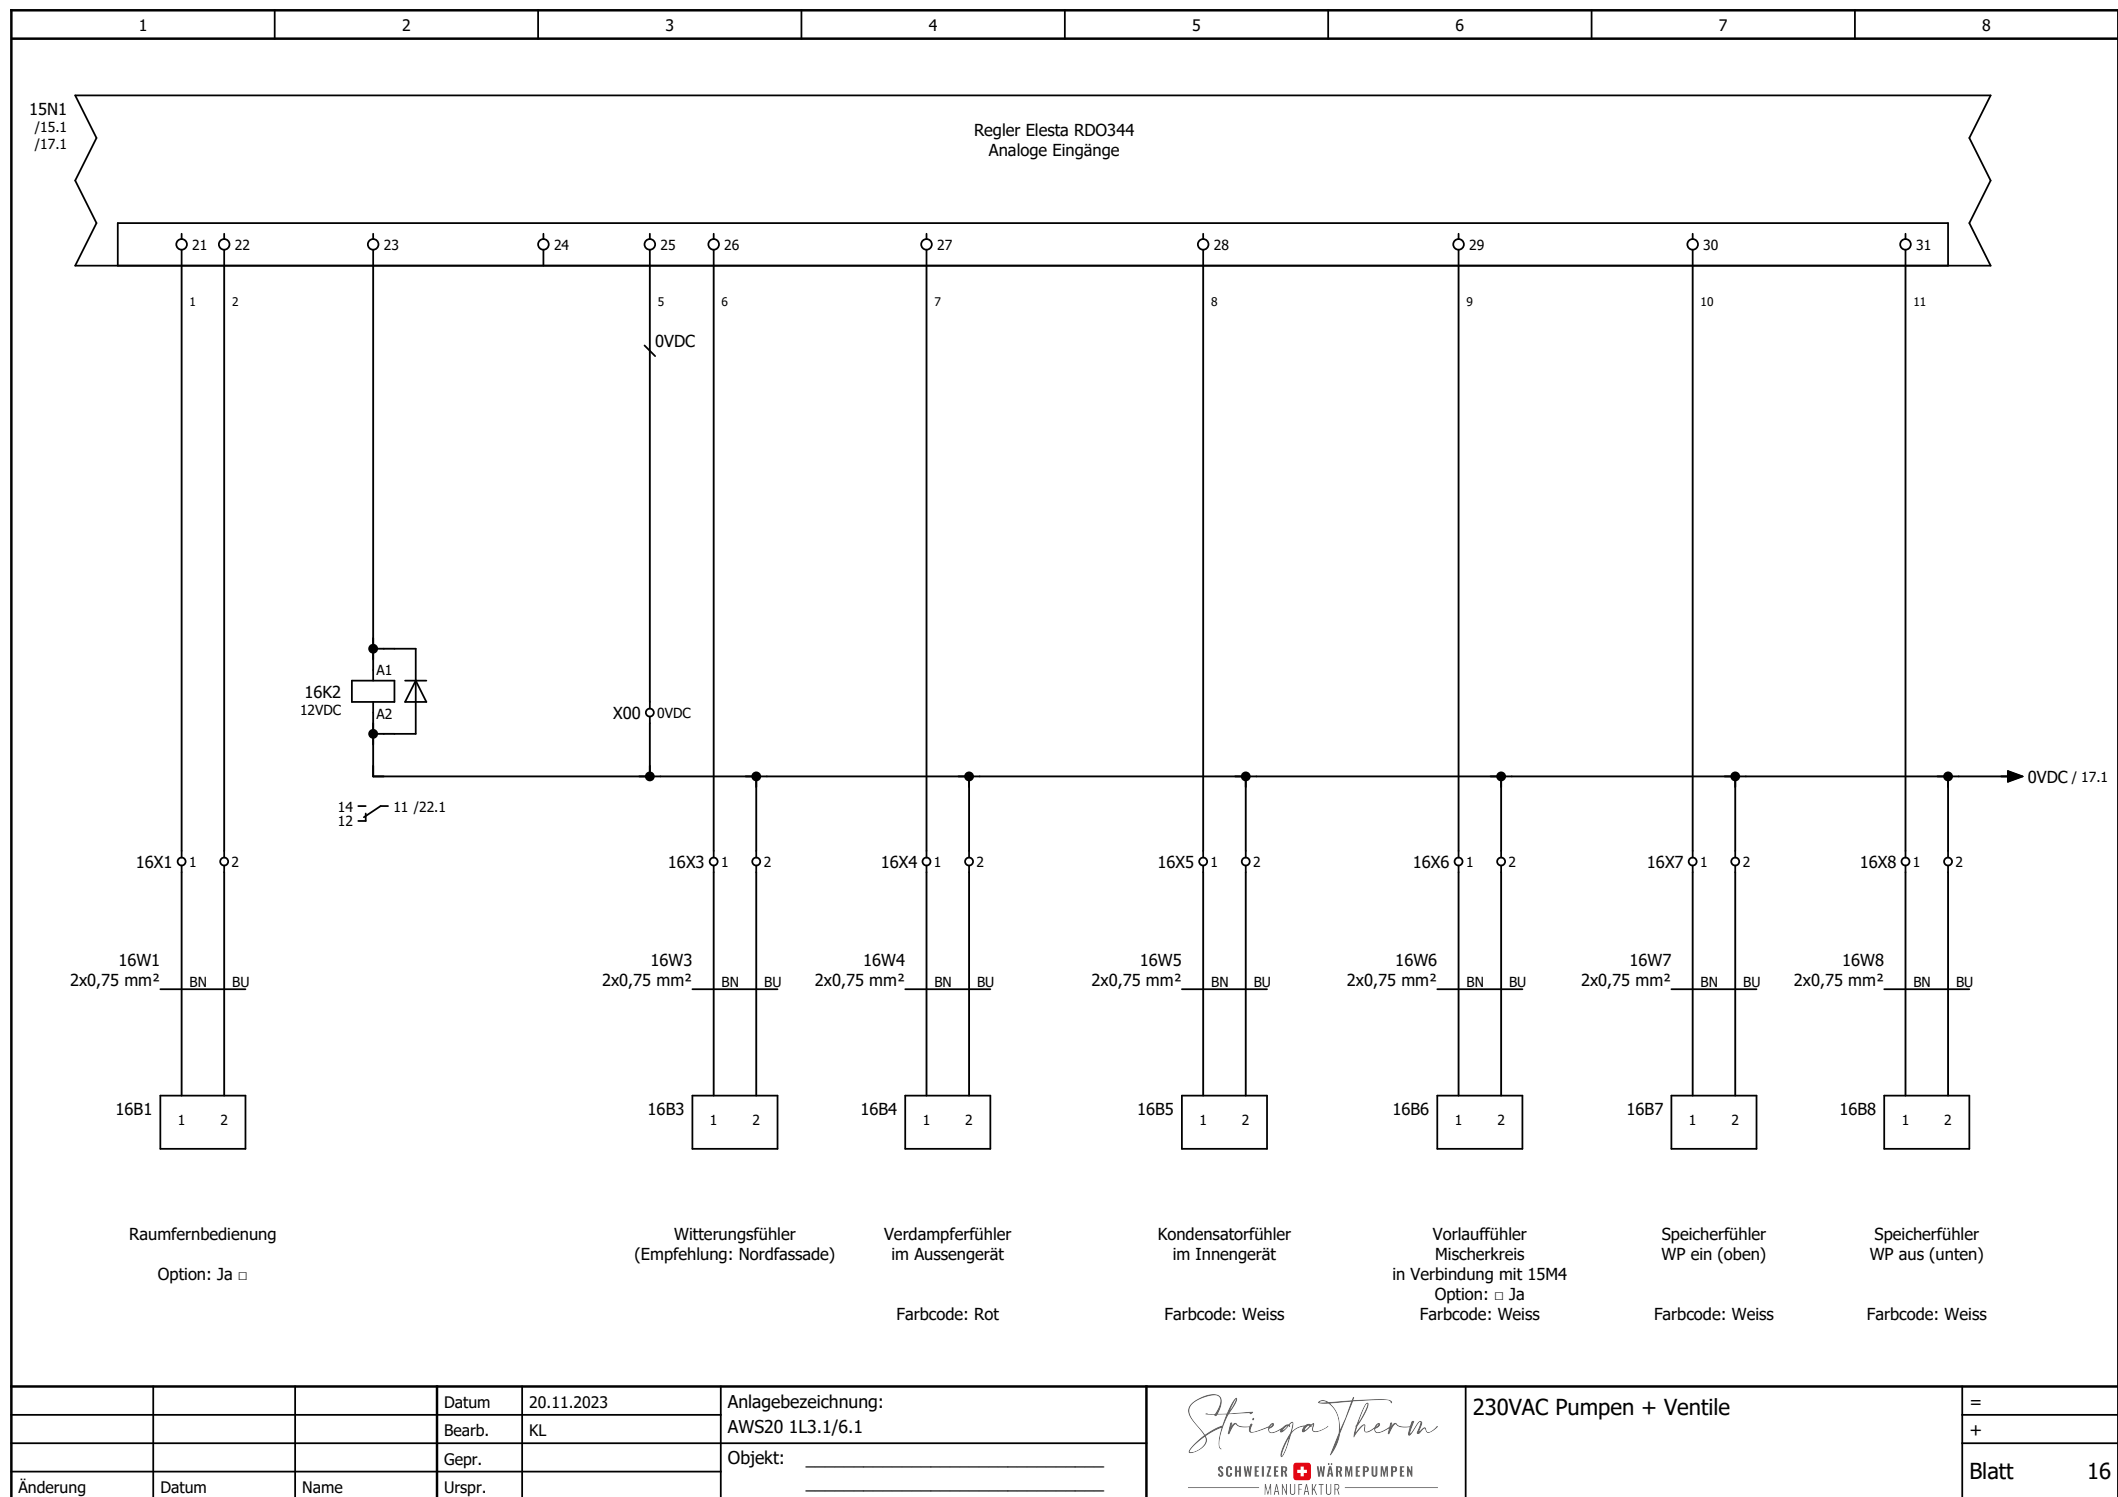



Datum	20.11.2023
Bearb.	KL
Gepr.	
Änderung	Datum
Name	
Urspr.	

Anlagebezeichnung:	AW520 1L3.1/6.1
Objekt:	


SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN
MANUFATUR

230VAC Pumpen + Ventile	=
	+
	Blatt 16

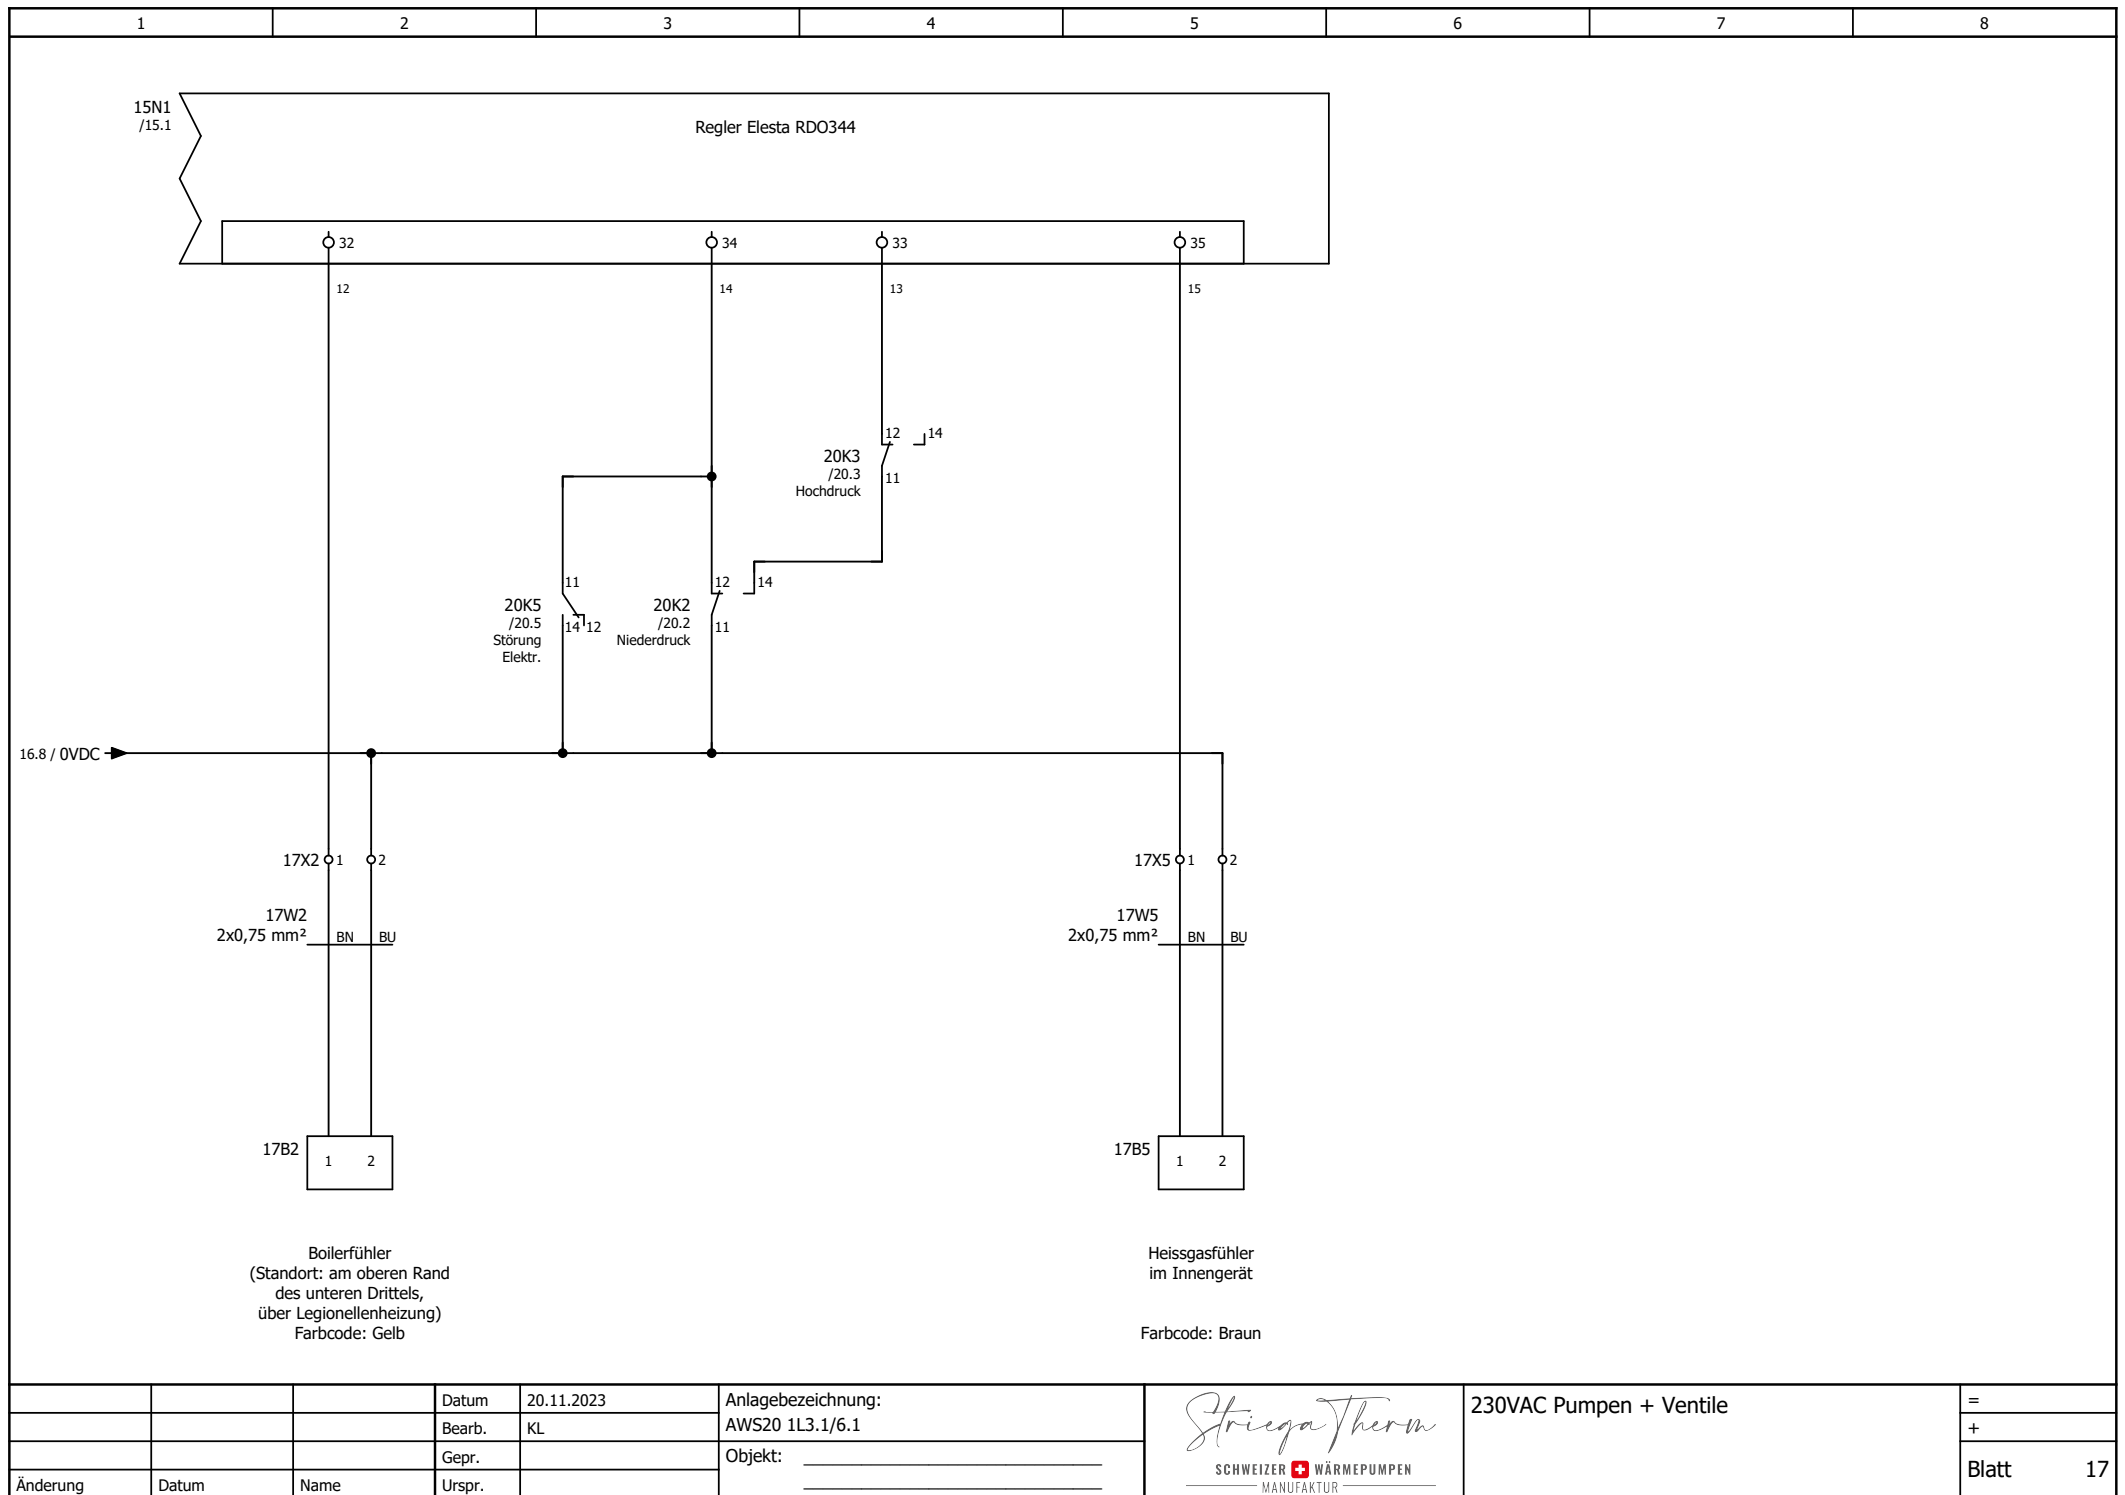

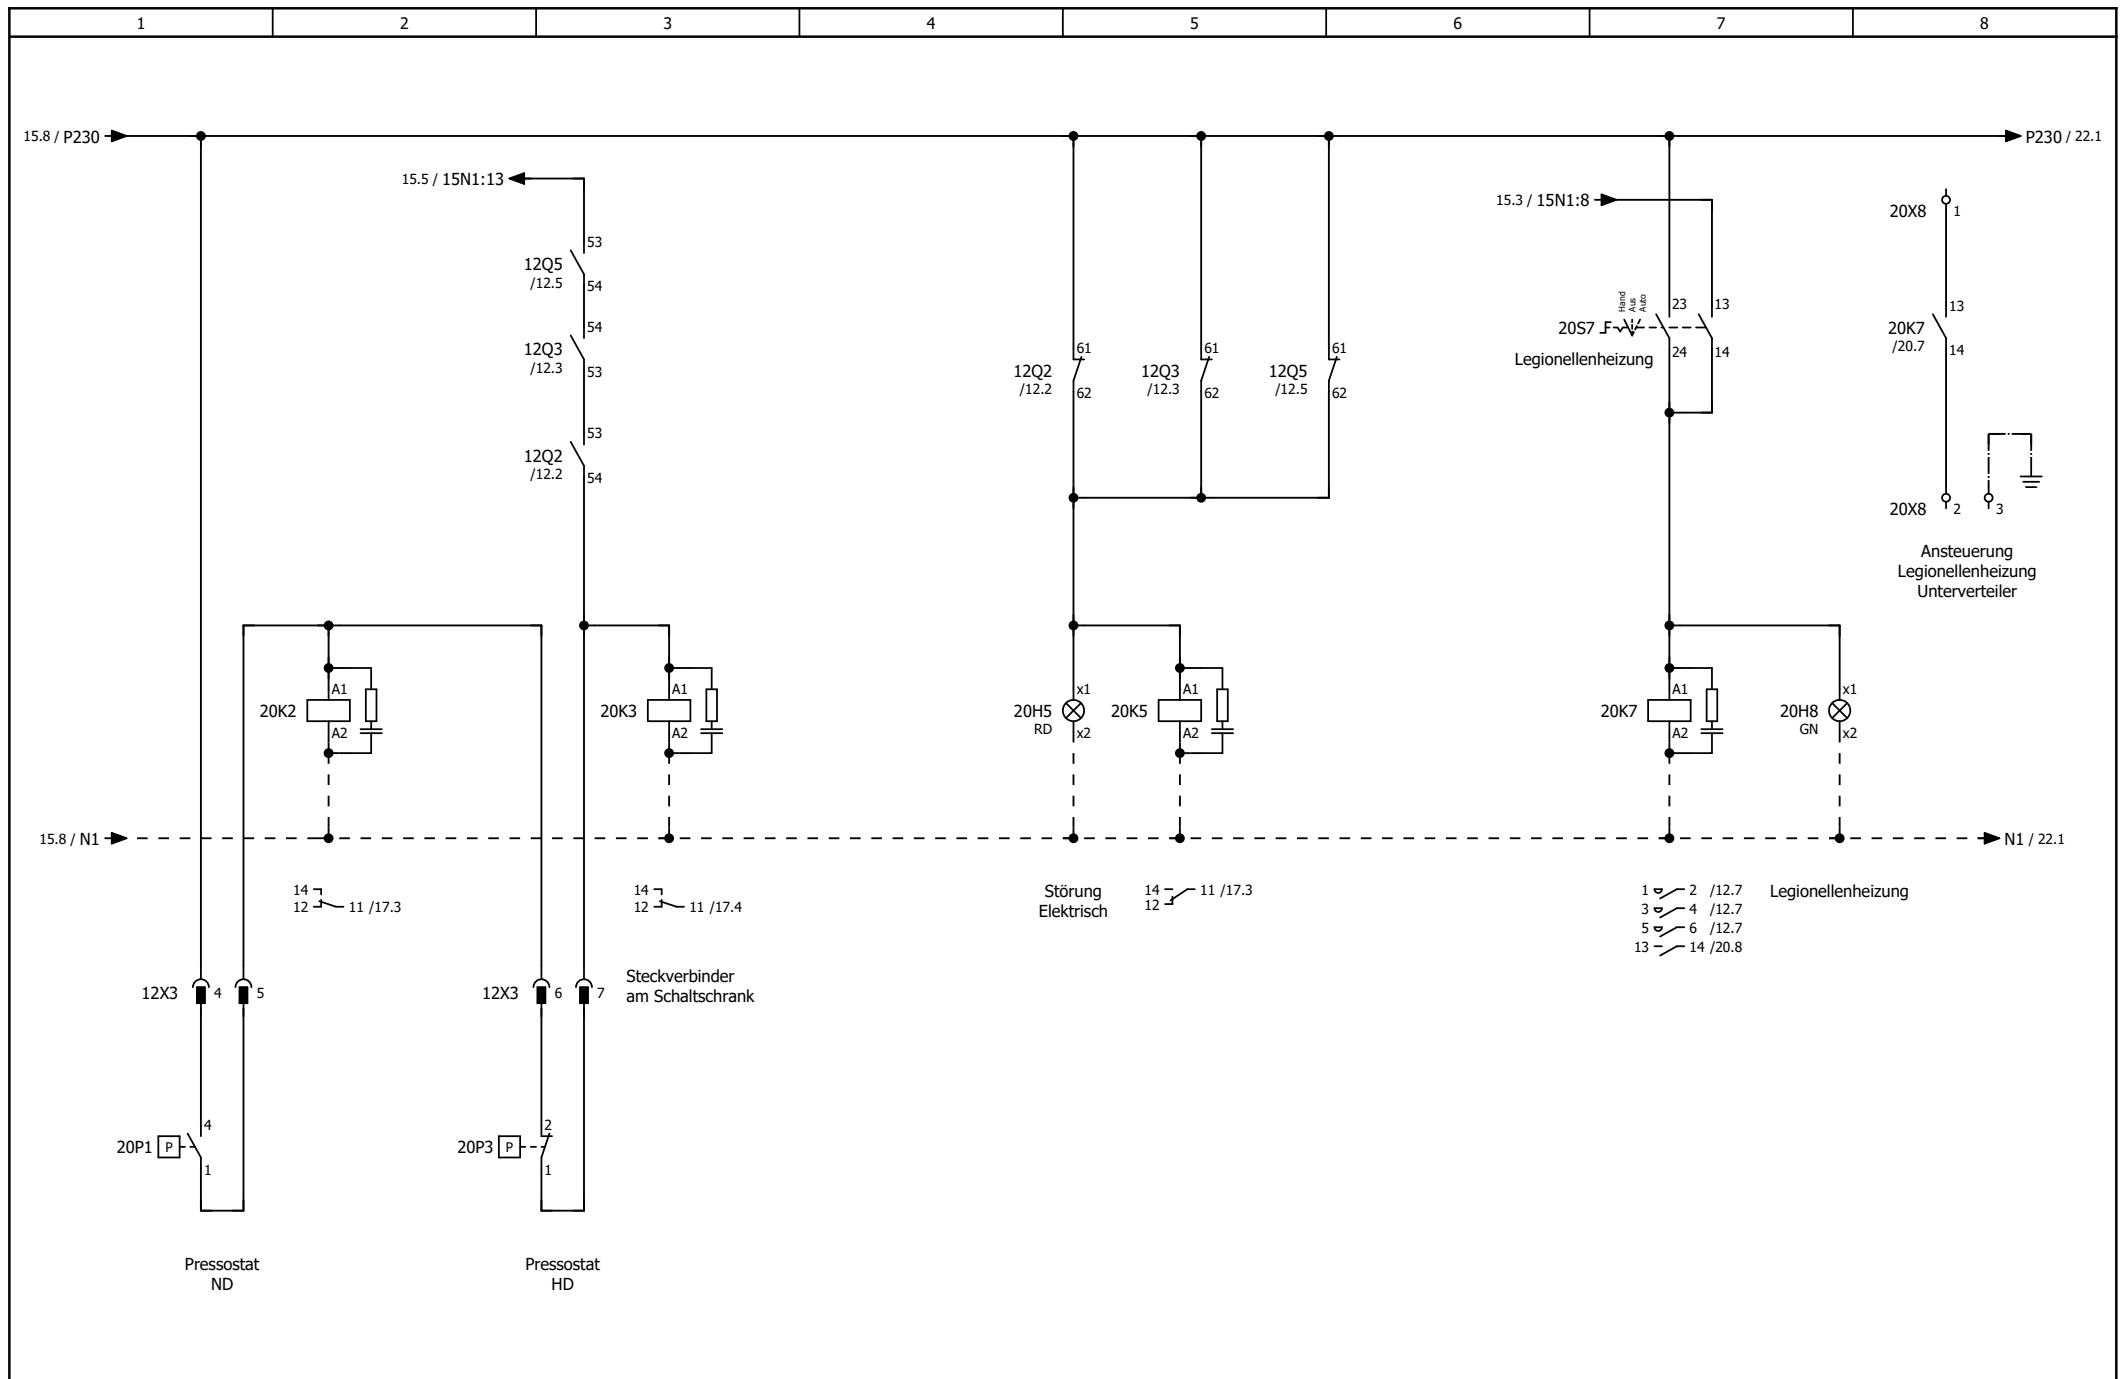

			Datum	24.01.2024	Anlagebezeichnung:	Motorschutzschalter	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L3.1/6.1		+
			Gepr.		Objekt:		
Änderung	Datum	Name	Urspr.				Blatt 20

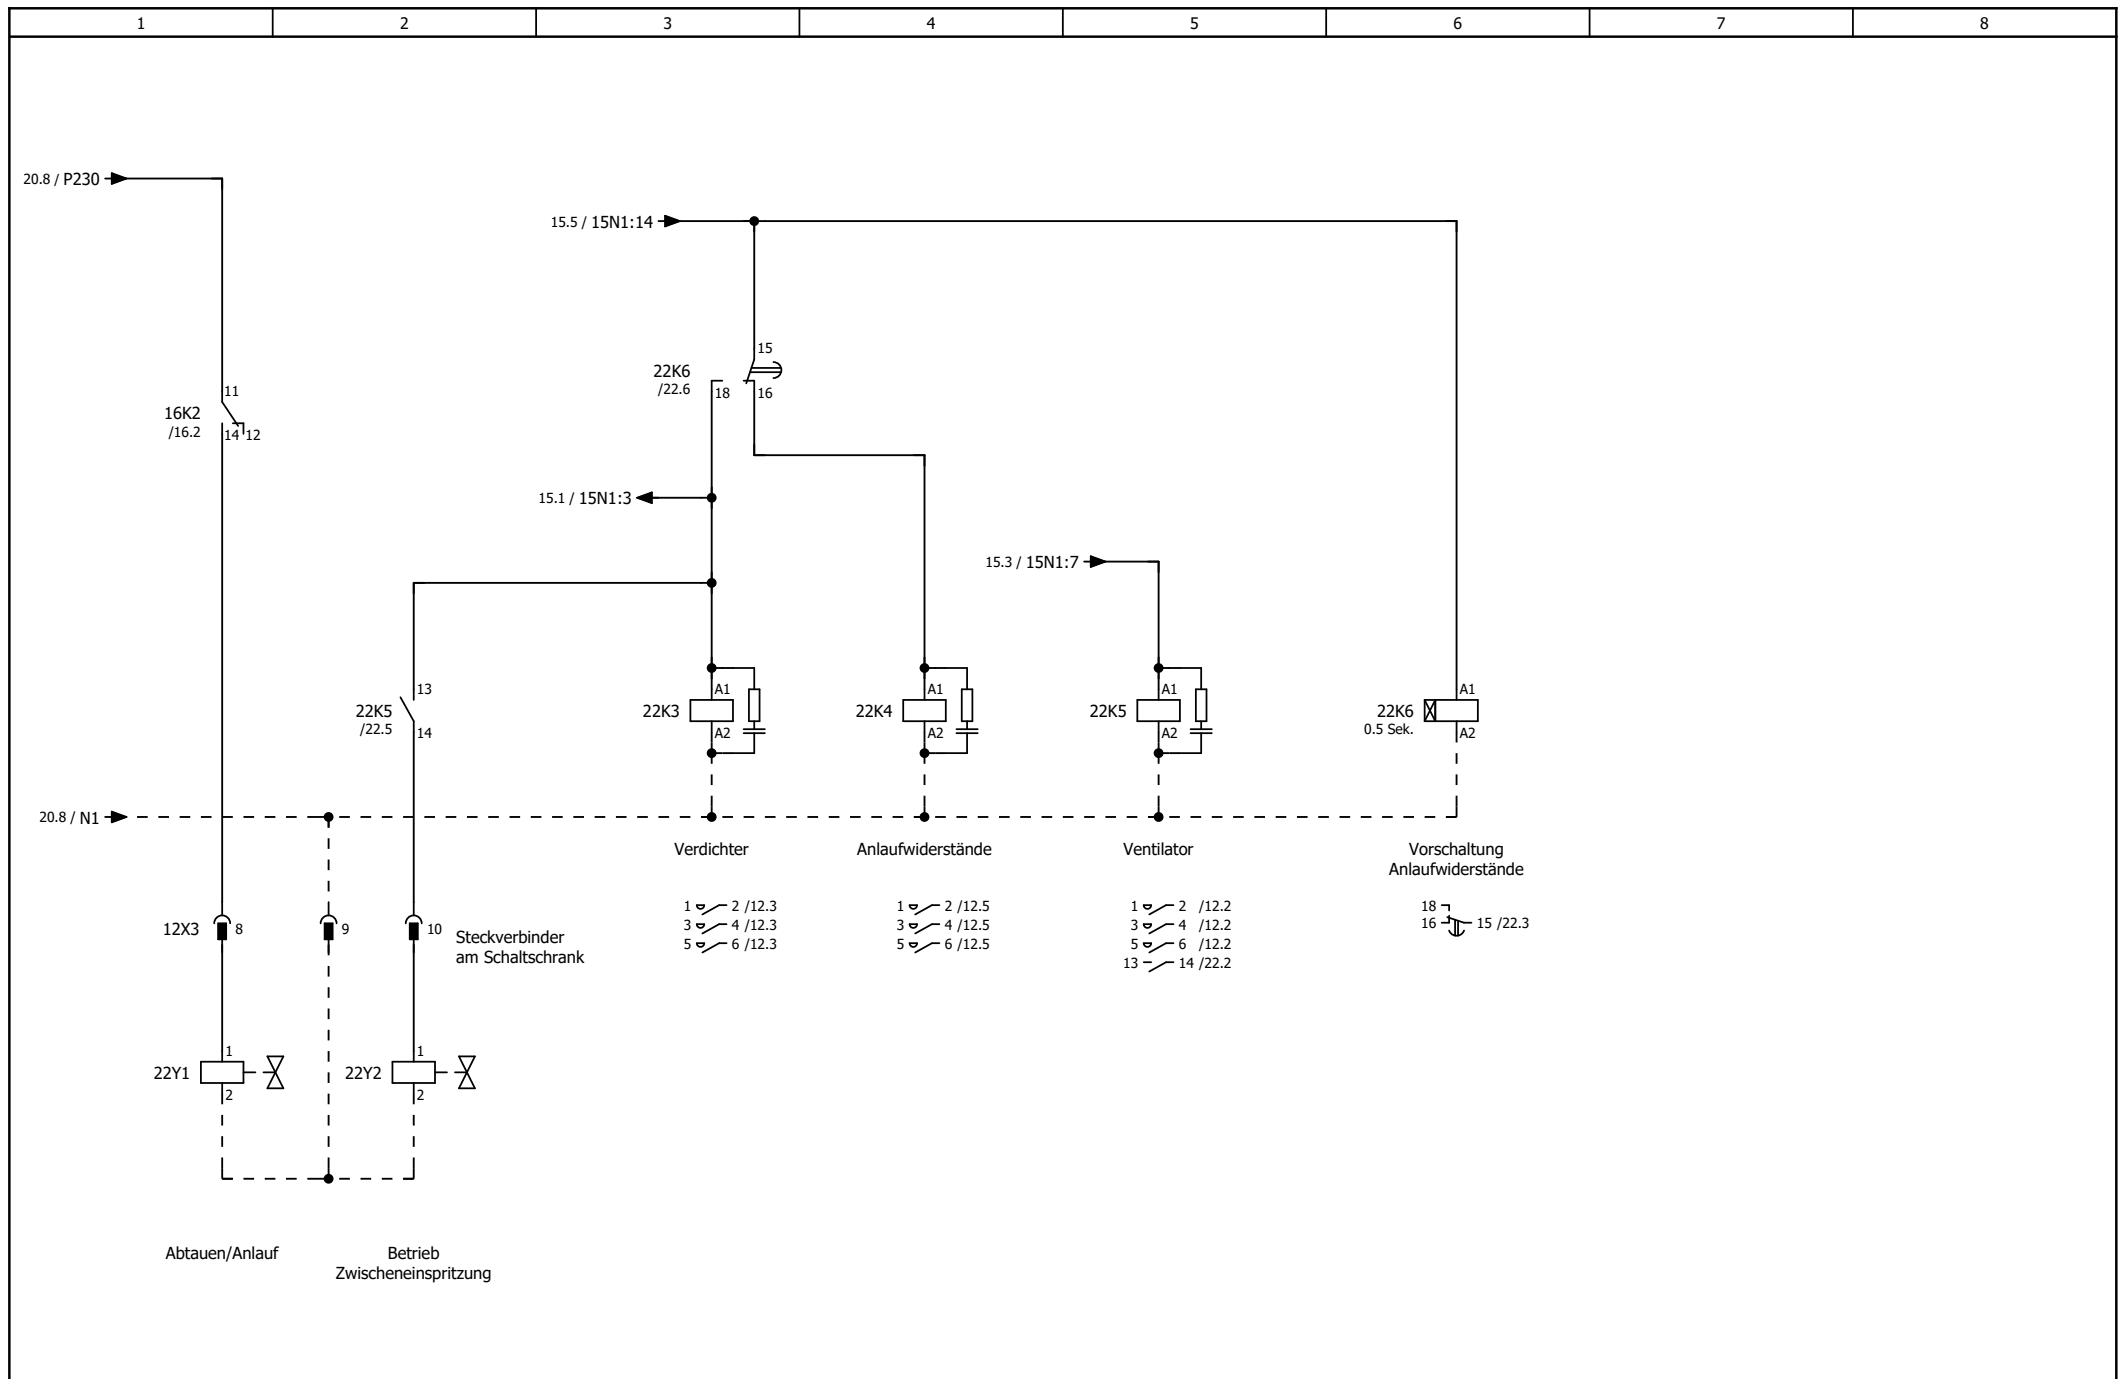

			Datum	24.01.2024	Anlagebezeichnung:	StriegaTherm SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Anlauf	=
			Bearb.	KL	AWS20 1L3.1/6.1			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 22