



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist  
Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 13 1L3.0  
INNENAUFGESTELLT  
- LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW RESERVE*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG  
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L3.0

DECKBLATT

Projekt:  
AWS-I 13\_1L3.0 LH Res.

Datum:  
13.04.2018

Zeichnungsnummer:





Anlage:

Rev.:


Ort:

erstellt von:

Blatt:  
1

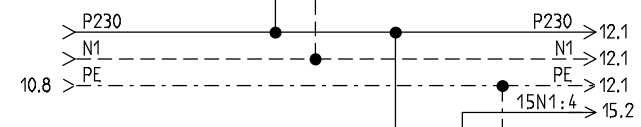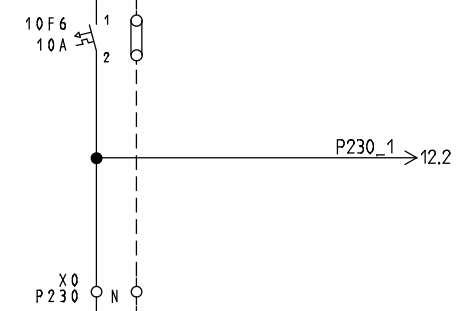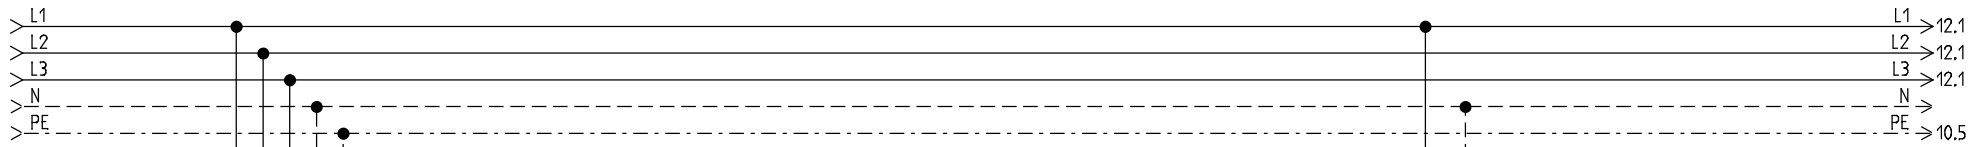

EW-SPERRE  
 KONTAKT GESCHLOSSEN  
 = BETRIEB

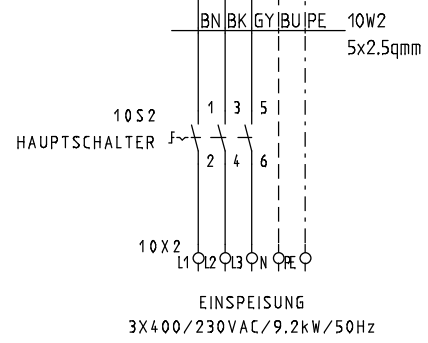

EINSPEISUNG  
 3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16AT**  
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 13AT  
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG



STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L3.0

EINSPEISUNG

Projekt:  
 AWS-I 13\_1L3.0 LH Res.

Datum:  
 13.04.2018

Zeichnungsnummer:


Anlage:

Rev.:


Ort:

erstellt von:

Blatt: 10

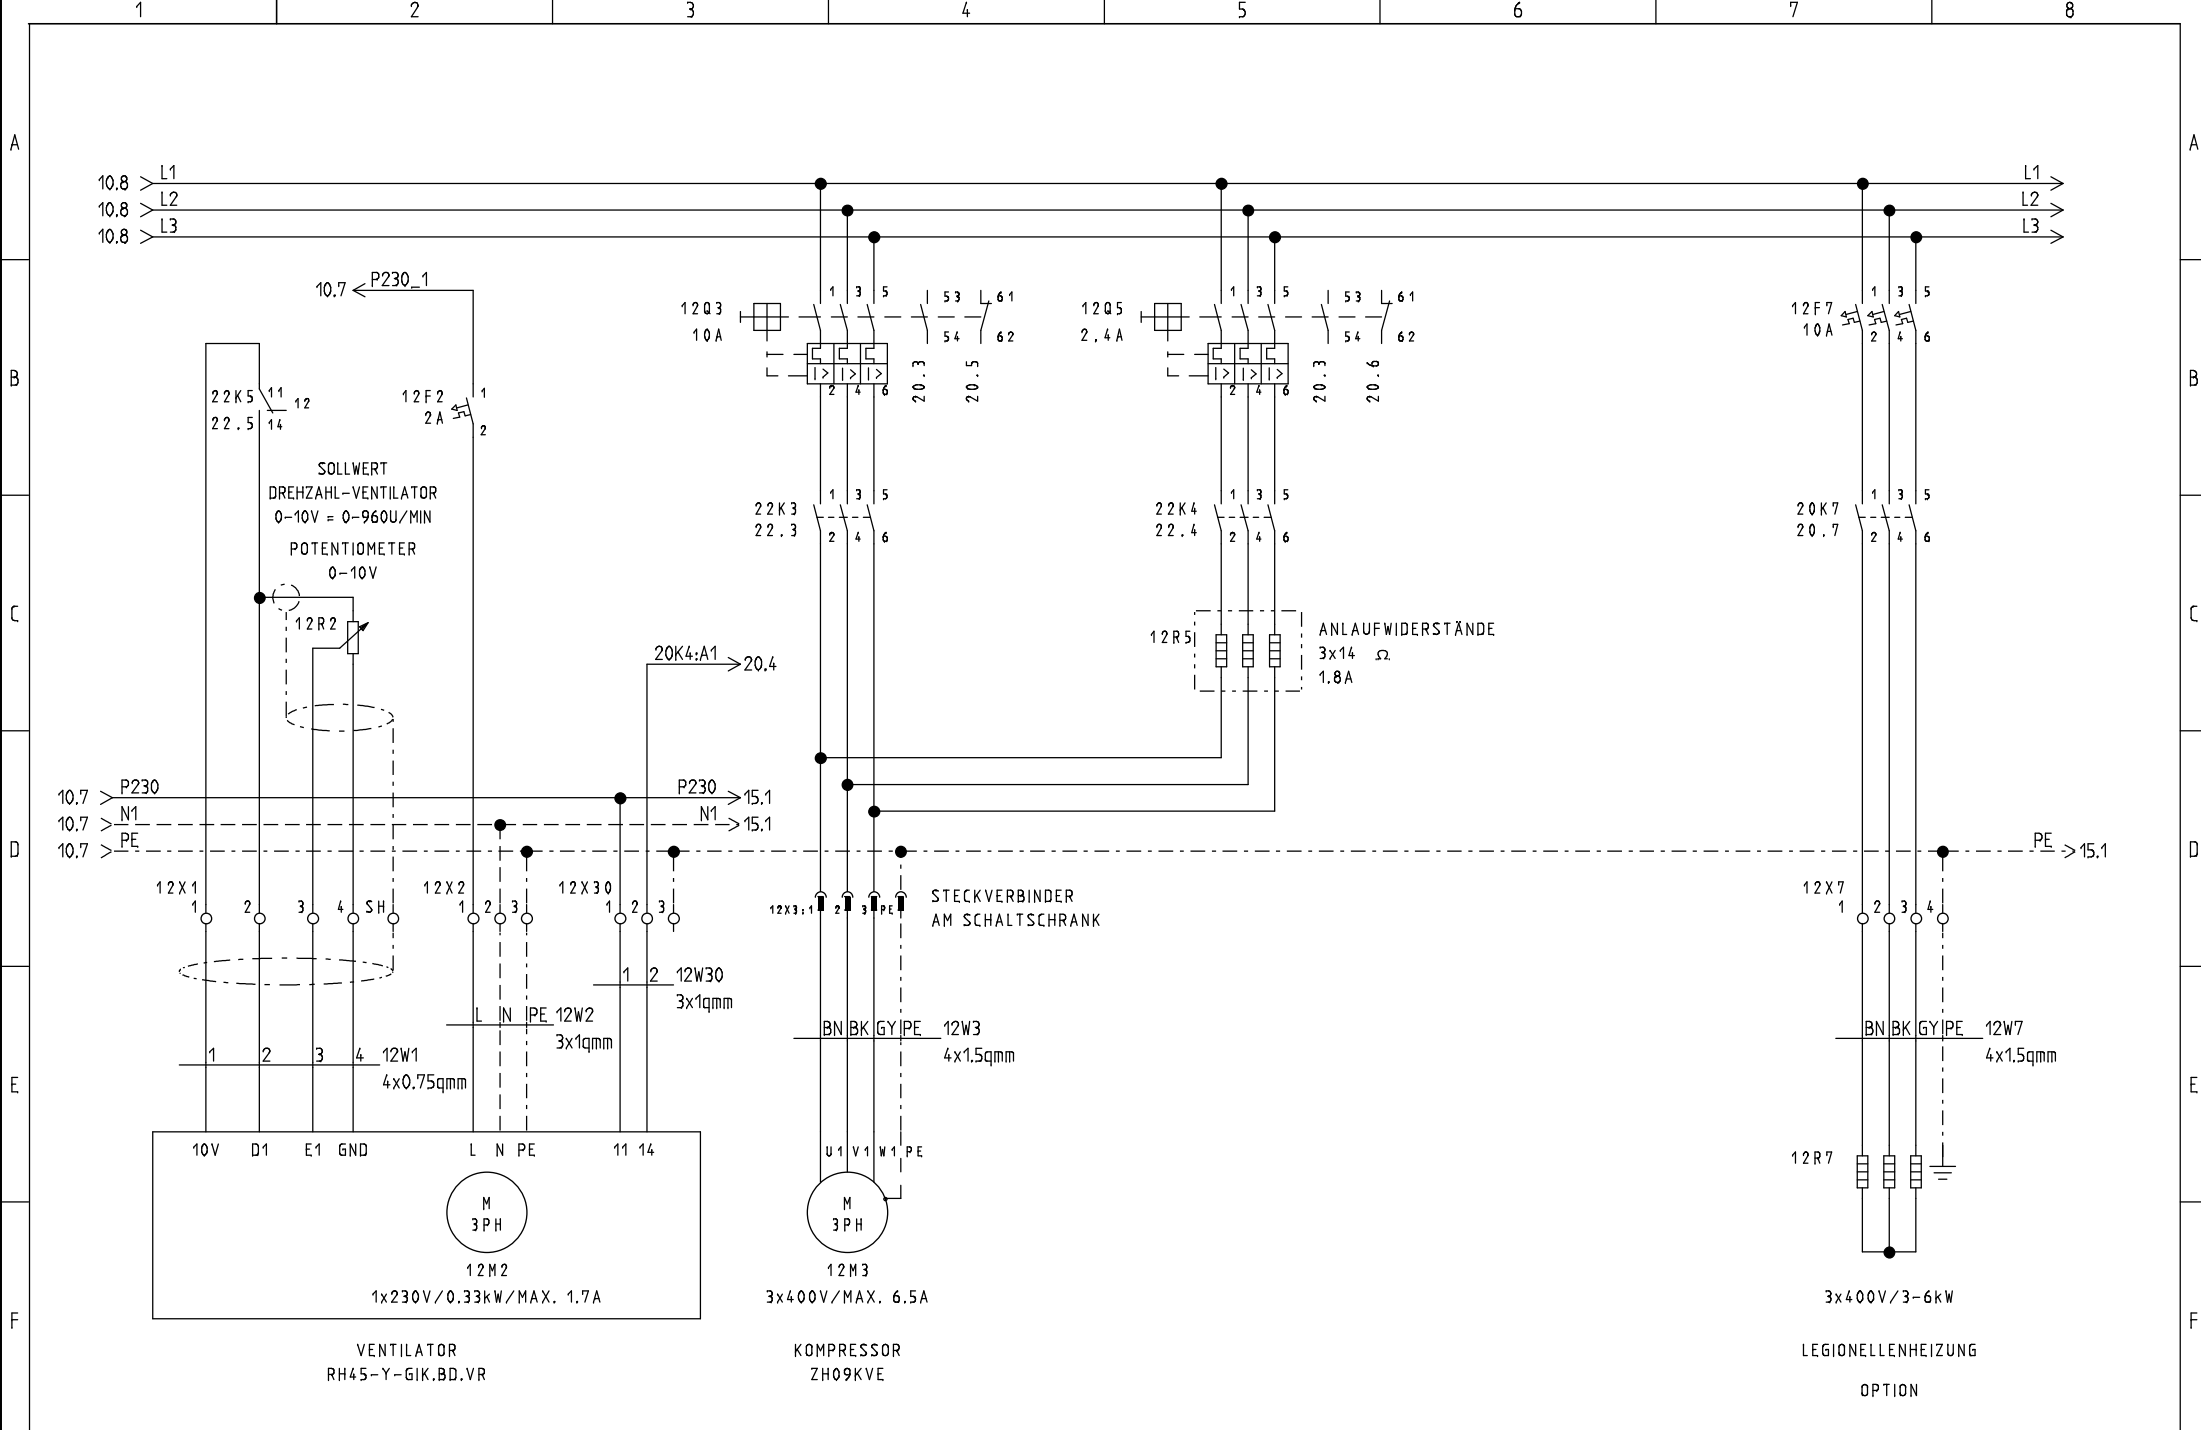



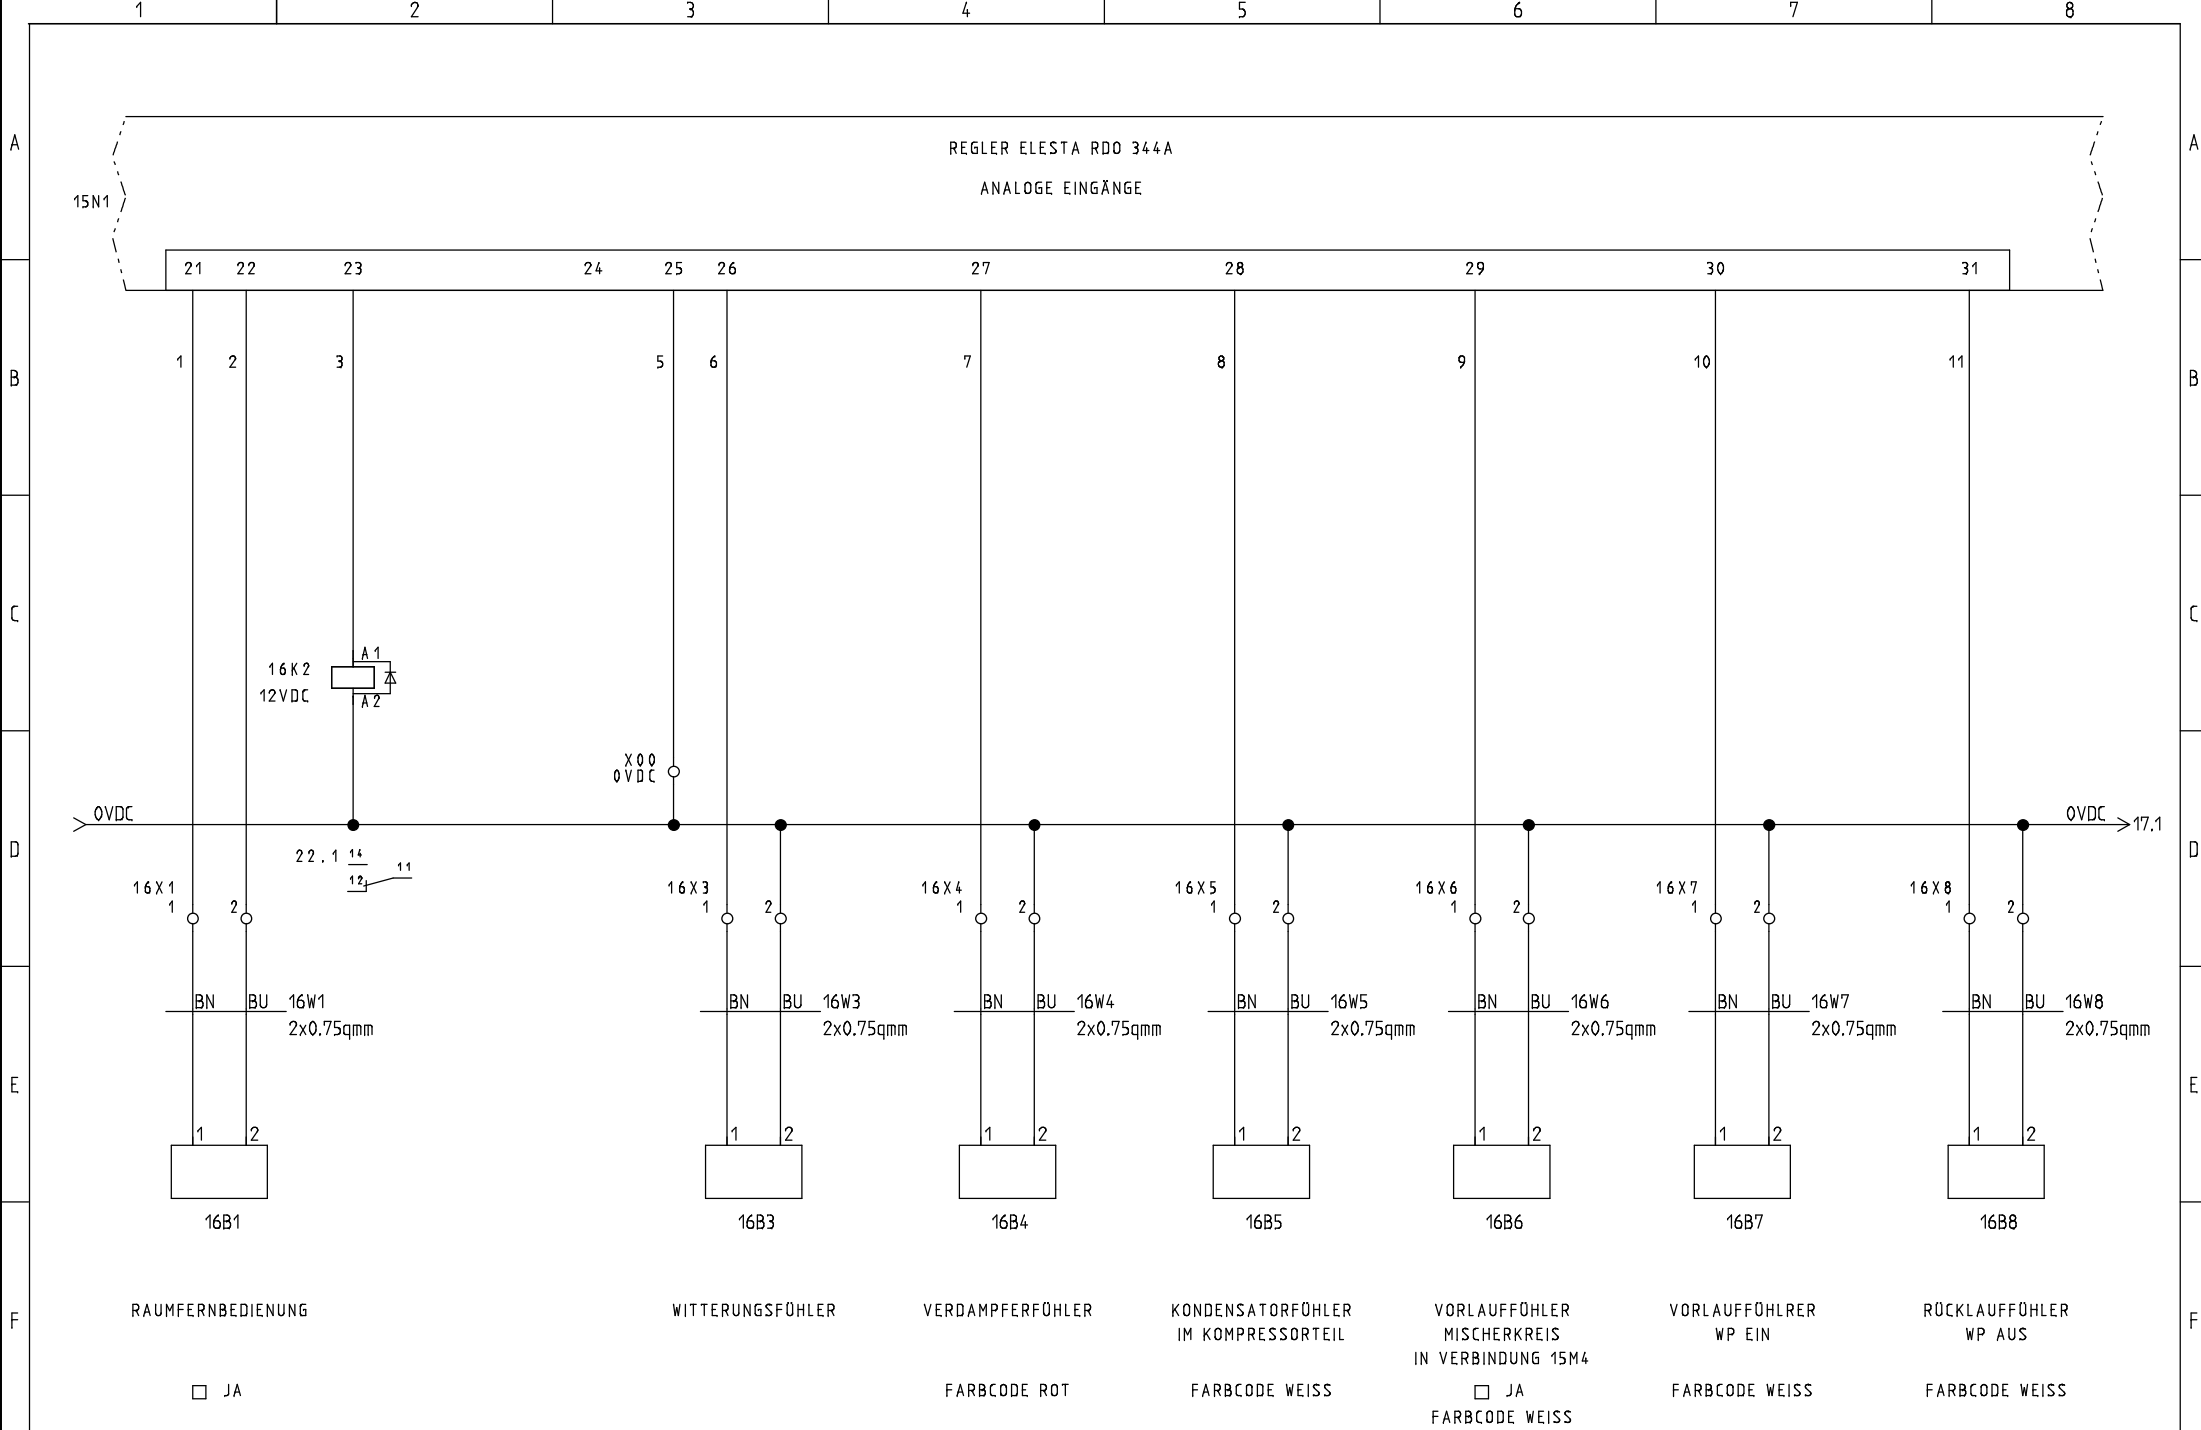

RAUMFERNBEDIENUNG

JA

WITTERUNGSFÜHLER

VERDAMPFERFÜHLER

FARBCODE ROT

KONDENSATORFÜHLER  
IM KOMPRESSORTEIL

FARBCODE WEISS

VORLAUFFÜHLER  
MISCHEKREIS  
IN VERBINDUNG 15M4

JA  
FARBCODE WEISS

VORLAUFFÜHLER  
WP EIN

FARBCODE WEISS

RÜCKLAUFFÜHLER  
WP AUS

FARBCODE WEISS



STRIEGA-THERM AG  
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L3.0

230VAC PUMPEN + VENTILE

Projekt:  
AWS-I 13\_1L3.0 LH Res.

Datum:  
13.04.2018

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt:  
16

