



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 13 1L6.1
 INNENAUFGESTELLT
 - LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L6.1

DECKBLATT

Projekt:
 AWS-I 13_1L6.1 LH

Datum:
 13.04.2018

Zeichnungsnummer:



Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:




Blatt: 1

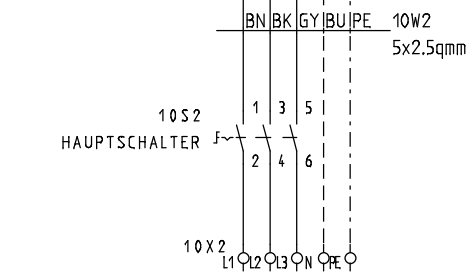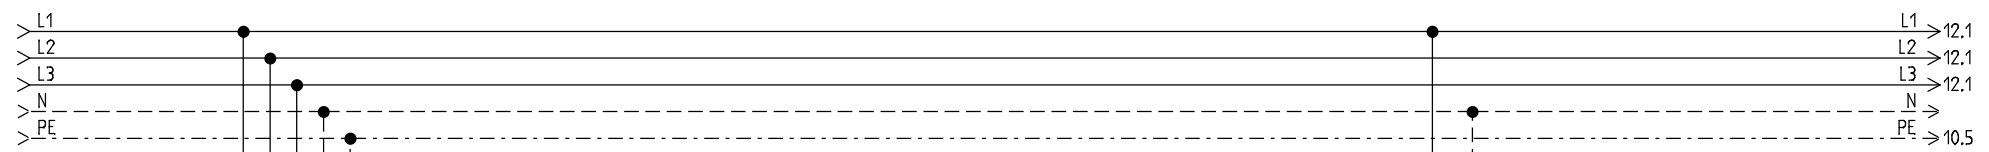

EINSPEISUNG
3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 A T**
WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 13AT
WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

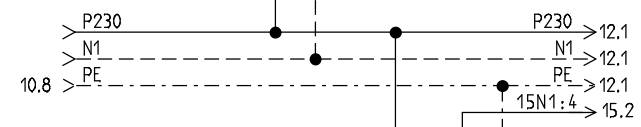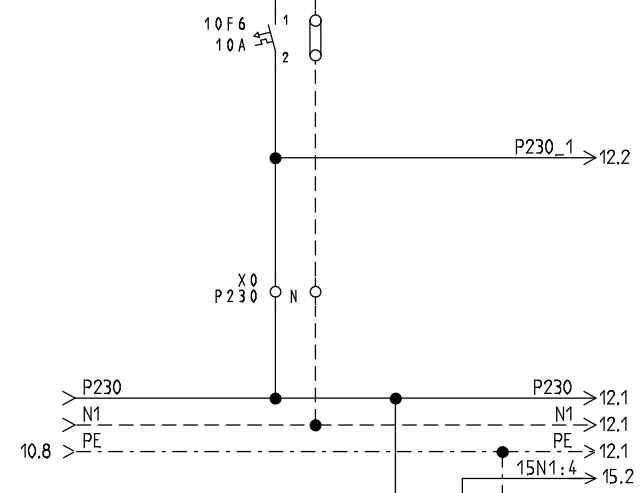

EW-SPERRE
KONTAKT GESCHLOSSEN
= BETRIEB



STRIEGA-THERM AG
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 13 1L6.1

EINSPEISUNG

Projekt:
AWS-I 13_1L6.1 LH

Datum:
13.04.2018

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt:
10

