



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 16 1L8.1
 INNENAUFGESTELLT
 - LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM:



REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 16 1L8.1

DECKBLATT


Projekt: AWS-I16_1L8.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 16.04.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 1

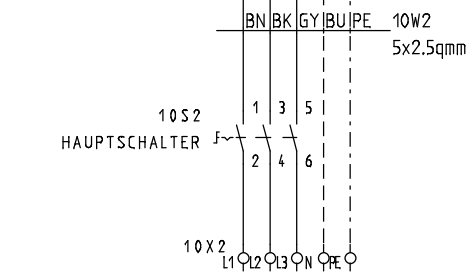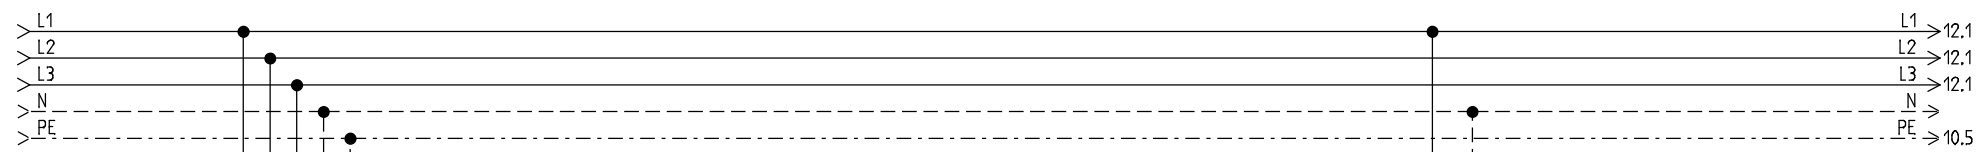

EINSPEISUNG
3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 A T**
WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 13AT
WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

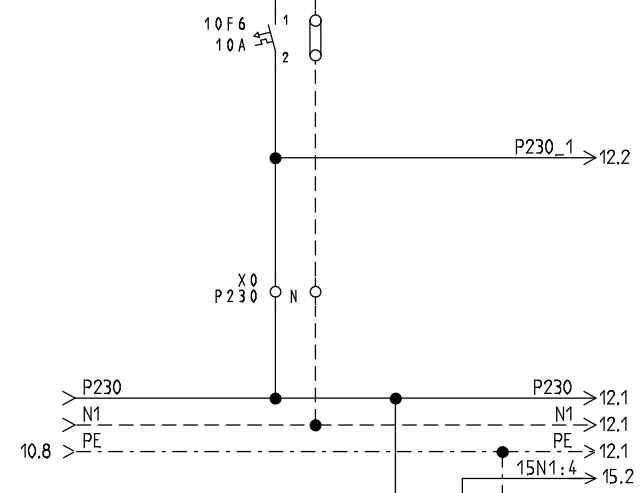

EW-SPERRE
KONTAKT GESCHLOSSEN
= BETRIEB



STRIEGA-THERM AG
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 16 1L8.1

EINSPEISUNG

Projekt:
AWS-116_1L8.1 LH

Datum:
16.04.2018

Zeichnungsnummer:


Anlage:


Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt:
10

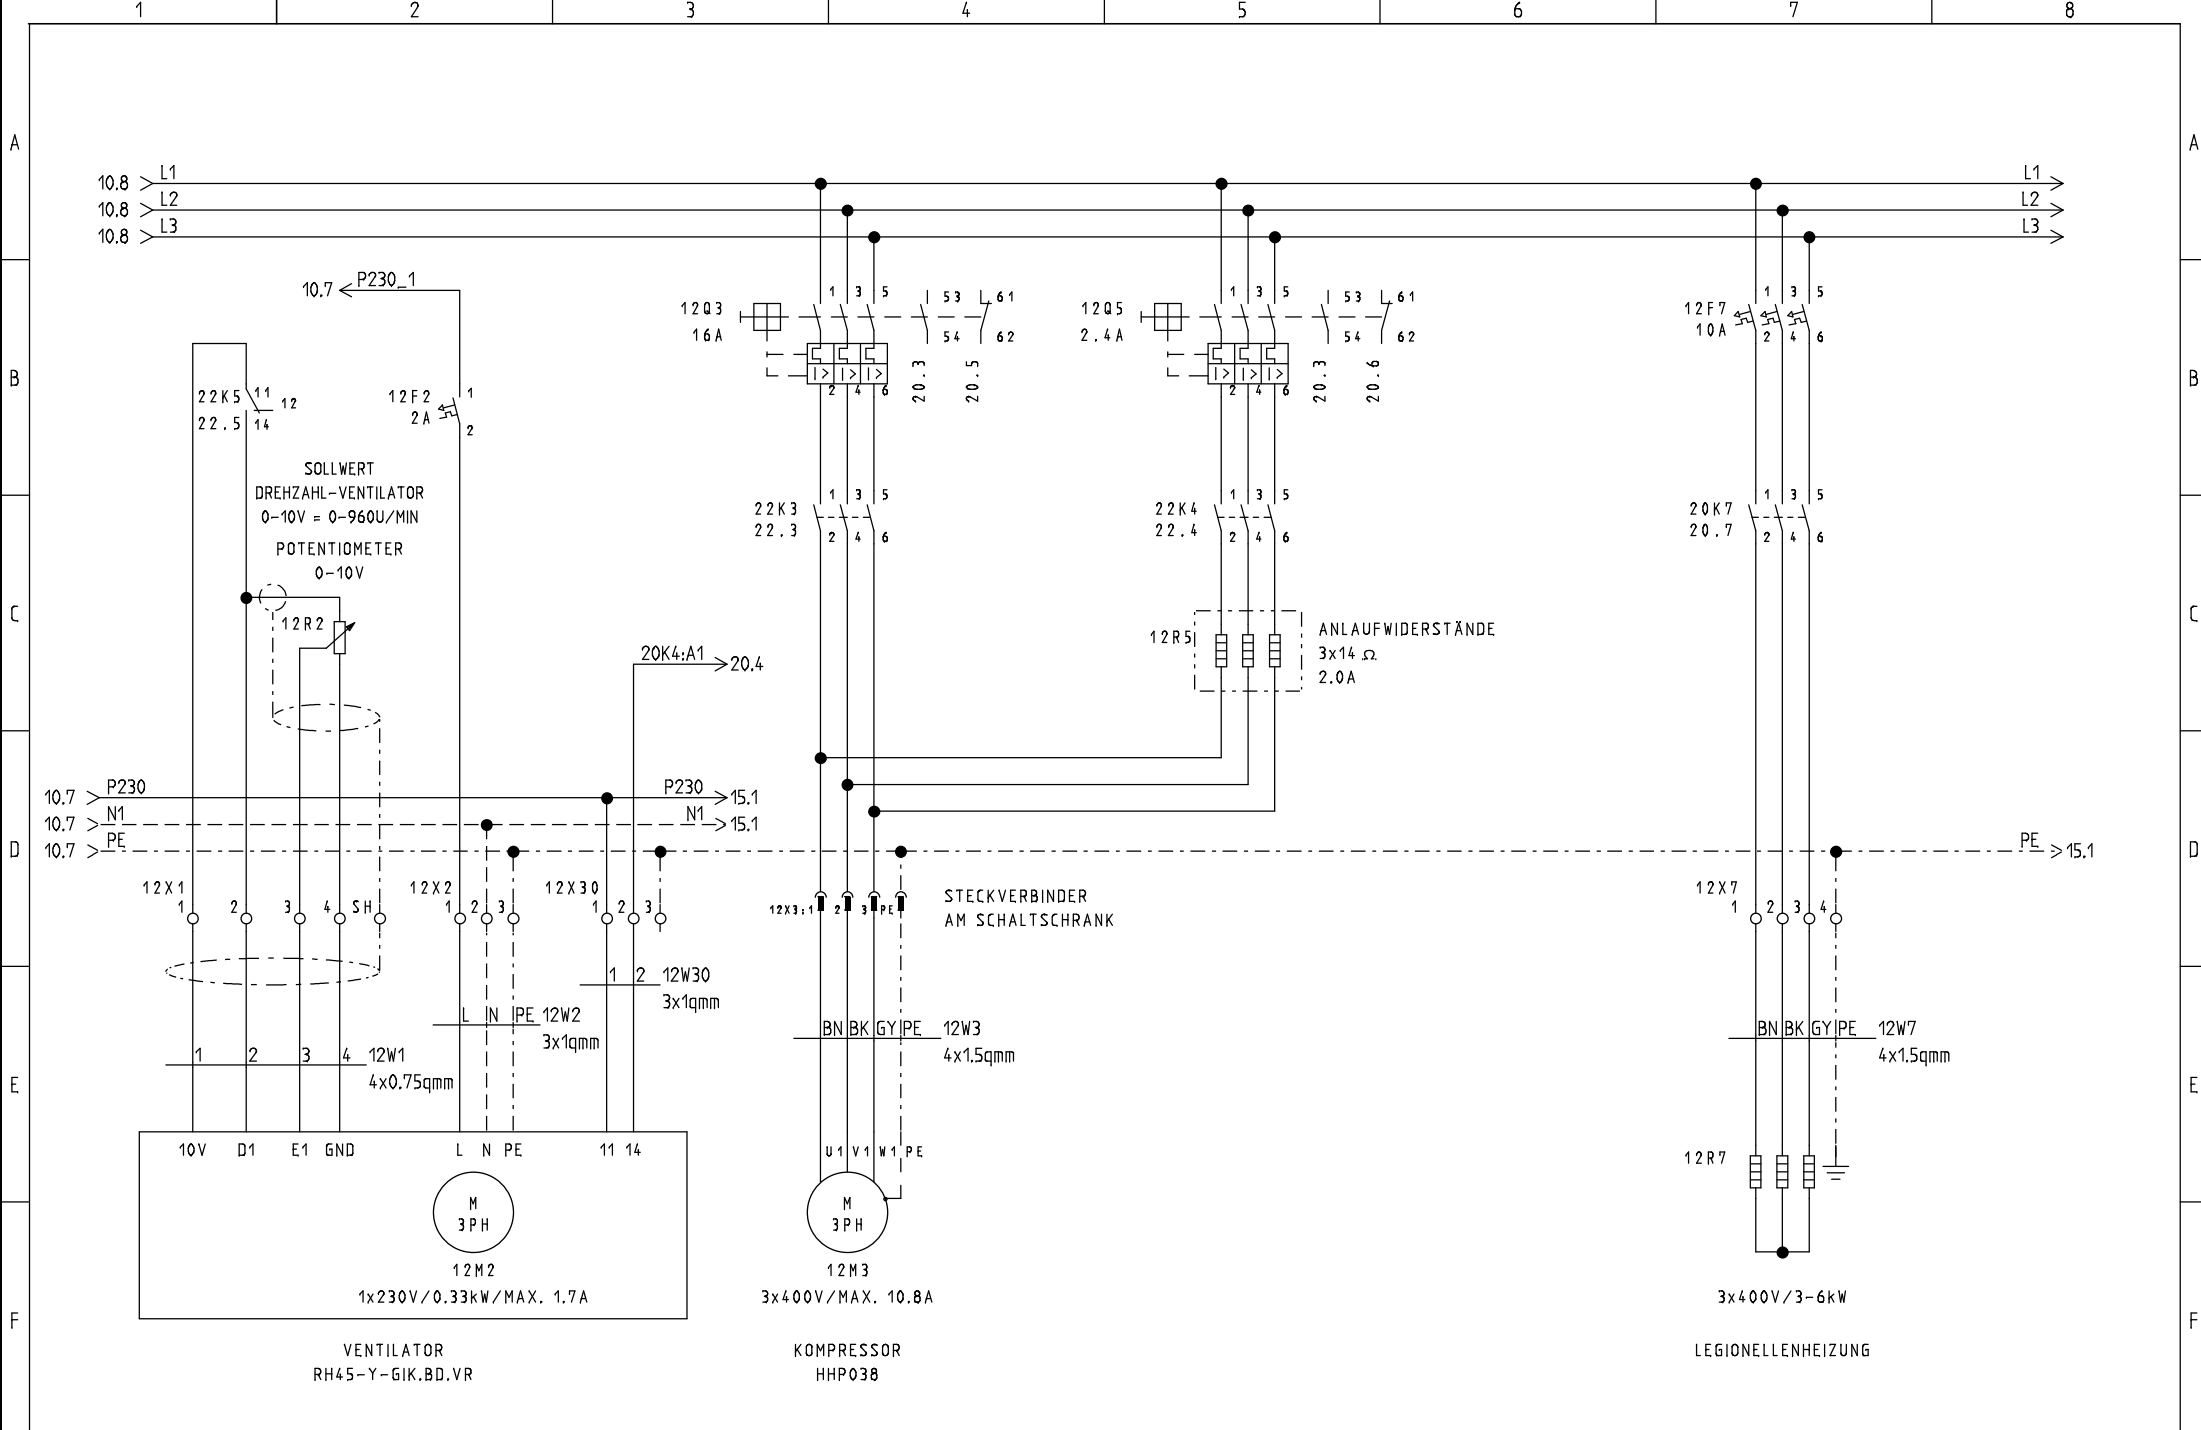

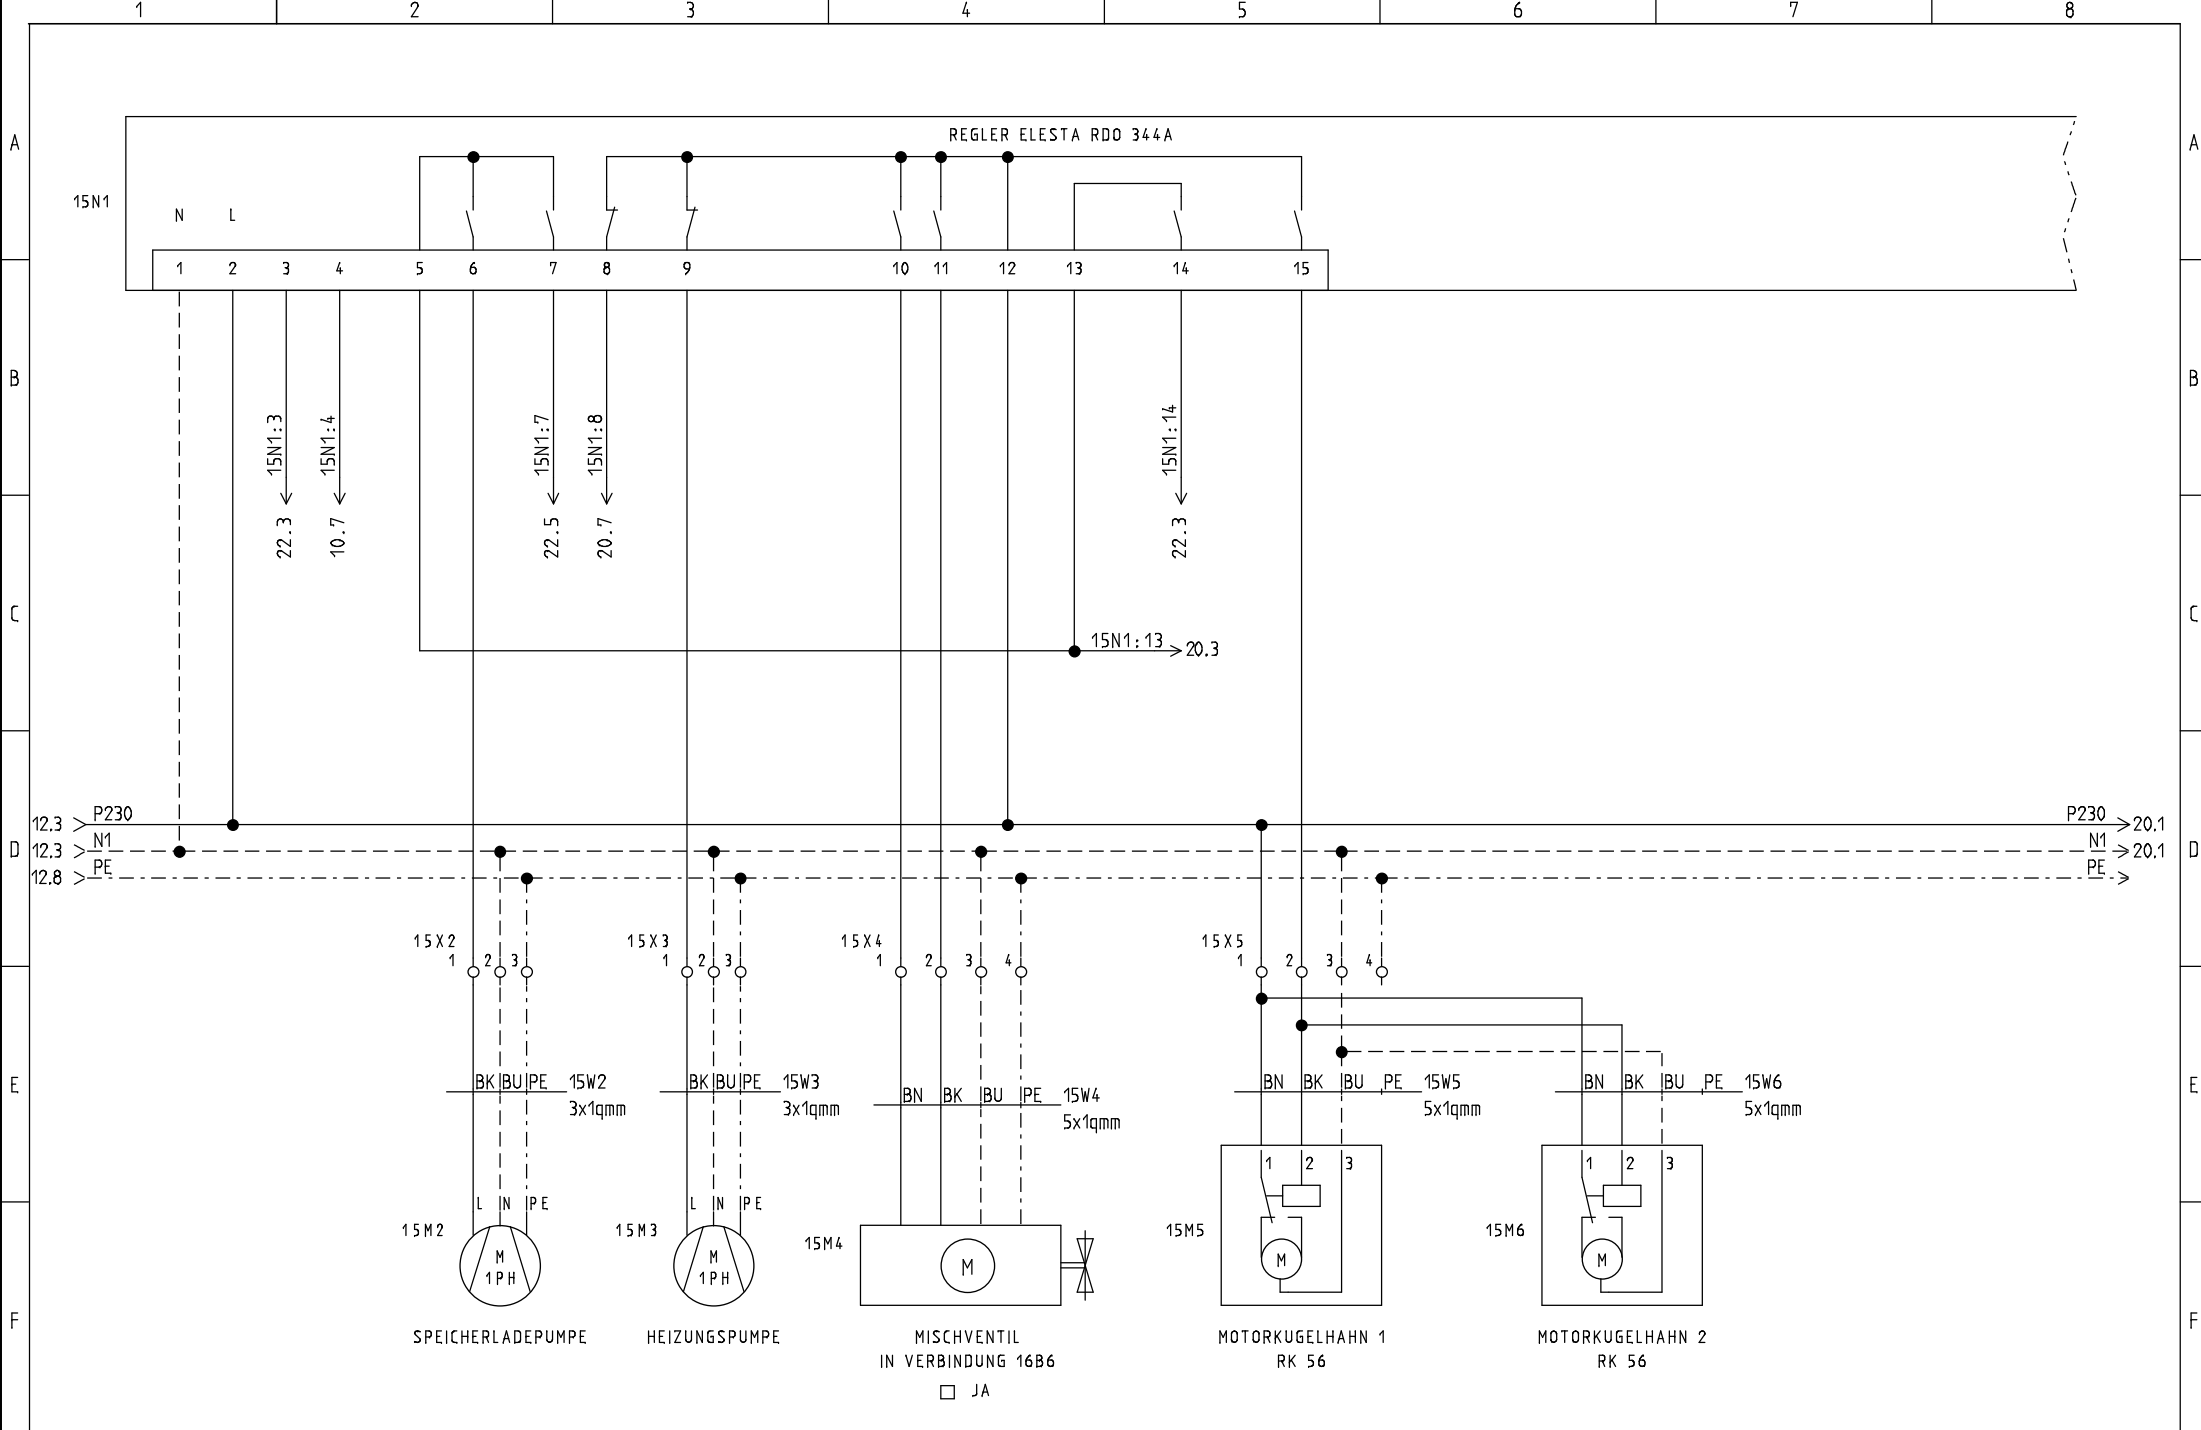

REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOGE EINGÄNGE

