



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 17 1L3.1
 INNENAUFGESTELLT
 - LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 17 1L3.1

DECKBLATT

Projekt:
 AWS-I 17_1L3.1 LH


Datum:
 16.04.2018

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.: erstellt von:


Ort: Blatt: 1

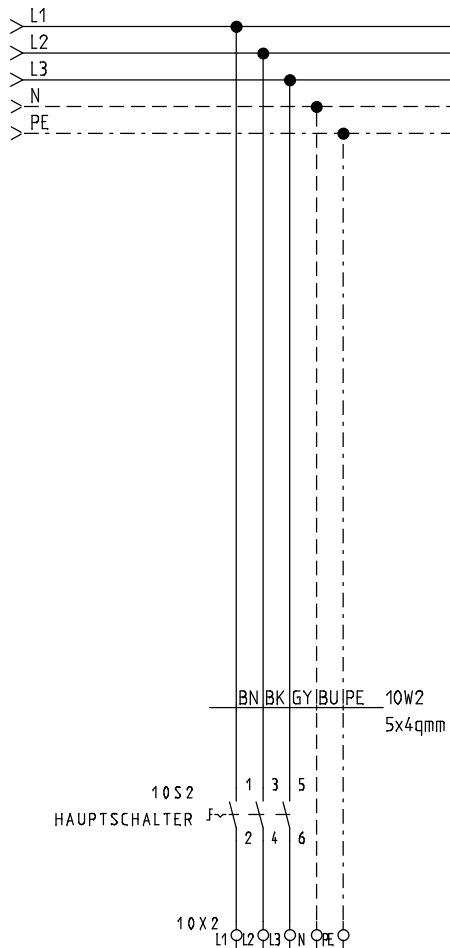



EINSPEISUNG
3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **20AT**
WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 16AT
WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

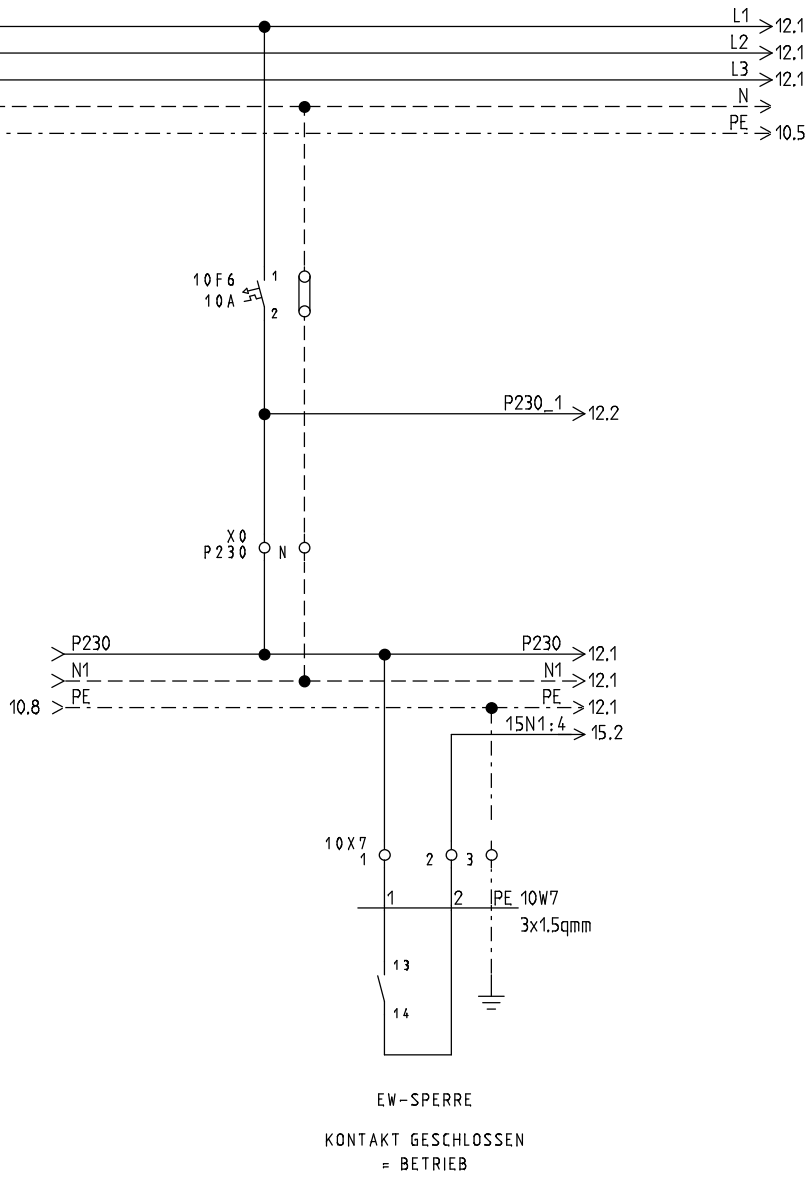

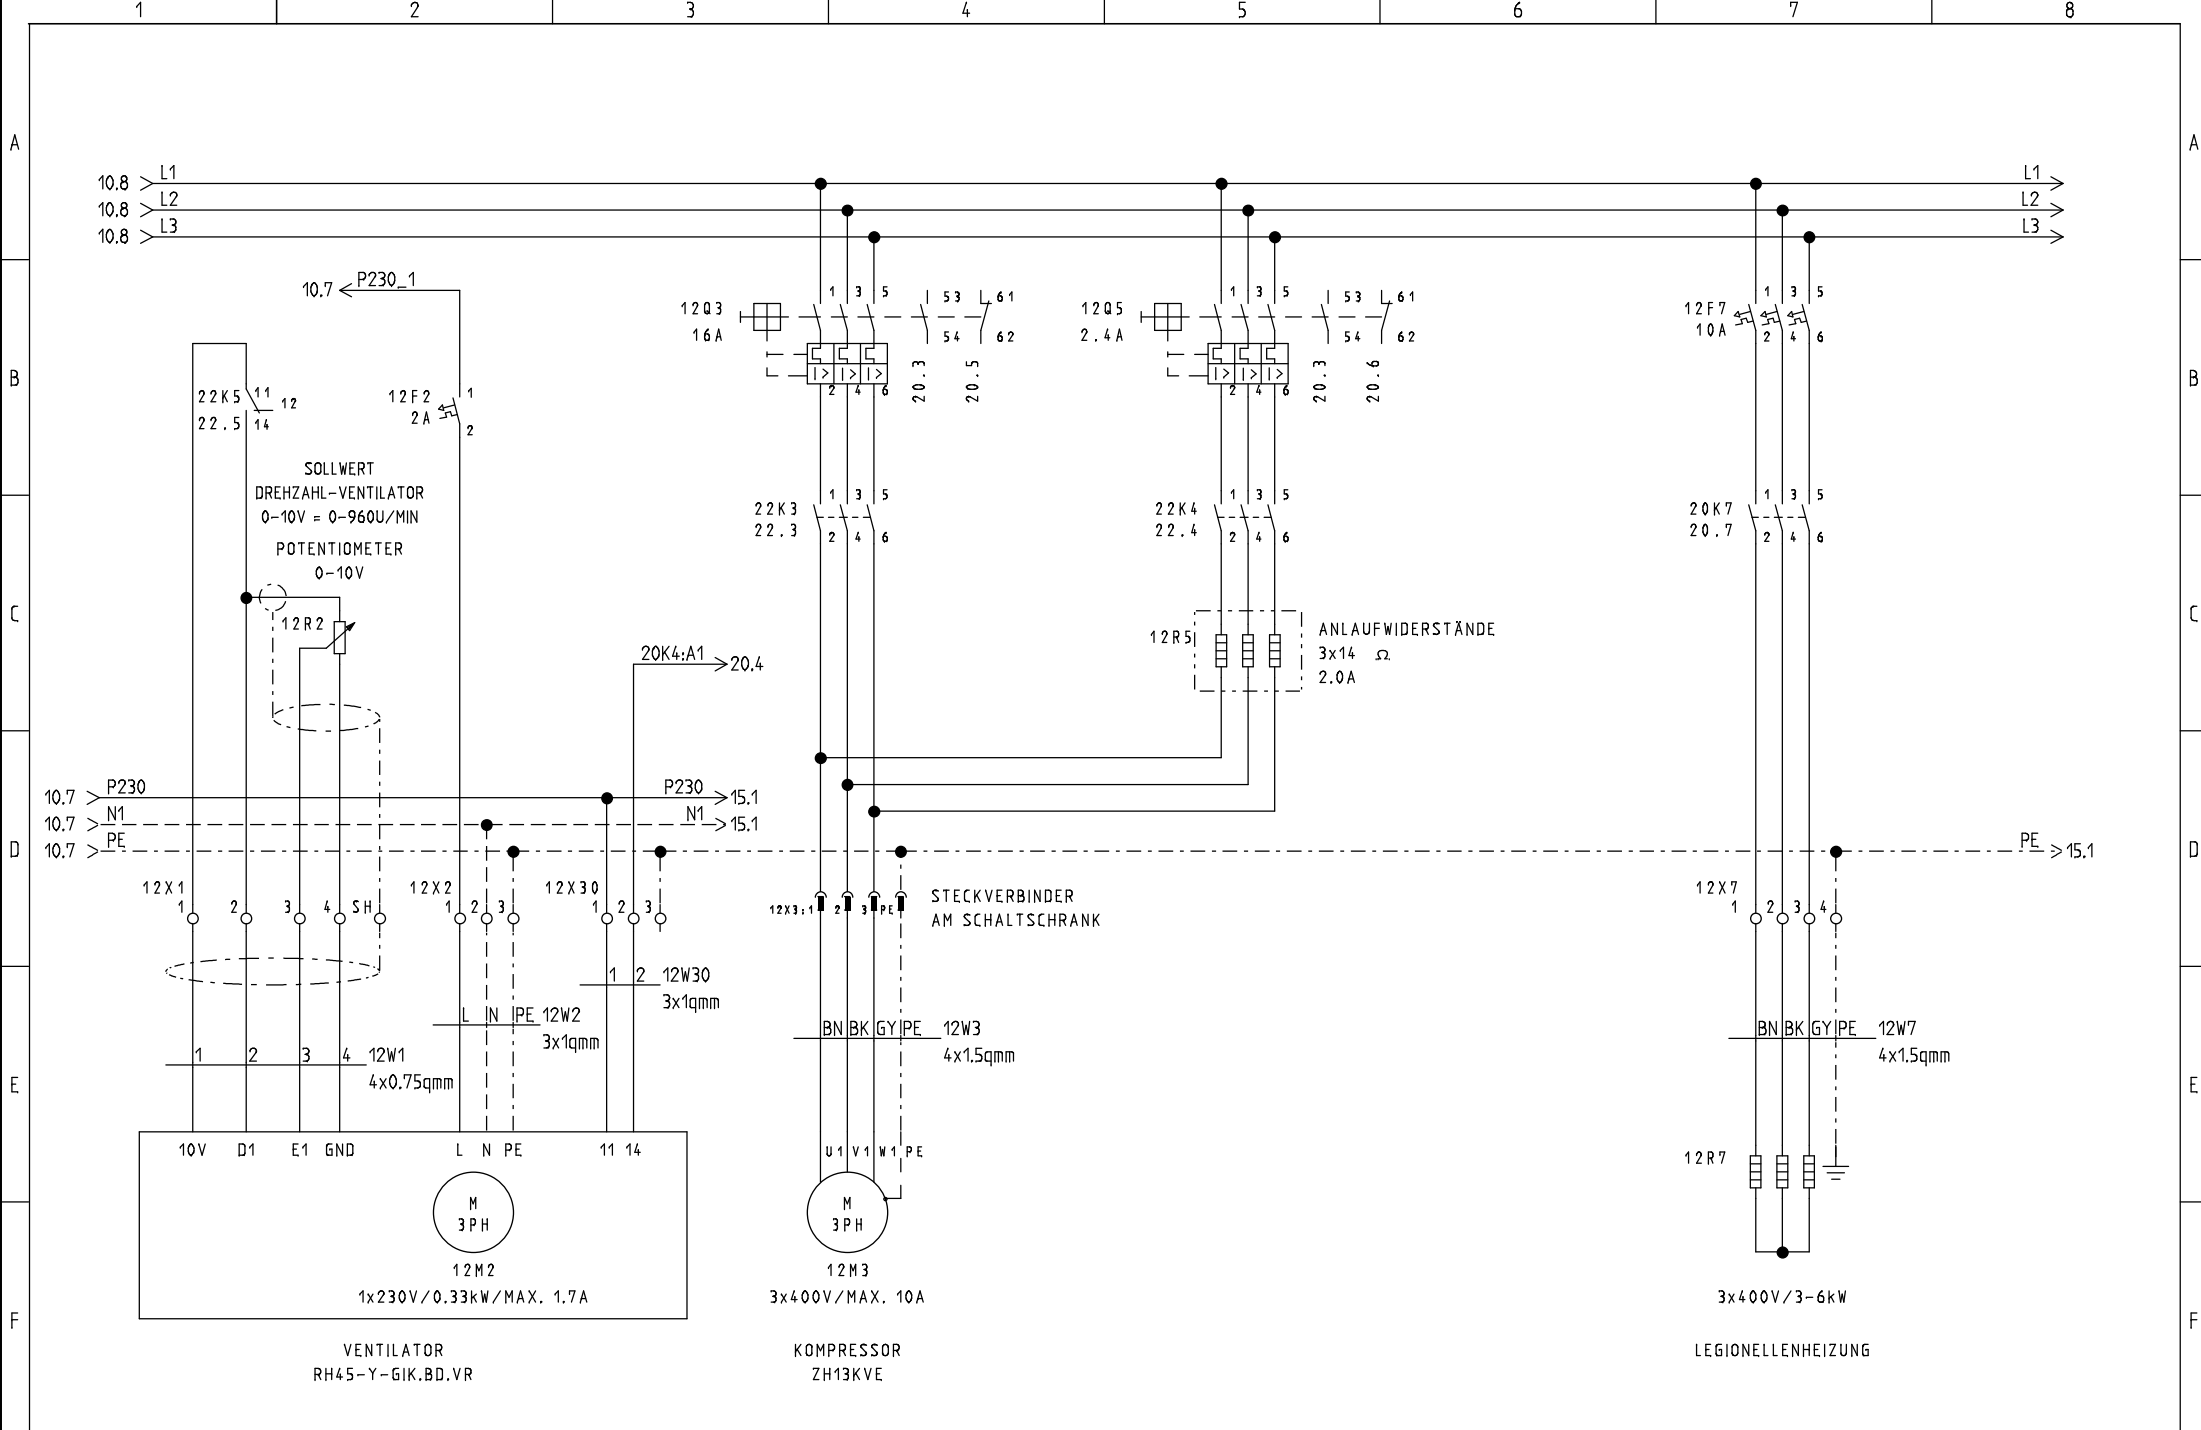

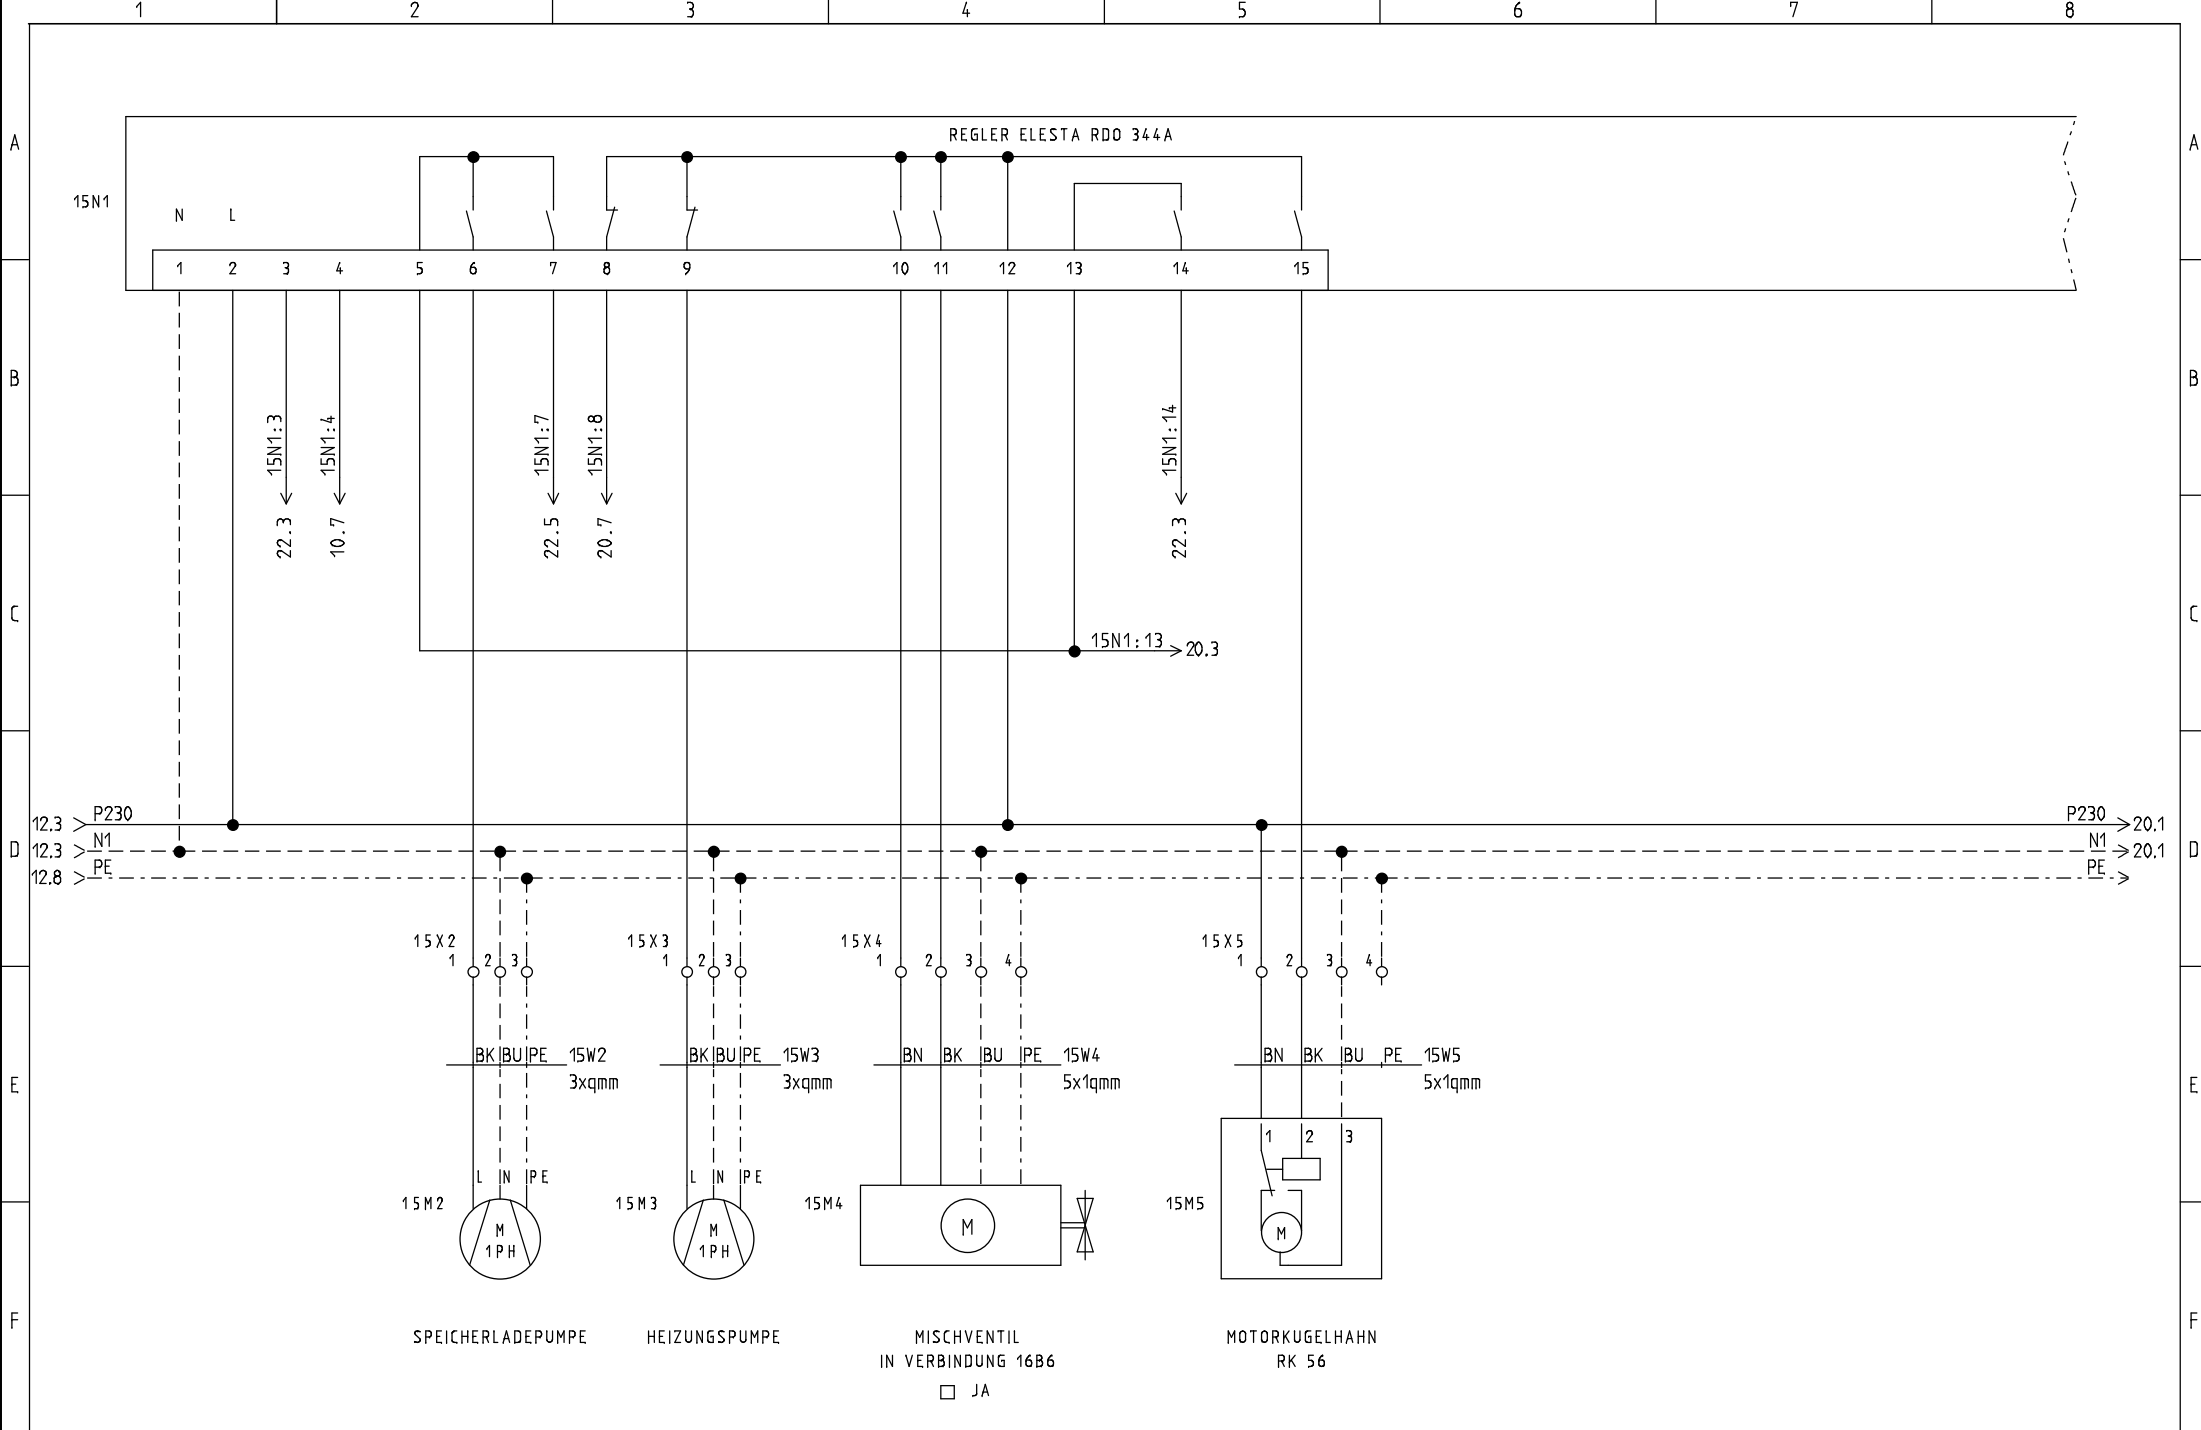

REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOGE EINGÄNGE

