



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 17 1L6.1
 INNENAUFGESTELLT
 - LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 17 1L3.1

DECKBLATT

Projekt:
 AWS-I 17_1L6.1 LH



Datum:
 16.04.2018

Zeichnungsnummer:



Anlage:

Rev.: erstellt von:

Ort: Blatt: 1

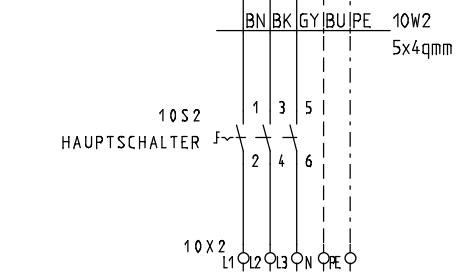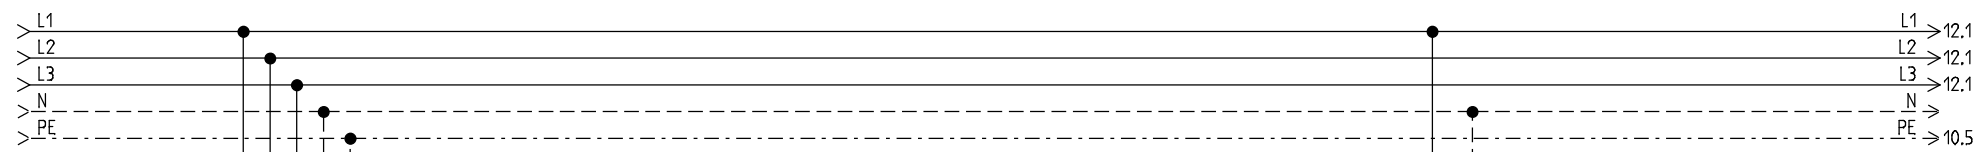

EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/9.2kW/50Hz
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **20AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG
 MINIMALE ABSICHERUNG 16AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

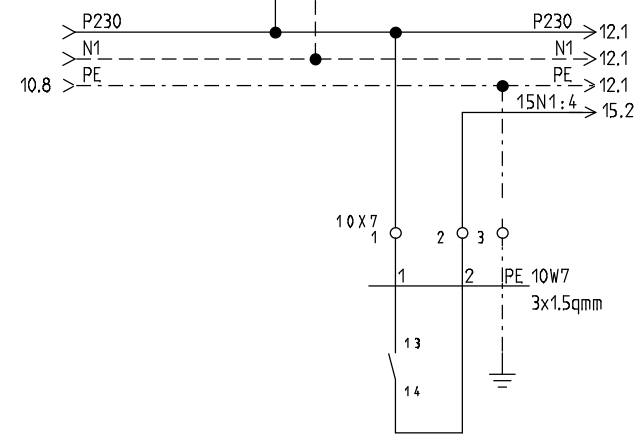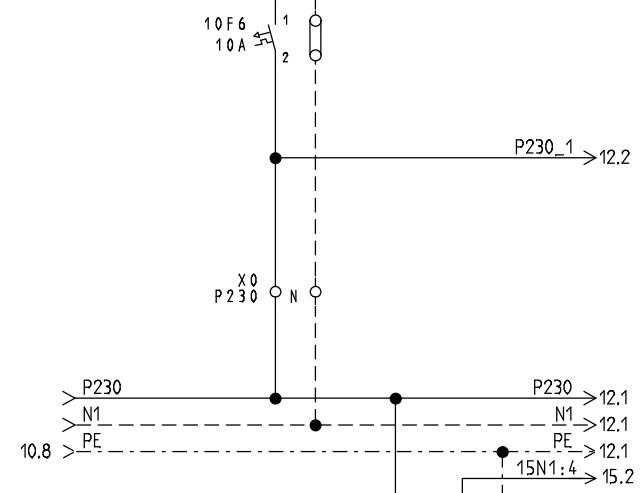

EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 17 1L3.1

EINSPEISUNG

Projekt:
 AWS-I 17_1L6.1 LH

Datum:
 16.04.2018

Zeichnungsnummer:


Anlage:


Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt: 10

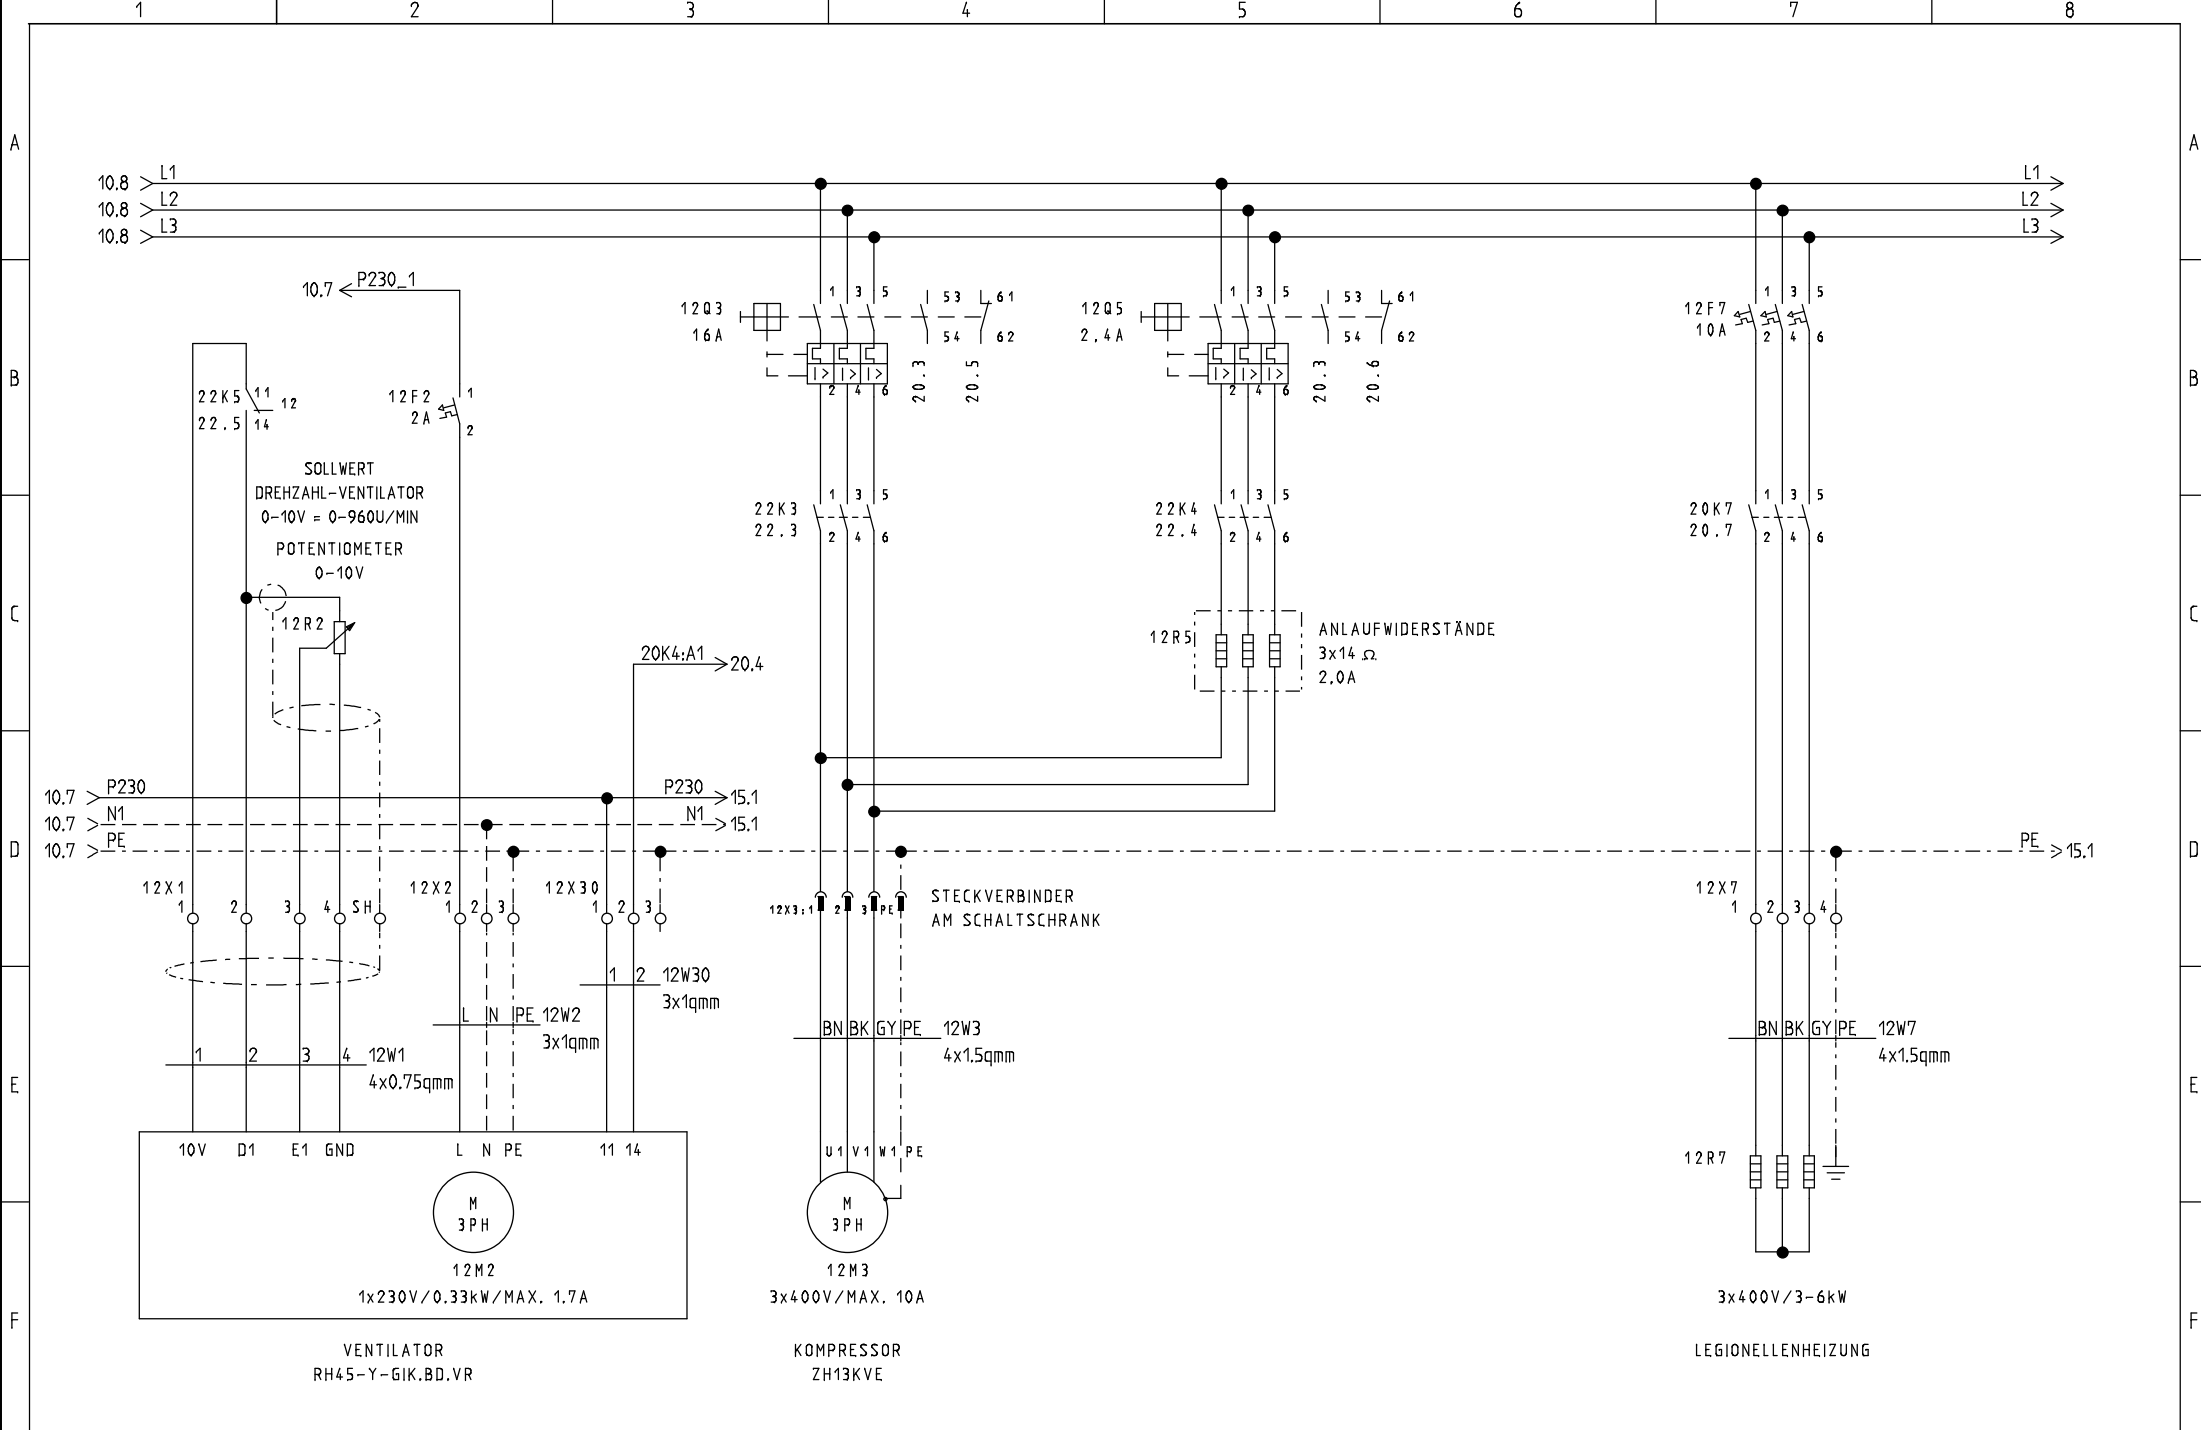

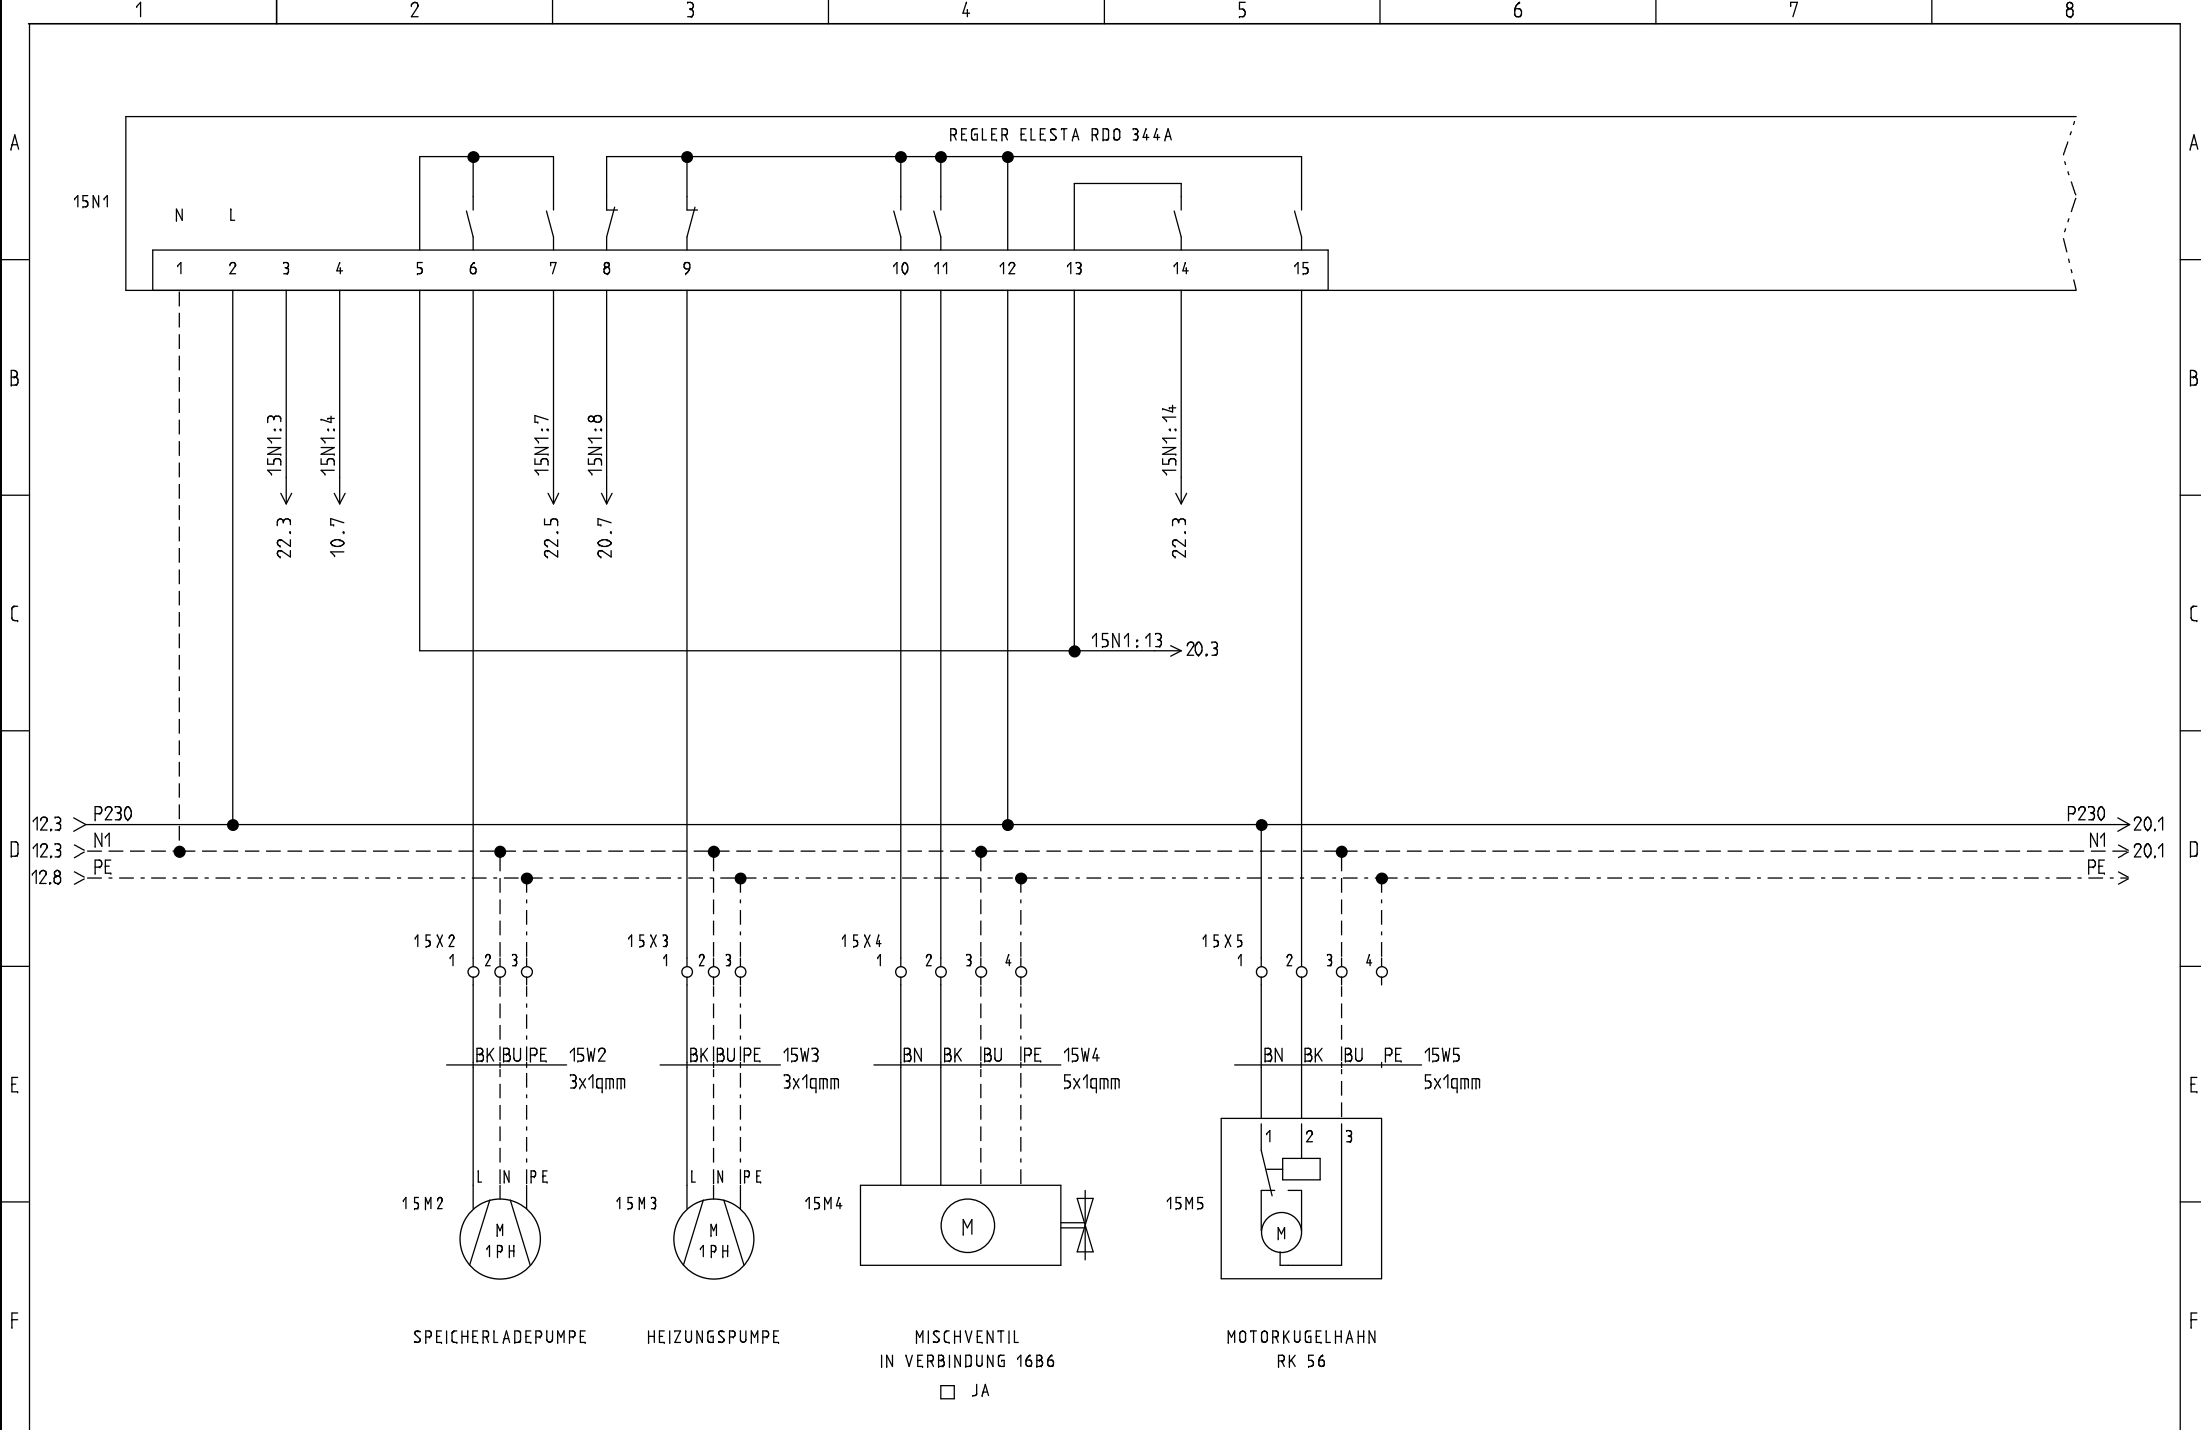

REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOGUE EINGÄNGE

