


**HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLÜFTUNGSVENTILEN**

DIE SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE MÜSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN

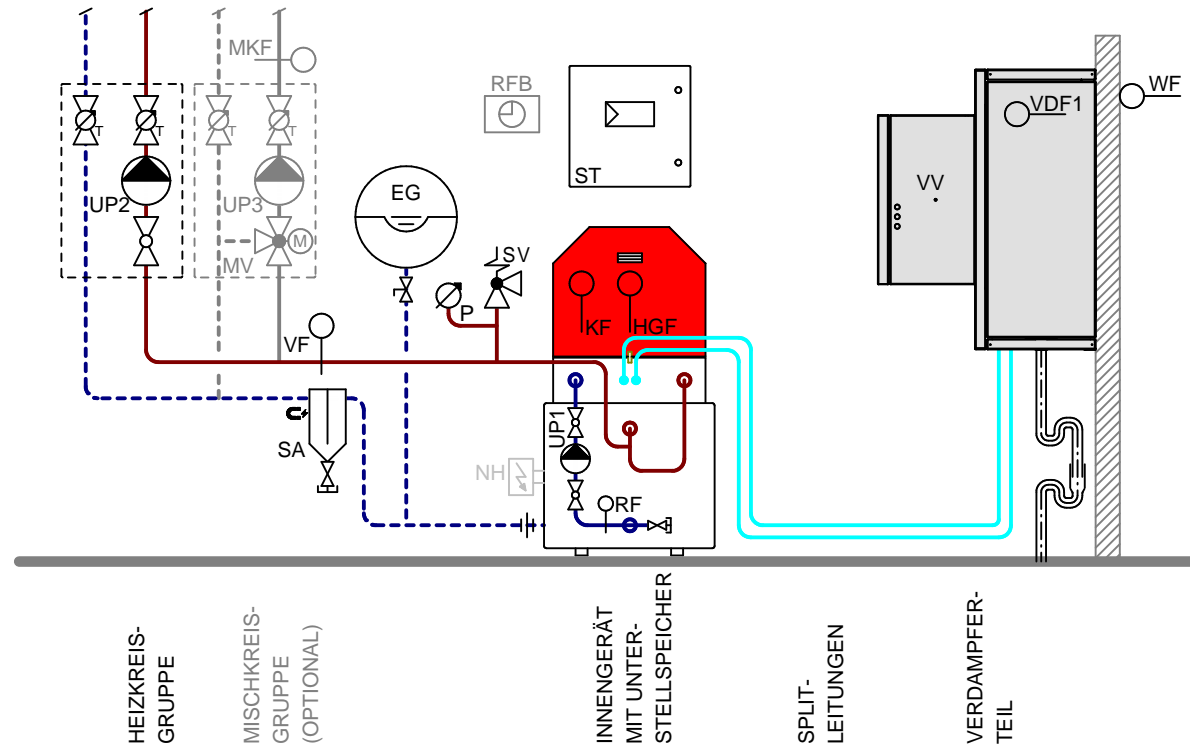

- KUGELHAHNEN
- KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER
- UMWÄLZPUMPE
- SICHERHEITSVENTIL
- MANOMETER
- THERMOMETER
- ENTLEERHAHNEN
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- TEMPERATURFÜHLER
- SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL)

**KOMPONENTEN**

UP1	15M2	SPEICHERLADEPUMPE
UP2	15M3	HEIZKREISPUMPE 1
NH		NOTHEIZUNG (OPTIONAL)
ST		STEUERTABLEAU
FS		FLEX-SCHLÄUCHE
SA		SCHLAMMABSCHIEDER
EG		EXPANSIONSGEFÄSS
VV	12M2	VERDAMPFERVENTILATOR
SV		SICHERHEITSVENTIL
UP3	15M3	MISCHKREISPUMPE
MV	15M4	MISCHVENTIL

**FÜHLER**

WF	16B3	WITTERUNGSFÜHLER
VDF1	16B4	VERDAMPFERFÜHLER 1
KF	16B5	KONDENSATORFÜHLER
HGF	17B5	HEISSGASFÜHLER
VF	16B7	VORLAUFFÜHLER "EIN"
RF	16B8	RÜCKLAUFFÜHLER "AUS"
MKF	16B6	MISCHKREISFÜHLER
RFB	16B1	RAUMFERNBEDIENUNG

ALLE MASSANGABEN IN mm

VERS.	DATUM:	KURZ.
2.0	10.08.2021	KL
2.1	08.05.2026	KL
...	...	...



STRIEGA-THERM AG  
BREITENSTRASSE 10  
4852 ROTHRIST

**PRINZIPSCHEMA  
SYSTEMVARIANTE AWS-I 1L 3.0**

FORMAT: A4	VERSION: 2.1
MASSTAB: -	BLATT: 1/1