



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS-I 18 1L8.1
 INNENAUFGESTELLT
 - LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM:

REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 18 1L8.1

DECKBLATT

Projekt:
 AWS-I 18_1L8.1 LH



Datum:
 16.04.2018

Zeichnungsnummer:



Anlage:

Rev.:
erstellt von:

Ort:
Blatt:

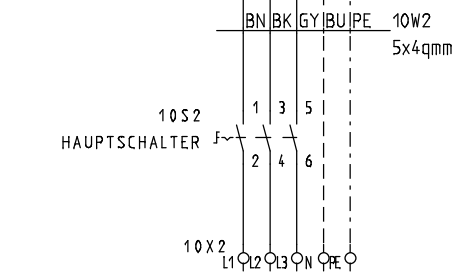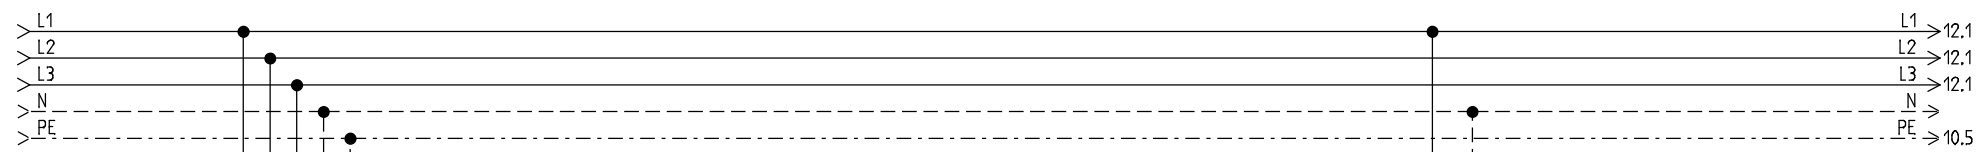

EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/9.2kW/50Hz
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **20AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG
 MINIMALE ABSICHERUNG 16AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG

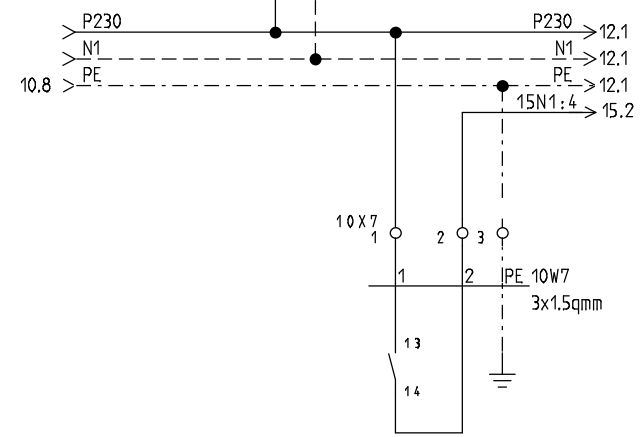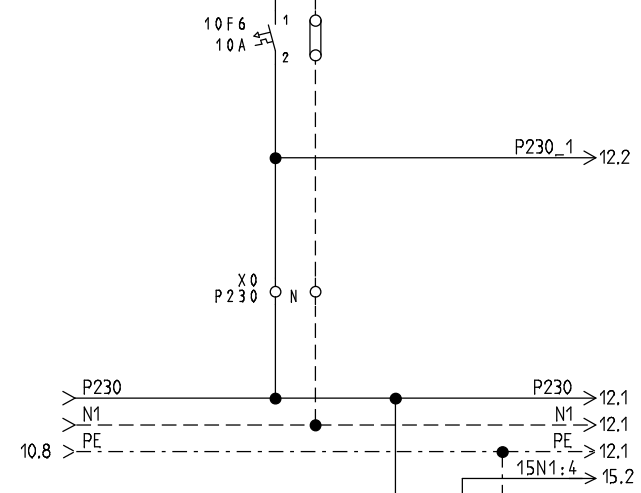


EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB




STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS-I 18 1L8.1

EINSPEISUNG

Projekt: AWS-I 18_1L8.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 16.04.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 10

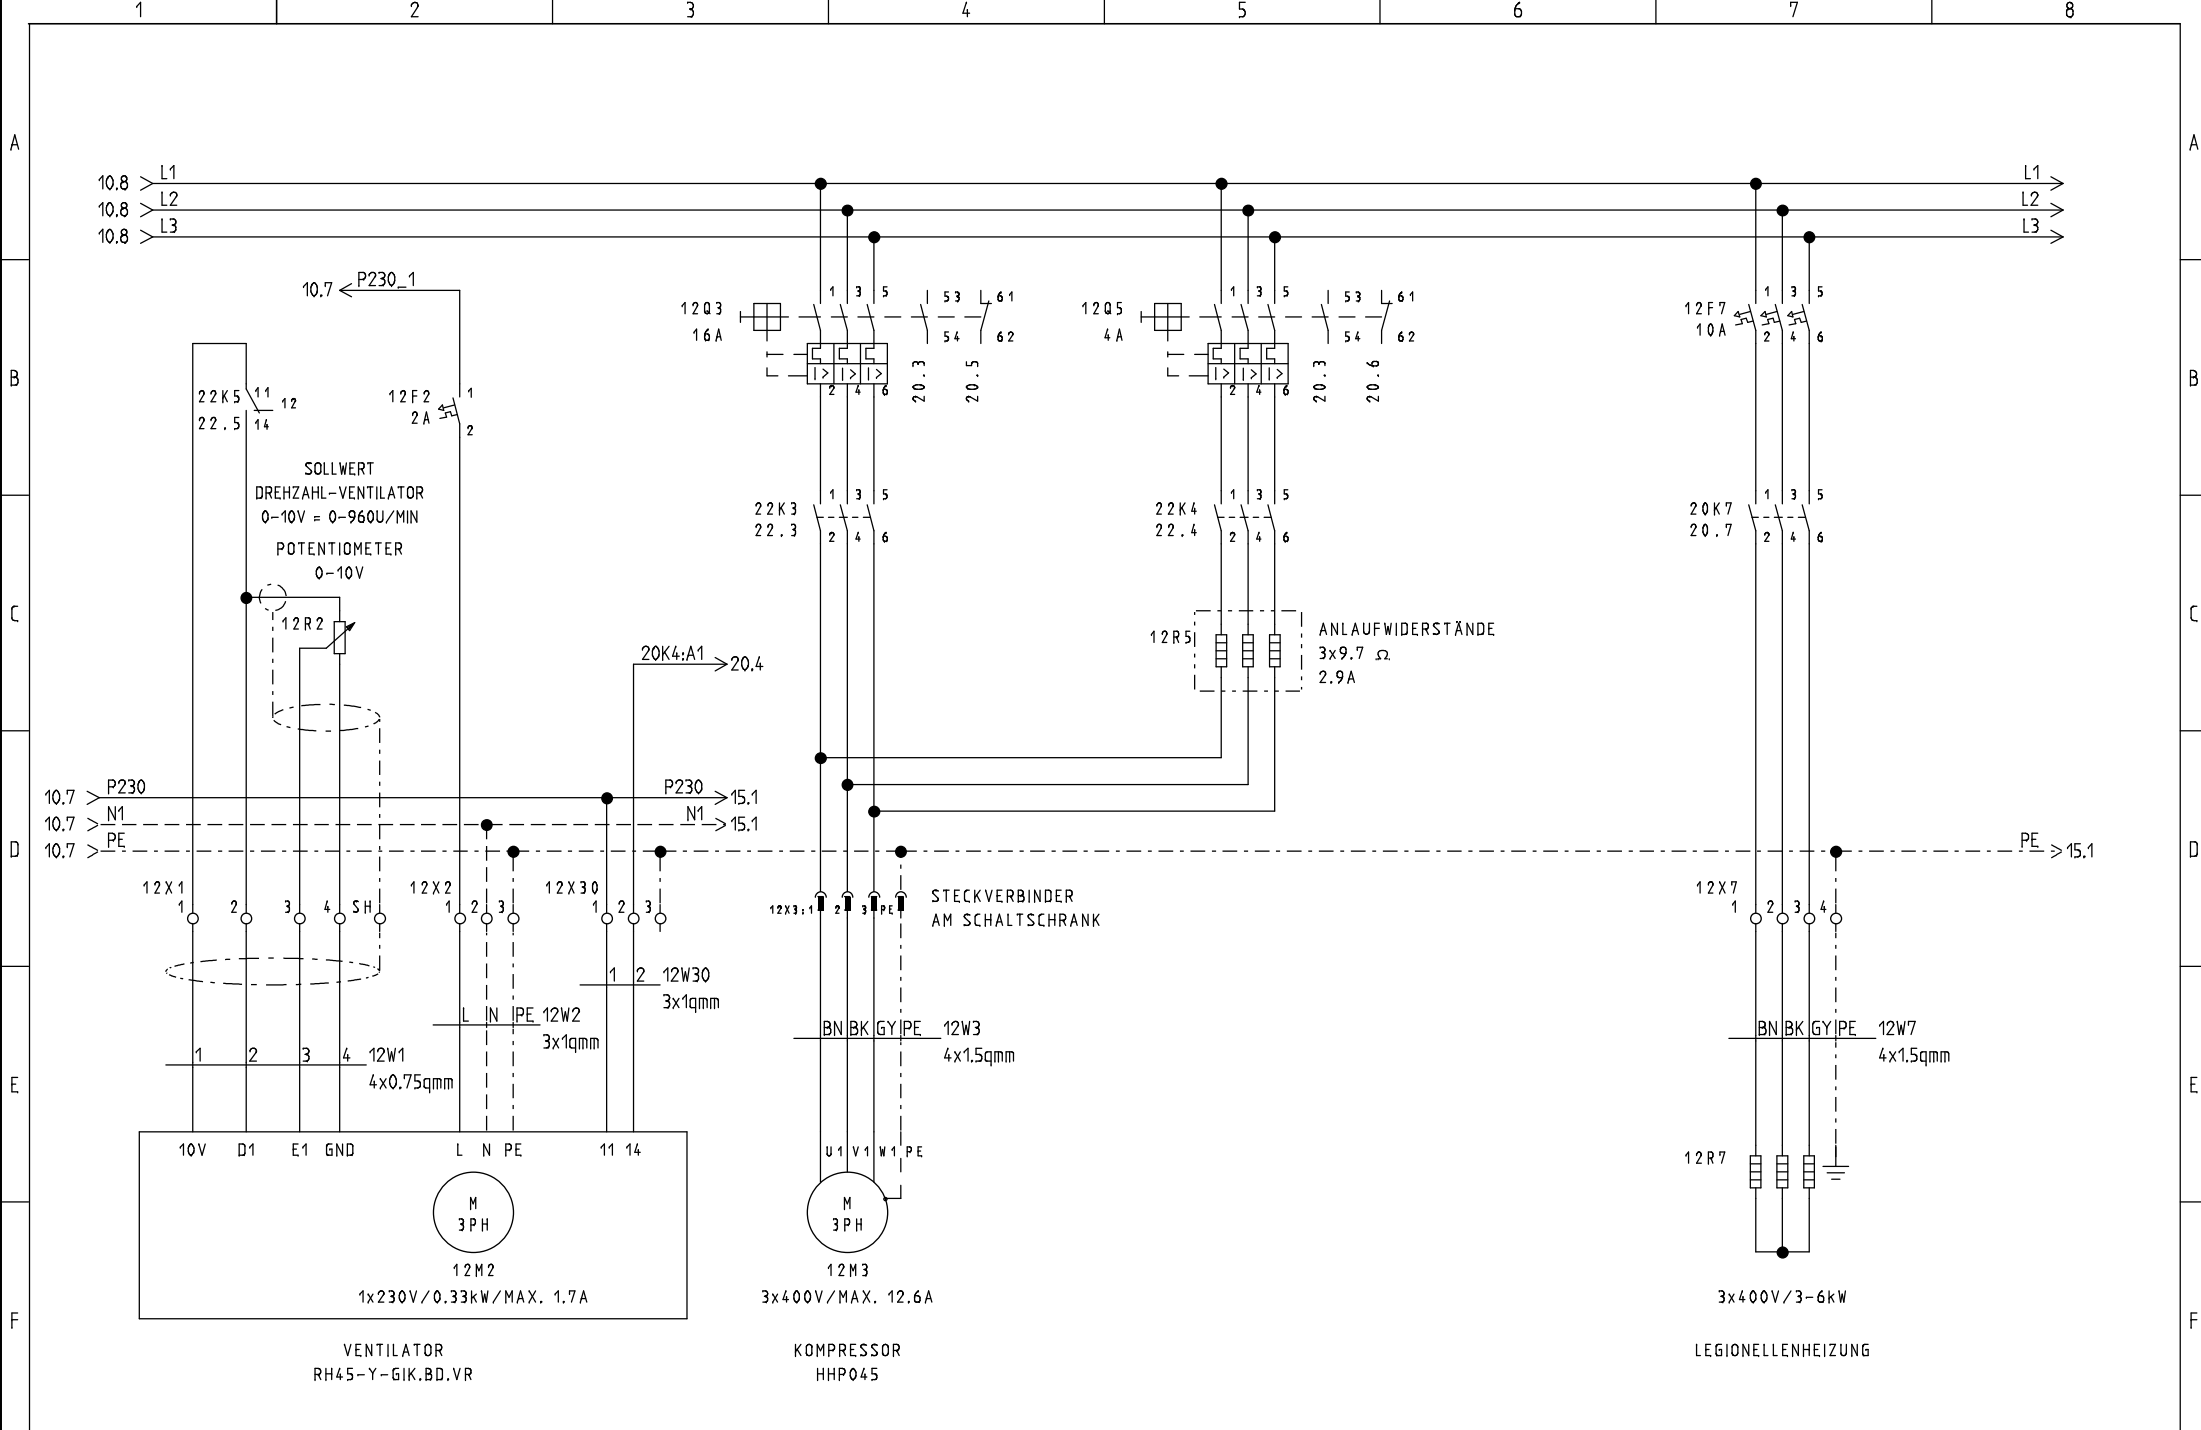

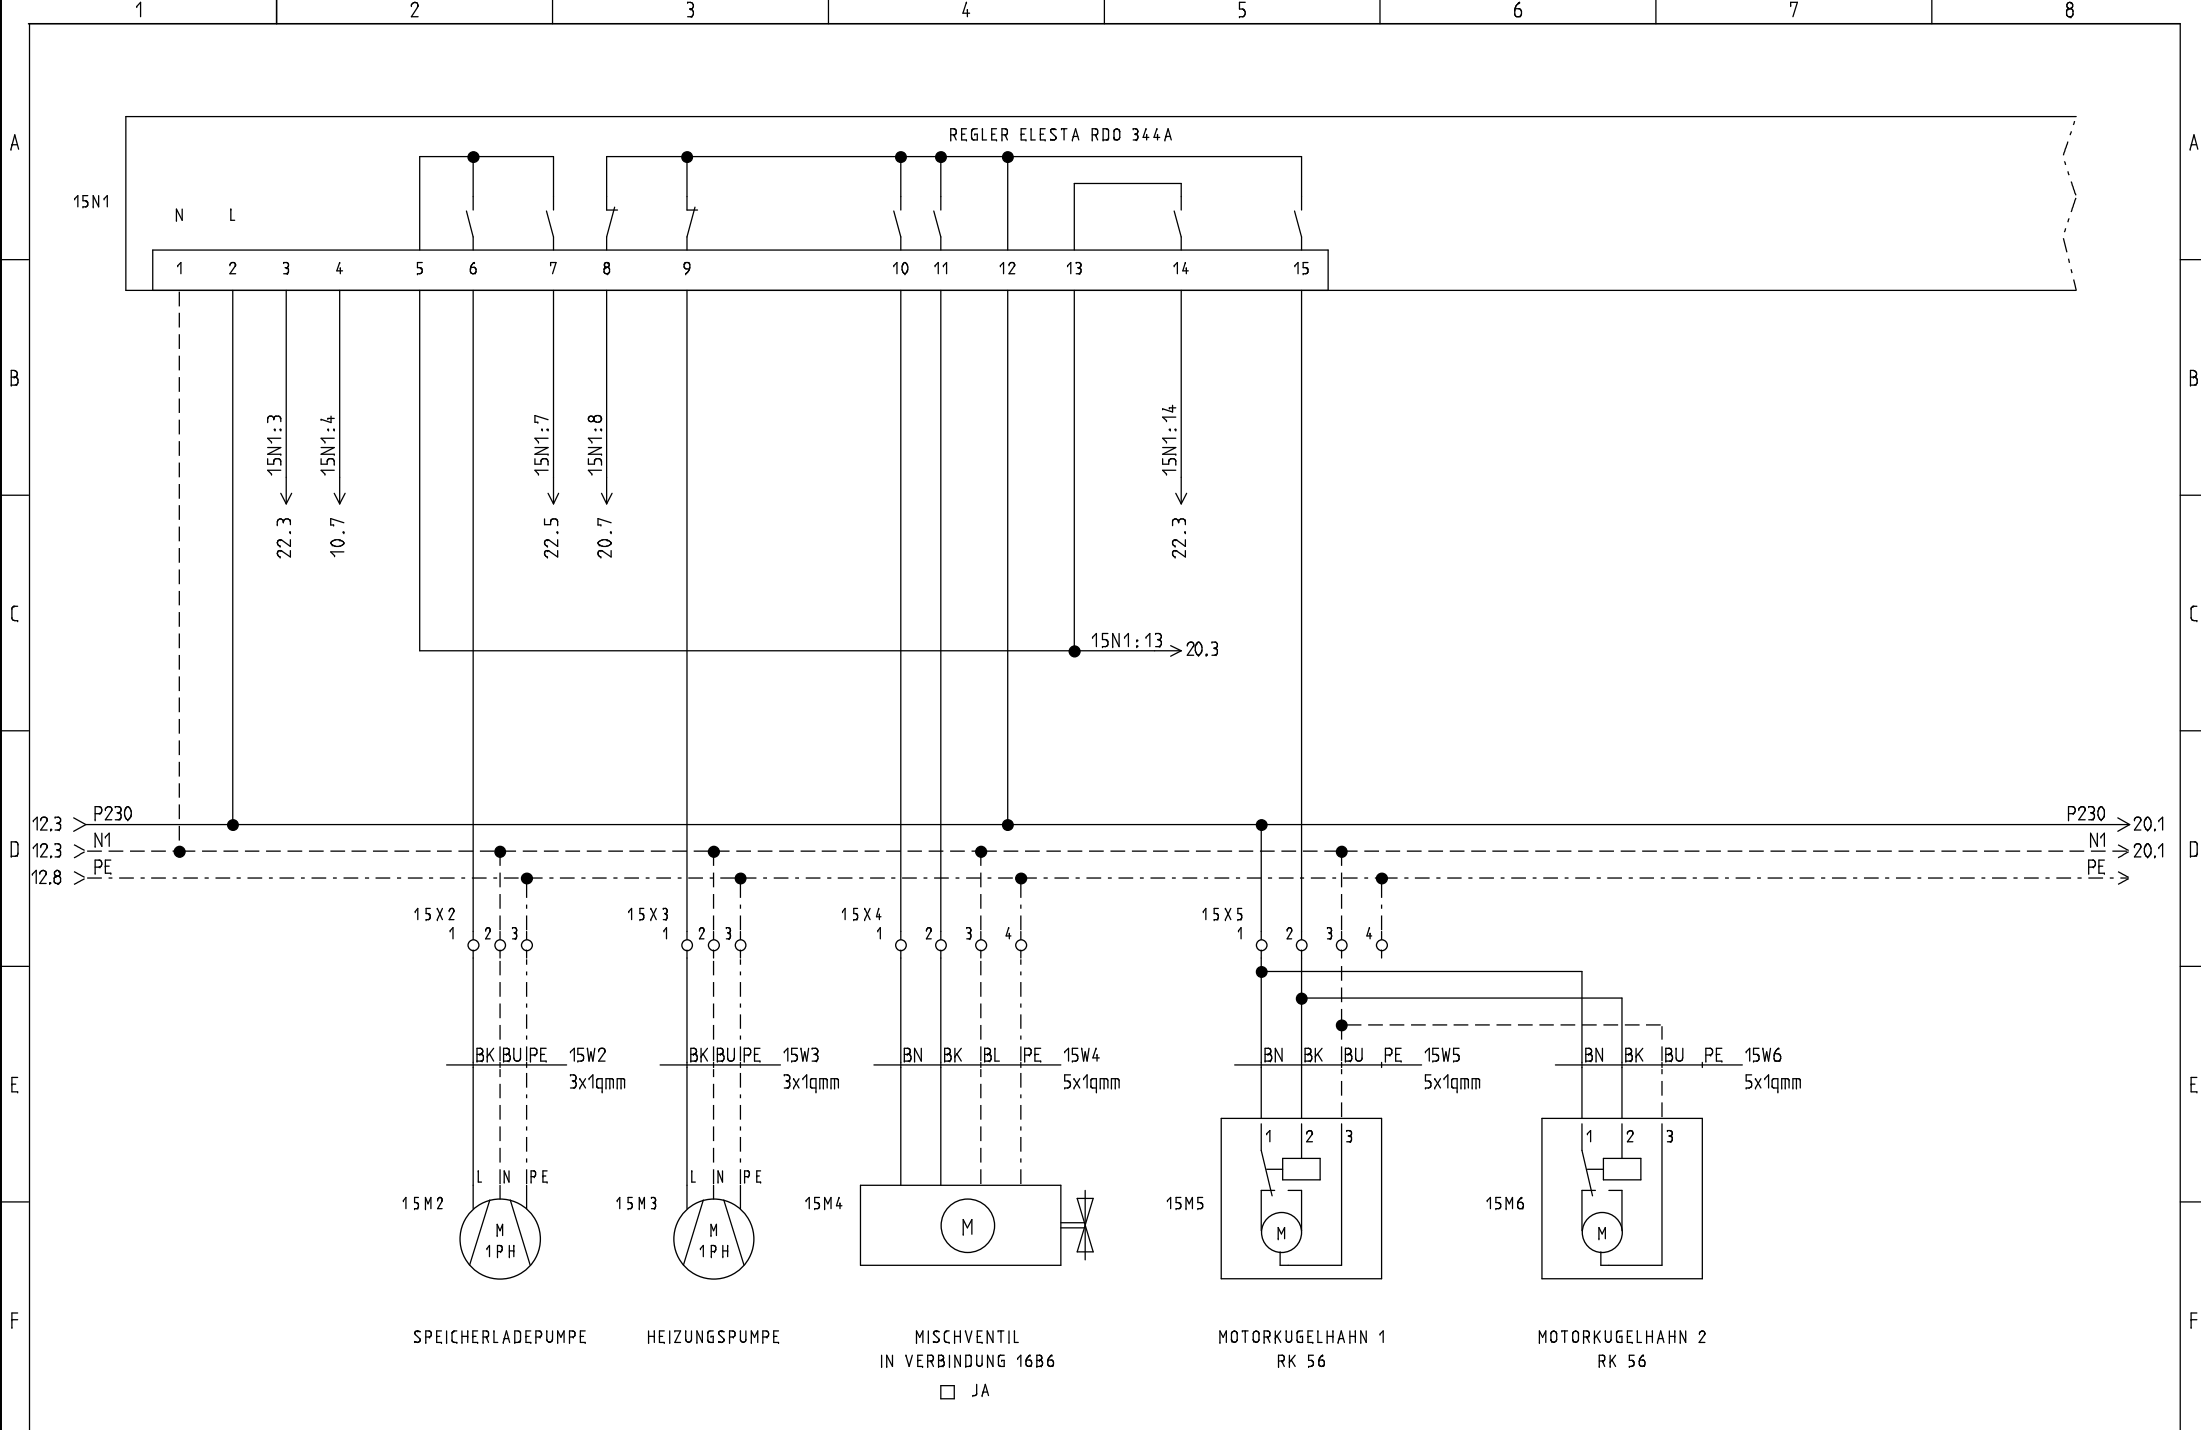

REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOGE EINGÄNGE

