

Striega-Therm AG

Breitenstrasse 10
4852 Rothrist

Tel. 062 797 03 03
Email info@striega-therm.ch



Elektroschema


Objekt			
Ort			
Projektnummer			
Anlagenbezeichnung	AWS-I 18 1L7.1/8.1 Steuerung zu Wärmepumpe Legionellenheizung 4.0 kW + Zusatzheizung 4.0 kW (optional)		
Betriebsspannung	3x400VAC N+PE		
Nennleistung			
Steuerspannung	230VAC		
Erstellt am	25.04.2023		
Bearbeitet am	19.02.2025	von (Kürzel) KL	Anzahl der Seiten 10

Inhaltsverzeichnis


Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet


[illegible]


		Datum	19.02.2025	Anlagebezeichnung:	 SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Inhaltsverzeichnis	=		
		Bearb.	KL	AWS-I 18 1L7.1/8.1			+		
		Gepr.		Objekt: _____					
Änderung	Datum	Name	Urspr.	_____					
								Blatt	2

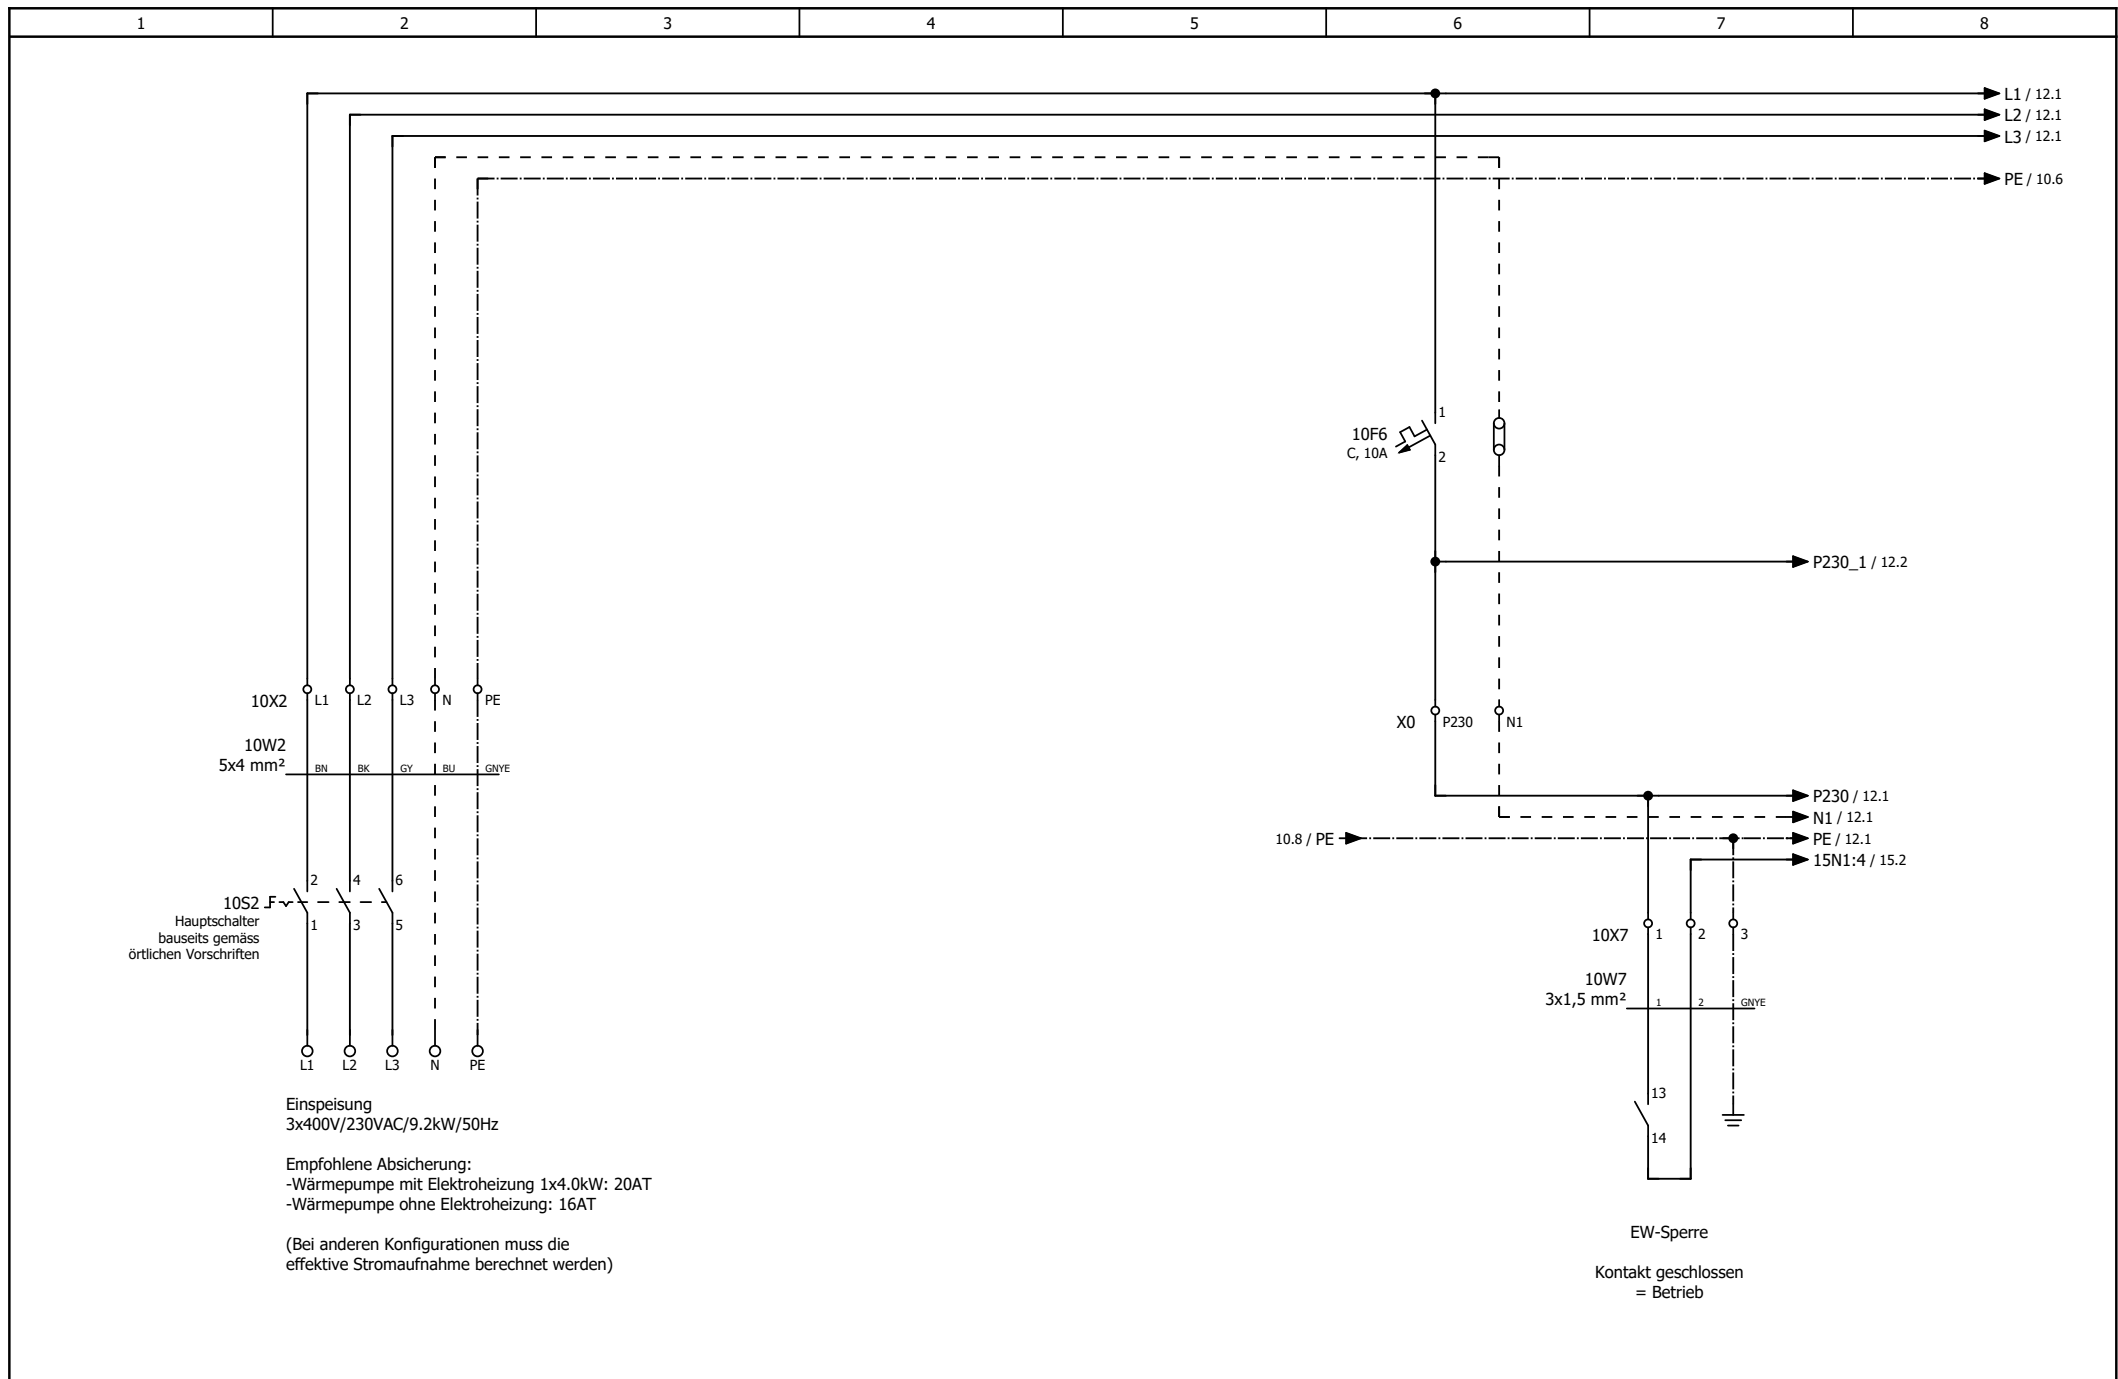


			Datum	25.04.2023	Anlagebezeichnung:	StriegaTherm SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Einspeisung	=
			Bearb.	KL	AWS-I 18 1L7.1/8.1			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 10

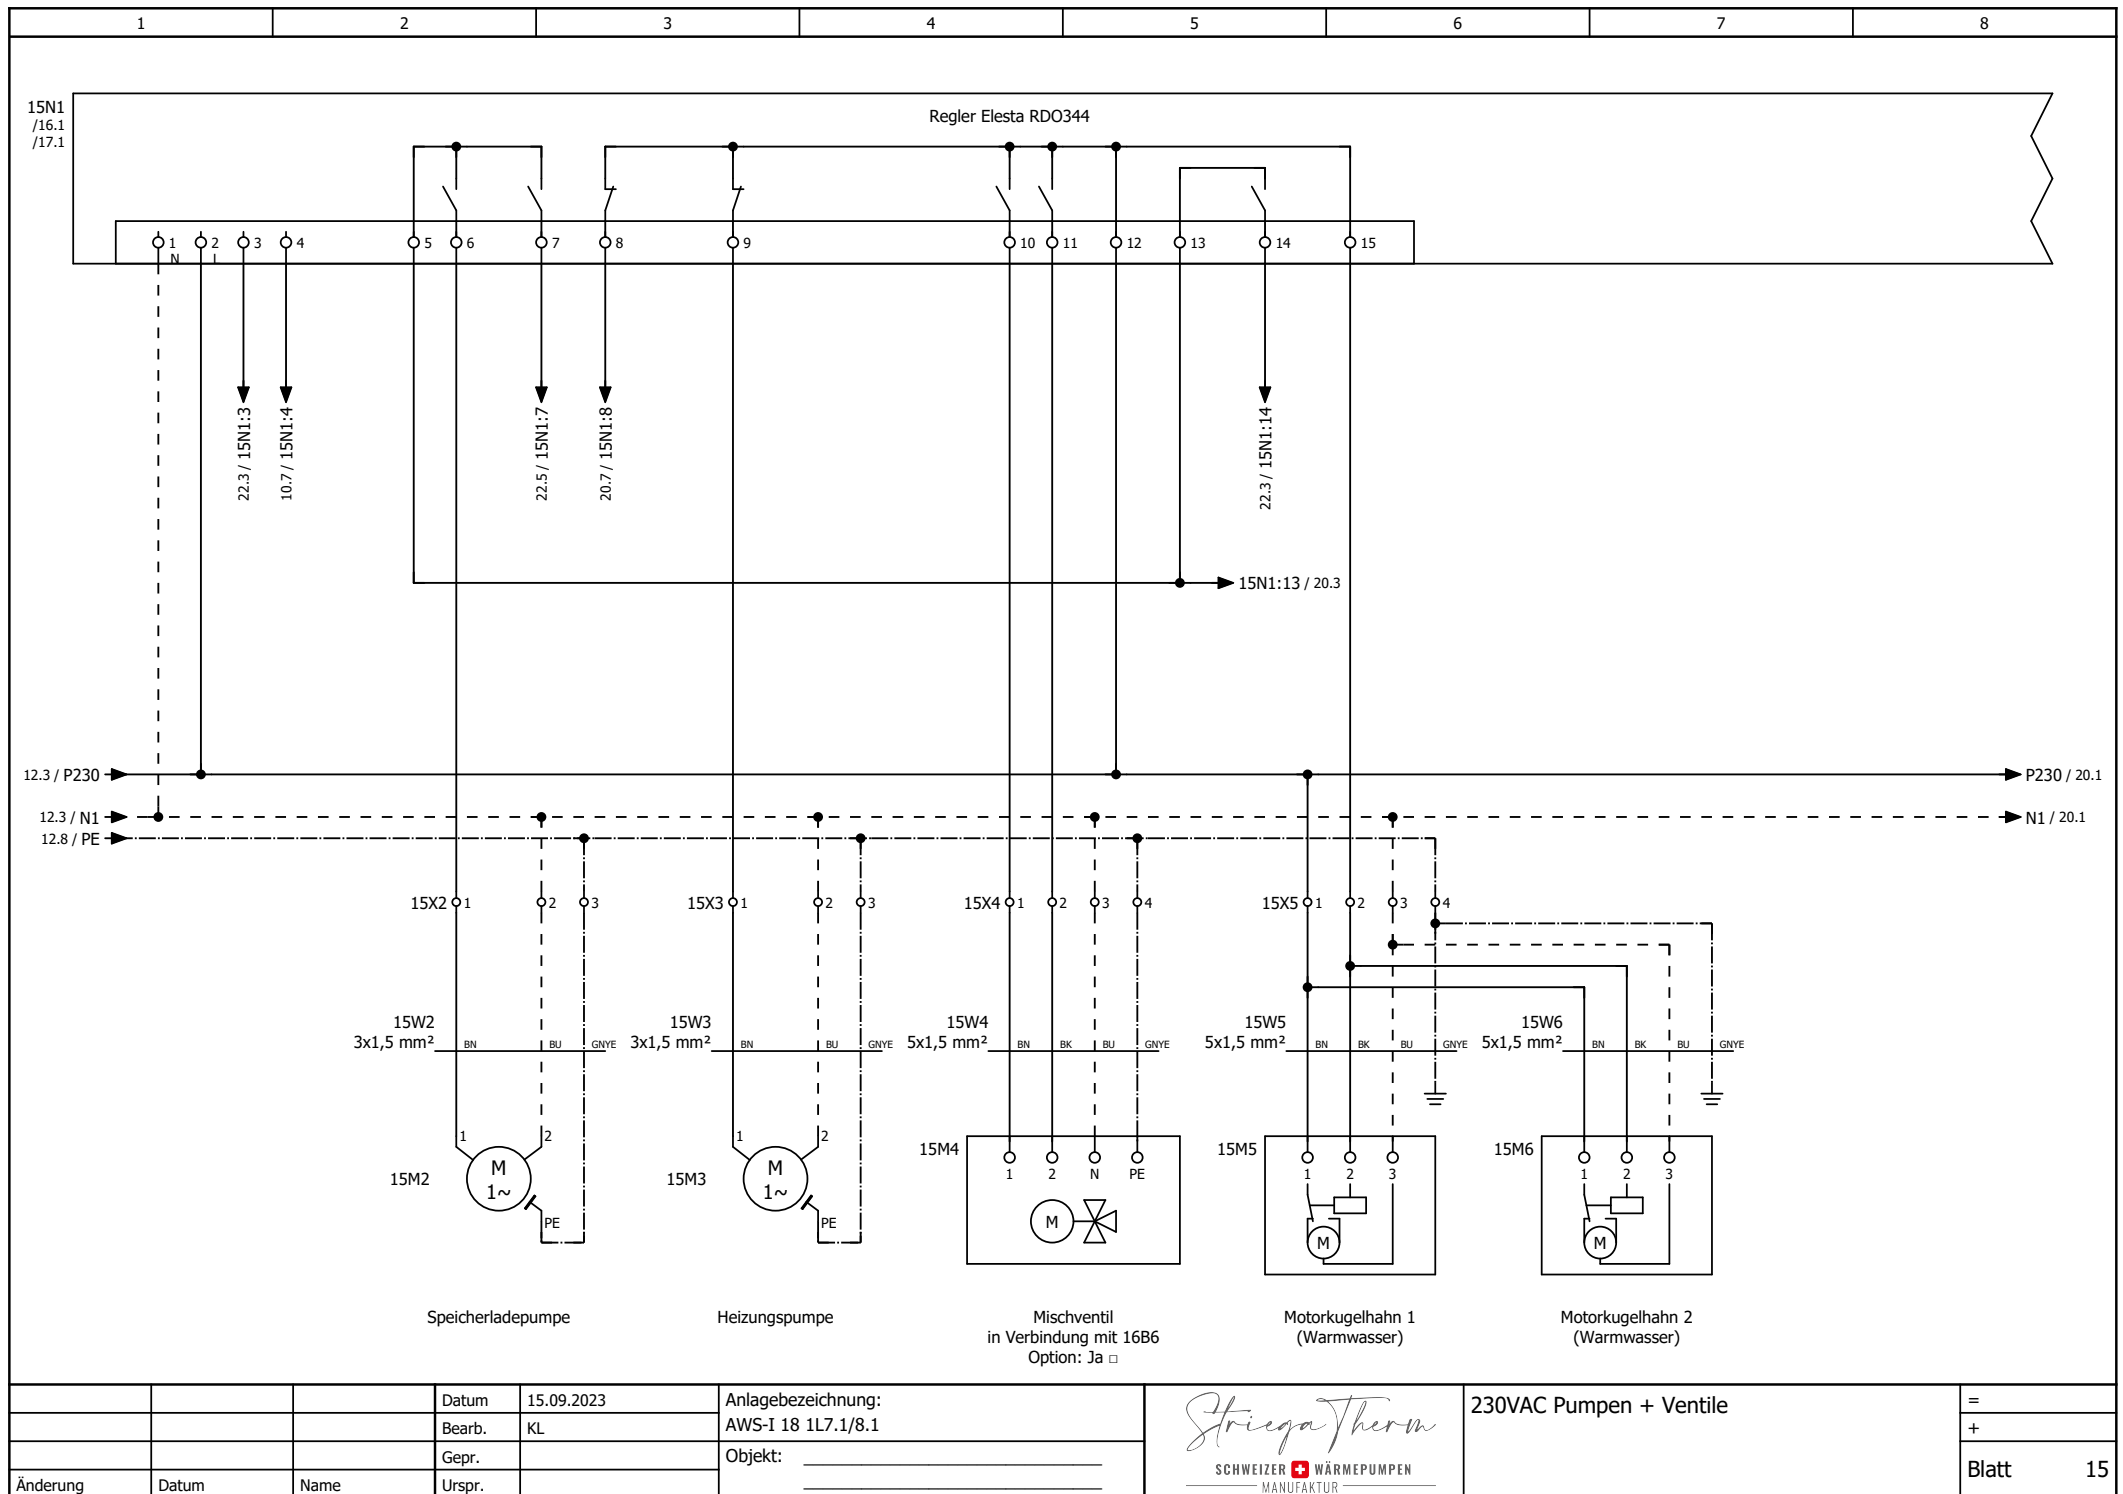

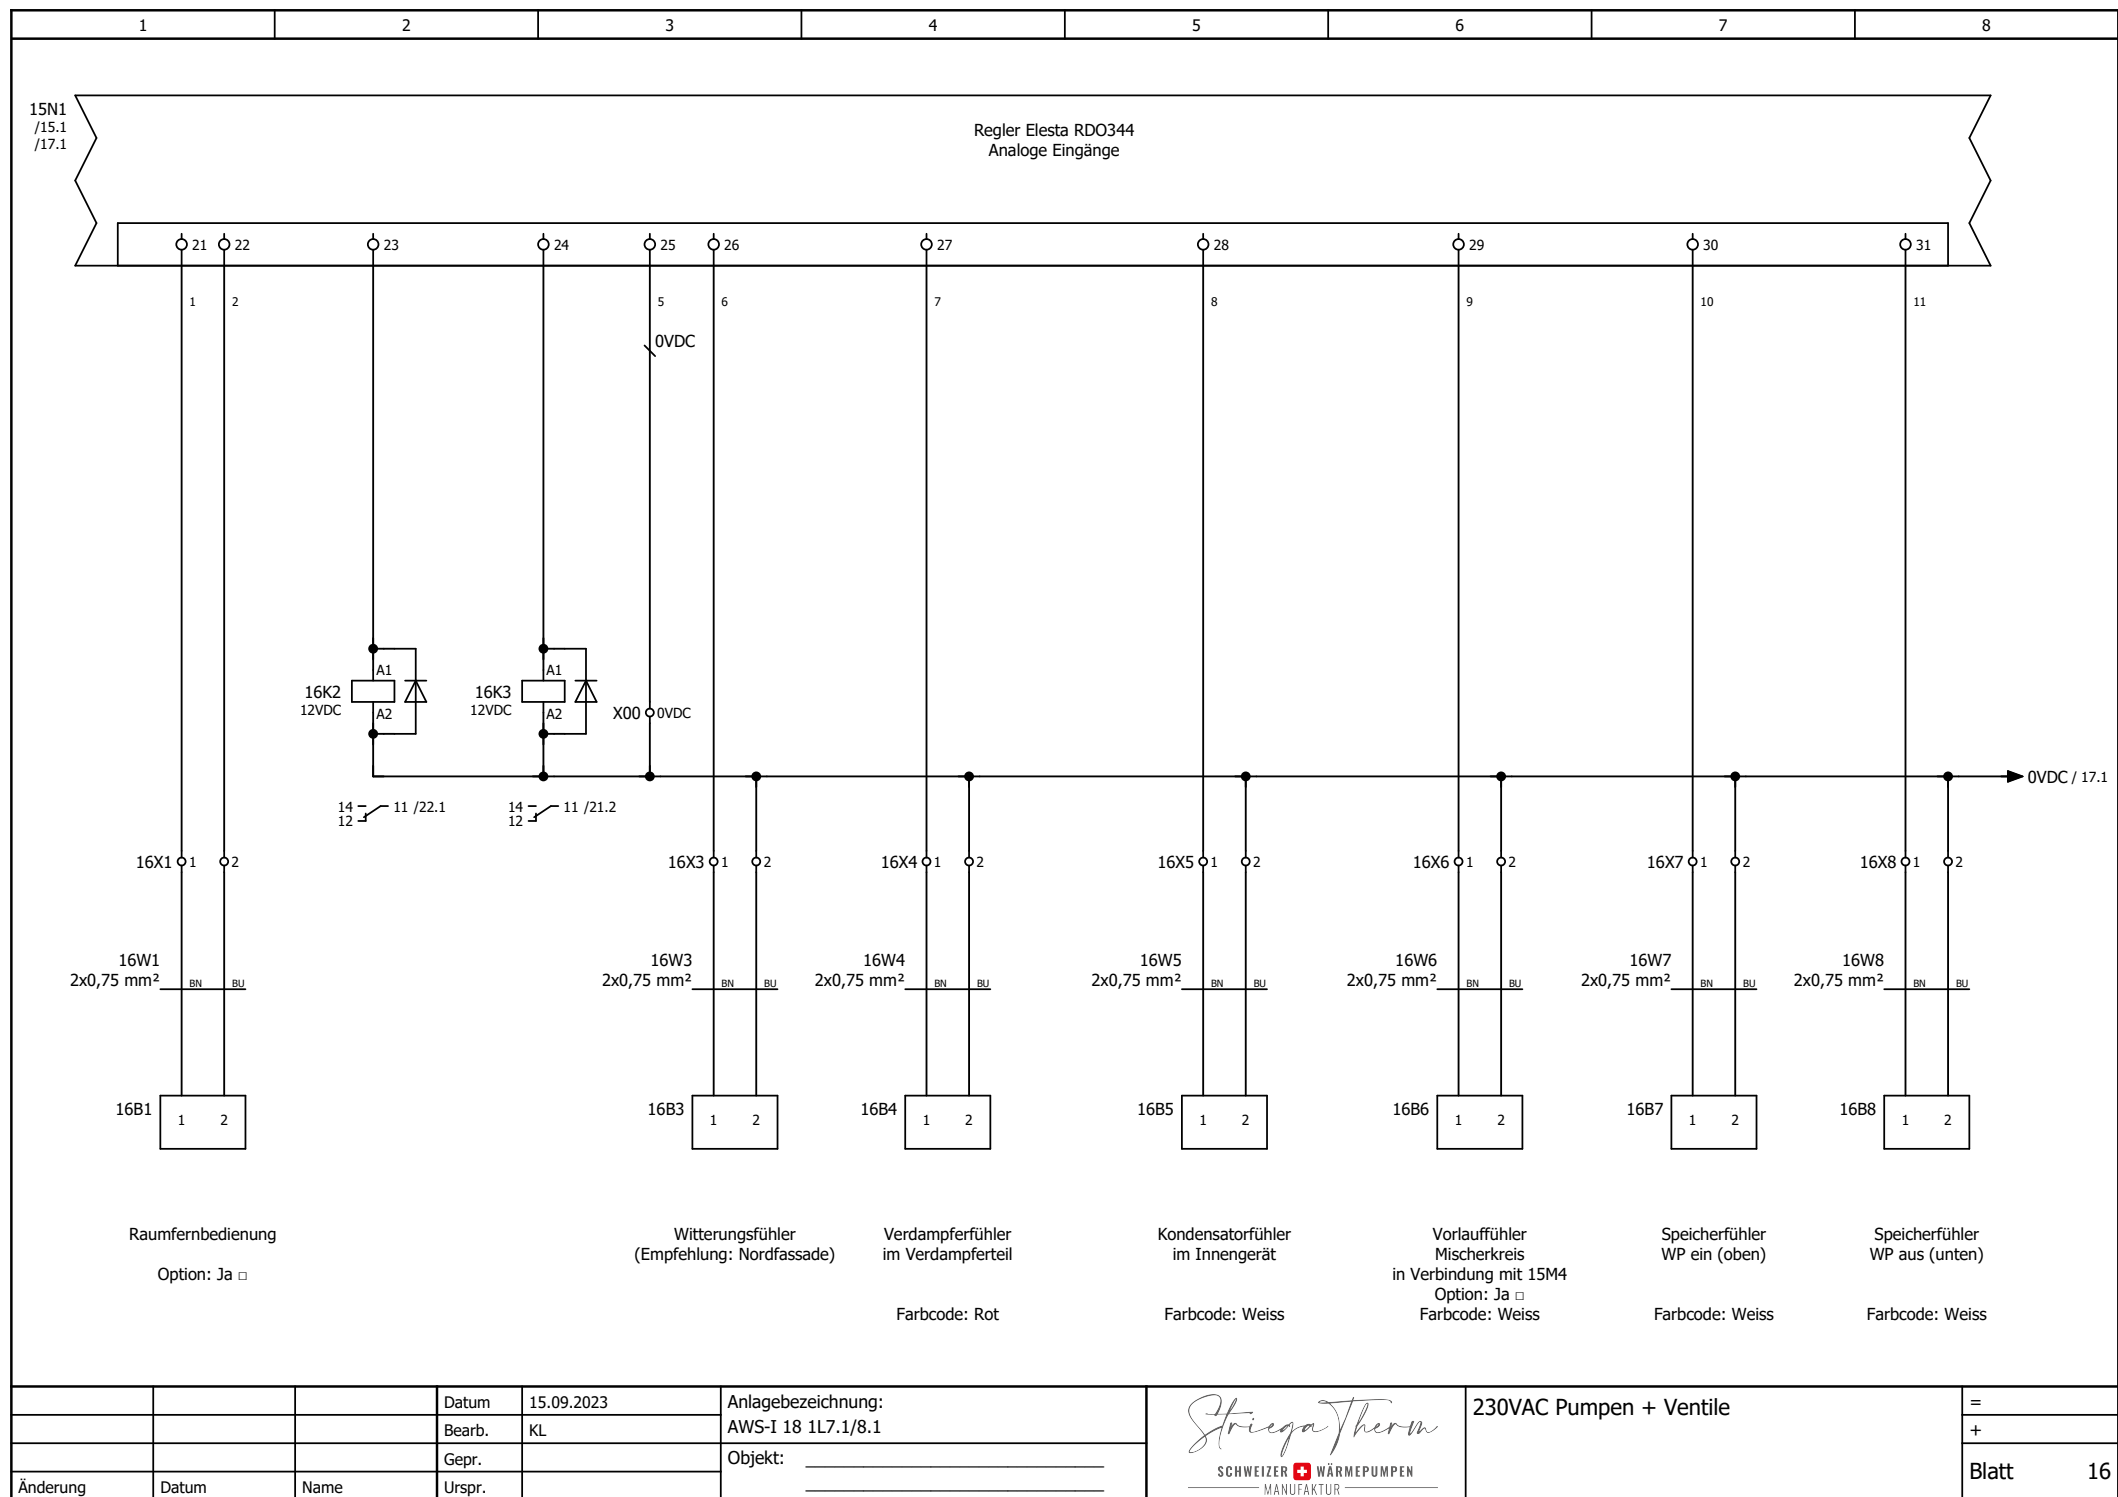


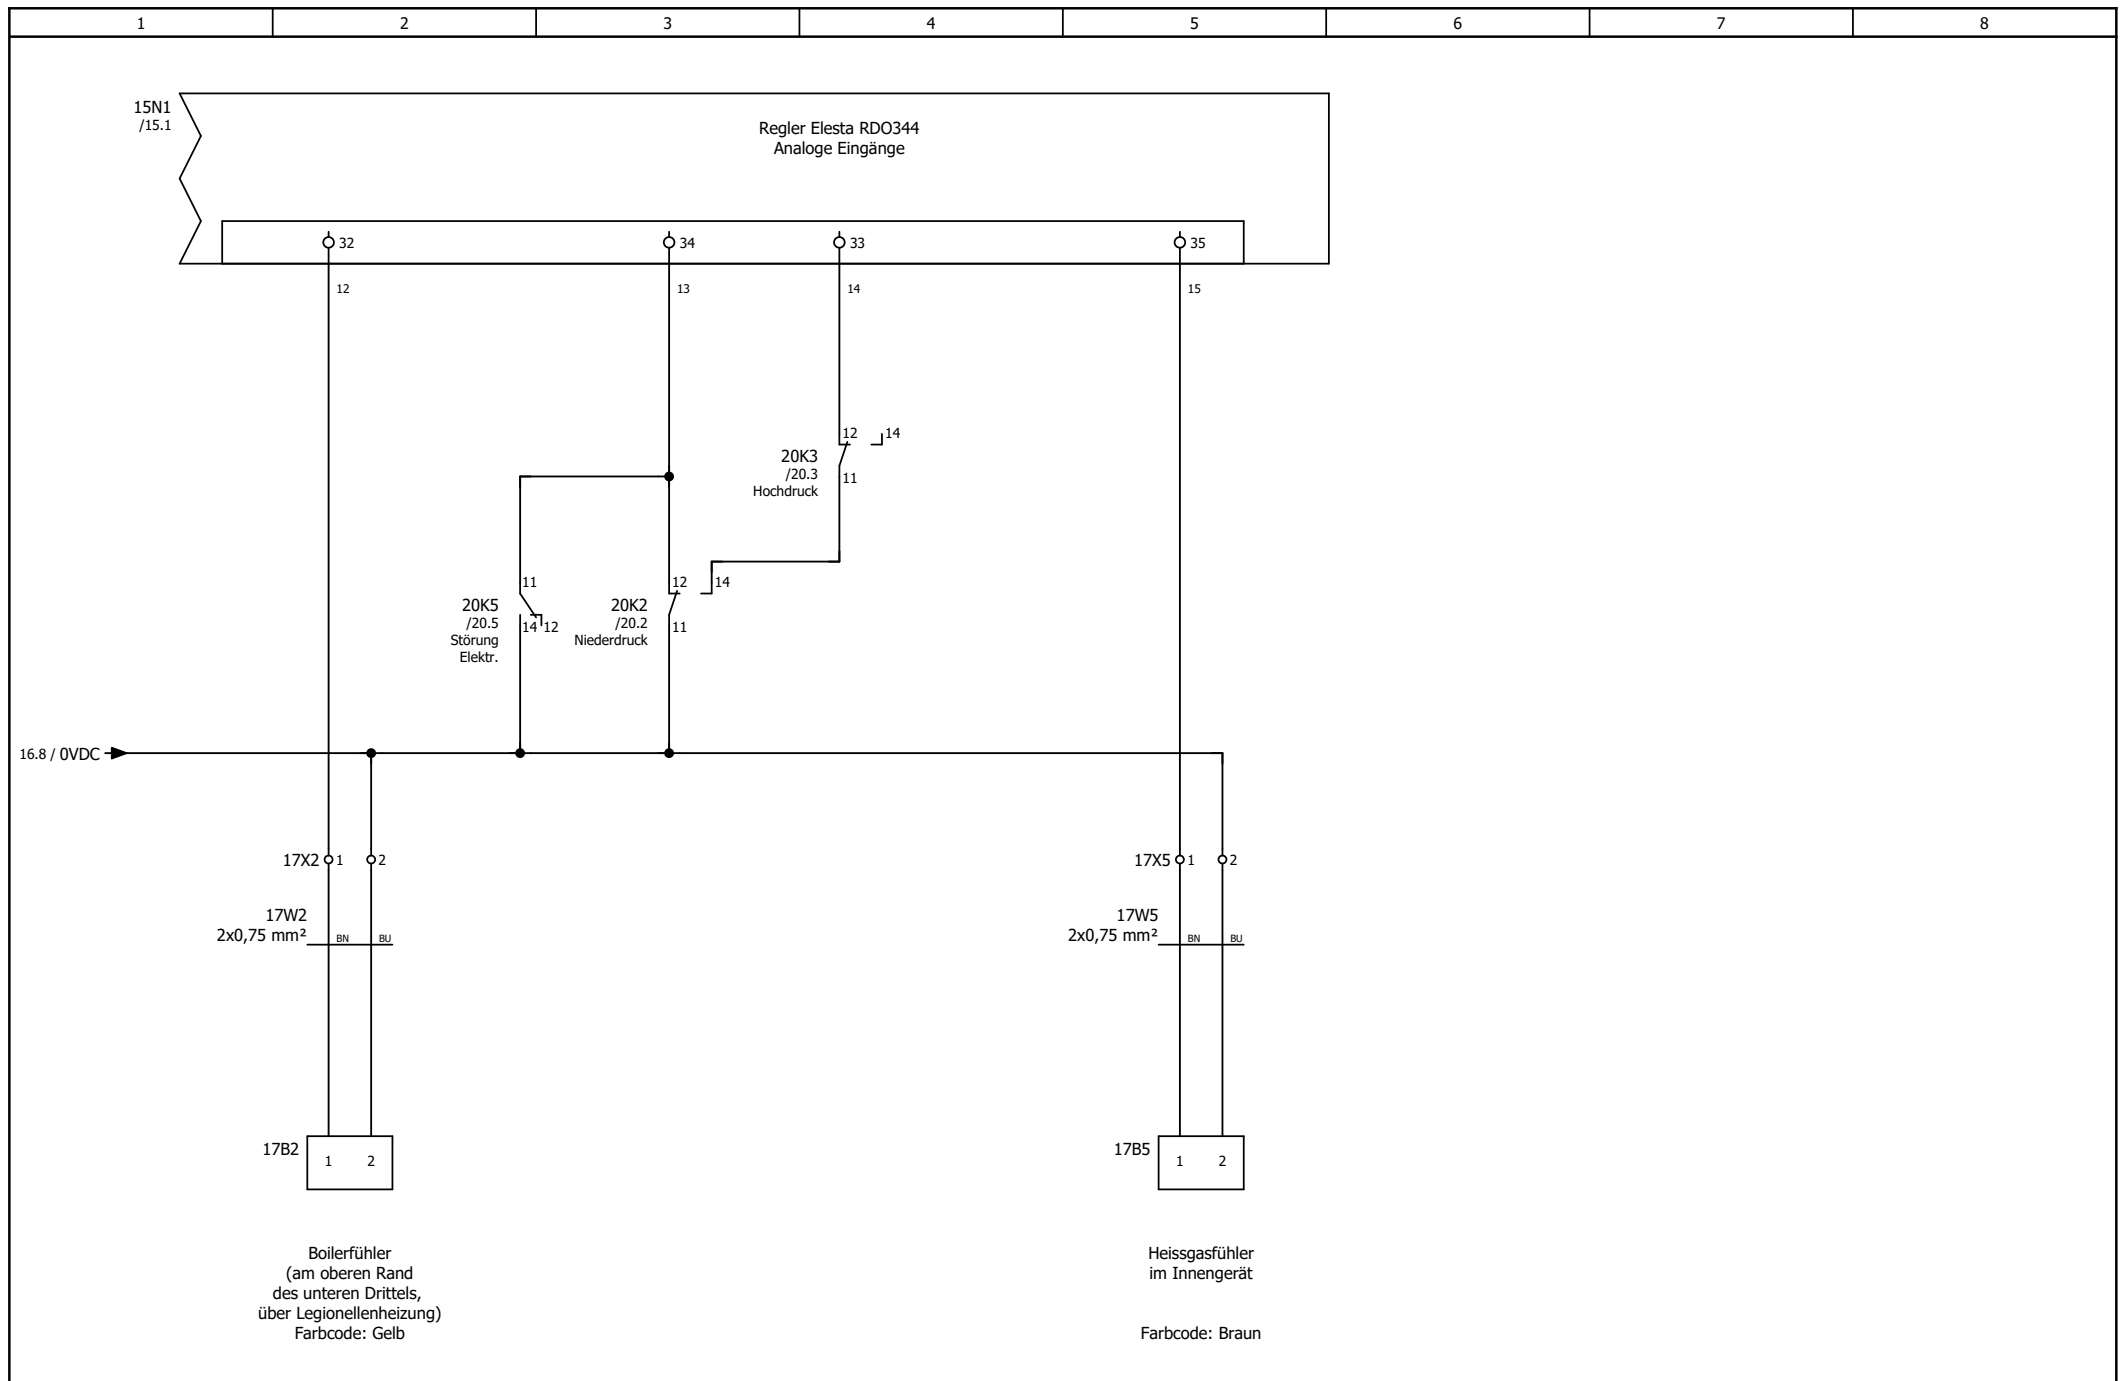

			Datum	25.04.2023	Anlagebezeichnung:	 230VAC Pumpen + Ventile	=
			Bearb.	KL	AWS-I 18 1L7.1/8.1		+
			Gepr.		Objekt: _____		
Änderung	Datum	Name	Urspr.		_____		Blatt 17

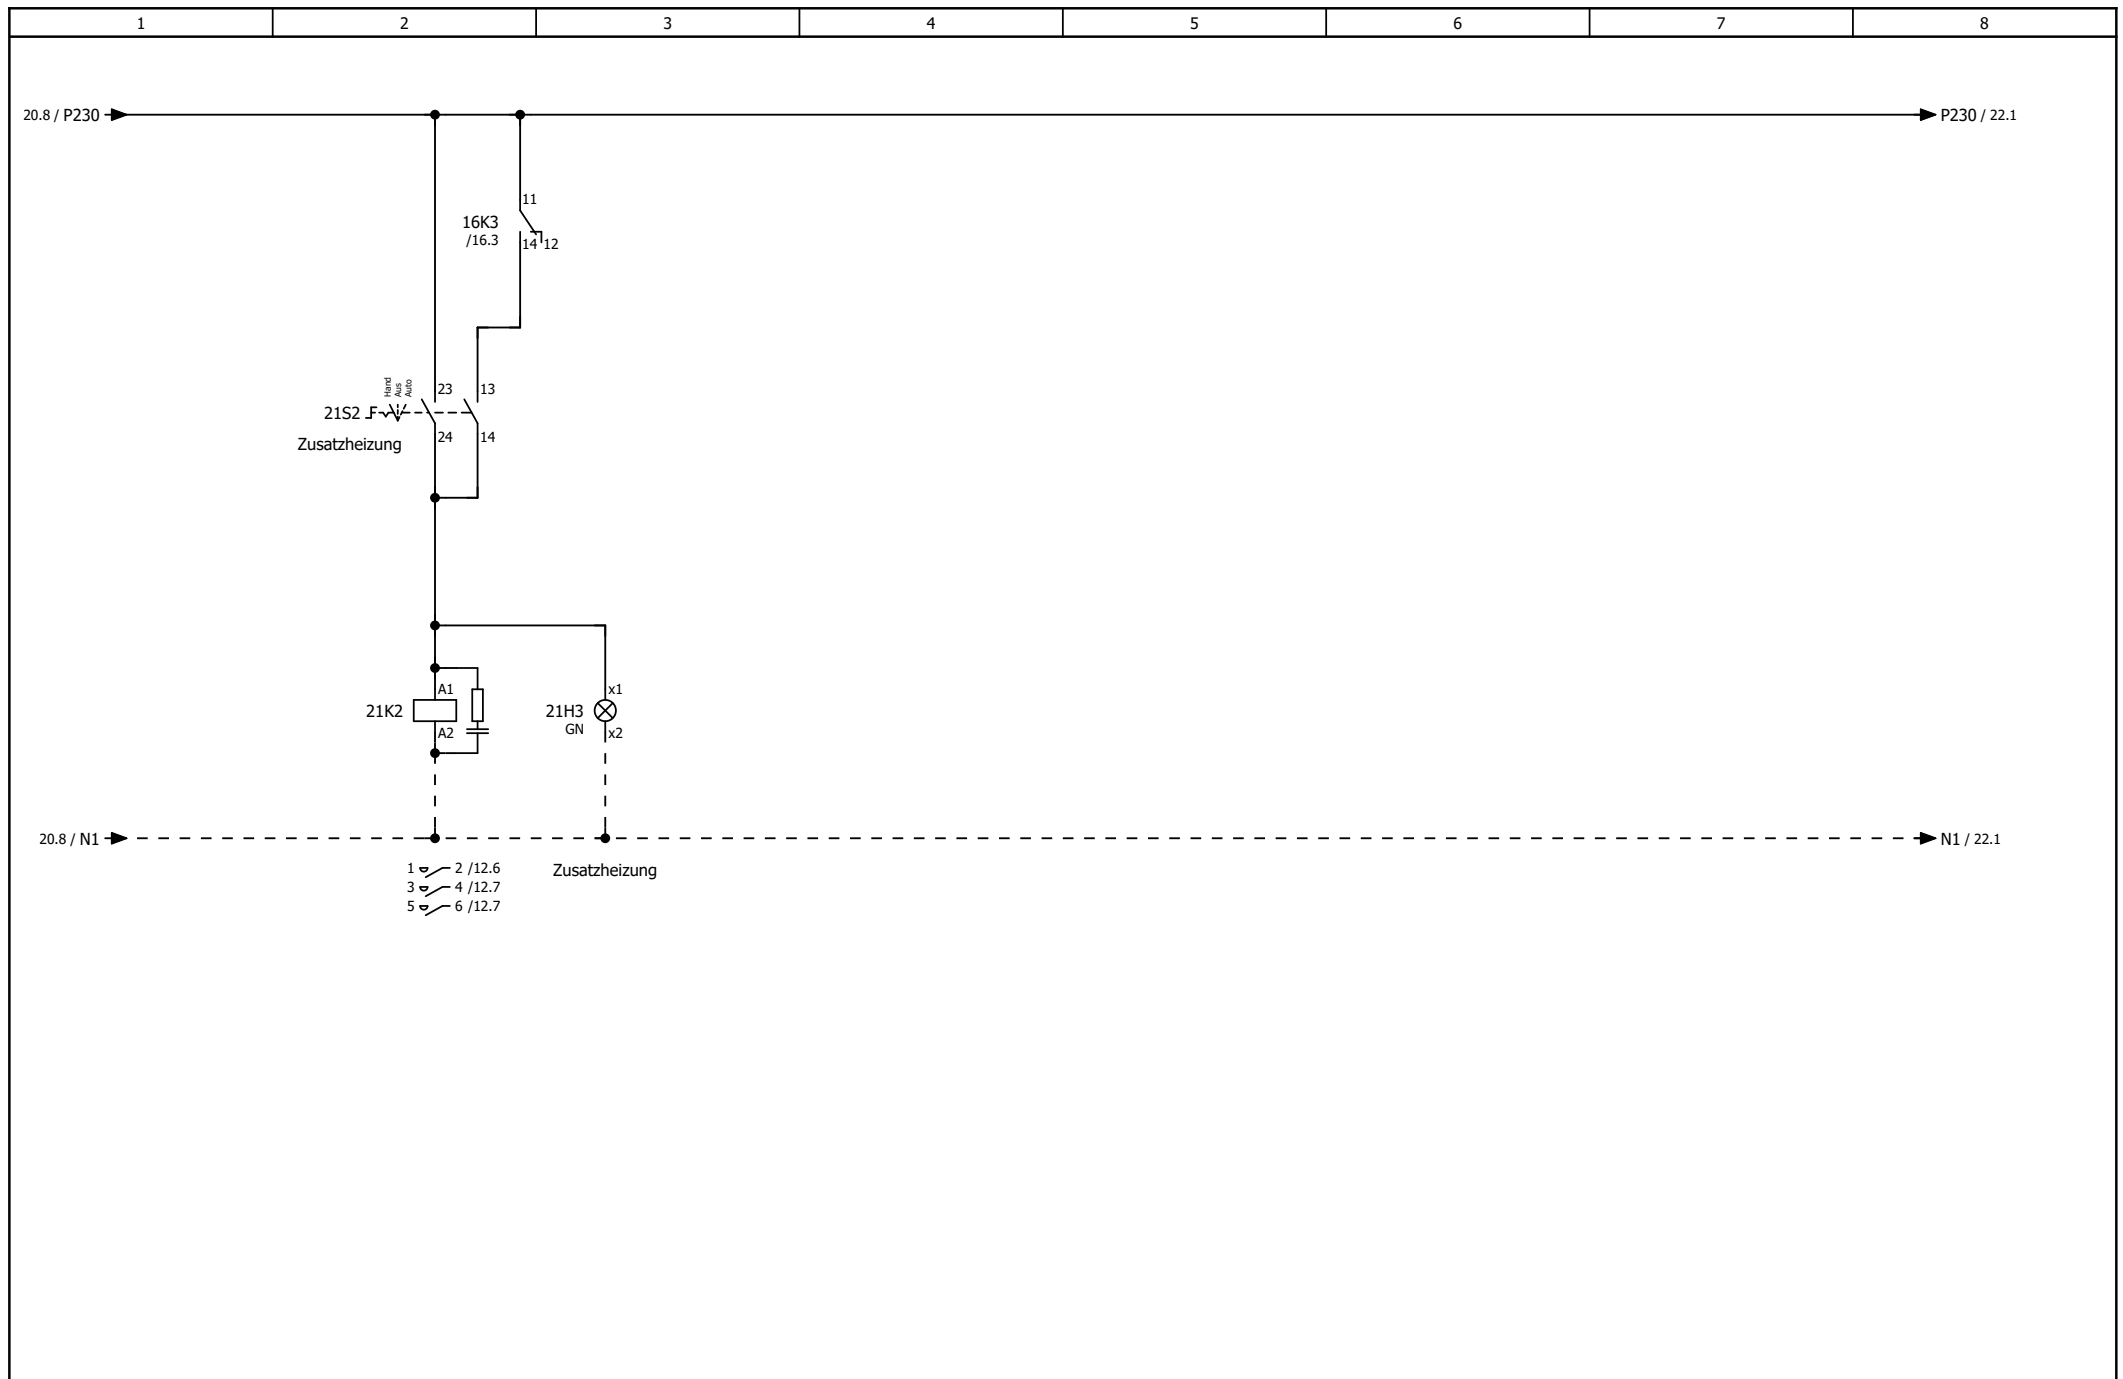

			Datum	25.04.2023	Anlagebezeichnung:	 SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Zusatzheizung	=
			Bearb.	KL	AWS-I 18 1L7.1/8.1			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 21

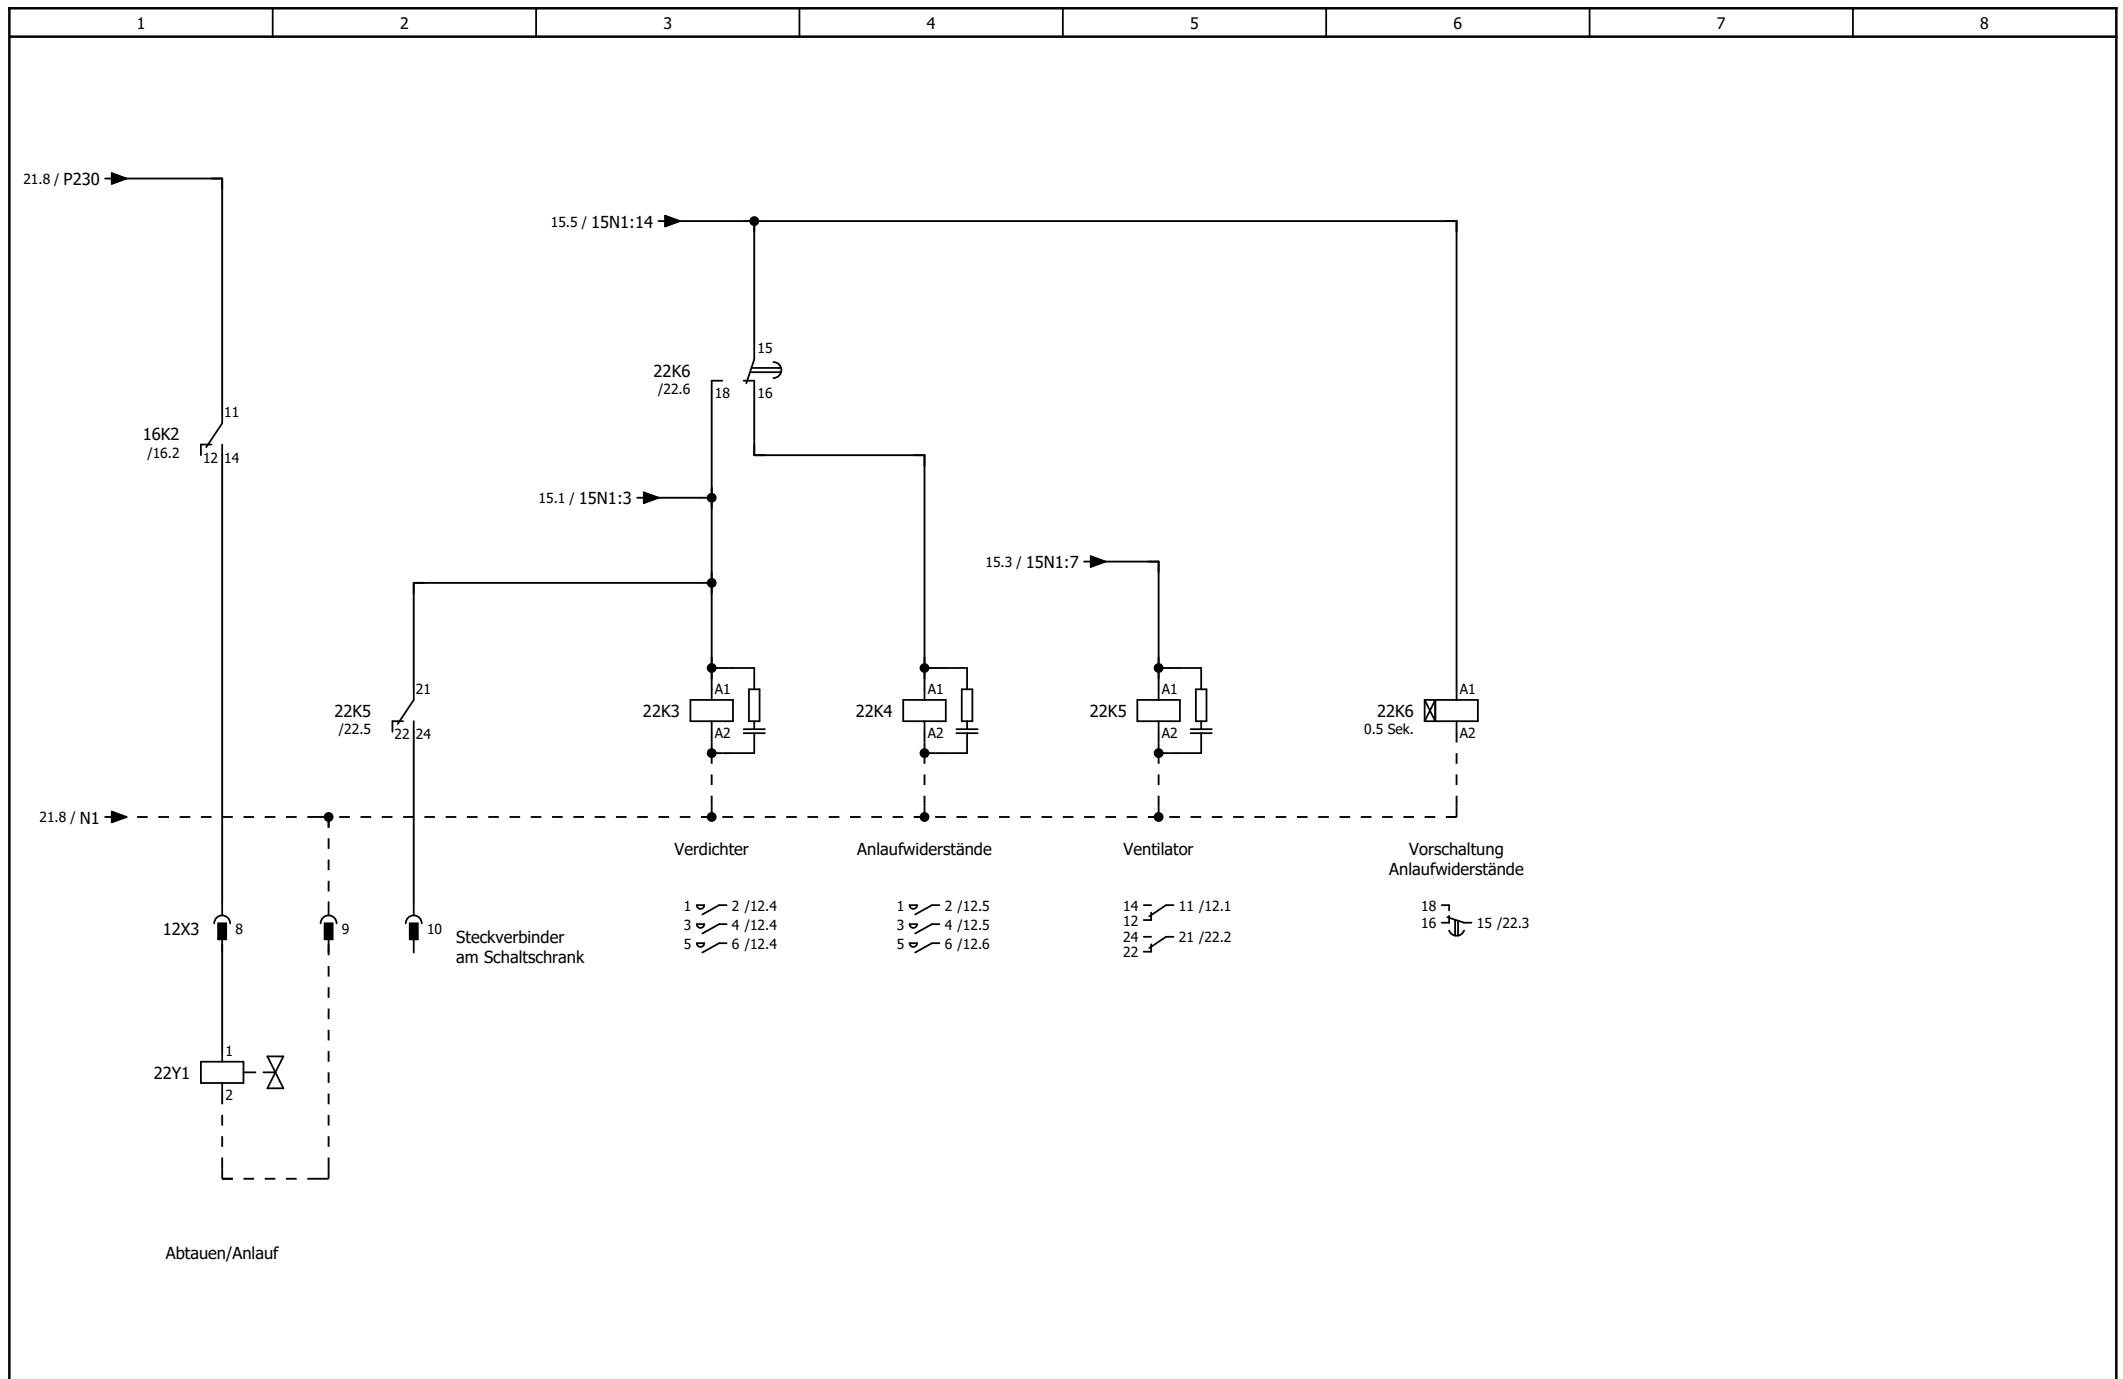

			Datum	25.04.2023	Anlagebezeichnung:	StriegaTherm SCHWEIZER WÄRMEPUMPEN MANUFAKTUR	Anlauf	=
			Bearb.	KL	AWS-I 18 1L7.1/8.1			+
			Gepr.		Objekt:			
Änderung	Datum	Name	Urspr.					Blatt 22