


HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLÜFTUNGSVENTILEN
 DIE SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE MÜSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN

HINWEIS WÄRMEABGABE
 EINE EINZELRAUMREGULIERUNG IST BEI DIESER HYDRAULISCHEN AUSFÜHRUNG NICHT ZULÄSSIG. ALS ALTERNATIVE IST SYSTEMVARIANTE 1S2.0 ANZUWENDEN.

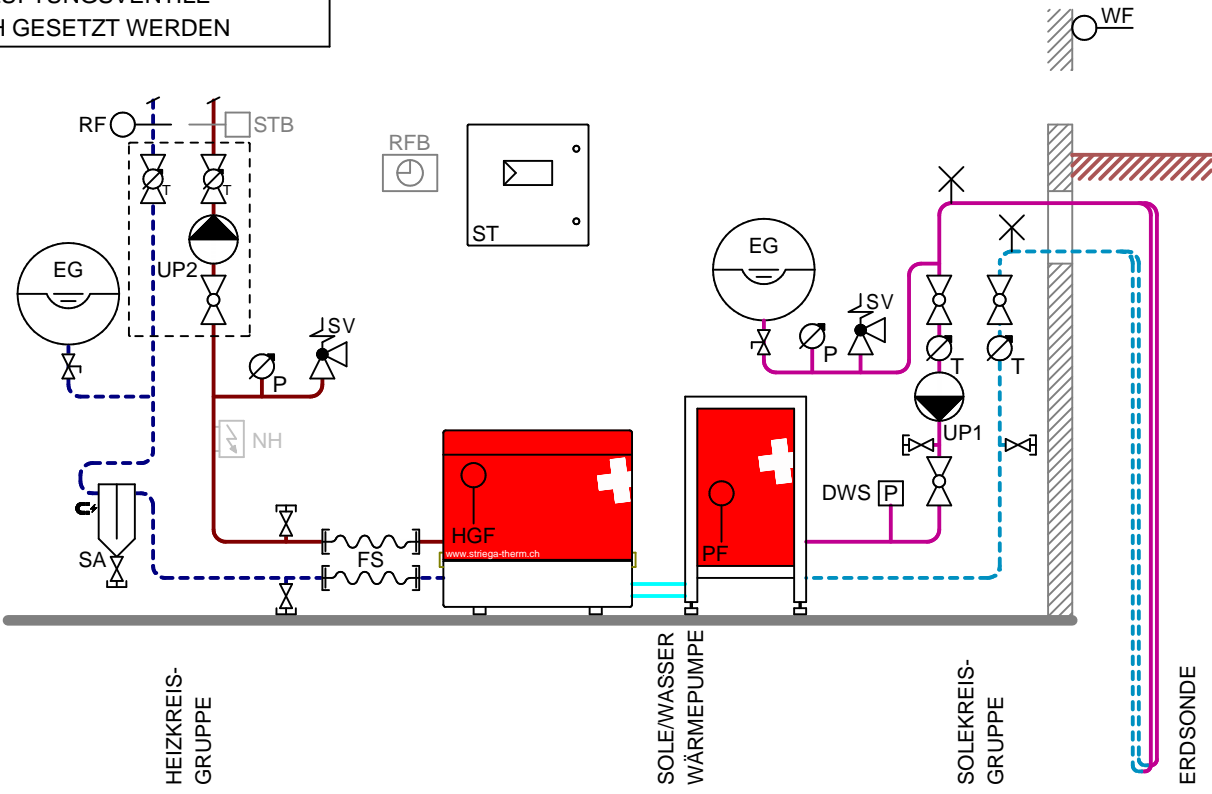

- KUGELHAHNEN
- KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER
- UMWÄLZPUMPE
- SICHERHEITSVENTIL
- MANOMETER
- THERMOMETER
- ENTLERHAHNEN
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- TEMPERATURFÜHLER
- SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL)

KOMPONENTEN

UP1	14M1	SOLEKREISPUMPE
UP2	15M2	HEIZKREISPUMPE 1
NH		NOTHEIZUNG (OPTIONAL)
FS		FLEX-SCHLÄUCHE
SA		SCHLAMMABSCHIEDER
EG		EXPANSIONSGEFÄSS
SV		SICHERHEITSVENTIL
DWS	20P4	DRUCKWÄCHTER SOLEKRE.

FÜHLER

WF	16B3	WITTERUNGSFÜHLER
RF	16B7	RÜCKLAUFFÜHLER
PF	16B4	PRIMÄRFÜHLER
HGF	17B5	HEISSGASFÜHLER
RFB	16B1	RAUMFERNBEDIENUNG

ALLE MASSANGABEN IN mm

VERS.	DATUM:	KURZ.
3.0	26.01.2024	KL
3.1	21.11.2025	KL
3.2	07.05.2026	KL



STRIEGA-THERM AG
 BREITENSTRASSE 10
 4852 ROTHRIST

PRINZIPSCHEMA
SYSTEMVARIANTE SWU 1S 1.0

FORMAT: A4	VERSION: 3.2
MASSTAB: -	BLATT: 1/1