


**HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLÜFTUNGSVENTILEN**  
 DIE SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE  
 MÜSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN

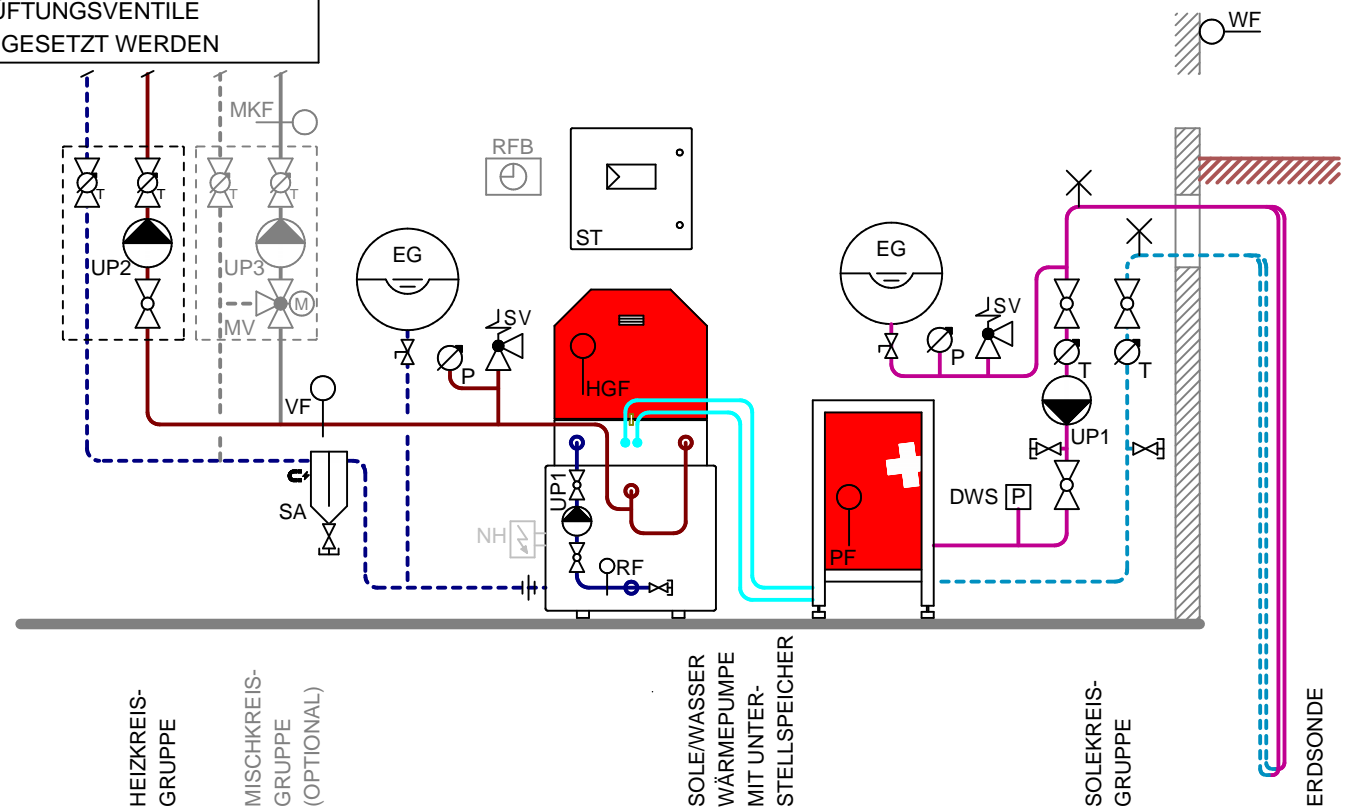

- KUGELHAHNEN
- KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER
- UMWÄLZPUMPE
- SICHERHEITSVENTIL
- MANOMETER
- THERMOMETER
- ENTLEERHAHNEN
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- TEMPERATURFÜHLER
- SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL)

KOMPONENTEN			
UP1	14M1	SOLEKREISPUMPE	
UP2	15M2	SPEICHERLADEPUMPE	
UP3	15M3	HEIZKREISPUMPE 1	
NH	12R7	NOTHEIZUNG (OPTIONAL)	
FS		FLEX-SCHLÄUCHE	
SA		SCHLAMMABSCHIEDER	
EG		EXPANSIONSGEFÄSS	
SV		SICHERHEITSVENTIL	
DWS	20P4	DRUCKWÄCHTER SOLEKR.	
UP4	15M3	MISCHKREISPUMPE	
MV	15M4	MISCHVENTIL	

FÜHLER		
WF	16B3	WITTERUNGSFÜHLER
PF	16B4	PRIMÄRFÜHLER
VF	16B7	VORLAUFFÜHLER "EIN"
RF	16B8	RÜCKLAUFFÜHLER "AUS"
HGF	17B5	HEISSGASFÜHLER
MKF	16B6	MISCHKREISFÜHLER
RFB	16B1	RAUMFERNBEDIENUNG

ALLE MASSANGABEN IN mm

VERS.	DATUM:	KURZ.
1.0	10.03.2025	KL
1.1	19.03.2025	KL
...	...	...



STRIEGA-THERM AG  
 BREITENSTRASSE 10  
 4852 ROTHRIST

**PRINZIPSCHEMA**  
**SYSTEMVARIANTE SWU 1S 3.0**

FORMAT:	VERSION:
A4	1.1
MASSTAB:	BLATT:
-	1/1